



Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr
Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

Commission d'experts techniques
Fachausschuss für technische Fragen
Committee of Technical Experts

TECH-25004-CTE17-4.2

24.02.2025

Original : EN

17^E SESSION

Proposition pour la révision de la prescription technique uniforme applicable à l'accessibilité du système ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite

PTU PMR

1. INTRODUCTION

En vertu de l'article 20, § 1, lettre b), de la COTIF et de l'article 6 de l'appendice F à la COTIF (Règles uniformes APTU), la Commission d'experts techniques (CTE) est compétente pour prendre des décisions sur l'adoption d'une prescription technique uniforme (PTU) ou d'une disposition modifiant une PTU.

La présente proposition concerne la révision de la PTU applicable à l'accessibilité du système ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (PTU PMR) dans sa version du 1^{er} janvier 2022.

La proposition a été élaborée sur la base de la COTIF telle que modifiée en dernier lieu le 1^{er} novembre 2023, en particulier l'article 8 des Règles uniformes APTU.

2. CONTEXTE ET FOND DE LA PROPOSITION

La présente proposition a pour but de réviser la PTU PMR afin de l'aligner sur les évolutions juridiques au sein de l'Union européenne. De plus, elle clarifie le champ d'application de la PTU PMR en ce qui concerne les véhicules et d'autres sous-systèmes ; en particulier, l'application est généralement obligatoire pour le nouveau matériel roulant voyageurs admis au trafic international en vertu des RU ATMF. La PTU PMR énonce également des paramètres facultatifs pour l'infrastructure, l'exploitation et les applications télématiques.

Les modifications proposées comprennent :

- des clarifications du champ d'application et de l'application de la PTU ;
- la mise à jour de références à la législation de l'UE et à des normes ;
- des modifications des dispositions concernant les signaux sonores d'ouverture et de fermeture des portes ;
- des dispositions nouvelles et modifiées concernant les informations dynamiques sur l'itinéraire affichées dans et sur les trains ;
- la mise à jour des règles de mise en œuvre, suivant les règles de mises en œuvre de la PTU LOC&PAS ;
- des modifications d'ordre rédactionnel pour aligner la PTU avec les pratiques rédactionnelles les plus récentes.

Les modifications proposées sont visibles à titre informatif à l'annexe 1.

La nouvelle version consolidée de la PTU PMR telle que proposée à l'adoption est présentée à l'annexe 2.

La version du 1^{er} janvier 2022 devrait être abrogée et remplacée par la nouvelle version consolidée à l'entrée en vigueur de celle-ci.

3. TRAVAUX PRÉPARATOIRES

La proposition a été élaborée par le Secrétariat de l'OTIF en coordination avec le WG TECH. La première version du projet a été examinée par le WG TECH à sa 52^e session (Berne, 13 juin 2024). Des projets mis à jour ont ensuite été examinés par le WG TECH à sa 53^e session (Ittigen, 17 septembre 2024) et à sa 54^e session (Belgrade, 19 novembre 2024).

La Suisse a demandé le retrait de son cas spécifique, car celui-ci fait l'objet d'une spécification technique nationale notifiée conformément à l'article 12 des RU APTU.

4. JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS

Pour que l'acceptation mutuelle en trafic international des véhicules autorisés selon le droit de l'Union européenne et des véhicules admis à l'exploitation en trafic international selon la COTIF demeure possible, il est essentiel que les STI de l'Union européenne et les PTU de la COTIF restent alignées.

La proposition vise à maintenir l'équivalence au sens de l'article 13, § 4, lettre b), des Règles uniformes APTU entre la PTU et la STI en ce qui concerne les véhicules, de sorte que les mécanismes de réciprocité prévus à l'article 3a des Règles uniformes ATMF continuent de fonctionner.

La PTU PMR du 1^{er} janvier 2022 est équivalente à la spécification technique d'interopérabilité (STI) de l'Union européenne énoncée dans le règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2019/772 du 16 mai 2019. Or, la STI a depuis été modifiée en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2023/1694 de la Commission du 10 août 2023 et les modifications proposées à la PTU permettraient de l'aligner sur cette dernière version.

Il y a de plus lieu de mettre à jour les cas spécifiques des États parties non membres de l'UE¹ et notamment de supprimer le cas spécifique pour la Suisse.

PROPOSITIONS DE DÉCISIONS

- En vertu de l'article 20, § 1, et de l'article 35 de la COTIF ainsi que de l'article 6, § 1, des RU APTU, la Commission d'experts techniques adopte une nouvelle version consolidée de la prescription technique uniforme applicable à l'accessibilité du système ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (PTU PMR), telle qu'elle figure à l'annexe 2 au document TECH-25004-CTE17-4.2 du 24 février 2025[, telle que modifiée en session]. La PTU PMR du 1^{er} janvier 2022 est abrogée et remplacée par la nouvelle version consolidée à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
- La Commission d'experts techniques charge le Secrétaire général de publier la nouvelle version de la PTU PMR sur le site Internet de l'OTIF, la version abrogée devant également rester disponible en ligne pour future référence.

¹ La PTU renvoie à la STI pour ce qui est des cas spécifiques des États membres de l'Union européenne.



Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

TECH-25004 Annexe 1

Prescription technique uniforme

Applicable à l'accessibilité du système ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite

PTU PMR

Applicable à compter du [Click here to enter a date.](#)

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 2 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Règles uniformes APTU (Appendice F à la COTIF 1999)

Prescription technique uniforme applicable à l'accessibilité du système ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (PTU PMR)

La présente PTU a été élaborée conformément à la COTIF [1999 telle que modifiée en dernier lieu le 1^{er} novembre 2023](#) ~~dans sa version du 1^{er} mars 2019~~ et en particulier aux articles 3, 4, 6, 7, 7a et 8 des Règles uniformes APTU (appendice F à la COTIF).

Pour les définitions, voir également l'article 2 des Règles uniformes APTU et l'article 2 des Règles uniformes ATMF (appendice G à la COTIF).

[Les notes de bas de page ne font pas partie de la réglementation. Elles incluent des explications ainsi que des références à d'autres textes réglementaires.](#)

0. ÉQUIVALENCE ET APPLICATION ~~DISPOSITIONS TRANSITOIRES~~

0.1 Équivalence

1) ~~La présente PTU est équivalente~~ À la suite de leur adoption par la Commission d'experts techniques, les dispositions de l'OTIF concernant le sous-système « Matériel roulant » dans la présente PTU sont déclarées équivalentes aux dispositions correspondantes de l'UE, aux termes de l'article 13, § 4, lettre b), des RU APTU et de l'article 3a des RU ATMF, et en particulier :

- au règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) [2023/1694 de la Commission du 10 août 2023, ci-après dénommé « STI PMR »](#) ~~2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 (STI PMR) concernant les exigences relatives aux véhicules.~~

L'équivalence est limitée au champ d'application tel que défini aux chapitres 1 et 2 de la présente PTU.



2) La présente PTU a pour objet de prescrire toutes les exigences nécessaires à l'accessibilité aux véhicules utilisés en trafic international pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ~~relatives aux véhicules aux fins de l'utilisation de ces véhicules en trafic international.~~

Sans préjudice des cas spécifiques, les États parties ne peuvent pas imposer d'exigences pour l'utilisation sur leur réseau de véhicules en trafic international contredisant la présente PTU.

Des règles supplémentaires aux exigences de la PTU ne peuvent être imposées que sous la forme de spécifications techniques nationales aux termes de l'article 12 des RU APTU.

Les États parties peuvent imposer des exigences d'accessibilité différentes ou supplémentaires pour les véhicules utilisés en trafic national uniquement.

3) La présente PTU ne comporte pas de dispositions obligatoires en matière d'infrastructure, d'exploitation et de télématique. Afin de faciliter l'accessibilité, les États parties devraient néanmoins tenir compte des interfaces entre ces sous-systèmes et les véhicules conformes à la présente PTU.~~Le point 2.1 « Infrastructures » de la PTU GEN-A[‡] stipule que la COTIF n'inclut l'infrastructure qu'en ce qui concerne les interfaces avec les véhicules et autres matériels ferroviaires mobiles. Les interfaces entre le sous-système « Matériel roulant » et le sous-système « Infrastructure » couvertes par la présente PTU se limitent à l'espace entre le quai et l'entrée du véhicule. Par conséquent, toutes les autres prescriptions de la présente PTU relatives aux infrastructures et aux gares ne sont pas obligatoires.~~

~~L'application des paramètres relatifs aux véhicules de la présente PTU est obligatoire pour les admissions en vertu des ATMF des véhicules concernés par la présente PTU.~~

4) Les objectifs et le champ d'application de la COTIF et du droit de l'UE pour les chemins de fer ne sont pas les mêmes ; il s'avère donc nécessaire d'employer des termes différents pour des concepts dont le sens est similaire mais pas identique. Le tableau suivant liste les termes utilisés dans la

[‡] ~~Exigences essentielles — Dispositions générales, PTU GEN-A~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 4 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

présente PTU et les termes correspondants dans la STI ~~pertinente~~ PMR :

<u>Présente PTU</u>	<u>Droit de l'UE</u>
prescription technique uniforme (PTU)	spécification technique d'interopérabilité (STI)
procédure de vérification PTU	procédure de vérification « CE »
organisme d'évaluation	organisme notifié
procédures d'évaluation pour la vérification des sous-systèmes (modules)	vérification « CE » d'un sous-système (modules)
<u>État partie</u>	<u>État membre</u>
<u>certificat d'examen de type ou de conception</u>	<u>certificat « CE » d'examen de type ou de conception</u>

5) Lorsque les dispositions de la présente PTU et de la STI PMR diffèrent sur le fond, leurs textes respectifs apparaissent dans deux colonnes. Le texte de la PTU (~~réglementation de l'OTIF~~) apparaît dans la colonne de gauche ou sur toute la largeur de la page, tandis que la colonne de droite est réservée au texte de la STI de l'Union européenne. Les cas spécifiques des États parties non membres de l'Union européenne sont présentés sur toute la largeur de la page au point 7.2.

Les textes dans la colonne de droite sont donnés à titre purement informatif. Pour le droit de l'UE, voir le Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsque les différences entre la présente PTU et la STI PMR de l'UE sont rédactionnelles, non substantielles, ou concernent la liste des termes ci-dessus, le texte de la STI PMR n'est généralement pas reproduit. Il peut toutefois l'être dans certains cas à des fins de clarté et de lisibilité.

1. INTRODUCTION

~~La présente~~



OTIF

Prescription technique uniforme

**Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite**

PTU PMR

Page 5 sur 120

Statut : **Proposition**

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

~~prescription technique uniforme (PTU) a pour objectif d'améliorer l'accessibilité du transport international ferroviaire de voyageurs. La présente PTU énonce des exigences d'accessibilité harmonisées pour les voitures de voyageurs utilisés en trafic international.~~

La présente spécification technique d'interopérabilité (STI) a pour objectif d'améliorer l'accessibilité du transport ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

~~pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.~~

~~À cette fin, la présente PTU définit des exigences harmonisées d'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite applicables aux véhicules utilisés en trafic international.~~

~~Les États parties ne doivent pas imposer d'exigences d'accessibilité supplémentaires aux véhicules qui sont admis au trafic international par un autre États partie en vertu des ATMF et qui satisfont à la présente PTU, y compris aux cas spécifiques qui y sont définis.~~

Des spécifications techniques nationales peuvent être imposées ~~uniquement si elles sont notifiées~~ conformément à l'article 12 des [RU APTU](#).

1.1 ~~Domaine~~ Champ d'application technique

La présente PTU s'applique au sous-système « Matériel roulant » tel que défini au point 2 de la PTU GEN-B² et au point 2.1.2 de la présente PTU. ~~Son application est recommandée pour le sous-système « Infrastructure », en particulier aux gares ferroviaires. La présente PTU couvre tous les aspects de ces sous-systèmes qui concernent l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.~~

Le champ d'application technique de la présente STI est défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement.

L'application de la présente PTU au sous-système « Matériel roulant » est obligatoire pour les voitures de voyageurs admis au trafic international en vertu des RU ATMF, compte tenu des règles de mise en œuvre énoncées au chapitre 7.

La présente PTU concerne également le sous-système « Infrastructure » tel que défini au point 2.1.1.

L'application de la présente PTU au sous-système « Infrastructure » est facultative.

² ~~Sous-systèmes — Dispositions générales, PTU-GEN-B-2017, telle que modifiée en dernier lieu le 1^{er} juin 2019.~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 6 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

1.2 ~~Domaine~~ Champ d'application géographique

Le champ d'application géographique de la présente PTU comprend toutes les lignes ouvertes au trafic international ou utilisées en trafic international conformément aux RU ATMF.

La présente PTU concerne les voitures de voyageurs utilisés en trafic international sur lesdites lignes et les gares de voyageurs situées le long de celles-ci.

STI est défini à l'article 2, paragraphe 2, du règlement.

2. CHAMP D'APPLICATION DES SOUS-SYSTÈMES ET DÉFINITIONS

2.1 Champ d'application des sous-systèmes

La présente PTU comporte des exigences pour plusieurs des sous-systèmes définis dans la PTU GEN-B (infrastructure, matériel roulant, exploitation et télématique). Les points suivants définissent le champ d'application de la présente PTU en relation avec chaque sous-système.

2.1.1 Champ d'application lié au sous-système « Infrastructure »

Aux termes de la PTU GEN-A, point 2.1, et de la PTU GEN-B, point 2.1, la COTIF n'inclut l'infrastructure qu'en ce qui concerne les interfaces avec les véhicules.

Les interfaces entre le sous-système « Matériel roulant » et le sous-système « Infrastructure » couvertes par la présente PTU se limitent à l'espace entre le quai et l'entrée du véhicule (voir point 4.3.1) : les exigences concernant le quai sont énoncées dans la PTU Infrastructure et les exigences concernant le véhicule dans la présente PTU PMR.

Par conséquent, la présente PTU PMR ne comporte aucune exigence obligatoire applicable au sous-système « Infrastructure ».

Les dispositions de la présente PTU PMR concernant les zones accessibles au public dans les gares sont facultatives, mais incluses pour référence afin d'en permettre l'application volontaire. Dans la mesure où elle permettrait l'harmonisation des approches en matière d'accessibilité dans les gares, cette application est recommandée. ~~L'application de la PTU aux gares situées sur des lignes internationales n'est pas obligatoire.~~

La présente STI s'applique à toutes les zones accessibles au public dans les gares qui sont destinées au transport de voyageurs et placées sous le contrôle de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire d'infrastructure ou du gestionnaire des gares. Cela comprend la fourniture d'informations, l'achat d'un billet et sa validation si nécessaire, ainsi que la possibilité d'attendre le train.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 7 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

2.1.2 Champ d'application lié au sous-système « Matériel roulant »

La présente PTU s'applique au matériel roulant qui relève du champ d'application de la PTU LOC&PAS et qui est destiné au transport de voyageurs.

Elle ne s'applique pas au matériel roulant destiné à d'autres fins que le transport de personnes. Les personnes accompagnant un train de marchandises ou se déplaçant à bord de véhicules ferroviaires autres que ceux destinés aux voyageurs sont soumises aux conditions fixées par l'entreprise ferroviaire ou par l'autorité compétente.

~~La PTU s'applique au nouveau matériel roulant qui est admis à l'exploitation en trafic international après la date d'entrée en vigueur de la présente PTU. Cette possibilité ne préjuge pas du point 7.1.2.~~

~~La PTU ne s'applique pas au matériel roulant existant déjà utilisé en trafic international.~~

~~Toutefois, la STI s'applique au matériel roulant existant lorsqu'il fait l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement conformément à l'article 10, § 11, des ATME², en tenant compte de la partie 7 de la présente PTU.~~

et publiées sur son site internet.⁽⁴⁾

~~La STI s'applique à tous les nouveaux sous-systèmes « Infrastructure » ou « Matériel roulant » du système ferroviaire de l'Union, visés au paragraphe 1, qui sont mis en service après la date de mise en application prévue à l'article 12, en tenant compte des points 7.1.1 et 7.1.2 de l'annexe.~~

~~La STI ne s'applique pas à l'infrastructure ni au matériel roulant existants du système ferroviaire de l'Union, visés au paragraphe 1, qui sont déjà en service sur le réseau (ou sur une partie de celui-ci) d'un État membre à la date de mise en application prévue à l'article 12.~~

~~Toutefois, la STI s'applique à l'infrastructure et au matériel roulant existants du système ferroviaire de l'Union, visés au paragraphe 1, lorsqu'ils font l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement conformément à l'article 20 de la directive 2008/57/CE, en tenant compte de l'article 8 du présent règlement et du point 7.2 de l'annexe du présent règlement.~~

2.1.3 Champ d'application lié au sous-système relatif aux aspects opérationnels

~~Les responsabilités pour la composition des trains et l'utilisation en toute sécurité des véhicules sont décrites dans la PTU pertinente. L'application de la présente PTU à d'autres aspects opérationnels comme décrit au point 4.4 est volontaire.~~

Les procédures d'exploitation concernant l'assistance aux voyageurs en situation de handicap ou à mobilité réduite dans les gares et les trains ne relèvent pas du champ d'application de la présente

La présente STI s'applique aux procédures permettant l'exploitation cohérente des sous-systèmes «Infrastructure» et «Matériel roulant» dans le cas où les voyageurs sont des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

²— Les **ATME** sont les Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (appendice G à la Convention 1999 dans la version entrée en vigueur au 1^{er} mars 2019).

⁴— Ces dispositions sont énoncées à l'article 2 du règlement promulguant la STI-PMR.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 8 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

[PTU. Celles-ci doivent cependant être compatibles avec le matériel roulant conforme aux PTU.](#)

2.1.4 Champ d'application lié au sous-système « Applications télématiques au service des voyageurs »

La présente PTU s'applique aux systèmes d'information sonore et visuelle des voyageurs qui se trouvent dans

les gares et dans

le matériel roulant.

Son application aux [systèmes d'information sonore et visuelle dans les gares](#) est volontaire.

2.2 Définition de « personne handicapée et personne à mobilité réduite »

On entend par « personne handicapée et personne à mobilité réduite », toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge.

Le transport d'objets hors normes (par exemple, bicyclettes et bagages volumineux) ne relève pas du champ d'application de la présente PTU.

2.3 Autres définitions

Définitions relatives au matériel roulant : voir le point 2.2 de la PTU LOC&PAS.

Données en matière d'accessibilité

Les données en matière d'accessibilité se composent des informations relatives à l'accessibilité des gares ferroviaires de voyageurs qui doivent être collectées, maintenues et échangées, c'est-à-dire d'une description des caractéristiques et des équipements des gares ferroviaires de voyageurs. Le cas échéant, cette description est complétée par les informations relatives à l'état de conformité des gares à la présente PTU.

Cheminevements libres d'obstacles

Un cheminement libre d'obstacles relie au moins deux zones accessibles au public destinées au transport de voyageurs, comme spécifié au point 2.1.1. Il peut être emprunté par toutes les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. Pour établir ce cheminement, celui-ci peut être divisé pour mieux répondre aux besoins de toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite. La combinaison de toutes les parties du cheminement libre d'obstacles représente le cheminement accessible à toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.

Cheminement sans marche

Un cheminement sans marche est une section d'un cheminement libre d'obstacles qui répond aux besoins des personnes [ayant des problèmes de mobilité à mobilité réduite](#). Il est fait en sorte d'éviter les différences de niveau et, si cela n'est pas possible, les niveaux sont reliés par des rampes ou des ascenseurs.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 9 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

«Panneaux tactiles» et «commandes tactiles»

Les «panneaux [tactiles](#) » et «commandes tactiles » [sont des panneaux et des commandes qui](#) incluent des pictogrammes en relief, des caractères en relief ou des inscriptions en braille.

Gestionnaire des gares

Le gestionnaire des gares est une entité organisationnelle dans un État partie chargée de la gestion de gares ferroviaires et qui peut être le gestionnaire de l'infrastructure.

Informations de sécurité

Les informations de sécurité sont [des informations qui doivent être](#) données aux voyageurs afin qu'ils sachent d'avance comment se comporter en cas d'urgence.

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont les instructions données aux voyageurs lorsqu'une situation d'urgence survient, afin qu'ils comprennent le comportement à adopter.

Accès de plain-pied

Un accès de plain-pied est un accès entre un quai et la porte d'un matériel roulant pour lequel il peut être démontré ~~que~~ :

- [que](#) le vide entre le seuil de la porte (ou [le seuil de](#) la palette comble-lacune déployée de cette porte) et le quai ne dépasse pas 75 mm horizontalement et 50 mm verticalement ~~et que~~
- [que](#) le matériel roulant n'est pas équipé de marche intérieure entre le seuil de la porte et la plateforme.

Fauteuil roulant interopérable transportable par train

Un fauteuil roulant interopérable transportable par train est un fauteuil roulant dont les caractéristiques permettent d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités du matériel roulant conçu pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Les caractéristiques d'un fauteuil roulant interopérable transportable par train se situent dans les limites précisées à l'appendice M.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 10 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

3. EXIGENCES ESSENTIELLES

Les tableaux suivants répertorient les exigences essentielles, telles qu'elles figurent

dans la PTU GEN-A,

à l'annexe III de la directive [2008/57/CE, \(UE\) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil](#)⁵.

qui sont satisfaites par les spécifications définies au chapitre 4 de la présente PTU dans le champ d'application de la présente PTU.

Les exigences essentielles qui ne sont pas répertoriées dans un tableau sont sans objet dans le cadre de la présente PTU.

Tableau 1 : Exigences essentielles pour le sous-système « Infrastructure »

Infrastructure		Référence de l'exigence essentielle dans la PTU GEN-A					
Élément du domaine de la PTU	Point de référence de la présente PTU	Sécurité	Fiabilité, disponibilité	Santé	Protection de l'environnement	Compatibilité technique	Accessibilité
Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite	4.2.1.1						*
Chemins libres d'obstacles	4.2.1.2	*					*
Portes et entrées	4.2.1.3	1.1.1 *					*
Revêtements de sol	4.2.1.4	*					*
Signalisation des obstacles transparents	4.2.1.5	*					*
Toilettes et espaces à langer	4.2.1.6	1.1.5 *					
Mobilier et structures amovibles	4.2.1.7	*					
Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle	4.2.1.8	*	2.7.3			2.7.1	* *

⁵ Directive [\(UE\) 2016/797](#)~~2008/57/CE~~ du Parlement européen et du Conseil du [11 mai 2016](#) ~~17 juin 2008~~ relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de [l'Union européenne](#)~~la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1)~~.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR	
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 11 sur 120	
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN	Date : 24.2.2025

Éclairage	4.2.1.9	*					*
Information visuelle : signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée	4.2.1.10					2.7.1	* *
Information sonore	4.2.1.11	*	2.7.3			2.7.1	* *
Largeur et bordure des quais	4.2.1.12	*					*
Extrémité de quai	4.2.1.13	*					*
Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement sur les quais	4.2.1.14	1.1.1					*
Traversées à niveau dans les gares	4.2.1.15	*					*

Les cases du tableau 1 marquées d'un astérisque (*) correspondent à une exigence essentielle dans le droit de l'UE qui n'existe pas dans la PTU GEN-A de la COTIF.

Tableau 2 : Exigences essentielles pour le sous-système « Matériel roulant »

Matériel roulant		Référence de l'exigence essentielle dans la PTU GEN-A					
Élément du domaine de la PTU	Point de référence de la présente PTU	Sécurité	Fiabilité, disponibilité	Santé	Protection de l'environnement	Compatibilité technique	Accessibilité
Sièges	4.2.2.1			1.3.1			2.4.5
Places pour fauteuils roulants	4.2.2.2	2.4.1					2.4.5
Portes	4.2.2.3	1.1.1 1.1.5 2.4.1	1.2				2.4.5
Éclairage	4.2.2.4	2.4.1					2.4.5
Toilettes	4.2.2.5	2.4.1					2.4.5

**OTIF**

Prescription technique uniforme

**Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite**

PTU PMR

Page 12 sur 120

Statut : **Proposition**

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

Matériel roulant		Référence de l'exigence essentielle dans la PTU GEN-A					
Élément du domaine de la PTU	Point de référence de la présente PTU	Sécurité	Fiabilité, disponibilité	Santé	Protection de l'environnement	Compatibilité technique	Accessibilité
Couloirs	4.2.2.6			1.3.1			2.4.5
Information de la clientèle	4.2.2.7	2.4.1	2.7.3			2.7.1	2.4.5 *
Différences de niveau	4.2.2.8	1.1.5					2.4.5
Mains courantes	4.2.2.9	1.1.5					2.4.5
Places couchées accessibles en fauteuil roulant	4.2.2.10	2.4.1					2.4.5
Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci	4.2.2.11	1.1.1	2.4.2			1.5 2.4.3	2.4.5
Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement	4.2.2.12	1.1.1				1.5 2.4.3	2.4.5

La case du tableau 2 marquée d'un astérisque (*) correspond à une exigence essentielle dans le droit de l'UE, ~~qui n'existe pas dans la PTU GEN-A de la COTIF.~~ [La PTU GEN-A, points 1.6.1 et 1.6.2, couvre l'accessibilité en ce qui concerne le matériel roulant. L'accessibilité en matière d'exploitation et de télématique ne constitue pas une exigence essentielle au sens de la COTIF.](#)

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 13 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4. CARACTÉRISATION DES SOUS-SYSTÈMES

4.1 Introduction

- 1) En vertu de l'article 8 des [RU APTU](#)⁶, les PTU s'appliquent à des sous-systèmes. Les sous-systèmes sont définis dans la PTU GEN-B. La cohérence entre les différents sous-systèmes doit être vérifiée.
- Le système ferroviaire de l'Union auquel s'applique la directive [\(UE\) 2019/797 2008/57/CE](#), et dont les sous-systèmes font partie, est un système intégré dont il faut vérifier la cohérence.

Cette cohérence doit être vérifiée en particulier au niveau des spécifications de chaque sous-système, de ses interfaces vis-à-vis du système dans lequel il s'intègre, ainsi que des règles d'exploitation et de maintenance.

- 2) Les spécifications techniques et fonctionnelles des sous-systèmes et de leurs interfaces, décrites aux points 4.2 et 4.3, n'imposent pas l'utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, excepté lorsqu'elle est strictement nécessaire pour l'interopérabilité des véhicules en trafic international.
- du réseau ferroviaire de l'Union.

Cependant, des solutions d'interopérabilité innovantes peuvent exiger de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Afin de permettre des innovations technologiques, ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées

de manière coordonnée, avec la participation de la Commission d'experts techniques.

Les solutions innovantes peuvent se rapporter au sous-système « Matériel roulant », à ses parties et à ses CI.

La procédure à suivre pour l'application de solutions innovantes pour le sous-système « Matériel roulant » est définie dans la PTU LOC&PAS.

selon la procédure décrite à l'article 6 du règlement.

⁽⁷⁾

1. Les progrès technologiques peuvent nécessiter des solutions innovantes qui ne sont pas conformes aux spécifications énoncées à l'annexe ou auxquelles il n'est pas possible d'appliquer les méthodes d'évaluation énoncées à l'annexe.
2. Les solutions innovantes peuvent concerner les sous-systèmes « Infrastructure » et « Matériel roulant », leurs parties et leurs constituants d'interopérabilité.
3. Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union dresse la liste des divergences par rapport à la disposition correspondante de la STI énoncée à l'annexe et la soumet à la Commission à des fins d'analyse. La Commission peut demander l'avis de l'Agence à propos de la solution innovante

⁶ — Les **APTU** sont les Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (appendice F à la COTIF 1999, dans la version entrée en vigueur au 1^{er} mars 2019).

⁷ Ces dispositions sont énoncées à l'article 6 [du règlement promulguant](#) de la STI PMR.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 14 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

proposée et, le cas échéant, consulter les parties prenantes concernées.

4. *La Commission rend un avis sur la solution innovante proposée. Si cet avis est positif, les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables et la méthode d'évaluation requise dans la STI pour permettre l'utilisation de cette solution innovante sont élaborées et intégrées par la suite dans la STI au cours du processus de révision. Si l'avis est négatif, la solution innovante proposée ne peut pas être appliquée.*
5. *En attendant la révision de la STI, l'avis positif rendu par la Commission est considéré comme un moyen acceptable d'assurer la conformité avec les exigences essentielles de la directive 2008/57/CE et peut être utilisé pour l'évaluation des sous-systèmes et des projets.*

- 3) Compte tenu de toutes les exigences essentielles applicables, les paramètres fondamentaux liés à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont énoncés au point 4.2 de la présente PTU pour les sous-systèmes « Infrastructure » et « Matériel roulant ». Les responsabilités et les exigences en matière d'exploitation ~~sont~~

~~relatives à l'assistance aux voyageurs sont réputées être régies à l'échelon national, réputées décrites au niveau national, conformément à la réglementation applicable de l'OTIF et aux dispositions du point 4.4 de la présente PTU.~~

sont décrites dans ~~la~~ le règlement d'exécution (UE) 2019/773⁸ (STI OPE) et au point 4.4 de la présente PTU.

4.2 Spécifications fonctionnelles et techniques

4.2.1 Sous-système « Infrastructure »

- 1) Bien que formulées de manière impérative, toutes les dispositions du point 4.2.1 et de ses sous-points sont d'application facultative.

→ Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système « Infrastructure » liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont réparties comme suit :

- places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite,
- cheminements libres d'obstacles,

⁸ La « STI OPE » ou « STI Exploitation » est le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 15 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- portes et entrées,
 - revêtements de sol,
 - signalisation des obstacles transparents,
 - toilettes et espaces à langer,
 - mobilier et structures amovibles,
 - billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle,
 - éclairage,
 - information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée,
 - information sonore,
 - largeur et bordure des quais,
 - extrémité des quais,
 - dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement entreposés sur les quais,
 - traversées à niveau.
- 2) Les paramètres fondamentaux qui sont spécifiés aux points 4.2.1.1 à 4.2.1.15 s'appliquent au champ d'application du sous-système « Infrastructure » qui est défini au point 2.1.1. Ils peuvent être répartis en deux catégories :
- les paramètres fondamentaux dont les détails techniques doivent être spécifiés, tels que les paramètres relatifs aux quais et à leurs moyens d'accès. Dans ce premier cas, les paramètres fondamentaux sont décrits de manière spécifique et les ~~informations-détails~~ techniques ~~qui doivent être fournies pour~~ à satisfaire ~~à-pour respecter~~ l'exigence sont ~~exposées de manière détaillée~~ ;
 - les paramètres fondamentaux dont les détails techniques ne doivent pas être spécifiés, tels que la valeur des rampes ou les caractéristiques des places de stationnement. Dans ce second cas, le paramètre fondamental correspond à une exigence fonctionnelle qui peut être satisfaite en appliquant plusieurs solutions techniques.
- 3) Chaque paramètre fondamental est répertorié dans une catégorie dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 : Catégories des paramètres fondamentaux

Paramètre fondamental	Détails techniques fournis	Exigence fonctionnelle uniquement
Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Point complet 4.2.1.1
Chemins libres d'obstacles	Emplacement des chemins Largeur du chemin libre d'obstacles Seuil Doubles mains courantes	Caractéristiques détaillées

**OTIF**

Prescription technique uniforme

**Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite**

PTU PMR

Page 16 sur 120

Statut : **Proposition**

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

	Type d'ascenseur Hauteur de la signalétique en braille	
Portes et entrées	4.2.1.3 2) : Largeur de porte 4.2.1.3 4) : Hauteur du dispositif de commande de porte	4.2.1.3 1) 4.2.1.3 3)
Revêtements de sol	4.2.1.4 2) : Irrégularités du sol	Point complet 4.2.1.4 1) : Propriété antidérapante
Signalisation des obstacles transparents		Point complet 4.2.1.5
Toilettes et espaces à langer		Point complet 4.2.1.6
Mobilier et structures amovibles		Point complet 4.2.1.7
Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle	4.2.1.8 5) : Passage pour les composteurs de billets	4.2.1.8 1) à (4) 4.2.1.8 6)
Éclairage	4.2.1.9 3) : Éclairage sur les quais	4.2.1.9 1), 4.2.1.9 2), 4.2.1.9 4) : Éclairage à d'autres endroits
Information visuelle : signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée	Détails à fournir Emplacement des informations	Caractéristiques détaillées de l'information visuelle
Information sonore	Point complet 4.2.1.11	
Largeur et bordure des quais	Point complet 4.2.1.12 2) à 5) 4.2.1.12 6) à 9) : Présence des éléments	4.2.1.12 1) 4.2.1.12 6) à 9) : Caractéristiques du contraste et des marquages visuels et tactiles
Extrémité de quai	Point complet 4.2.1.13 : Présence des éléments	4.2.1.13 : Caractéristiques du contraste et des marquages visuels et tactiles
Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement entreposés sur les quais	Point complet 4.2.1.14	
Traversées à niveau pour les voyageurs dans les gares	Point complet 4.2.1.15	

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 17 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.1.1 Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite

- 1) Lorsqu'une gare dispose de sa propre aire de stationnement, celle-ci doit comprendre des places de stationnement en nombre suffisant et adaptées qui sont réservées aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite autorisées à les utiliser ; ces places doivent se trouver à l'endroit approprié de l'aire de stationnement situé le plus près possible d'une entrée accessible de la gare.

4.2.1.2 Cheminements libres d'obstacles

- 1) Les zones suivantes de l'infrastructure réservées au public, si elles sont disponibles, doivent être reliées par des cheminements libres d'obstacles :
 - arrêts des autres modes de transport desservant la gare, dans le périmètre de celle-ci (par exemple taxi, bus, tramway, métro, navire transbordeur, etc.),
 - parcs de stationnement,
 - entrées et sorties accessibles,
 - bureaux d'information,
 - systèmes d'information sonore et visuelle,
 - billetteries,
 - assistance à la clientèle,
 - salles d'attente,
 - sanitaires,
 - quais.
- 2) ~~La longueur des~~ Tous les cheminements libres d'obstacles, les passerelles pour piétons et les passages souterrains doivent avoir une largeur libre minimale de 160 cm, sauf dans les zones précisées aux points 4.2.1.2.2 3 bis) (rampes), 4.2.1.3 2) (portes), 4.2.1.12 3) (quais) et 4.2.1.15 2) (traversées à niveau). ~~correspondre à la plus courte distance envisageable.~~
- 3) Les surfaces au sol et les revêtements de sol des cheminements libres d'obstacles doivent avoir un faible pouvoir réfléchissant.

4.2.1.2.1 Circulation horizontale

- ~~1) – Tous les cheminements libres d'obstacles, les passerelles pour piétons et les passages souterrains doivent avoir une largeur libre minimale de 160 cm sauf dans les zones précisées aux points 4.2.1.3 (2) (portes), 4.2.1.12 (3) (quais) et 4.2.1.15 (2) (traversées à niveau).~~
- 2) 1) En cas de présence de seuils sur un cheminement horizontal, ceux-ci doivent contraster avec le sol qui les entoure et leur hauteur ne doit pas dépasser 2,5 cm.

4.2.1.2.2 Circulation verticale

- 1) En cas de différence de niveau dans un cheminement libre d'obstacles, un cheminement sans marche doit être proposé comme une alternative aux escaliers pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ~~permettre aux personnes à mobilité réduite d'y accéder sans passer par des escaliers.~~



2) Les marches et les escaliers situés sur les cheminements libres d'obstacles doivent avoir une largeur minimale de 160 cm mesurée entre les mains courantes. ~~Au minimum, la première et la dernière marche doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante et, au minimum, des bandes podotactiles doivent être installées avant la première marche descendante.~~

2 bis) Au minimum, les première et dernière marches doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante. Cette exigence s'applique aussi à une marche unique.

2 ter) Au minimum, des bandes podotactiles d'éveil de vigilance doivent être installées avant la première marche descendante des escaliers composés de trois marches ou plus.

3) En l'absence d'ascenseurs, des rampes doivent être installées à l'intention des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite incapables d'utiliser les escaliers. Leur inclinaison doit être modérée et peut être prononcée uniquement sur de courtes distances.

3 bis) Lorsqu'elles sont utilisées en complément des escaliers, les rampes peuvent avoir une largeur de 120 cm mesurée au sol.

4) Les escaliers composés de trois marches ou plus et les rampes doivent être équipés de mains courantes des deux côtés et à deux hauteurs différentes.

5) Des ascenseurs doivent être prévus en l'absence de rampes et doivent être au moins de type 2 conformément à la spécification visée à l'appendice A, index [1]. Les ascenseurs de type 1 sont uniquement autorisés en cas de renouvellement ou de réaménagement de gare.

6) Les escaliers mécaniques et les tapis roulants doivent être conçus conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [2].

7) Les traversées à niveau peuvent faire partie d'un cheminement libre d'obstacles s'ils sont conformes aux exigences du point 4.2.1.15.

4.2.1.2.3 Signalisation des cheminements

1) Les cheminements libres d'obstacles doivent être clairement identifiés par des informations visuelles conformément aux dispositions du point 4.2.1.10.

2) Les informations concernant les cheminements libres d'obstacles doivent être disponibles pour les personnes malvoyantes au moins sous la forme d'une surface de passage équipée de bandes podotactiles et contrastantes ~~situées au sol~~. Le présent ~~paragraphe-point~~ ne s'applique pas aux cheminements libres d'obstacles pour entrer dans un parc de stationnement ou en sortir.

2 bis) Si plusieurs installations d'un certain type de zone publique sont prévues, le cheminement vers au moins l'une d'entre elles doit être indiqué par des bandes podotactiles et contrastantes situées au sol.

2 ter) Les bandes podotactiles situées au sol peuvent être omises lorsque le cheminement est indiqué sans ambiguïté par des éléments construits ou naturels, tels que des bordures et des surfaces qui peuvent être suivies de manière tactile et visuelle.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 19 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) Les dispositifs sonores commandés à distance ou les applications par téléphone peuvent être utilisés comme solutions techniques complémentaires ou de remplacement. S'il est prévu de les utiliser en tant que solutions de remplacement, ils doivent être considérés comme des solutions innovantes.
- 4) Si le cheminement libre d'obstacles vers le quai comporte des mains courantes ou longe une paroi, des informations succinctes (par exemple le numéro de quai, ou la direction suivie) doivent figurer [sur ces mains courantes ou sur la paroi. Les informations sont indiquées en bBraille ou en caractères ou chiffres en relief. Elles sont situées](#) sur la main courante ou sur la paroi, à une hauteur comprise entre 145 et 165 cm.

4.2.1.3 Portes et entrées

- 1) Ce point s'applique à toutes les portes et entrées qui sont situées sur les cheminements libres d'obstacles, à l'exception des portes donnant accès aux toilettes qui ne sont pas réservées aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
- 2) Les portes doivent avoir une largeur libre utile d'au moins 90 cm et doivent pouvoir être actionnées par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
- 3) Les portes peuvent être manuelles, semi-automatiques ou automatiques.
- 4) Des dispositifs de commande de porte doivent être prévus à une hauteur comprise entre 80 et 110 cm.

4.2.1.4 Revêtements de sol

- 1) Tous les revêtements de sol, les surfaces au sol et les surfaces du giron de marche doivent être antidérapants.
- 2) Les irrégularités du sol dans les bâtiments de la gare ne doivent pas dépasser 0,5 cm en tout point des surfaces de passage, à l'exception des seuils, des rigoles d'écoulement et des bandes podotactiles.

4.2.1.5 Signalisation des obstacles transparents

- 1) Les obstacles transparents se trouvant sur les axes empruntés par les voyageurs ou le long de ceux-ci, constitués de portes vitrées ou de parois transparentes, doivent être marqués. Ces marques doivent signaler les obstacles transparents. La présence de ces marques n'est pas obligatoire si les voyageurs sont protégés des chocs par d'autres moyens – par exemple des mains courantes ou des bancs placés en continu.

4.2.1.6 Toilettes et espaces à langer

- 1) Si une gare est équipée de toilettes, au moins un cabinet de toilettes unisexe doit être accessible en fauteuil roulant.
- 2) Si une gare est équipée ~~de toilettes, un d'espaces~~ à langer, [au moins un espace à langer accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant, hommes et femmes](#), ~~accessible aussi bien aux hommes qu'aux femmes~~ doit être prévu.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 20 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.1.7 Mobilier et structures amovibles

- 1) Tout le mobilier et les structures amovibles dans les gares doivent contraster avec leur environnement et avoir des arêtes arrondies.
- 2) Dans le périmètre de la gare, le mobilier et les structures amovibles (y compris les éléments en porte-à-faux et suspendus) doivent être placés à des endroits où ils ne gênent pas le passage des personnes aveugles ou malvoyantes, ou ils doivent être détectables par une personne utilisant une longue canne.
- 3) Chaque quai où les voyageurs sont autorisés à attendre les trains et chaque espace d'attente doivent comporter au minimum une zone équipée de sièges et un espace pour fauteuil roulant.
- 4) Si cette zone protège des intempéries, il doit être possible d'y accéder en fauteuil roulant.

4.2.1.8 Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle

- 1) Lorsqu'une billetterie manuelle, un bureau d'information ou un point d'assistance à la clientèle existent ~~le long du cheminement libre d'obstacles~~, il faut qu'au moins un bureau soit accessible aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes de petite taille et qu'au moins un bureau soit équipé d'un système d'assistance auditive doté d'une boucle inductive.
- 2) Si une paroi vitrée sépare le voyageur de l'employé de la billetterie, celle-ci doit être amovible ou, si [tel](#) n'est pas le cas, il doit exister un système d'interphone. La paroi vitrée doit être en verre transparent.
- 3) Si l'employé de la billetterie dispose d'un système électronique d'affichage des informations tarifaires, le même type de système doit permettre au client de visualiser le prix du billet.
- 4) Lorsque des distributeurs automatiques de billets sont installés ~~le long d'un cheminement libre d'obstacles~~ dans une gare, au moins un de ces distributeurs doit être équipé d'une interface accessible par les personnes en fauteuil roulant et les personnes de petite taille. [Cette exigence s'applique à chaque vendeur de billets qui propose des distributeurs automatiques dans la gare.](#)
- 5) Si des composteurs de billets sont installés, au moins l'un de ceux-ci doit laisser un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et permettre le passage d'un fauteuil roulant occupé d'une longueur de 1 250 mm. En cas de réaménagement ou de renouvellement, la largeur minimale autorisée est de 80 cm.
- 6) Si l'accès se fait par des tourniquets, il faut au moins un point d'accès sans tourniquet utilisable en permanence par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite pendant les heures d'exploitation de la gare.

4.2.1.9 Éclairage

- 1) Le niveau d'éclairage des zones situées à l'extérieur de la gare doit être suffisant pour faciliter l'orientation et signaler les différences de niveau, les portes et les entrées.
- 2) Le niveau d'éclairage le long des cheminements libres d'obstacles doit être adapté aux opérations visuelles des voyageurs. Une attention particulière doit être accordée aux différences de niveaux, aux guichets et aux distributeurs automatiques de billets, aux bureaux d'information et aux affichages d'informations.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 21 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) Les quais doivent être éclairés conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [3] et [4].
- 4) L'éclairage de secours doit assurer une visibilité suffisante pour l'évacuation et l'identification des équipements de sécurité et de lutte contre les incendies.

4.2.1.10 Information visuelle : signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée

- 1) Les informations suivantes sont à fournir :
 - informations de sécurité et consignes de sécurité,
 - signaux d'avertissement, d'interdiction et d'obligation,
 - informations relatives au départ des trains,
 - identification des installations disponibles en gare et cheminements d'accès à ces installations.
- 2) Les polices, symboles et pictogrammes utilisés pour l'information visuelle doivent contraster avec le fond sur lequel ils apparaissent.
- 3) Une signalisation doit être prévue en tout point où les voyageurs doivent faire un choix sur la direction à suivre et à des intervalles déterminés sur leur parcours. La signalétique, les symboles et pictogrammes doivent être appliqués de manière cohérente sur l'ensemble du cheminement.
- 4) Les informations relatives au départ des trains (y compris la destination, les arrêts intermédiaires, le numéro de quai et les horaires) doivent se trouver et pouvoir être lues à une hauteur **maximale** de 160 cm à au moins un emplacement dans la gare. ~~Cette exigence s'applique à toutes les informations, qu'elles soient dynamiques ou imprimées.~~
- 5) La police de caractères utilisée pour les textes doit être aisément lisible.
- 6) Tous les signaux relatifs à la sécurité, d'avertissement, d'obligation et d'interdiction doivent inclure des pictogrammes.
- 7) Une signalétique tactile est à installer:
 - dans les toilettes pour information sur le fonctionnement et demande d'aide si nécessaire: informations sur le fonctionnement et pour appeler les secours le cas échéant ;
 - dans les ascenseurs, conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [1].
- 8) Les horaires en chiffres doivent être affichés conformément au système horaire de 24 heures.
- 9) Le symbole du fauteuil roulant doit apparaître sur les symboles graphiques et pictogrammes spécifiques suivants conformément à l'appendice N :
 - les informations directionnelles pour les cheminements ~~réservés~~ spécifiques aux fauteuils roulants ;
 - les indications relatives aux toilettes et autres installations accessibles en fauteuil roulant, le cas échéant ;

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 22 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- si des informations sur la composition des trains sont disponibles sur le quai, l'indication du point d'embarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant.

Les symboles peuvent être combinés avec d'autres symboles (par exemple : ascenseur, toilettes, etc.).

- 10) Si des boucles inductives sont installées, celles-ci doivent être indiquées par un panneau tel que décrit à l'appendice N.
- 11) Dans les toilettes accessibles en fauteuil roulant, ~~où~~ si des mains courantes pivotantes sont installées, un symbole graphique montrant la main courante en position déployée et rétractée doit être placé.
- 12) Il ne doit pas y avoir plus de cinq pictogrammes, ~~accompagnés en plus~~ de flèches directionnelles, indiquant chacun une direction spécifique, placés les uns à côté des autres en un même endroit.
- 13) Les afficheurs doivent être ~~conformes aux exigences du point 5.3.1.1. Dans ce point, l~~ d'une taille permettant l'affichage de chaque nom de gare (qui peut être abrégé) ou des mots d'un message. Chaque nom de gare ou mot d'un message doit être affiché pendant au moins deux secondes. Le terme « afficheur » désigne tout support d'information dynamique.
- 14) Dans le cas d'un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins deux secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser six caractères par seconde.
- 15) Les afficheurs doivent être conçus pour une distance de visualisation maximale calculée selon la formule suivante :
 $\text{distance de lecture en mm divisée par } 250 = \text{hauteur des caractères}$
(par exemple : $10\,000 \text{ mm} / 250 = 40 \text{ mm}$).

4.2.1.11 Information sonore

- 1) L'information sonore doit avoir un niveau minimal d'indice STI-PA de 0,45 conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [5].

4.2.1.12 Largeur et bordure des quais

- 1) La zone de stationnement à risque d'un quai commence à la bordure du quai, côté voie, et est définie comme la zone où les voyageurs ne doivent pas stationner ~~interdite d'accès aux voyageurs~~ à l'arrivée ou au passage des trains.
- 2) La largeur du quai peut varier sur toute sa longueur.
- 3) La largeur minimale du quai libre d'obstacles doit être équivalente à la largeur de la zone de stationnement à risque plus la largeur de deux allées libres opposées de 80 cm (160 cm). La largeur du quai peut se réduire progressivement jusqu'à 90 cm à ~~son~~ ses extrémités.
- 4) Des obstacles peuvent se trouver à l'intérieur de cette allée libre de 160 cm. Les équipements requis pour le système de signalisation et l'équipement de sécurité ne sont pas considérés comme des obstacles pour ce point. La distance minimale entre les obstacles et la zone de stationnement à risque doit être conforme aux valeurs du tableau suivant :

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 23 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN Date : 24.2.2025

Tableau 4 : Distance minimale entre les obstacles et la zone de danger

Longueur des obstacles (valeur mesurée parallèlement à la bordure du quai)	Distance minimale jusqu'à la zone de stationnement à risque
< à 1 m (remarque 1) – petit obstacle	80 cm
≥ à 1 m et < à 10 m – grand obstacle	120 cm

Remarque 1: Ssi la distance séparant deux petits obstacles est inférieure à une valeur de 2,4 m mesurée parallèlement à la bordure du quai, ils sont considérés comme formant un seul grand obstacle.

Remarque 2: Des petits obstacles supplémentaires peuvent se trouver sur cette distance minimale entre un grand obstacle et la zone de stationnement à risque pour autant que les exigences relatives aux petits obstacles (distance minimale jusqu'à la zone de stationnement à risque et distance minimale jusqu'au petit obstacle suivant) sont satisfaites.

- 5) ~~[réserve] S'il existe des équipements auxiliaires embarqués à bord des trains ou sur les quais pour permettre l'embarquement et le débarquement des utilisateurs de fauteuil roulant, un espace libre (aucun obstacle) de 150 cm à partir du bord de l'équipement, dans le sens d'embarquement/de débarquement du fauteuil roulant au niveau du quai, doit être prévu aux endroits où ces équipements sont susceptibles d'être utilisés. Dans une nouvelle gare, cette exigence doit être respectée pour tous les trains dont l'arrêt au quai est prévu.~~
- 6) La limite de la zone de stationnement à risque doit être matérialisée, du côté du quai le plus éloigné de la voie, par un marquage visuel et des bandes podotactiles.
- 7) Le marquage visuel doit être une ligne antidérapante d'une largeur minimale de 10 cm, dont la couleur contraste avec celle du sol.
- 8) Les bandes podotactiles peuvent prendre l'une des deux formes suivantes :
- un dispositif d'éveil de vigilance avertissant d'un danger à la limite de la zone de stationnement à risque ;
 - un dispositif de guidage indiquant un parcours à suivre du côté sécurisé du quai.
- 9) La couleur du matériau de la bordure du quai doit contraster avec l'obscurité de la tranchée des voies.

4.2.1.13 Extrémité de quai

- 1) L'extrémité du quai doit être équipée soit d'une barrière qui empêche l'accès du public, soit d'un marquage visuel et de bandes podotactiles d'éveil de vigilance signalant la présence d'un danger.

4.2.1.14 Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement entreposés sur les quais

- 1) Si une rampe sur quai est utilisée, elle doit être conforme aux exigences du point 5.3.1.2.
- 2) Si un élévateur sur quai est utilisé, il doit être conforme aux exigences du point 5.3.1.3.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 24 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) Une méthode d'entreposage sûre doit être appliquée afin que les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement, y compris les rampes mobiles, n'entravent pas le déplacement des voyageurs et ne constituent pas un danger lorsqu'ils sont rangés sur le quai.

4.2.1.15 Traversée des voies par les voyageurs pour l'accès aux quais

- 1) ~~Dans les gares, l~~Les traversées à niveau peuvent faire partie d'un cheminement sans marche ou d'un cheminement libre d'obstacles ~~conformément à la réglementation nationale.~~
- 2) Si les traversées à niveau font partie d'un cheminement sans marche en complément d'autres cheminements, elles doivent :
 - [avoir une largeur minimale de 120 cm \(moins de 10 m de longueur\) ou de 160 cm \(10 m ou plus de longueur\)](#),
 - avoir une pente modérée; cette inclinaison ne peut être prononcée que sur des rampes de courtes distances,
 - être conçues pour que les plus petites roues d'un fauteuil roulant, selon les caractéristiques données à l'appendice M, ne puissent pas être coincées entre le rail et la surface du sol au niveau de la traversée,
 - lorsque les accès aux traversées à niveau sont équipés de chicanes de sécurité pour éviter toute traversée involontaire/incontrôlée des voies, la largeur minimale des cheminements dans l'alignement et dans la chicane peut être inférieure à 120 cm mais ne doit pas être inférieure à 90 cm ; elle ne doit pas entraver la manœuvre d'un utilisateur de fauteuil roulant.
- 3) Si les traversées à niveau font partie d'un cheminement libre d'obstacles et représentent la seule solution pour tous les voyageurs, elles doivent :
 - satisfaire à toutes les spécifications ci-dessus,
 - être équipées d'un marquage visuel et tactile pour repérer le début et la fin de la surface de la traversée à niveau,
 - être supervisées ou, conformément à la réglementation nationale, être équipées pour garantir une traversée en toute sécurité des personnes aveugles ou malvoyantes et/ou faire l'objet d'une exploitation garantissant une traversée en toute sécurité des personnes malvoyantes.
- 4) Si l'une des exigences ci-dessus ne peut être satisfaite, la traversée à niveau n'est pas considérée comme faisant partie d'un cheminement sans marche ou d'un cheminement libre d'obstacles.

4.2.2 Sous-système « Matériel roulant »

- 1) Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système « Matériel roulant » liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont réparties comme suit :
 - sièges,
 - places pour fauteuils roulants,
 - portes,
 - éclairage,

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 25 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- toilettes,
- couloirs,
- information de la clientèle,
- différences de niveau,
- mains courantes,
- places couchées accessibles en fauteuil roulant,
- emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci.

4.2.2.1 Sièges

4.2.2.1.1 Généralités

- 1) Des poignées ou mains courantes verticales, ou d'autres éléments de stabilité individuelle lors des déplacements dans le couloir, doivent être montés sur chaque siège côté couloir, sauf si le siège totalement redressé se trouve à moins de 200 mm :
 - du dos d'un autre siège tourné dans la direction opposée qui est équipé côté couloir d'une poignée ou d'une main courante verticale ou d'autres éléments de stabilité individuelle,
 - d'une main courante ou d'une cloison installée du côté couloir du siège.
- 2) Les poignées ou autres éléments de stabilité individuelle doivent être placés à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol, en partant du centre de la partie utilisable de la poignée, ne font pas saillie dans le couloir et contrastent avec le siège.
- 3) Dans les véhicules où les sièges fixes ont une disposition longitudinale, des mains courantes sont installées pour assurer la stabilité individuelle. Ces mains courantes doivent être distantes l'une de l'autre de 2 000 mm au maximum, être placées à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol, et doivent contraster avec l'intérieur du véhicule.
- 4) Les poignées ou autres éléments de stabilité individuelle doivent être dépourvus d'arêtes vives.

4.2.2.1.2 Sièges prioritaires

4.2.2.1.2.1 Généralités

- 1) Au moins dix pour cent des sièges par rame-bloc ou par voiture, et par classe, doivent être désignés comme sièges prioritaires destinés aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
- 2) Les sièges prioritaires et les voitures où ils se trouvent doivent être identifiés par des inscriptions conformes à l'appendice N, ~~qui précisent~~ Il est établi que les autres voyageurs sont tenus de céder ces sièges aux personnes ayant le droit d'en bénéficier si nécessaire. Cette signalisation n'est pas obligatoire pour les unites destinées à être exploitées exclusivement dans le cadre d'un système de réservation de sièges : cela doit être indiqué dans la documentation technique visée au point 4.2.12 de la PTU LOC&PAS.
- 3) Les sièges prioritaires doivent être situés dans la voiture de «voyageurs», à proximité immédiate des portes extérieures. Dans les voitures ou les rames à ~~double~~ étage, les sièges prioritaires peuvent se trouver aux deux ~~étages~~ niveaux.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 26 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 4) Le niveau d'équipement des sièges prioritaires doit, au minimum, être identique à celui des sièges du même type destinés à l'ensemble des voyageurs.
- 5) Si les sièges d'un certain type sont pourvus d'accoudoirs, les accoudoirs des sièges prioritaires de même type doivent être amovibles, sauf ceux placés le long de la carrosserie de la voiture ou le long d'une cloison dans les compartiments. L'accoudoir amovible doit pouvoir être mis dans une position parallèle au dossier du siège, pour permettre un accès sans entrave au siège ou à tout siège prioritaire adjacent.
- 6) Les sièges prioritaires ne sont pas du type strapontin.
- 7) Chaque siège prioritaire et l'espace disponible pour son usager doivent être conformes [à la spécification visée à l'appendice A, index \[16\]aux figures H1 à H4 de l'appendice H.](#)
- 8) La largeur d'assise utile minimale du siège prioritaire est de 450 mm (voir [spécification visée à l'appendice A, index \[16\]figure H1](#)).
- 9) Le haut de l'assise de chaque siège prioritaire, mesurée au bord avant du siège, doit se trouver entre 430 et 500 mm au-dessus du niveau du sol.
- 10) La hauteur libre au-dessus de chaque siège est d'au moins 1 680 mm depuis le niveau du sol, sauf dans les trains à ~~double~~ étage où des compartiments à bagages sont installés au-dessus des sièges. Dans ce cas, une hauteur libre de 1 520 mm est admise pour les sièges prioritaires surmontés de compartiments à bagage, à condition que la hauteur libre de 1 680 mm soit respectée pour au moins 50 % des sièges prioritaires.
- 11) Dans le cas de sièges inclinables, les dimensions sont à mesurer lorsque les sièges sont totalement redressés.

4.2.2.1.2.2 Sièges à orientation unique

- 1) Lorsque les sièges prioritaires ont tous la même orientation, l'espace libre devant chaque siège doit être conforme à la [spécification visée à l'appendice A, index \[16\]figure H2.](#)
- 2) La distance minimale entre l'avant du dossier et le plan vertical passant par la partie la plus à l'arrière du siège précédent est de 680 mm ; il est à noter que l'espacement entre sièges se mesure au centre du siège, 70 mm au-dessus du point où l'assise et le dossier se rencontrent.
- 3) Un espace libre minimal de 230 mm doit également exister entre le bord avant de l'assise du siège et le plan vertical passant par la partie la plus à l'arrière du siège précédent.

4.2.2.1.2.3 Sièges face à face

- 1) Lorsque des sièges prioritaires sont disposés face à face, la distance minimale entre les bords avant de l'assise des sièges est de 600 mm (voir [spécification visée à l'appendice A, index \[16\]figure H3](#)). Cette distance doit être respectée même si l'un des sièges se faisant face n'est pas un siège prioritaire.
- 2) Lorsqu'une table est placée entre des sièges prioritaires disposés face à face, la distance horizontale minimale entre le bord avant de l'assise et le bord le plus proche de la table est de 230 mm (voir [spécification visée à l'appendice A, index \[16\]figure H4](#)). Si l'un des sièges se faisant face n'est pas un siège prioritaire, la distance jusqu'à la table peut être réduite à condition que la distance entre les bords avant des assises reste de 600 mm. Les tables fixées aux parois dont la longueur ne dépasse pas l'axe

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 27 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

central du siège côté fenêtre ne doivent pas obligatoirement faire l'objet d'une évaluation de conformité avec ~~ce paragraphe~~ [le présent point](#).

4.2.2.2 Places pour fauteuils roulants

- 1) En fonction de la longueur de l'unité, sans tenir compte de la locomotive ou de la motrice d'extrémité, une unité doit comporter au minimum le nombre de places accessibles pour les fauteuils roulants indiqué dans le tableau suivant :

Tableau 5 : Nombre minimal de places pour fauteuils roulants par longueur d'unité

Longueur de l'unité	Nombre de places pour fauteuils roulants par unité
Moins de 30 m	1 place pour fauteuil roulant
De 30 à 205 mètres	2 places pour fauteuils roulants
Entre 205 et 300 mètres	3 places pour fauteuils roulants
Plus de 300 mètres	4 places pour fauteuils roulants

- 2) Afin d'assurer la stabilité, ces places ~~peuvent~~ [doivent](#) être conçues de manière à orienter les fauteuils roulants dans le sens de la marche ou dans le sens opposé.
- 3) Sur toute la longueur de la place pour fauteuil roulant, la largeur doit être de 700 mm depuis le niveau du sol jusqu'à une hauteur minimale de 1 450 mm avec une largeur supplémentaire de 50 mm pour laisser un espace libre pour les mains des utilisateurs de fauteuils roulants de chaque côté attenant à un obstacle qui entrave cet espace (par exemple une paroi ou une structure) à partir d'une hauteur de 400 mm jusqu'à 800 mm au-dessus du niveau du sol (si l'un des côtés du fauteuil roulant est adjacent au couloir, il n'est pas nécessaire de prévoir une largeur supplémentaire de 50 mm de ce côté car il existe déjà un espace libre).
- 4) La distance minimale, sur le plan longitudinal, entre le dos de la place pour fauteuil roulant et la surface suivante doit être conforme [à la spécification visée à l'appendice A, index \[16\]](#) ~~aux figures I1 à I3 de l'appendice I~~.
- 5) La place désignée ne doit présenter aucun obstacle entre le sol et le plafond de la voiture autre qu'un compartiment à bagages en hauteur, [une table](#) ou une main courante horizontale [conforme aux exigences du point 4.2.2.9](#) fixée à la paroi ou au plafond de la voiture ~~conformément aux exigences du point 4.2.2.9 ou une table~~.
- 6) Une structure ou toute autre installation appropriée d'une largeur minimale de 700 mm doit se trouver au dos de la place pour fauteuil roulant. Sa hauteur doit pouvoir empêcher un fauteuil roulant dont le dos est placé contre cette structure ou installation de basculer vers l'arrière.
- 7) Des strapontins peuvent être installés dans le périmètre de la place pour fauteuil roulant mais, lorsqu'ils sont en position relevée, ils ne doivent pas empiéter sur les dimensions prescrites de la place pour fauteuil roulant.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 28 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 8) ~~Il n'est pas autorisé d'installer un équipement permanent.~~ Aucun équipement tel que des crochets de suspension de bicyclette ou des porte-skis ne doit être installé dans l'espace pour fauteuil roulant ou juste devant.
- 9) Au moins un siège pour accompagnateur doit être disponible à côté ou en face de chaque place pour fauteuil roulant. Ce siège offre le même niveau de confort que les autres sièges voyageurs et peut aussi être placé de l'autre côté du couloir.
- 10) Dans les trains dont la vitesse par construction est supérieure à 250 km/h, à l'exception des trains à **double** étage, les utilisateurs de fauteuil roulant qui occupent une place pour fauteuil roulant doivent pouvoir passer-se transférer sur un siège voyageur équipé d'un accoudoir amovible. Ce transfert ~~pourra être~~ est effectué de manière autonome par l'utilisateur du fauteuil roulant. Dans ce cas, il est autorisé de faire passer le siège de l'accompagnateur dans une autre rangée. Cette exigence est applicable pour le nombre maximal de places pour fauteuils roulants par unité qui est spécifié dans le tableau 5.
- 11) Les places pour fauteuil roulant sont munies d'un dispositif ~~d'appel de demande d'aide~~ qui, en cas de danger, permet à l'utilisateur de fauteuil roulant d'informer une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée.
- 12) Le dispositif de demande d'aide~~d'appel~~ doit être placé de manière à être aisément accessible à l'utilisateur du fauteuil roulant, comme cela est illustré à la spécification visée à l'annexe A, index [9]~~figure L1 de l'appendice L.~~
- 13) Le dispositif de demande d'aide ~~Il~~ ne doit pas être placé dans un recoin étroit qui empêche de l'actionner immédiatement de manière volontaire avec la paume de la main, mais peut être protégé pour éviter qu'il soit actionné de manière involontaire.
- 14) L'interface du dispositif de demande d'aide~~d'appel~~ doit être conforme à la description indiquée au point 5.3.2.6.
- 15) Un panneau conforme à l'appendice N doit être placé à proximité immédiate ou dans le périmètre de la place pour fauteuil roulant, afin d'identifier cet espace comme tel.

4.2.2.3 Portes

4.2.2.3.1 Généralités

- 1) Ces exigences s'appliquent uniquement aux portes donnant accès à une autre zone publique du train et ne concernent pas les portes d'accès aux toilettes.
- 2) Pour verrouiller ou déverrouiller une porte manuelle destinée au public, le dispositif de commande doit pouvoir être actionné en exerçant, avec la paume de la main, une force ne dépassant pas 20 ~~N~~ newtons.
- 3) Les dispositifs de commande de porte, qu'il s'agisse de poignées manuelles, de boutons poussoirs ou d'autres dispositifs, doivent contraster avec le fond sur lequel ils sont montés.
- 4) Leur interface avec les voyageurs doit respecter les spécifications du point 5.3.2.1.
- 5) Si des dispositifs d'ouverture et de fermeture de porte sont placés l'un au-dessus de l'autre, le dispositif du dessus doit toujours être la commande d'ouverture.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 29 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.2.3.2 Portes extérieures

- 1) Toutes les portes extérieures empruntées par les voyageurs doivent avoir une largeur libre utile minimale de 800 mm en position ouverte.
- 2) Dans les trains dont la vitesse par construction est inférieure à 250 km/h, la largeur libre utile des portes accessibles en fauteuil roulant qui offrent un accès de plain-pied conformément au point 2.3 doit être d'au moins 1 000 mm en position ouverte.
- 3) Toutes les portes extérieures empruntées par les voyageurs doivent être marquées du côté extérieur de manière à contraster avec la carrosserie contiguë de la voiture.
- 4) Les portes extérieures désignées comme étant accessibles en fauteuil roulant doivent être les plus proches des places pour fauteuils roulants.
- 5) Les portes accessibles en fauteuil roulant doivent être clairement identifiées à l'aide du panneau prévu à l'appendice N.
- 6) À l'intérieur de la voiture, la position des portes extérieures doit être clairement marquée au moyen d'un contraste au niveau du revêtement de sol contigu.

7) Des signaux sonores et visuels doivent être émis pour les personnes à l'intérieur et à l'extérieur du train lorsque les portes sont manœuvrées ou sur le point de l'être. ~~Lorsque l'ouverture d'une porte est commandée, un signal clairement audible et visible à l'intérieur et à l'extérieur du train est émis. Ce signal d'avertissement a une durée minimale de cinq secondes ; il peut s'arrêter après trois secondes si la porte a été ouverte entre-temps.~~

8) Les signaux de fonctionnement des portes sont les suivants :

- lorsqu'une porte est autorisée à l'ouverture, un signal d'ouverture de la porte est émis ; ce signal doit avoir une durée minimale de cinq secondes, mais il peut s'arrêter après trois secondes si la porte a été ouverte entre-temps ;
- ~~L~~ orsqu'une porte est ouverte automatiquement ou à distance par le conducteur ou un autre membre du personnel de bord, le un signal d'ouverture de la porte d'avertissement doit être émis ; il durer au moins trois secondes à partir du moment où la porte commence à s'ouvrir ;
- lorsqu'une porte est sur le point d'être fermée automatiquement ou à distance, un signal de fermeture de la porte doit être émis ; ce signal doit commencer au moins deux secondes avant que la porte ne commence à se fermer et doit se poursuivre jusqu'à la fermeture de la porte ;
- lorsqu'une porte est fermée sur place (par un voyageur ou un membre du personnel de bord), un signal de fermeture doit être émis ; il doit commencer après l'activation du dispositif de commande et se poursuivre jusqu'à ce que la porte soit fermée.

Le signal sonore et visuel de fermeture des portes peut être omis lorsqu'une porte se ferme pour des raisons autres que le départ si d'autres moyens sont mis en place pour atténuer le risque de blessure pour les voyageurs et le personnel de bord. La mise en place de signaux sonores et visuels de fermeture des portes ou de moyens alternatifs est acceptée sans distinction dans tous les États parties.

9) Le signal sonore d'ouverture des portes destiné aux personnes à l'extérieur du train peut être omis lorsqu'un signal de repérage des portes est émis. Le signal de repérage de porte doit sonner en continu lorsque la porte est ouverte ou qu'elle peut être ouverte, ou les deux. ~~Lorsqu'une porte est sur le point~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 30 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

~~d'être fermée automatiquement ou à distance, un avertissement sonore et visuel est émis à l'intérieur et à l'extérieur du train. Ce signal d'avertissement doit commencer au moins deux secondes avant que la porte ne commence à se fermer et doit se poursuivre pendant la fermeture de la porte.~~

- 10) La source sonore des signaux ~~d'avertissement~~ d'ouverture et de fermeture de porte doit être située dans la zone proche du dispositif de commande ~~ou, en l'absence d'un tel dispositif, à proximité de la porte.~~
En l'absence de dispositif de commande, la source sonore des signaux d'ouverture et de fermeture des portes doit être située à proximité de la porte.
Si une source sonore distincte est utilisée pour le signal de fermeture des portes, elle peut se trouver dans la zone proche du dispositif de commande ou à proximité de la porte.
Si un signal de repérage des portes extérieures est émis, sa source sonore doit se trouver dans la zone proche du dispositif de commande et la source sonore du signal de fermeture des portes doit être située à proximité de la porte.
- 11) Les signaux ~~visuels~~ doivent être visibles de l'intérieur et de l'extérieur du train et doivent être situés de manière à limiter la possibilité qu'ils soient cachés par des voyageurs se trouvant sur la plateforme. Les signaux visuels doivent être conformes à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [19].
- 12) Les signaux ~~d'avertissement~~ sonores des portes voyageurs doivent être conformes à la spécification ~~de~~ figurant à l'appendice G.
- 13) Les portes sont actionnées par le personnel de bord, sont semi-automatiques (par exemple, bouton-poussoir actionné par les voyageurs) ou sont automatiques.
- 14) La commande de porte doit être placée à côté de l'ouvrant ou sur celui-ci.
- 15) Le centre du dispositif d'ouverture des portes extérieures actionnable depuis le quai doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm de haut par rapport au niveau du quai, sur tous les quais pour lesquels le train est conçu. Si le train est conçu pour une seule hauteur de quai, le centre du dispositif d'ouverture des portes extérieures doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du quai.
- 16) Le centre du dispositif d'ouverture des portes extérieures installé dans le train doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du plancher de la voiture.

4.2.2.3.3 Portes intérieures

- 1) Les portes intérieures automatiques et semi-automatiques doivent être équipées de dispositifs pour éviter que des voyageurs soient coincés lors de leur fonctionnement.
- 2) Les portes intérieures accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant doivent avoir une largeur libre utile d'au moins 800 mm.
- 3) La force requise pour ouvrir ou fermer une porte manuelle ne doit pas dépasser 60 Newtons.
- 4) Le centre des dispositifs de commande des portes intérieures doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du plancher de la voiture.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 31 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 5) Les portes automatiques de communication inter-voitures doivent soit fonctionner de manière synchronisée par paire, soit fonctionner de manière à ce que la seconde porte s'ouvre automatiquement en détectant l'approche d'une personne.
- 6) Si la surface d'une porte est constituée à plus de 75 % d'un matériau transparent, elle doit être clairement marquée à l'aide d'indicateurs visuels.

4.2.2.4 Éclairage

- 1) Les valeurs minimales d'éclairage moyen dans les espaces voyageurs doivent être conformes ~~au~~ ~~point 4.1.2 de~~ la spécification mentionnée à l'appendice A, index [6]. Les exigences relatives à l'uniformité ~~de ces~~ ~~desdites~~ valeurs ne sont pas applicables à l'évaluation de la conformité avec la présente PTU.

4.2.2.5 Toilettes

- 1) Lorsqu'un train est équipé de toilettes, l'accès à des toilettes accessibles à tous doit être assuré depuis les places pour fauteuils roulants.
- 2) Les toilettes standard doivent satisfaire aux exigences des points 5.3.2.2 et 5.3.2.3.
- 3) Les toilettes accessibles à tous doivent satisfaire aux exigences des points 5.3.2.2 et 5.3.2.4.
- 4) Lorsqu'un train est équipé de toilettes, un espace à langer doit être prévu. En l'absence d'espace « change bébé » séparé ou s'il existe un tel espace mais qu'il n'est pas accessible pour une personne en fauteuil roulant, une table à langer doit être intégrée dans les toilettes accessibles à tous. Cette table à langer doit satisfaire aux exigences du point 5.3.2.5.

4.2.2.6 Couloirs

- 1) Depuis l'entrée de la voiture, ~~la~~ ~~les~~ ~~sections~~ ~~suyvantes~~ du couloir doi~~vent~~ être conformes à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [17] :
 - ~~être conforme à la figure J1 de l'appendice J~~ sur toute la longueur des voitures,
 - ~~être conforme à la figure J2 de l'appendice J~~ entre les voitures d'une rame,
 - ~~être conforme à la figure J3 de l'appendice J pour accéder aux~~ en direction et à partir des portes accessibles en fauteuil roulant, ~~aux~~ des places pour fauteuils roulants et ~~aux~~ des zones accessibles en fauteuil roulant, y compris ~~pour accéder aux~~ des compartiments de places couchées et ~~aux~~ des toilettes accessibles à tous, le cas échéant.
- 2) L'exigence relative à la hauteur minimale ne fait pas l'objet d'une vérification obligatoire dans :
 - toutes les zones des voitures à ~~double~~ étage,
 - les passerelles d'intercirculation et les zones adjacentes aux portes des voitures à un seul ~~étage~~ niveau.

Dans ces zones, il est possible de réduire la hauteur libre en raison de contraintes structurelles (gabarit, espace physique).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 32 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) Un espace de virage d'un diamètre minimal de 1 500 mm doit être prévu à côté de la place pour fauteuil roulant et dans les autres endroits prévus pour les demi-tours (180°) des fauteuils roulants. La place pour fauteuil roulant peut être incluse dans le périmètre de l'espace de virage.
- 4) Si un changement de direction est nécessaire pour un utilisateur de fauteuil roulant, la largeur des deux couloirs ou la largeur du couloir et de la porte doit être conforme à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [17] ~~au tableau K-1 de l'appendice K.~~

4.2.2.7 Information de la clientèle

4.2.2.7.1 Généralités

- 1) Les informations suivantes sont à fournir :
 - informations de sécurité et consignes de sécurité,
 - consignes de sécurité sous forme sonore assorties de signaux visuels en cas d'urgence,
 - signaux d'avertissement, d'interdiction et d'obligation,
 - informations à propos de l'itinéraire du train, y compris les informations relatives aux retards et aux arrêts imprévus,
 - informations concernant l'emplacement des services disponibles à bord.
- 2) L'information visuelle mentionnée au point 1) doit contraster avec le fond sur lequel elle apparaît.
- 3) La police de caractères du texte mentionné au point 1) doit être aisément lisible.
- 4) Les horaires en chiffres doivent être affichés conformément au système horaire de 24 heures.

4.2.2.7.2 Signalétique, pictogrammes et informations tactiles

- 1) Tous les signaux relatifs à la sécurité, d'avertissement, d'obligation et d'interdiction doivent inclure des pictogrammes et être conçus conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [7].
- 2) Il ne doit pas y avoir plus de cinq pictogrammes, en plus d'une accompagnés de flèches directionnelles, indiquant chacun une direction spécifique, placés les uns à côté des autres en un même endroit.
- 3) Le symbole du fauteuil roulant doit apparaître sur les pictogrammes spécifiques suivants conformément à l'appendice N :
 - les informations directionnelles concernant les installations accessibles en fauteuil roulant,
 - l'indication de l'emplacement des portes accessibles en fauteuil roulant à l'extérieur du train,
 - l'indication des places pour fauteuils roulants à l'intérieur du train,
 - l'indication des toilettes accessibles à tous.

Les symboles peuvent être combinés avec d'autres symboles (par exemple : numéro de voiture, toilettes, etc.).

- 4) Si des boucles inductives sont installées, elles doivent être indiquées par un pictogramme conforme à l'appendice N.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 33 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 5) Dans les toilettes accessibles à tous, où des mains courantes pivotantes sont installées, un pictogramme montrant la main courante en position déployée et rétractée doit être placé.
- 6) Si une voiture comporte des sièges réservés, le numéro ou la lettre attribué(e) à la voiture (et utilisé(e) dans le système de réservation) doit être affiché(e) à l'extérieur ou à côté de toutes ses portes d'accès. Le numéro ou la lettre doit être affiché(e) en caractères d'au moins 70 mm de haut et doit être visible lorsque la porte est ouverte et fermée.
- 7) Si les sièges sont identifiés par des numéros ou des lettres, ceux-ci sont affichés sur ou à côté de chaque siège en caractères d'au moins 12 mm de haut. Ces numéros et lettres doivent contraster avec le fond sur lequel ils apparaissent.
- 8) Une signalétique tactile est à installer :
 - dans les toilettes et les places couchées accessibles en fauteuil roulant : pour informations sur le fonctionnement et dispositif de demande d'aide, si nécessaire d'appel, le cas échéant,
 - dans le matériel roulant : bouton d'ouverture/de fermeture des portes d'accès pour voyageurs et dispositifs de demande d'aide d'appel.

4.2.2.7.3 Information visuelle dynamique

- 1) La destination finale ou l'itinéraire sont affichés à l'extérieur du train, du côté du quai proche d'au moins une des portes d'accès pour voyageurs d'une voiture sur deux au minimum.
- 2) Lorsque les trains circulent dans un ~~le~~ système d'information qui prévoit un affichage dynamique sur le quai de la gare, à un intervalle maximal de 50 mètres, et que des informations sur la destination ou l'itinéraire figurent également à l'avant du train, il n'est pas obligatoire de faire figurer ces informations sur les côtés des voitures.
- 3) La destination finale ou l'itinéraire du train sont affichés à l'intérieur de chaque voiture.
- 4) L'arrêt suivant du train est affiché de manière à pouvoir être lu depuis au minimum 51 % des sièges voyageurs dans chaque voiture, y compris depuis 51 % des sièges prioritaires, et depuis toutes les places pour fauteuils roulants.
- 5) Le système d'information visuelle dynamique doit pouvoir afficher l'arrêt suivant du train ~~Cette information est affichée~~ au moins deux minutes avant l'arrivée à la gare concernée. Si le trajet jusqu'à la gare suivante doit durer moins de deux minutes, le système doit pouvoir afficher l'arrêt suivant ~~le nom de la gare suivante doit être affiché~~ immédiatement après le départ de la gare précédente.
- 6) ~~L'affichage de la destination et du prochain arrêt d'une manière visible depuis au moins 51 % des sièges voyageurs n'est pas obligatoire dans les~~ L'exigence mentionnée au point 4) ne s'applique pas aux voitures équipées de compartiments possédant 8 sièges au maximum et desservis par un couloir adjacent. Toutefois, ces informations doivent être visibles par une personne debout dans le couloir à l'extérieur d'un compartiment et par un voyageur occupant une place pour fauteuil roulant.
- 7) ~~Les informations relatives à l'arrêt suivant peuvent être affichées~~ Le système d'information visuelle dynamique peut afficher les informations relatives à l'arrêt suivant sur le même support que celui où figure la destination finale. ~~Toutefois, la destination finale est à nouveau affichée dès l'arrêt du train.~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 34 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 8) Si le système est automatisé, il doit être possible de supprimer ou de corriger des informations fausses ou trompeuses.
- 9) Les afficheurs intérieurs et extérieurs doivent satisfaire aux exigences [mentionnées aux points 10\) à 13\) du point 5.3.2.7](#). Dans ces points, le terme « afficheur » désigne tout support d'information dynamique.
- 10) [Chaque nom de gare \(qui peut être abrégé\) ou mot d'un message doit être affiché pendant au moins deux secondes.](#)
- 11) [Dans le cas d'un affichage déroulant \(horizontal ou vertical\), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins deux secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser une moyenne de six caractères par seconde.](#)
- 12) [Sur les afficheurs extérieurs, la hauteur minimale des caractères doit être de 70 mm sur les afficheurs frontaux et de 35 mm sur les afficheurs latéraux.](#)
- 13) [Les afficheurs intérieurs doivent être conçus pour une distance de visualisation maximale calculée selon la formule figurant au tableau 5 bis.](#)

Tableau 5 bis : Distance de visualisation maximale des afficheurs intérieurs pour le matériel roulant

<u>Distance de lecture</u>	<u>Hauteur des caractères</u>
<u>< 8 750 mm</u>	<u>(distance de lecture/250) mm</u>
<u>8 750 to 10 000 mm</u>	<u>35 mm</u>
<u>> 10 000 mm</u>	<u>(distance de lecture/285) mm</u>

4.2.2.7.4 Information sonore dynamique

- 1) Le train est équipé d'un système de sonorisation utilisé pour les annonces courantes ou les messages d'urgence par le conducteur ou un autre membre du personnel de bord ayant une responsabilité spécifique à l'égard des voyageurs.
- 2) Le système de sonorisation peut fonctionner selon un mode manuel, automatisé ou préprogrammé. Si le système est automatisé, il doit être possible de supprimer ou de corriger des informations fausses ou trompeuses.
- 3) Le système doit permettre d'annoncer la destination et l'arrêt suivant du train à chaque arrêt, ou au départ de chaque arrêt.
- 4) Le système doit permettre d'annoncer l'arrêt suivant du train au moins deux minutes avant l'arrivée du train à cette gare. Si le trajet jusqu'à la gare suivante doit durer moins de deux minutes, la gare suivante doit être annoncée immédiatement après le départ de la gare précédente.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 35 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 5) L'information sonore doit avoir un niveau minimal d'indice STI-PA de 0,45 conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index 5. Cette exigence doit être remplie pour chaque emplacement de siège et chaque place pour fauteuil roulant.

4.2.2.8 Différences de niveau

- 1) Les marches intérieures (autres que les marches d'accès extérieur) ont une hauteur maximale de 200 mm et une profondeur minimale de 280 mm, mesurée au niveau de l'axe central de l'escalier. Dans les rames à deux niveaux, cette valeur peut être réduite à 270 mm pour les escaliers d'accès aux niveaux supérieur et inférieur.
- 2) Au minimum, les première et dernière marches doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante d'une profondeur ~~de 45 mm à 55 mm~~, s'étendant sur toute la largeur des marches aussi bien sur l'avant que sur le haut du nez de marche, et dont la profondeur est comprise entre :
 - 45 mm et 55 mm sur l'avant du nez de marche.
 - 45 mm et 75 mm sur le haut du nez de marche.
- 3) Les escaliers possédant plus de trois marches doivent être équipés de mains courantes des deux côtés et à deux hauteurs différentes. La main courante la plus haute doit être placée à une hauteur comprise entre 850 mm et 1 000 mm au-dessus du niveau du sol. La main courante la plus basse doit être placée à une hauteur comprise entre 500 mm et 750 mm au-dessus du niveau du sol.
- 4) Les escaliers possédant une, deux ou trois marches doivent être équipés des deux côtés au minimum d'une main courante ou d'un autre élément de stabilité individuelle.
- 5) Les mains courantes doivent être conformes au point 4.2.2.9.
- 6) Il ne doit pas y avoir de marches entre la plateforme d'une porte extérieure accessible en fauteuil roulant, les places pour fauteuils roulants, un compartiment de places couchées accessibles à tous et les toilettes accessibles à tous, excepté une bande de seuil dont la hauteur ne dépasse pas 15 mm ou sauf dans le cas où un élévateur est prévu pour franchir la marche. L'élévateur doit satisfaire aux exigences du point 5.3.2.10.
- 7) La pente maximale des rampes à l'intérieur d'un matériel roulant ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Tableau 6 : Pente maximale des rampes dans le matériel roulant

<u>Longueur de la rampe</u>	<u>Gradient maximal (en degrés)</u>	<u>Gradient maximal (en %)</u>
Passages entre la plateforme d' une porte extérieure accessible en fauteuil roulant, les places pour fauteuils roulants, un compartiment de places couchées accessibles en fauteuil roulant et les toilettes accessibles à tous.		
Jusqu'à 840 mm dans les voitures à un seul niveau	6,84	12

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 36 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Jusqu'à 840 mm dans les voitures à double étage	8,5	15
> à 840 mm	3,58	6,25
Autres zones du train		
> à 1 000 mm	6,84	12
De 600 mm à 1 000 mm	8,5	15
Moins de 600 mm	10,2	18

Remarque : Ces gradients sont mesurés lorsque le véhicule est à l'arrêt sur une voie en palier et en alignement.

4.2.2.9 Mains courantes

- 1) Toutes les mains courantes montées dans une voiture sont de section arrondie, présentent un diamètre extérieur de 30 mm à 40 mm et sont placées à une distance libre d'au moins 45 mm par rapport à toute surface adjacente, hormis leurs fixations.
- 2) Si une main courante est courbée, le rayon de la courbe jusqu'à la face interne de la main courante doit être d'au moins 50 mm.
- 3) Toutes les mains courantes doivent contraster avec leur environnement.
- 4) Les portes extérieures doivent être munies de mains courantes des deux côtés, fixées à l'intérieur de la voiture le plus près possible de la paroi extérieure de celle-ci. Il est possible d'y faire exception d'un côté de la porte s'il existe un dispositif tel qu'un élévateur embarqué.
- 5) Les mains courantes visées au point 4) doivent être :
 - des mains courantes verticales qui s'étendent de 700 mm à 1 200 mm au-dessus du seuil de la première marche pour toutes les portes extérieures ;
 - des mains courantes supplémentaires placées à une hauteur comprise entre 800 mm et 900 mm au-dessus de la première marche utilisable et parallèles à une ligne joignant les nez de marche pour les portes d'accès au train présentant plus de deux marches.
- 6) Lorsque la passerelle d'intercirculation entre voitures, susceptible d'être empruntée par les voyageurs, a une largeur inférieure à 1 000 mm et une longueur supérieure à 2 000 mm, des mains courantes ou des poignées à l'usage des voyageurs doivent être installées dans cette passerelle ou à côté de celle-ci.
- 7) Si la passerelle d'intercirculation a une largeur supérieure ou égale à 1 000 mm, des mains courantes ou des poignées doivent être installées dans la passerelle proprement dite.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 37 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.2.10 Places couchées accessibles en fauteuil roulant

- 1) Lorsqu'un train de voyageurs offre des places couchées, une voiture doit contenir au moins un compartiment de places couchées accessible en fauteuil roulant.
- 2) Si plusieurs voitures d'un train de voyageurs contiennent des places couchées, il faut au moins deux compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant.
- 3) Si une voiture contient des places couchées accessibles en fauteuil roulant, un panneau conforme à l'appendice N doit être placé à l'extérieur de la porte de la voiture en question et de la porte du compartiment de places couchées accessible en fauteuil roulant.
- 4) L'espace à l'intérieur des compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant doit tenir compte des exigences du point 4.2.2.6 relatives aux actions attendues de la part des utilisateurs de fauteuils roulants dans les compartiments concernés.
- 5) Le compartiment de places couchées doit être muni d'au moins deux dispositifs ~~d'appel de demande d'aide~~ d'aide qui, lorsqu'ils sont actionnés, envoient un signal à une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée ; ils ne doivent pas nécessairement permettre d'engager une communication.
- 6) L'interface des dispositifs ~~d'appel de demande d'aide~~ d'aide doit être conforme au point 5.3.2.6.
- 7) L'un d'eux est placé à une hauteur maximale de 450 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande. Il doit être placé de manière à ce qu'une personne étendue sur le sol puisse atteindre la commande.
- 8) L'autre doit être placé à une hauteur comprise entre 600 mm et 800 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande.
- 9) ~~Ces deux~~ Les dispositifs de demande d'aide décrits aux points 7) et 8) doivent être placés sur des surfaces verticales différentes du compartiment de places couchées.
- 10) Les dispositifs de demande d'aide ~~d'appel~~ doivent se distinguer de toute autre commande se trouvant dans le compartiment de places couchées, être colorés différemment des autres commandes et contraster avec leur environnement.


4.2.2.11 Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci

4.2.2.11.1 Exigences générales

- 1) Le point situé au centre du nez de la marche d'accès de chaque porte d'accès des voyageurs, des deux côtés d'une voiture en état de fonctionnement, équipée de nouvelles roues et placée de manière centrale sur les rails doit être situé à l'intérieur de la surface désignée comme « emplacement de la marche » dans la figure 1 ci-dessous.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 38 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Figure 1

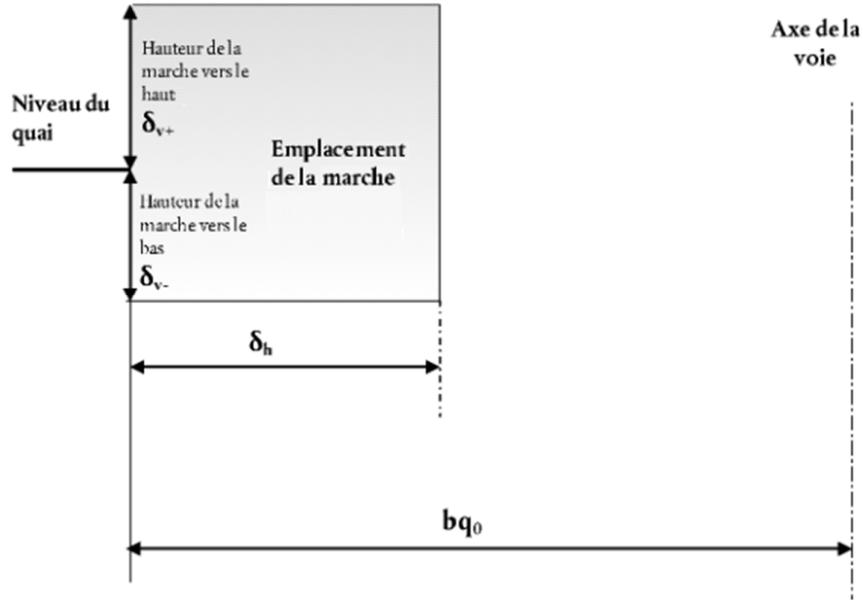

2) Les valeurs de bq_0 , δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} dépendent du type de quai où sont prévus les arrêts du matériel roulant. Elles doivent être comme suit :

- bq_0 est calculé en tenant compte de l'écartement de la voie sur laquelle il est prévu d'exploiter le train conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [8].

Les calculs doivent tenir compte du ou des gabarits de chargement avec lesquels le véhicule est destiné à circuler :

Les écartements sont définis au point 4.2.3.1 de la STI INF.

- Les valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} sont définies dans les tableaux 7 à 9.

Tableau 7 applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 550 mm :

Tableau 7 : Valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} pour un quai de 550 mm

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
sur une voie en palier et en alignement	200	230	160
sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m	290	230	160

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 39 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Tableau 8 applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 760 mm :

Tableau 8 : Valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} pour un quai de 760 mm

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
sur une voie en palier et en alignement	200	230	160
sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m	290	230	160

Tableau 9 applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font aussi bien à des quais d'une hauteur de 760 mm qu'à des quais de 550 mm, et qui comporte deux marches d'accès ou plus :

Pour la première marche vers l'intérieur de la voiture, les valeurs du tableau 7 ci-dessus sont applicables ~~à l'une des marches~~ et les valeurs suivantes, sur la base d'une hauteur de quai nominale de 760 mm, sont applicables pour la marche suivante vers l'intérieur de la voiture.

Tableau 9 : Valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} pour la deuxième marche d'un quai de 760 mm

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
sur une voie en palier et en alignement	380	230	160
sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m	470	230	160

- 3) La documentation technique ~~exigée~~ visée au point 4.2.12 de la PTU LOC&PAS doit comprendre des informations sur :
- la hauteur et la lacune du quai théorique donnant lieu à une lacune verticale (δ_{v+}) de 230 mm et à une lacune horizontale (δ_h) de 200 mm à partir du point situé au centre du nez de la marche inférieure du matériel roulant sur une voie en palier et en alignement,
 - la hauteur et la lacune du quai théorique donnant lieu à une lacune verticale (δ_{v-}) de 160 mm et à une lacune horizontale (δ_h) de 200 mm à partir du point situé au centre du nez de la marche inférieure du matériel roulant sur une voie en palier et en alignement.

4.2.2.11.2 Marchepieds d'accès et de sortie

- 1) Toutes les marches d'accès et de sortie doivent être antidérapantes et doivent avoir une largeur libre effective équivalente à la largeur de la porte.
- 2) Les marches intérieures d'accès extérieur doivent avoir une profondeur minimale de 240 mm mesurée entre les bords verticaux de la marche et une hauteur maximale de 200 mm. La hauteur de chaque marche peut être portée à un maximum de 230 mm s'il peut être démontré que cette mesure permet de réduire d'une unité le nombre de marches nécessaires.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 40 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) Toutes les marches doivent être de hauteur égale.
- 4) Au minimum, les première et dernière marches doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante d'une profondeur de 45 mm à 55 mm, s'étendant sur au moins 80 % de la largeur des marches sur le haut du nez de marche. L'avant de la dernière marche d'accès dans l'unité doit être signalé au moyen d'une bande similaire.
- 5) Les marches d'accès extérieur, fixes ou amovibles, ont une hauteur maximale de 230 mm entre elles, et une profondeur minimale de 150 mm.
- 6) Si un marchepied est installé et constitue une prolongation du seuil d'une porte à l'extérieur de la voiture, et qu'il n'y a pas de différence de niveau entre ce marchepied et le plancher de la voiture, il n'est pas considéré comme une marche aux fins de la présente spécification. Une baisse de niveau minime, pouvant atteindre 60 mm au maximum, entre la surface du plancher au seuil de la porte et la surface à l'extérieur de la voiture, destinée au guidage et au logement de la porte en position fermée, est également admissible et n'est pas considérée comme une marche.
- 7) L'accès à la plateforme ~~de la voiture~~ doit se faire avec au maximum quatre marches, dont l'une peut être extérieure.
- 8) Le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais existants d'une hauteur inférieure à 380 mm et dont les portes d'accès pour voyageurs se trouvent au-dessus des bogies ne doit pas nécessairement respecter les points (2) et (5) ci-dessus s'il peut être démontré que cela permet une répartition plus uniforme de la hauteur des marches.

4.2.2.12 Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

- 1) Un système de stockage sécurisé doit être prévu pour que les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement, y compris les rampes mobiles, ne gênent pas le passage de voyageurs en fauteuil roulant ou utilisant une aide à la mobilité, et ne constituent pas un danger pour les voyageurs en cas d'arrêt brutal.
- 2) Les types suivants de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement peuvent être présents à bord du matériel roulant conformément aux règles établies au point 4.4.3.

4.2.2.12.1 Marchepied escamotable et palette comble-lacune

- 1) Un marchepied escamotable est un dispositif rétractable intégré dans la voiture à un niveau inférieur à celui du seuil de la porte, totalement automatisé et actionné en conjonction avec les séquences d'ouverture/de fermeture de portes.
- 2) Une palette comble-lacune est un dispositif rétractable intégré dans la voiture à un niveau aussi proche que possible de celui du seuil de la porte, totalement automatisé et actionné en conjonction avec les séquences d'ouverture/de fermeture de portes.
- 3) ~~(réservé) Si le marchepied escamotable ou la palette comble-lacune se déploie au-delà des limites admises par les règles du gabarit, le train doit être immobilisé pendant le déploiement du marchepied ou de la palette.~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 41 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 4) Le déploiement du marchepied escamotable ou de la palette comble-lacune doit être achevé avant que l'ouverture de la porte ne permette le passage des voyageurs ; à l'inverse, le retrait du marchepied ou de la palette ne peut commencer que lorsque l'ouverture de la porte ne permet plus le passage de voyageurs.
- 5) Les marchepieds escamotables et les palettes comble-lacune doivent satisfaire aux exigences du point 5.3.2.8.

4.2.2.12.2 Rampe embarquée

- 1) Une rampe embarquée est un dispositif qui est positionné entre le seuil de la porte d'une voiture et le quai. Elle peut être manuelle, semi-automatique ou automatique.
- 2) Les rampes embarquées doivent satisfaire aux exigences du point 5.3.2.9.

4.2.2.12.3 Élévateur embarqué

- 1) Un élévateur embarqué est un dispositif intégré dans [l'espace de](#) la porte d'une voiture qui permet de pallier la différence de hauteur maximale entre le plancher de la voiture et la surface du quai où il est utilisé.
- 2) Lorsque l'élévateur est en position de rangement, la largeur utile minimale de la porte doit être conforme au point 4.2.2.3.2.
- 3) Les élévateurs embarqués doivent satisfaire aux exigences du point 5.3.2.10.

4.3 Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces

Les tableaux de la partie 4.3 comportent 5 colonnes. La première colonne à gauche n'apparaît que dans la présente PTU et pas dans le droit de l'UE, et vise à expliquer les références juridiques dans le cadre de la COTIF.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 42 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.3.1 Interfaces avec le sous-système « Infrastructure »

Tableau 10 : Interface avec le sous-système « Infrastructure »

Référence aux dispositions de la COTIF	Interface avec le sous-système « Infrastructure »			
	PTU PMR		PTU Infrastructure	
	Paramètre	Points	Paramètre	Points
Conformément à l'article 6, § 2 des RU ATMF et à la PTU CTCI , il est de la responsabilité de l'entreprise de transport ferroviaire de garantir la compatibilité du véhicule avec l'infrastructure sur laquelle il est exploité.	Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci	4.2.2.11	Quais	4.2.9
	Cas spécifiques relatifs à l'embranchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci	7.3.2- 6	Cas spécifiques relatifs aux quais	7.7

4.3.2 Interfaces avec le sous-système « Matériel roulant »

Tableau 11 : Interfaces avec le sous-système « Matériel roulant »

Référence aux dispositions de la COTIF	Interfaces avec le sous-système « Matériel roulant »			
	PTU PMR		PTU LOC&PAS	
	Paramètre	Points	Paramètre	Points
Interface définie par la PTU LOC&PAS (point 4.2.5) et la présente PTU	Sous-système « Matériel roulant »	4.2.2	Éléments liés aux voyageurs	4.2.5
	Matériel roulant destiné à être exploité exclusivement dans le cadre d'un système de réservation de sièges	4.2.2.1.2.1	Documentation générale	4.2.12.2
	Hauteur et lacune des quais théoriques	4.2.2.11.1	Documentation générale	4.2.12.2
	Marchepied escamotable et palette comble-lacune	4.2.2.12.1	Interverrouillage des portes et de la traction	4.2.5.5.7

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 43 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN Date : 24.2.2025

4.3.3 Interfaces avec le sous-système « Applications télématiques au service des voyageurs »

Tableau 12 : Interface avec le sous-système « Applications télématiques au service des voyageurs »⁹

Référence aux dispositions de la COTIF	Interface avec le sous-système ATSV			
	PTU PMR		Applications télématiques	
	Paramètre	Points	Paramètre	
<p>Le sous-système ATV est inclus dans les sous-systèmes fonctionnels de la PTU GEN-B. Il n'existe toutefois pas d'exigences harmonisées de la COTIF pour les applications télématiques pour le service des voyageurs dans la COTIF. Des dispositions juridiques concernant les applications télématiques au service des voyageurs peuvent être applicables dans les États membres parties, y compris la STI ATV dans les États qui appliquent le droit de l'UE. C'est à l'entreprise ferroviaire utilisant les véhicules qu'il appartient de veiller à ce que les interfaces fonctionnent conformément aux règles applicables.</p>	Accessibilité des gares	4.4.1	Traitement des informations concernant le transport et l'assistance des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite	
	Assistance pour embarquer et débarquer du train			
	Assistance pour embarquer et débarquer du train	4.4.2	Traitement des informations concernant le transport et l'assistance des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite	
	Accès et réservation	4.4.2	Traitement de la disponibilité/réservation	
	Information visuelle	4.2.1.10	Traitement de la fourniture d'informations en gare	
	Information sonore	4.2.1.11	Traitement de la fourniture d'informations en gare	
Information de la clientèle	4.2.2.7	Traitement de la fourniture d'informations dans les véhicules		

⁹ [La « STI ATSV » ou « STI ATV » est le règlement \(UE\) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « applications télématiques au service des voyageurs » du système ferroviaire transeuropéen, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution \(UE\) 2019/775 de la Commission du 16 mai 2019. Les références à la STI ATV figurent dans le tableau 12 de la STI PMR.](#)

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 44 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.4 Règles d'exploitation

Lors de l'utilisation de matériel roulant relevant de la présente PTU en trafic international, les entreprises ferroviaires doivent se conformer aux règles applicables dans l'État concerné, y compris les règles de l'UE reproduites dans la colonne de droite dans les États appliquant le droit de l'UE.

De manière générale, les règles d'exploitation ne sont pas harmonisées dans le champ d'application de la présente PTU, à l'exception des règles d'exploitation directement liées aux véhicules et indispensables pour l'utilisation correcte et sûre des véhicules en trafic international.

Les règles d'exploitation suivantes ne font pas partie de l'évaluation des sous-systèmes.

La présente STI ne prescrit pas de règles d'exploitation pour l'évacuation en cas de danger, mais uniquement les exigences techniques pertinentes. Les exigences techniques relatives à l'infrastructure et au matériel roulant ont pour but de faciliter l'évacuation de tous, y compris des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. [Les règles d'exploitation suivantes s'appliquent à l'exploitation de l'ensemble des sous-systèmes «Infrastructure» et «Matériel roulant».](#)

4.4.1 Sous-système « Infrastructure »

[réservé]

Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les règles d'exploitation propres au sous-système « Infrastructure » liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont établies comme suit.

– Généralités

Le gestionnaire de l'infrastructure, ~~ou~~ le gestionnaire des gares [ou l'entreprise ferroviaire](#) a une politique écrite garantissant que toutes les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à l'infrastructure voyageurs pendant les heures d'exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI.

Cette politique doit en outre être compatible avec celle de toute entreprise ferroviaire susceptible de vouloir utiliser les installations (voir le point 4.4.2) en tant que de besoin. La politique est mise en œuvre par l'information du personnel, des procédures et une formation appropriées. La politique relative à l'infrastructure comprend notamment les règles d'exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :

– Accessibilité des gares

Des règles d'exploitation sont établies afin de faire en sorte que l'information relative au niveau d'accessibilité de toutes les gares soit disponible.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 45 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- Gares sans personnel – billetterie pour les voyageurs malvoyants

Des règles d'exploitation doivent être rédigées et mises en œuvre concernant les gares sans personnel où la billetterie est assurée au moyen de distributeurs automatiques (voir le point 4.2.1.8). Dans ces situations, un autre mode de vente de titres de transport, accessible aux voyageurs malvoyants, doit toujours être disponible (par exemple, autoriser l'achat à bord du train ou à la gare de destination).

- Composteur de billet – tourniquet

Si le compostage des billets est combiné avec le passage par un tourniquet, des règles d'exploitation doivent être mises en œuvre pour offrir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite un passage parallèle par ces points de contrôle. Cet accès spécial doit permettre le passage des utilisateurs de fauteuil roulant et peut être commandé par le personnel ou être automatique.

- Éclairage des quais

L'éclairage sur les quais peut être éteint lorsqu'aucun train n'est attendu.

- Information visuelle et sonore – cohérence à atteindre

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer la cohérence entre l'information visuelle et sonore essentielle (voir les points 4.2.1.10 et 4.2.1.11). Le personnel qui passe les annonces suit des procédures standard afin d'assurer une cohérence complète de l'information essentielle.

La publicité ne doit pas être combinée avec les informations relatives aux itinéraires.

Remarque: les informations générales relatives aux services de transport public ne sont pas considérées comme de la publicité aux fins du présent point.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 46 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- Système d’information sonore des voyageurs sur demande

Dans les cas où l’information sonore n’est pas diffusée via un système de sonorisation dans la gare (voir le point 4.2.1.11), des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour assurer la fourniture d’un système d’information de substitution, permettant aux voyageurs d’obtenir les mêmes informations sonores de manière audible dans la gare (p. ex. service assuré par le personnel ou service d’information téléphonique automatisé).

- Quai – zone d’exploitation de dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares définissent ensemble la zone (ou les zones) du quai où le dispositif est susceptible d’être utilisé, en tenant compte des variations dans la composition des trains.

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour déterminer, aux endroits où cela est possible, le point d’arrêt des trains en fonction de l’emplacement de cette (ou de ces) zone(s) d’exploitation.

- Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre concernant l’exploitation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement par le personnel de la gare (voir le point 4.2.1.14).

Une règle d’exploitation est mise en œuvre concernant l’utilisation, par le personnel, de la barrière de sécurité amovible équipant les élévateurs pour fauteuils roulants (voir le point 4.2.1.14).

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit en mesure de faire fonctionner en toute sécurité les rampes d’embarquement, en ce qui concerne les manœuvres de déploiement, sécurisation, élévation, abaissement et rangement (voir le point 4.2.1.14).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 47 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- Assistance pour embarquer et débarquer du train

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit conscient que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent avoir besoin d'une assistance pour embarquer et débarquer du train, et qu'il fournisse cette assistance si nécessaire.

Les conditions dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sont définies dans le règlement [\(UE\) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil](#)¹⁰ ~~(CE) n° 1371/2007~~¹¹.

- Traversée des voies sous la surveillance du personnel

Lorsque la traversée des voies sous la surveillance du personnel est autorisée, des règles d'exploitation doivent être mises en œuvre afin que le personnel présent aux points de traversée des voies apporte une assistance appropriée aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, notamment en leur indiquant quand la traversée peut être effectuée en toute sécurité.

4.4.2 Sous-système « Matériel roulant »

Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les règles d'exploitation propres au sous-système « Matériel roulant » liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont établies comme suit.

4.4.2.1 Généralités

[réservé]

— Généralités

L'entreprise ferroviaire a une politique écrite garantissant l'accessibilité au matériel roulant voyageurs pendant les heures d'exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI.

Cette politique doit en outre être compatible avec celle du gestionnaire de l'infrastructure ou du

¹⁰ [Règlement \(UE\) n° 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires \(refonte\).](#)

¹¹ ~~Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14–41).~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 48 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

gestionnaire des gares (voir le point 4.4.1) en tant que de besoin. La politique est mise en œuvre par l'information du personnel, des procédures et une formation appropriées. La politique relative au matériel roulant comprend les règles d'exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :

4.4.2.2 Accès et réservation de sièges prioritaires

[réservé]

~~— Accès et réservation de sièges prioritaires~~

Les sièges classés comme « prioritaires » peuvent avoir l'un des deux statuts suivants : (i) non réservé ~~et ou~~ (ii) réservé (voir le point 4.2.2.1.2.1 (2)). Dans le cas (i), les règles d'exploitation s'adressent aux autres voyageurs (par une signalétique appropriée) auxquels il est demandé en leur demandant de donner la priorité à toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite ayant le droit d'utiliser ces sièges, et de leur céder ces sièges s'ils les occupent. Dans le cas (ii), des règles d'exploitation sont mises en œuvre par l'entreprise ferroviaire pour que le système de réservation soit équitable à l'égard des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Ces règles garantissent que les sièges prioritaires, dans un premier temps, sont disponibles à la réservation uniquement par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, jusqu'à une date limite avant le départ. Après cette date, les sièges prioritaires sont mis à la disposition de tous les voyageurs, personnes handicapées et personnes à mobilité réduite comprises.

4.4.2.3 Transport de chiens d'assistance

[réservé]

~~— Transport de chiens d'assistance~~

Des règles d'exploitation sont adoptées pour que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite accompagnées d'un chien d'assistance n'aient pas de supplément à payer.

4.4.2.4 Accès et réservation de places pour fauteuils roulants

[réservé]

~~— Accès et réservation de places pour fauteuils roulants~~

Les règles concernant l'accès et la réservation des sièges prioritaires s'appliquent aussi aux places

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 49 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

pour fauteuils roulants, pour lesquelles les utilisateurs de fauteuils roulants sont les seuls à être prioritaires. Les règles d'exploitation prévoient en outre la présence d'un siège (i) non réservé ou (ii) réservé, placé à côté ou en face de la place pour fauteuil roulant, destiné à un accompagnateur (valide).

4.4.2.5 Accès et réservation de compartiments de places couchées accessibles à tous

[réservé]

~~— Accès et réservation de compartiments de places couchées accessibles à tous~~

Les règles concernant la réservation des sièges prioritaires s'appliquent aussi aux compartiments de places couchées accessibles à tous (voir le point 4.2.2.10). Toutefois, des règles d'exploitation empêchent l'occupation sans réservation des compartiments de places couchées accessibles à tous (autrement dit, une réservation est toujours indispensable).

4.4.2.6 Actionnement des portes extérieures par le personnel de bord

~~a) — Actionnement des portes extérieures par le personnel de bord~~

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre concernant la procédure d'actionnement des portes extérieures par le personnel de bord afin d'assurer la sécurité de tous les voyageurs, y compris les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (voir le point 4.2.2.3.2).

4.4.2.7 Dispositif de demande d'aide équipant les places pour fauteuils roulants, les toilettes accessibles à tous ou les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant

~~b) — Dispositif d'appel équipant les places pour fauteuils roulants, les toilettes accessibles à tous ou les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant~~

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre afin d'assurer une réponse et une réaction appropriées de la part du personnel de bord en cas d'activation du dispositif ~~d'appel de demande d'aide~~ (voir ~~les paragraphes~~ points 4.2.2.2, 4.2.2.5 et 4.2.2.10). Il n'est pas nécessaire que la réponse et la réaction soient identiques selon l'origine de ~~l'appel au secours~~ la demande d'aide.

4.4.2.8 Éclairage

Lorsque chaque siège de voyageur est équipé d'un éclairage individuel, il est permis de réduire le niveau d'éclairage de l'unité en fonction du type d'exploitation (par exemple, confort des voyageurs dans les trains de nuit). Les exigences de la spécification mentionnée à l'appendice A, index [6], doivent être satisfaites.

4.4.2.9 Consignes de sécurité sous forme sonore en cas d'urgence

~~e) — Consignes de sécurité sous forme sonore en cas d'urgence~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 50 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre concernant la transmission de consignes de sécurité aux voyageurs sous forme sonore en cas d'urgence (voir le point 4.2.2.7.4). Ces règles comprennent la nature des consignes et leur mode de transmission.

4.4.2.10 Information sonore et visuelle – contrôle de la publicité

[réservé]

~~— Information sonore et visuelle – contrôle de la publicité~~

Des détails concernant l'itinéraire ou le réseau dans lequel le train est exploité doivent être disponibles (l'entreprise ferroviaire décide de la manière dont ces informations sont fournies).

La publicité ne doit pas être combinée avec les informations relatives aux itinéraires.

Remarque : les informations générales relatives aux services de transport public ne sont pas considérées comme de la publicité aux fins du présent point.

4.4.2.11 Systèmes d'information automatiques – correction manuelle d'informations fausses ou trompeuses

[réservé]

~~— Systèmes d'information automatiques – correction manuelle d'informations fausses ou trompeuses~~

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer la validation d'informations automatiques et permettre leur correction par le personnel de bord lorsqu'elles sont erronées (voir le point 4.2.2.7).

4.4.2.12 Règles relatives à l'annonce de la destination finale et de l'arrêt suivant

[réservé]

~~— Règles relatives à l'annonce de la destination finale et de l'arrêt suivant~~

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre afin que l'arrêt suivant soit annoncé au plus tard deux minutes avant l'arrivée à cet arrêt et que les afficheurs d'information dynamique recommandent à indiquer la destination finale dès l'arrêt du train (voir le point 4.2.2.7).

4.4.2.13 Règles relatives à la composition des trains visant à permettre l'utilisation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants en fonction de la disposition des quais

~~d) Règles relatives à la composition des trains visant à permettre l'utilisation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants en fonction de la disposition des quais.~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 51 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains, afin que les zones d'exploitation sûres pour les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants puissent être déterminées par rapport au point d'arrêt des trains.

4.4.2.14 Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

~~e) Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants~~

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre en ce qui concerne le maniement des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement par le personnel de bord et le personnel de la gare. S'il s'agit de dispositifs manuels, des procédures font en sorte que leur mise en œuvre ne nécessite qu'un effort physique minimal de la part du personnel. S'il s'agit de dispositifs motorisés, leur mise en œuvre sûre en cas d'interruption de l'alimentation en énergie est assurée par des procédures d'urgence. Une règle d'exploitation est mise en œuvre concernant l'utilisation, par le personnel de bord ou le personnel de la gare, de la barrière de sécurité amovible équipant les élévateurs pour fauteuils roulants.

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel de bord et le personnel de la gare soient en mesure de faire fonctionner en toute sécurité les rampes d'embarquement, en ce qui concerne les manœuvres de déploiement, sécurisation, élévation, abaissement et rangement.

4.4.2.15 Assistance pour embarquer et débarquer du train

~~f) Assistance pour embarquer et débarquer du train~~

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit conscient que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent avoir besoin d'une assistance pour embarquer et débarquer du train, et qu'il fournisse cette assistance si nécessaire.

Les conditions dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sont définies dans le règlement (CE) n° ~~1371/2007~~ 2021/782.

4.4.2.16 Quai – zone d'exploitation de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

[réservé]

~~— Quai – zone d'exploitation de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants~~

L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares définissent ensemble la zone du quai où le dispositif est susceptible d'être utilisé et démontrent sa validité. Cette zone doit être compatible avec les quais existants où le train est susceptible de s'arrêter.

Il se peut par conséquent que, dans certains cas, le point d'arrêt du train doive être adapté pour être conforme à cette exigence.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 52 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains (voir le point 4.2.1.12) afin que le point d'arrêt des trains puisse être fixé par rapport aux zones d'exploitation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement.

4.4.2.17 Méthode d'urgence pour déployer les marchepieds escamotables

~~g) Méthode d'urgence pour déployer les marchepieds escamotables~~

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer le rangement ou le déploiement d'urgence de la palette comble-lacune en cas de panne d'alimentation en énergie.

4.4.2.18 Combinaisons de matériel roulant conforme à la présente PTU et de matériel roulant non conforme

[réservé]

~~— Combinaisons de matériel roulant conforme à la présente STI et de matériel roulant non conforme~~

Lors de la formation d'un train combinant du matériel roulant conforme à la STI et du matériel roulant non conforme à celle-ci, des procédures d'exploitation sont mises en œuvre pour que le train comprenne au moins deux places pour fauteuils roulants conformes à la présente STI. Si le train est équipé de toilettes, les utilisateurs de fauteuils roulants doivent avoir accès à des toilettes accessibles à tous.

Dans le cas de telles combinaisons de matériel roulant, des procédures assurent la disponibilité d'informations visuelles et sonores concernant l'itinéraire dans toutes les voitures.

Il est admis que les systèmes d'information dynamique, ~~les et les dispositifs d'appel installés aux~~ places pour fauteuils roulants, ~~/dans~~ les toilettes accessibles à tous, ~~/les~~ compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant ~~et~~ les dispositifs de demande d'aide ne soient pas totalement fonctionnels dans le cas d'un train ainsi constitué.

4.4.2.19 Formation d'un train constitué de voitures conformes à la présente PTU

~~h) Formation d'un train constitué de voitures conformes à la présente PTU~~

Lorsque des voitures qui ont été évaluées individuellement conformément au point 6.2.7 sont assemblées pour former un train, des procédures d'exploitation garantissent que le train entier est conforme au point 4.2 de la présente PTU.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 53 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.4.2.20 Prestation de services à bord des trains

[réservé]

Lorsqu'un service est fourni à des voyageurs dans une zone d'un train qui n'est pas accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant, des moyens opérationnels doivent être mis en place pour garantir:

- a) qu'une assistance gratuite est à la disposition des utilisateurs de fauteuil roulant pour les aider à obtenir le service; ou
- b) que le service est fourni gratuitement aux utilisateurs de fauteuil roulant à leur place, sauf si la nature du service empêche de le faire.

4.4.3 Fourniture de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement et fourniture de moyens d'assistance

[réservé]

Le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares et l'entreprise ferroviaire s'accordent sur la fourniture et la gestion des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement et sur la fourniture de moyens d'assistance et de transport de remplacement conformément au règlement (UE) 2021/782~~(CE) n° 1371/2007~~ afin de déterminer quelle entité est responsable de l'exploitation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement et des moyens de transport de remplacement. Le gestionnaire de l'infrastructure [ou le(s) gestionnaire(s) des gares] et l'entreprise ferroviaire font en sorte que la répartition des responsabilités sur laquelle ils s'accordent constitue la solution globale la plus viable.

Un tel accord tient compte de la zone d'utilisation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement visés aux points 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2.9 et 5.3.2.10.

Un tel accord définit :

- a) les quais de gare où un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement doit être exploité par le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire de la gare, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé;

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 54 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- b) les quais de gare où un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement doit être exploité par l'entreprise ferroviaire, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé;
- c) le matériel roulant où un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement doit être fourni et exploité par l'entreprise ferroviaire, et les quais de gare où ce dispositif sera utilisé;
- d) le matériel roulant où un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement doit être fourni par l'entreprise ferroviaire et exploité par le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares, et les quais de gare où ce dispositif sera utilisé;
- e) en ce qui concerne les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement situés sur les quais, les endroits où ils sont le plus susceptibles d'être utilisés, compte tenu du fait qu'un espace libre (sans obstacles) de 150 cm est prévu à partir du bord du dispositif, dans le sens d'embarquement/de débarquement du fauteuil roulant au niveau du quai;
- e)f) les conditions relatives à la fourniture d'un moyen de transport de remplacement :
 - lorsqu'il n'est pas possible d'accéder au quai par un cheminement libre d'obstacles, ou
 - lorsqu'il n'est pas possible de fournir de l'aide pour déployer un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement entre le quai et le matériel roulant.

4.5 Règles de maintenance

4.5.1 Sous-système « Infrastructure »

Le présent point régit les performances opérationnelles de l'infrastructure pendant la maintenance. Pour les États parties non membres de l'UE, il est recommandé, mais pas obligatoire, de se conformer à ce point, puisque l'application de la présente PTU au sous-système « Infrastructure » n'est pas obligatoire.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 55 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares doivent avoir des procédures prévoyant la fourniture de moyens d'assistance de substitution aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite au cours de l'entretien, du remplacement ou de la réparation d'installations à l'usage des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

4.5.2 Sous-système « Matériel roulant »

En cas de défectuosité d'un élément qui a été intégré au profit des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (y compris les panneaux tactiles), l'entreprise ferroviaire a des procédures pour assurer la réparation ou le remplacement de l'élément défectueux dans les six jours ouvrables qui suivent le signalement de la défectuosité.

4.6 Qualifications professionnelles

La présente partie concerne les qualifications professionnelles du personnel dont les activités peuvent avoir une incidence sur l'état technique du matériel roulant et son utilisation. Son application est obligatoire dans le cadre de la maintenance du matériel roulant. Son application est recommandée dans le cadre de l'exploitation du matériel roulant.

Les qualifications professionnelles du personnel requis pour l'exploitation et la maintenance des sous-systèmes

« Infrastructure » ou

« Matériel roulant » conformément au domaine d'application technique défini au point 1.1 et conformément au point 4.4 énumérant la liste des règles d'exploitation, concernées par la présente PTU sont les suivantes.

La formation professionnelle du personnel qui remplit les missions d'accompagnement de train, de service et d'assistance aux voyageurs en gare et de vente de titres de transport inclut les questions de sensibilité au handicap et d'égalité, y compris les besoins propres de toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé que la formation professionnelle des techniciens et cadres responsables de la maintenance du matériel roulant inclue

La formation professionnelle des techniciens et cadres responsables de la maintenance et de l'exploitation de l'infrastructure ou du matériel roulant inclut

les questions de sensibilité au handicap et d'égalité, y compris les besoins propres de toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 56 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.7 Conditions de sécurité-santé

Ni le domaine d'application de la présente PTU, ni sa mise en œuvre n'imposent d'exigence spécifique relative aux conditions de santé et de sécurité du personnel requis pour l'exploitation des sous-systèmes « Infrastructure » ou « Matériel roulant ».

~~4.8 Registres des infrastructures et du matériel roulant~~

~~4.8.1 Registre des infrastructures~~

~~[réservé]~~

~~Les caractéristiques de l'infrastructure qui doivent être inscrites dans le «registre de l'infrastructure ferroviaire» sont répertoriées dans la décision d'exécution 2011/633/UE de la Commission¹².~~

~~4.8.2 Registre du matériel roulant~~

~~[réservé]~~

~~Les caractéristiques du matériel roulant qui doivent être consignées dans le «Registre européen des types de véhicules autorisés» sont répertoriées dans la décision d'application de la Commission du 4 octobre 2011 sur le registre européen des types autorisés de véhicules¹³.~~

¹²— ~~Décision d'exécution 2011/633/UE de la Commission du 15 septembre 2011 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire (JO L 256 du 1.10.2011, p.1–25).~~

¹³— ~~Décision d'exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 264 du 8.10.2011, p. 32).~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 57 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

5. CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ

5.1 Définition

Les constituants d'interopérabilité (CI) sont définis à l'article 2, lettre g), des ATMF.

~~Conformément à l'article 2, point f), de la directive 2008/57/CE, les « constituants d'interopérabilité » sont définis comme étant « tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire ».~~

~~La notion de « constituant » recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels.~~

Un CI doit satisfaire aux spécifications techniques du présent chapitre, qu'il soit évalué séparément en tant que CI ou comme partie intégrante d'un sous-système.

~~L'évaluation des CI séparément du sous-système n'est pas obligatoire dans la réglementation COTIF mais les États parties ou organisations régionales¹⁴ peuvent demander l'évaluation séparée obligatoire des CI, conformément aux dispositions des points 5.3 et 6.1 de la présente PTU. L'évaluation de CI séparément du sous-système doit être réalisée conformément aux spécifications des points 5.3 et 6.1.~~

~~Évaluation séparée d'un CI :~~

~~Si le CI est conforme à la présente PTU et que le fabricant en apporte la preuve sous forme d'une déclaration de conformité ou d'aptitude à l'emploi conformément au point 6.1 de la présente PTU et au chapitre 2 de la PTU GEN-D, l'utilisation du CI peut être autorisée, selon son champ d'application défini conformément au point 5.3, dans tous les États parties.~~

~~Évaluation d'un CI intégré à un véhicule :~~

~~Si le CI est évalué comme partie d'un sous-système, les procédures d'évaluation pour les sous-systèmes s'appliquent. Les exigences applicables sont les mêmes que pour un CI évalué séparément, c. à d. celles définies aux points 5.3 et 6.1.~~

¹⁴ Il convient en particulier de veiller à ce que le droit de l'UE est respecté lorsqu'un CI est mis sur le marché en Union européenne.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 58 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

5.2 Solutions innovantes

Comme indiqué au point 4.1 de la présente PTU les solutions innovantes peuvent nécessiter de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées selon la procédure décrite

dans la PTU LOC&PAS. | à l'article 6 du règlement¹⁵.

5.3 Liste et caractéristiques des constituants

Les constituants d'interopérabilité sont couverts par les dispositions pertinentes

des APTU et ATMF | de la directive ~~2008/57/CE~~ [\(UE\) 2016/797](#)

et sont énumérés ci-dessous.

5.3.1 Infrastructure

L'application de la présente PTU à l'infrastructure n'est pas obligatoire. En conséquence, elle n'est pas ~~non plus~~ obligatoire pour les constituants d'interopérabilité pour l'infrastructure.

Les éléments suivants sont considérés comme des constituants d'interopérabilité pour l'infrastructure :

5.3.1.1 ~~[réservé]~~ Afficheurs

- ~~1) Les afficheurs doivent être d'une taille permettant l'affichage de chaque nom de gare ou des mots d'un message. Chaque nom de gare ou mot d'un message doit être affiché pendant au moins deux secondes.~~
- ~~2) Dans le cas d'un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins deux secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser six caractères par seconde.~~
- ~~3) Les afficheurs doivent être conçus et évalués pour une zone d'utilisation définie en fonction de la distance de visualisation maximale selon la formule suivante :
distance de lecture en mm divisée par 250 = taille de police
(par exemple : 10 000 mm / 250 = 40 mm).~~

5.3.1.2 Rampes sur quai

- 1) Les rampes doivent être conçues et évaluées pour une zone d'utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée pour une pente maximale de 18 % [\(10,2°\)](#).
- 2) Les rampes doivent permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont détaillées à l'appendice M.

¹⁵ Les dispositions sont énoncées à l'article 6 du règlement promulguant la STI PMR.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 59 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) Les rampes doivent supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre du dispositif et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
- 4) S'il s'agit d'un dispositif à manœuvre motorisée, il doit comporter un mode d'exploitation manuelle en cas de défaillance du moteur.
- 5) La surface d'une rampe doit être antidérapante et avoir une [position stable d'une](#) largeur libre effective d'au moins 760 mm.
- 6) Les rampes dont la largeur libre est inférieure à 1 000 mm doivent avoir des bords relevés des deux côtés afin d'empêcher les roues de l'aide à la mobilité de glisser hors de la rampe.
- 7) Les rebords aux deux extrémités de la rampe doivent être en biseau et d'une hauteur maximale de 20 mm. Ils doivent être munis de bandes d'éveil de vigilance de couleur contrastante.
- 8) La rampe doit être équipée d'un mécanisme permettant de fixer le dispositif en toute sécurité afin d'éviter tout déplacement pendant l'embarquement ou le débarquement.
- 9) La rampe doit être munie d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.

5.3.1.3 Élévateurs sur quai

- 1) Les élévateurs doivent être conçus et évalués pour une zone d'utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée.
- 2) Les élévateurs doivent permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont détaillées à l'appendice M.
- 3) Les élévateurs doivent supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre du dispositif et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
- 4) La surface de la plateforme de l'élévateur est antidérapante.
- 5) Au niveau de la surface, la plateforme a une largeur libre minimale de 800 mm et une longueur de 1 200 mm. Conformément à l'appendice M, une longueur supplémentaire de 50 mm doit être disponible pour les pieds, sur une hauteur de 100 mm au-dessus de la plateforme de l'élévateur, en tenant compte d'une orientation aussi bien vers l'avant que vers l'arrière de l'utilisateur de fauteuil roulant.
- 6) La palette comblant la lacune entre la plateforme de l'élévateur et le plancher de la voiture doit avoir une [position stable d'une](#) largeur minimale de 760 mm.
- 7) Chaque commande pour déployer l'élévateur, l'abaisser au niveau du sol, l'élever et le replier doit nécessiter une pression manuelle continue de la part de l'opérateur et ne doit pas permettre une manœuvre inappropriée lorsque la plateforme de l'élévateur est occupée.
- 8) En cas de défaillance du moteur, une méthode doit permettre de déployer l'élévateur, de l'abaisser au niveau du sol avec un occupant, et d'élever et de ranger l'élévateur à vide.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 60 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 9) Aucune partie de la plateforme de l'élévateur ne doit se déplacer à une vitesse supérieure à 150 mm/seconde au cours de la montée ou de la descente d'un occupant, et à 600 mm/seconde au cours des phases de déploiement ou de rangement (sauf si l'élévateur est déployé ou rangé manuellement).
- 10) L'accélération horizontale et verticale maximale de la plateforme de l'élévateur lorsqu'elle est occupée est de 0,3 g.
- 11) La plateforme de l'élévateur doit être équipée de barrières afin d'empêcher les roues d'un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme au cours de sa manœuvre.
- 12) Une barrière mobile ou un élément de conception intrinsèque de l'élévateur doit empêcher un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme du côté le plus proche du véhicule jusqu'à ce que l'élévateur soit en position levée.
- 13) Chaque côté de la plateforme de l'élévateur qui s'étend au-delà du véhicule en position levée doit être muni d'une barrière d'au moins 25 mm de haut. Ces barrières ne doivent pas entraver la manœuvre d'un fauteuil roulant vers ou depuis le couloir.
- 14) La barrière du côté du chargement (barrière extérieure), qui joue le rôle de rampe de chargement lorsque l'élévateur est au niveau du sol, doit être suffisante, lorsqu'elle est levée ou fermée, pour empêcher un fauteuil roulant électrique de la défoncer ou de passer par-dessus ; sinon, un système de sécurité supplémentaire doit être mis en place.
- 15) L'élévateur doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant orienté aussi bien vers l'avant que vers l'arrière.
- 16) L'élévateur doit être muni d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.

5.3.2 Matériel roulant

Les éléments suivants sont considérés comme des constituants d'interopérabilité pour le matériel roulant :

5.3.2.1 Interface du dispositif de commande de porte

- 1) Une indication visuelle sur le dispositif de commande de porte ou autour de celui-ci doit signaler qu'il est actionné et le dispositif doit pouvoir être actionné en exerçant, avec la paume de la main, une force ne dépassant pas 15 **N**ewtons.
- 2) Ce dispositif doit être identifiable au toucher (par exemple, au moyen d'un marquage tactile) et sa fonction doit être indiquée.

5.3.2.2 Toilettes standard et toilettes accessibles à tous : paramètres communs

- 1) Le centre de toute poignée de porte, tout verrou ou tout dispositif de commande de porte à l'extérieur ou à l'intérieur du cabinet de toilettes doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm au-dessus du seuil de la porte des toilettes.
- 2) Une indication visuelle et tactile (ou sonore) est donnée à l'intérieur et à l'extérieur des toilettes pour signaler qu'une porte a été verrouillée.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 61 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) Tout dispositif de commande de porte et les autres équipements à l'intérieur d'un cabinet de toilettes (excepté les tables à langer et les dispositifs d'appel) doivent pouvoir être actionnés en exerçant une force ne dépassant pas 20 **N**ewtons.
- 4) Tout dispositif de commande, y compris le système de chasse d'eau, doit contraster avec la surface environnante, et doit être identifiable au toucher.
- 5) Des informations claires et précises doivent être données concernant l'utilisation de tout dispositif de commande, à l'aide de pictogrammes et sous forme tactile.
- 6) Le siège de toilettes et son couvercle, ainsi que les mains courantes, doivent contraster avec le fond.
- 7) Si des dispositifs d'ouverture et de fermeture de porte sont placés l'un au-dessus de l'autre, le dispositif du dessus doit toujours être la commande d'ouverture.
- 8) Les portes automatiques et semi-automatiques doivent être équipées de dispositifs pour éviter que des voyageurs soient coincés lors de leur fonctionnement.
- 9) La force requise pour ouvrir ou fermer une porte manuelle ne doit pas dépasser 60 N.

5.3.2.3 Toilettes standard

- 1) Les toilettes standard ne sont pas conçues pour être accessibles à un utilisateur de fauteuil roulant.
- 2) La largeur utile minimale de la porte est de 500 mm.
- 3) Une main courante fixe verticale et/ou horizontale, conformément au point 4.2.2.9, doit être installée à côté du siège des toilettes et du lavabo.

5.3.2.4 Toilettes accessibles à tous

- 1) Des toilettes accessibles à tous sont conçues pour être utilisées par tous les voyageurs, y compris toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
- 2) La zone d'utilisation des toilettes accessibles à tous est définie en fonction de sa méthode d'évaluation (A ou B conformément au point 6.1.3.1).
- 3) La largeur libre utile de la porte d'accès aux toilettes est d'au moins 800 mm. Si la porte est automatique ou semi-automatique, il doit être possible de l'ouvrir partiellement pour qu'un accompagnateur d'utilisateur de fauteuil roulant puisse sortir des toilettes et y entrer de nouveau.
- 4) L'extérieur de la porte comporte le panneau prévu à l'appendice N.
- 5) L'espace à l'intérieur du cabinet de toilettes doit être suffisant pour permettre de manœuvrer un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont définies à l'appendice M pour le placer dans une position permettant de transférer son occupant de manière latérale ou en diagonale jusqu'au siège des toilettes.
- 6) Il doit y avoir un espace libre minimal de 700 mm en face du siège des toilettes dans le prolongement du profil du siège.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 62 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 7) Une main courante horizontale respectant les exigences du point 4.2.2.9 doit être installée de part et d'autre du siège des toilettes et s'étendre au moins jusqu'au bord avant du siège.
- 8) La main courante montée du côté accessible en fauteuil roulant doit pouvoir pivoter de manière à permettre un transfert sans entrave de l'utilisateur du fauteuil roulant vers et depuis le siège de toilettes.
- 9) La surface du siège de toilettes, en position abaissée, doit être à une hauteur comprise entre 450 mm et 500 mm au-dessus du sol.
- 10) Toutes les installations doivent être aisément accessibles par un utilisateur de fauteuil roulant.
- 11) Le cabinet de toilettes doit être muni d'au moins deux dispositifs ~~d'appel~~ de demande d'aide qui, lorsqu'ils sont actionnés, envoient un signal à une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée ; ils ne doivent pas nécessairement permettre d'engager une communication.
- 12) L'interface des dispositifs ~~d'appel~~ de demande d'aide doit être conforme au point 5.3.2.6.
- 13) L'un d'eux est placé à une hauteur maximale de 450 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande. Il doit être placé de manière à ce qu'une personne étendue sur le sol puisse atteindre la commande.
- 14) L'autre doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande.
- 15) Ces deux dispositifs de demande d'aide doivent être placés sur des surfaces verticales différentes du cabinet de toilettes, afin de pouvoir être atteints dans une série de positions.
- 16) La commande des dispositifs de demande d'aide ~~d'appel~~ doit se distinguer de toute autre commande se trouvant dans les toilettes, être colorée différemment des autres commandes et contraster avec son environnement.
- 17) Si une table à langer est installée, sa surface utilisable en position abaissée doit se trouver à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 000 mm au-dessus du sol.

5.3.2.5 Table à langer

- 1) Les dimensions minimales de la surface utilisable de la table à langer doivent être de 500 mm de large et 700 mm de long.
- 2) Elle doit être conçue de manière à empêcher une glissade accidentelle du bébé, être dépourvue d'arêtes vives et pouvoir supporter une charge minimale de 80 kg.
- 3) Il doit être possible de la mettre en position de rangement en exerçant d'une seule main une force ne dépassant pas 25 Newtons.

5.3.2.6 Interface du dispositif de demande d'aide ~~d'appel~~

Le dispositif de demande d'aide ~~d'appel~~ doit :

- 1) être indiqué par un signe ~~avec un~~ dont le fond ~~vert ou~~ jaune contraste avec un symbole noir (conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [10]). ~~Ce et un~~ symbole ~~blanc~~;

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 63 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

représentant une cloche ou un téléphone. Le signe peut se trouver sur le bouton ou son pourtour, ou sur un pictogramme distinct ;

- 2) inclure des symboles tactiles ;
- 3) émettre une indication visuelle et sonore pour signaler à l'utilisateur que le dispositif a bien été actionné ;
- 4) comporter des consignes d'utilisation supplémentaires si nécessaire ;
- 5) pouvoir être actionné avec la paume de la main en exerçant une force ne dépassant pas 30 **N**ewtons.

5.3.2.7 [réservé] Afficheurs intérieurs et extérieurs

- ~~1) Chaque nom de gare (qui peut être abrégé) ou mot d'un message doit être affiché pendant au moins deux secondes.~~
- ~~2) Dans le cas d'un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins deux secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser une moyenne de six caractères par seconde.~~
- ~~3) La police de caractères du texte doit être aisément lisible.~~
- ~~4) Les lettres capitales et les chiffres utilisés sur les afficheurs extérieurs doivent avoir une hauteur minimale de 70 mm sur les afficheurs frontaux et de 35 mm sur les afficheurs latéraux.~~
- ~~5) Les afficheurs intérieurs doivent être conçus et évalués pour une zone d'utilisation définie en fonction de la distance de visualisation maximale selon la formule suivante :~~

Tableau 13 : Zone d'utilisation des afficheurs intérieurs pour le matériel roulant

Distance de lecture	Hauteur des lettres capitales et des chiffres
< à 8 750 mm	(distance de lecture / 250) mm
de 8 750 à 10 000 mm	35 mm
> à 10 000 mm	(distance de lecture / 285) mm

5.3.2.8 Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement : marchepieds escamotables et palettes comble-lacune

- 1) Un marchepied escamotable ou une palette comble-lacune doit être conçu(e) et évalué(e) pour une zone d'utilisation définie en fonction de la largeur des portes auxquelles ces dispositifs peuvent s'adapter.
- 2) La résistance mécanique du dispositif doit être conforme à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [11].
- 3) Un mécanisme adéquat est installé afin d'assurer la stabilité du dispositif en position déployée et rétractée.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 64 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 4) La surface du dispositif est antidérapante et présente une largeur libre effective équivalente à la largeur de la porte.
- 5) Le dispositif doit être équipé d'un système de détection des obstacles conforme à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [11].
- 6) Le dispositif intègre une méthode de déploiement et de rangement si son alimentation électrique est interrompue.

5.3.2.9 Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement : rampes embarquées

- 1) Les rampes doivent être conçues et évaluées pour une zone d'utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée pour une pente maximale de 18 % (10,2°).
- 2) Les rampes doivent supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre de la rampe et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
- 3) Une rampe d'accès est mise en place manuellement par le personnel ou bien déployée d'une manière semi-automatique par un moyen mécanique commandé par un membre du personnel ou le voyageur.
- 4) S'il s'agit d'un dispositif à manœuvre motorisée, il doit comporter un mode d'exploitation manuelle en cas de défaillance du moteur.
- 5) La surface d'une rampe doit être antidérapante et avoir une largeur libre effective d'au moins 760 mm.
- 6) Les rampes dont la largeur libre est inférieure à 1 000 mm doivent avoir des bords relevés des deux côtés afin d'empêcher les roues de l'aide à la mobilité de glisser hors de la rampe.
- 7) Les rebords aux deux extrémités de la rampe doivent être en biseau et d'une hauteur maximale de 20 mm. Ils doivent être munis de bandes d'éveil de vigilance de couleur contrastante.
- 8) Une rampe doit être sécurisée afin de ne pas subir de déplacement pendant l'embarquement ou le débarquement de voyageurs.
- 9) Une rampe semi-automatique doit être équipée d'un mécanisme destiné à arrêter son mouvement si le bord avant de la rampe entre en contact avec un objet quelconque ou une personne.
- 10) La rampe doit être munie d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.

5.3.2.10 Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement : élévateurs embarqués

- 1) Les élévateurs doivent être conçus et évalués pour une zone d'utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée.
- 2) La surface de la plateforme de l'élévateur est antidérapante. Au niveau de la surface, la plateforme a une largeur libre minimale de 760 mm et une longueur de 1 200 mm. Conformément à l'appendice M, une longueur supplémentaire de 50 mm doit être disponible pour les pieds sur une hauteur de 100 mm au-dessus de la plateforme de l'élévateur, en tenant compte d'une orientation aussi bien vers l'avant que vers l'arrière de l'utilisateur de fauteuil roulant.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 65 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) La palette comblant la lacune entre la plateforme de l'élévateur et le plancher de la voiture doit avoir une largeur minimale de 720 mm.
- 4) L'élévateur doit supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre de la plateforme et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
- 5) Chaque commande pour déployer l'élévateur, l'abaisser au niveau du sol, l'élever et le replier doit nécessiter une pression manuelle continue et ne doit pas permettre une manœuvre inappropriée lorsque la plateforme de l'élévateur est occupée.
- 6) En cas de défaillance du moteur, une méthode doit permettre de déployer l'élévateur, de l'abaisser au niveau du sol avec un occupant, et d'élever et de ranger l'élévateur à vide.
- 7) Aucune partie de la plateforme de l'élévateur ne doit se déplacer à une vitesse supérieure à 150 mm/seconde au cours de la montée ou de la descente d'un occupant, et à 600 mm/seconde au cours des phases de déploiement ou de rangement (sauf si l'élévateur est déployé ou rangé manuellement).
- 8) L'accélération horizontale et verticale maximale de la plateforme de l'élévateur lorsqu'elle est occupée est de 0,3 g.
- 9) La plateforme de l'élévateur doit être équipée de barrières afin d'empêcher les roues d'un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme au cours de sa manœuvre.
- 10) Une barrière mobile ou un élément de conception intrinsèque de l'élévateur doit empêcher un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme du côté le plus proche du véhicule jusqu'à ce que l'élévateur soit en position levée.
- 11) Chaque côté de la plateforme de l'élévateur qui s'étend au-delà du véhicule en position levée doit être muni d'une barrière d'au moins 25 mm de haut. Ces barrières ne doivent pas entraver la manœuvre d'un fauteuil roulant vers ou depuis le couloir.
- 12) La barrière du côté du chargement (barrière extérieure), qui joue le rôle de rampe de chargement lorsque l'élévateur est au niveau du sol, doit être suffisante, lorsqu'elle est levée ou fermée, pour empêcher un fauteuil roulant électrique de la défoncer ou de passer par-dessus ; sinon, un système de sécurité supplémentaire doit être mis en place.
- 13) L'élévateur doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant orienté aussi bien vers l'avant que vers l'arrière.
- 14) L'élévateur doit être muni d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.

6. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET/OU DE L'APTITUDE À L'EMPLOI

Les modules pour les

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 66 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

procédures d'évaluation concernant la vérification des éléments de construction sont décrits dans la PTU GEN-D¹⁶.

procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification «CE» sont décrits dans la décision de la Commission 2010/713/UE¹⁷.

6.1 Constituants d'interopérabilité (CI)

6.1.1 Évaluation de la conformité

Conformément à la PTU GEN-D, le droit applicable dans les États parties peuvent demander peut prévoir l'évaluation séparée obligatoire d que les CI soient évalués séparément du sous-système. Si elle n'est pas requise par l'État partie, l'évaluation séparée peut être réalisée volontairement.

~~Dans le cas d'une évaluation séparée des CI, le fabricant assume l'entière responsabilité de la conformité aux PTU du produit dans sa zone d'utilisation spécifiée.~~

Si un CI est évalué séparément du sous-système~~Dans le cas d'une évaluation séparée des CI,~~ cette évaluation

Le fabricant d'un constituant d'interopérabilité ou son mandataire établi dans l'Union doit rédiger une déclaration «CE» de conformité ou une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi conformément à l'article ~~913~~, paragraphe ~~21~~, et à ~~l'annexe IV l'article 10, paragraphe 1,~~ de la directive ~~(UE) 2016/797/2008/57/CE~~ avant de mettre le constituant d'interopérabilité sur le marché.

L'évaluation de la conformité d'un constituant d'interopérabilité

est effectuée conformément au(x) module(s) prévu(s) pour ce constituant particulier comme spécifié au point 6.1.2 de la présente PTU.

6.1.2 ~~Utilisation~~ Application des modules

Les procédures d'évaluation (modules) pour la vérification des éléments de construction sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Les modules pour la certification «CE» de conformité des constituants d'interopérabilité

¹⁶ ~~Procédures d'évaluation – Dispositions générales, PTU, APTU (A 94 01D/3.2011).~~

¹⁷ Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil ~~[notifiée sous le numéro C(2010) 7582] (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1–52).~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 67 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Tableau 14 : Procédures d'évaluation (modules) pour la vérification des éléments de construction

Tableau 14 : Modules pour la certification « CE » de conformité des constituants d'interopérabilité

Module CA	Contrôle interne de la production	
Module CA1	Contrôle interne de la production et vérification du produit par un contrôle individuel	
Module CA2	Contrôle interne de la production et vérification du produit à des intervalles aléatoires	
Module CB	Examen de type	Examen CE de type
Module CC	Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production	
Module CD	Conformité au type sur la base du système de gestion de la qualité du procédé de production	
Module CF	Conformité au type sur la base de la vérification du produit	
Module CH	Conformité sur la base du système de gestion de la qualité totale	
Module CH1	Conformité sur la base du système complet de gestion de la qualité et du contrôle de la conception	
Module CV	Validation de type par expérimentation en service (aptitude à l'emploi)	

Dans le cas d'une évaluation séparée des CI, le fabricant

Le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union

doit choisir un des modules ou une des combinaisons de modules figurant dans le tableau ci-dessous, en fonction du constituant visé par l'évaluation.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 68 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Tableau 15 : Combinaison de modules pour

les procédures d'évaluation (modules) pour la vérification des éléments de construction | la certification «CE» de conformité des constituants d'interopérabilité

Point de la présente PTU/ annexe	Constituants à évaluer	Modules						
		Module CA	Module CA1 ou CA2* ¹⁸	Module CB + CC	Module CB + CD	Module CB + CF	Module CH* ¹⁷⁸	Module CH1
5.3.1.1	Afficheurs		X	X	X		X	X
5.3.1.2 et 5.3.1.3	Rampes sur quai et ascenseurs sur quai		X		X	X	X	X
5.3.2.1	Interface du dispositif de commande de porte	X		X			X	
5.3.2.2, 5.3.2.3 et 5.3.2.4	Toilettes		X	X	X		X	X
5.3.2.5	Table à langer	X		X			X	
5.3.2.6	Dispositifs de demande d'aide d'appel	X		X			X	
5.3.2.7	Afficheurs intérieurs et extérieurs		X	X	X		X	X
de 5.3.2.8 à 5.3.2.10	Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement		X		X	X	X	X

(*) Les modules CA1, CA2 ou CH sont autorisés uniquement dans le cas de produits fabriqués selon une conception développée et déjà utilisée pour une mise sur le marché avant l'application des STI pertinentes applicables à ces produits, à condition que le fabricant démontre à l'organisme notifié que la revue de

¹⁸ Les modules CA1, CA2 ou CH sont autorisés uniquement dans le cas de produits fabriqués selon une conception développée et déjà utilisée pour une mise sur le marché avant l'application des PTU pertinentes applicables à ces produits, à condition que le fabricant démontre à l'organisme d'évaluation que la revue de conception et l'examen de type ont été réalisés pour des applications précédentes dans des conditions comparables et sont conformes aux exigences de la présente PTU ; cette démonstration doit être dûment documentée et est considérée comme fournissant le même niveau de preuve que le module CB ou l'examen de conception conformément au module CH1.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 69 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

conception et l'examen de type ont été réalisés pour des applications précédentes dans des conditions comparables et sont conformes aux exigences de la présente STI; cette démonstration doit être dûment documentée et est considérée comme fournissant le même niveau de preuve que le module CB ou l'examen de conception conformément au module CH1.

Le point 6.1.3 spécifie s'il est nécessaire d'utiliser une procédure particulière pour l'évaluation.

6.1.3 Procédures d'évaluation particulières

6.1.3.1 Module « Toilettes accessibles à tous »

L'espace à l'intérieur du cabinet de toilettes permettant de manœuvrer un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont définies à l'appendice M pour le placer dans une position permettant de transférer son occupant de manière latérale et diagonale jusqu'au siège des toilettes doit être évalué en appliquant la méthode A décrite dans la spécification mentionnée à l'appendice A, index [9].

Si la méthode A ne peut pas être utilisée, il est autorisé d'utiliser la méthode B qui est décrite dans la spécification mentionnée à l'appendice A, index [9], uniquement dans les cas suivants :

- pour les voitures dont la largeur disponible au sol est inférieure à 2 400 mm,
- en cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant existant.

6.1.3.2 Module « Toilettes » et module « Toilettes accessibles à tous »

Lorsqu'un module « Toilettes » ou un module « Toilettes accessibles à tous » n'est pas conçu en tant que ~~compartiment~~ structure indépendante, ses caractéristiques peuvent être évaluées au niveau du sous-système.

6.2 Sous-systèmes

6.2.1 Vérification de la conformité¹⁹

~~6.2.1~~ **Vérification OTIF (généralités)**

La procédure de l'OTIF pour l'octroi de certificats techniques est définie à l'article 10 des ATMF.

Vérification « CE » (généralités)

Les procédures de vérification «CE» à appliquer aux sous-systèmes sont décrites à l'article ~~1518~~ de la directive (UE) 2016/797 et à l'annexe VI de ~~la directive 2008/57/CE~~ celle-ci.

La procédure de vérification PTU doit être effectuée conformément au(x) module(s) prévu(s) visé(s) au point 6.2.2 de la présente PTU.

¹⁹ Le titre du point 6.2.1 de la STI est « Vérification "CE" (général) ».

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 70 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Pour le sous-système « Infrastructure », si le demandeur démontre que les essais ou les évaluations d'un sous-système ou d'éléments d'un sous-système sont identiques ou ont été fructueux pour ~~des~~ applications antérieures d'une conception, l'organisme d'évaluation doit tenir compte des résultats ~~desdits~~~~de ces~~ essais et ~~de ces~~ évaluations pour la vérification PTU.

En ce qui concerne le sous-système « Infrastructure », l'objectif de l'inspection par un organisme d'évaluation est de s'assurer que les exigences de la PTU sont satisfaites. L'inspection est effectuée sous la forme d'un examen visuel ; en cas de doute, l'organisme d'évaluation peut demander au demandeur d'effectuer des mesures pour vérifier les valeurs. Si différentes méthodes sont possibles (pour le contraste par exemple), la méthode de mesure doit être celle utilisée par le demandeur.

La procédure d'approbation et le contenu de l'évaluation sont ~~définis~~~~convenus~~ entre le demandeur et un organisme d'évaluation, conformément aux exigences ~~définies~~~~énoncées~~ dans la présente PTU ~~et en respectant les règles énoncées au point 7 de la présente PTU.~~

6.2.2 Procédures d'évaluation pour la vérification des sous-systèmes (modules)

Les modules pour les procédures d'évaluation pour la vérification des sous-systèmes sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 16 : Modules pour les procédures d'évaluation pour la vérification des sous-systèmes

Module SB	Examen de type OTIF
Module SD	Système de gestion de la qualité du procédé de production
Module SF	Vérification sur la base de la vérification du produit
Module SG ²⁰	[réservé]
Module SH1	Vérification sur la base du système de gestion de la qualité complet et du contrôle de la conception

Le demandeur choisit un des modules ou une combinaison de modules figurant dans le tableau 17.

²⁰ L'application de la présente PTU au sous-système « Infrastructure » est volontaire et il n'y a donc pas de module SG dans la COTIF décrivant la procédure d'évaluation pour la vérification du sous-système « Infrastructure ».

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 71 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Tableau 17 : Combinaison de modules pour les procédures d'évaluation pour la vérification des sous-systèmes

Sous-système à évaluer	Modules			
	Module SB+SD	Module SB+SF	Module SG	Module SH1
Sous-système « Matériel roulant »	X	X		X
Sous-système « Infrastructure »			X	X

Les caractéristiques du sous-système à évaluer au cours des phases correspondantes sont indiquées à l'appendice E de la présente PTU, au tableau E.1 pour le sous-système « Infrastructure » et au tableau E.2 pour le sous-système « Matériel roulant ». Le demandeur doit confirmer que

le sous-système « Matériel roulant » (obligatoire) et/ou le sous-système « Infrastructure » (volontaire) produits sont conformes au type.	chaque sous-système produit est conforme au type.
---	---

6.2.3 Procédures d'évaluation particulières

6.2.3.1 Fauteuil de transfert depuis un fauteuil roulant

L'évaluation de l'exigence relative à la fourniture de fauteuils de transfert consiste uniquement à vérifier qu'ils sont présents et équipés d'accoudoirs amovibles. La méthode de transfert ne doit notamment pas faire l'objet d'une évaluation.

6.2.3.2 Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci

Cette exigence doit être validée à l'aide de calculs fondés sur les valeurs nominales du dessin de construction de la voiture et les valeurs nominales du ou des quais concernés où sont prévus les arrêts du matériel roulant. L'extrémité extérieure du sol au niveau de la porte d'accès pour voyageurs est considérée comme une marche.

6.2.3.3 Évaluation du contraste pour le sous-système « Matériel roulant »

L'évaluation du contraste pour le sous-système « Matériel roulant » doit être effectuée conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [18].

6.2.4 Solutions techniques donnant une présomption de conformité ~~présument conformes~~ lors de la phase de conception

Au regard de la présente PTU, le sous-système « Infrastructure » peut être considéré comme un assemblage constitué d'une succession de sous-composants récurrents tels que :

- les places de stationnement,
- les portes et les entrées, les obstacles transparents avec leur marquage,

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 72 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- les bandes podotactiles, les informations tactiles le long des cheminements libres d’obstacles,
- les rampes et les escaliers munis de mains courantes,
- le montage et la signalisation du mobilier,
- les billetteries ou les comptoirs d’information,
- les distributeurs automatiques de billets et les composteurs de billets,
- l’information visuelle : signalisation, pictogrammes et information dynamique ~~ou imprimée~~,
- les quais, y compris les extrémités et les bordures, les abris et les zones d’attente le cas échéant,
- les traversées à niveau.

Pour ces sous-composants du sous-système « Infrastructure », la présomption de conformité peut être évaluée au cours de la phase de conception avant ~~un projet particulier~~ et indépendamment de ~~celui-ci~~ n’importe quel un projet particulier. Un organisme d’évaluation délivre une attestation de contrôle intermédiaire (ACI) au cours de la phase de conception.

6.2.5 Évaluation de la maintenance

Le demandeur de l’évaluation

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797, le demandeur

~~L’organisme d’évaluation~~ doit se charger de compiler le dossier technique, qui contient la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance.

L’organisme d’évaluation doit uniquement vérifier que la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance, telle que définie au point 4.5 de la présente PTU, est fournie. L’organisme d’évaluation ~~n’est~~ pas ~~pour obligation tenu~~ de vérifier les informations que cette documentation contient.

6.2.6 Évaluation des règles d’exploitation

L’entreprise ferroviaire est responsable de l’exploitation en sécurité de ses trains (article 6, § 2, AMTF), c’est-à-dire qu’elle doit veiller à ce que tous les équipements de sécurité embarqués soient en parfait état de fonctionnement et que le train puisse circuler en toute sécurité.

Conformément aux articles 10 et ~~12~~ 12 de la directive ~~2004/49/CE~~ (UE) 2019/798, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure doivent démontrer qu’ils satisfont aux exigences en matière d’exploitation de la présente STI ~~dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité lors de~~ pour toute nouvelle demande ou modification d’agrément de sécurité ou de certificat de sécurité, ~~nouveau ou modifié~~.

~~L’organisme d’évaluation ne contrôle aucune règle d’exploitation aux fins de la présente PTU, même si elles figurent au point 4.4.~~

6.2.7 Évaluation des unités destinées à une exploitation générale

Lorsque le matériel roulant est fourni sous forme de voitures individuelles et non d’unités fixes, ces voitures sont évaluées sur la base des points pertinents de la présente PTU, en acceptant le fait que

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 73 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

certaines de ces voitures ne soient pas équipées de places pour fauteuils roulants, d'installations accessibles en fauteuil roulant ou de toilettes accessibles à tous.

Le domaine d'utilisation, à savoir le type de matériel roulant qui, une fois accouplé à l'unité à évaluer, garantit que le train est totalement conforme à la PTU, n'est pas vérifié par l'organisme d'évaluation.

Une fois que cette unité a reçu

[une admission à l'exploitation en trafic international.](#)

[une autorisation de mise sur le marché.](#)

~~une autorisation de mise en service,~~ il incombe à l'entreprise ferroviaire de garantir, lors de la formation d'un train avec d'autres voitures compatibles, que le train est conforme au point 4.2 de la présente

PTU.

STI, en vertu des règles définies au point 4.2.2.5 de la STI OPE (composition du train).

7. MISE EN ŒUVRE DE LA PTU

7.1 Application de la présente PTU à une nouvelle infrastructure et à un nouveau matériel roulant

7.1.1 Nouvelle infrastructure

L'application des paramètres relatifs à l'infrastructure de la présente PTU est ~~volontaire mais recommandée~~ [facultative](#).

[La présente STI couvre toutes les nouvelles gares relevant de son champ d'application.](#)

~~La présente PTU couvre toutes les nouvelles gares relevant de son champ d'application.~~

~~La présente PTU ne s'applique pas aux nouvelles gares qui ont déjà reçu un permis de construire ou qui font l'objet d'un marché de travaux déjà signé ou d'une procédure d'adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente~~

PTU.

~~STI. Quoi qu'il en soit, dans de tels cas, la STI PMR 2008²⁴ doit être appliquée conformément au champ d'application défini. En ce qui concerne les projets de gares pour lesquels la STI PMR 2008 devra être appliquée, il est permis (mais non obligatoire) d'appliquer la version révisée, soit totalement soit uniquement certaines sections; en cas d'application limitée à certaines sections, le demandeur doit établir, documents à l'appui et avec l'approbation de l'organisme notifié, que les exigences applicables restent cohérentes. Il n'est pas obligatoire d'appliquer la présente STI aux nouvelles gares qui ont déjà reçu un permis de construire ou qui font l'objet~~

²⁴ — Décision de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux « personnes à mobilité réduite » dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 72).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 74 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

d'un marché de travaux majeurs déjà signé ou d'une procédure d'adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente STI. Toutefois, une version antérieure de la présente STI doit être appliquée dans les limites de son champ d'application. La cohérence des exigences applicables liées à l'application partielle de différentes versions de la présente STI à certaines sections de la gare doit être justifiée par le demandeur certifié par l'organisme notifié.

En cas de remise en service de gares qui ont été fermées longtemps sans prestation de services voyageurs, il peut être considéré qu'il s'agit d'un renouvellement ou d'un réaménagement conformément au point 7.2.

Dans tous les cas de construction d'une nouvelle gare, son gestionnaire ou l'entité de planification doit~~devrait~~ organiser une consultation ~~avec~~ les entités responsables de la gestion des alentours, afin que les exigences d'accessibilité soient satisfaites dans la mesure du possible, non seulement dans la gare elle-même, mais aussi pour l'accès à celle-ci. S'il s'agit de gares multimodales, les ~~d'~~ autres autorités de transport doivent ~~devront~~ également être consultées concernant l'accès au mode de transport ferroviaire et aux autres modes de transport, et concernant l'accès à partir de ces modes de transport.

7.1.2 Nouveau matériel roulant

1) La présente STI s'applique à toutes les unités du matériel roulant entrant dans son champ d'application pour lesquelles la PTU LOC&PAS s'applique.

La présente STI s'applique à toutes les unités du matériel roulant relevant de entrant dans son champ d'application qui seront mises ~~en~~ services sur le marché après ~~la date de mise en application de la présente STI~~ le 28 septembre 2023, sauf lorsque le point 7.1.1.2 «Application aux projets en cours» (Période de transition) et le point 7.1.3.1 (Sous-système «Matériel roulant») de la STI LOC & PAS s'appliquent.

2) La conformité à une précédente version de la PTU PMR vaut conformité avec la présente PTU

La conformité à la présente annexe dans sa version applicable avant le 28 septembre 2023 est réputée équivalente au respect de la présente PTU,

à l'exception des modifications énumérées à l'appendice P.

3) Les règles relatives aux certificats d'examen de type ou de conception pour le sous-système « Matériel roulant » et les constituants d'interopérabilité associés sont celles précisées au point 7.1.3 de la PTU LOC&PAS.

7.2 Application de la présente PTU à l'infrastructure et au matériel roulant existants

7.2.1 Étapes de migration progressive vers le système cible

La présente PTU s'applique aux unités de matériel roulant lorsqu'elles sont renouvelées ou réaménagées.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 75 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

La présente PTU n'est pas obligatoire pour le sous-système infrastructure. ~~et, même lorsqu'elle est appliquée,~~

Cette STI ne s'applique pas aux gares renouvelées ou réaménagées qui ont déjà reçu un permis de construire ou qui font l'objet d'un marché de travaux déjà signé ou d'une procédure d'adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente STI.

~~ne s'applique pas aux gares renouvelées ou réaménagées qui ont déjà reçu un permis de construire ou qui font l'objet d'un marché de travaux déjà signé ou d'une procédure d'adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente~~

~~PTU.~~

~~STI.~~

~~La présente~~

~~PTU~~

~~STI~~

La présente PTU ne s'applique pas au matériel roulant renouvelé ou réaménagé faisant l'objet d'un marché déjà signé ou d'une procédure d'adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente PTU.

~~PTU. Si les États parties choisissent de l'appliquer au sous-système « Infrastructure », alors, en En ce qui concerne le matériel roulant existant,~~

STI. En ce qui concerne l'infrastructure et le matériel roulant existants,

~~ce qui concerne l'infrastructure et le matériel roulant existants, la présente~~

~~PTU~~

~~STI~~

la présente PTU a pour principal objectif de garantir son respect en identifiant et en éliminant progressivement les obstacles existants en matière d'accessibilité.

Les États membres veillent à ce que les inventaires des actifs soient organisés et adoptent des plans de mise en œuvre pour atteindre l'objectif du présent règlement.

7.2.1.1 Inventaire des actifs — infrastructure

Les exigences du présent point et des sous-points 7.2.1.1.1 à 7.2.1.1.4, ainsi que l'appendice O, précisent les caractéristiques de l'inventaire des actifs, y compris l'architecture fonctionnelle et technique, les règles relatives à la saisie et à la consultation des données, et les règles relatives à l'autoévaluation et à la désignation des entités responsables de la fourniture des données.

Pour les États parties non membres de l'UE, il est recommandé, mais pas obligatoire, de se conformer à ce point, puisque l'application de la présente PTU au sous-système « Infrastructure » n'est pas obligatoire.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 76 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

7.2.1.1.1 Architecture fonctionnelle et technique

L'inventaire des actifs a pour objet :

- 1) de recenser les obstacles et entraves existants à l'accessibilité ;
- 2) de fournir des informations pratiques aux usagers ;
- 3) d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité.

Il n'y a pas de dispositions équivalentes en vigueur dans la COTIF et il est donc recommandé aux États parties n'appliquant pas la réglementation de l'UE d'appliquer des règles nationales équivalentes.

Le règlement (UE) n° 454/2011 (STI ATV) définit l'architecture d'échange des données en matière d'accessibilité.

~~Les normes suivantes s'appliquent au formatage et à l'échange des données en matière d'accessibilité :~~

- ~~1) Norme CEN/TS 16614 1:2014 Transport public — Échange des informations planifiées (NeTEx) — Partie 1 : Format d'échange — Topologie du réseau de transport public 2014-05-14~~
- ~~2) EN 12896 1:2016 Transport public. Modèles de données de référence. Concepts communs (Transmodel)~~

Les spécifications mentionnées à l'appendice A, index [21] et [22], s'appliquent au formatage et à l'échange de données relatives à l'accessibilité.

Pour l'utilisation particulière envisagée, un profil Transmodel spécifique harmonisé comme prévu dans les documents techniques visés à l'appendice O, index 1.

7.2.1.1.2 Règles relatives à la saisie et à l'autoévaluation des données en matière d'accessibilité

[réservé]

Les règles relatives à la saisie et à l'autoévaluation des données en matière d'accessibilité sont les suivantes :

- 1) les entités qui collectent les données en matière d'accessibilité relatives aux actifs ne doivent pas nécessairement être indépendantes de celles qui gèrent ces actifs au quotidien ;
- 2) au cours de la première collecte de données en matière d'accessibilité à la suite de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission²², l'état de conformité des gares à la présente STI peut être inventorié comme n'ayant pas été évalué ;

²² Règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission en ce qui concerne l'inventaire des actifs en vue de recenser les barrières à l'accessibilité, de fournir des informations aux usagers et d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité ([JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1](#)).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 77 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) lorsqu'une gare, ou des éléments d'une gare, fait l'objet d'un réaménagement, d'un renouvellement ou de tout type de travaux prévus par le plan national de mise en œuvre de la présente STI, les données en matière d'accessibilité correspondantes sont actualisées, y compris l'état de conformité à la présente STI, le cas échéant ;
- 4) l'état de conformité à la présente STI peut être actualisé sur la base d'une ACI comme décrit au point 6.2.4 de la présente STI ;
- 5) l'état de fonctionnement de l'équipement ne doit pas nécessairement être inventorié.

Un outil de collecte de données, dont les modes opératoires sont décrits dans les documents techniques visés dans l'appendice O, index 2, est mis à disposition par la Commission.

Lorsque des données structurées en matière d'accessibilité existent et peuvent être converties selon le profil harmonisé, il est également possible de transférer ces données après conversion. La méthode de conversion des données existantes en matière d'accessibilité et le protocole de communication sont prévus dans les documents techniques visés dans l'appendice O, index 3.

7.2.1.1.3 Règles relatives à la consultation

[réservé]

À partir de l'ERSAD²³ :

- 1) le public est en mesure d'accéder à des informations à partir d'un site internet public hébergé par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ;
- 2) les autorités nationales enregistrées doivent pouvoir extraire toutes les données en matière d'accessibilité utiles pour leur État membre ;
- 3) la Commission et l'Agence doivent pouvoir extraire toutes les données en matière d'accessibilité.

²³ Base de données européenne sur l'accessibilité des gares ferroviaires (ERSAD).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 78 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

~~La base de données ERSAD hébergée par l'Agence ne doit être reliée à aucune autre base de données.~~

7.2.1.1.4 Règles relatives à la gestion du retour d'information des usagers

[réservé]

Le retour d'information de la part des usagers peut prendre la forme :

- 1) d'un retour d'information des associations d'usagers, y compris les organisations représentant les personnes handicapées : les structures existantes peuvent être utilisées pour autant qu'elles comprennent des représentants des organisations de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite et rendent compte de la situation à un niveau approprié, qui n'est pas nécessairement le niveau national. La procédure pour communiquer un retour d'information des usagers doit permettre la participation de ces organisations sur un pied d'égalité ;
- 2) d'un retour d'information individuel: les visiteurs du site doivent avoir la possibilité de signaler des erreurs concernant les données en matière d'accessibilité relatives à une gare déterminée et obtenir un accusé de réception de leurs commentaires.

Dans les deux cas, la ou les entités responsables de la collecte, de la maintenance et de l'échange des données doivent tenir compte de manière adéquate du retour d'information des usagers.

7.2.2 Application de la présente PTU à l'infrastructure existante

En ce qui concerne l'infrastructure,

la conformité à la présente PTU ~~des éléments renouvelés ou réaménagés~~ est ~~volontaire~~ facultative.

les éléments renouvelés ou réaménagés sont tenus de se conformer à la présente STI. Cependant, compte tenu des caractéristiques du système ferroviaire existant, la STI reconnaît que la conformité de l'infrastructure existante peut être atteinte en améliorant progressivement l'accessibilité.



OTIF

Prescription technique uniforme

**Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite**

PTU PMR

Page 79 sur 120

Statut : **Proposition**

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

Outre cette approche progressive, le système cible de l'infrastructure existante autorise les dérogations suivantes.

- Si un cheminement libre d'obstacles est créé à partir de passerelles pour piétons, d'escaliers et de passages souterrains existants, y compris les portes, les élévateurs et les composteurs de billets, la conformité avec les exigences relatives aux dimensions de ces éléments en termes de largeur n'est pas obligatoire.
- La conformité avec les exigences relatives à la largeur minimale du quai n'est pas obligatoire pour les gares existantes si la non-conformité est due à la présence de certains obstacles sur le quai (par exemple, colonnes porteuses, cages d'escaliers, ascenseurs, etc.) ou de voies existantes qui sont peu susceptibles de pouvoir être déplacés.
- Lorsqu'une gare existante ou une partie de celle-ci est un bâtiment historique reconnu et protégé par la législation nationale, il est autorisé d'adapter les exigences de la présente PTU afin de ne pas enfreindre la législation nationale relative à la protection dont jouit le bâtiment.

~~Cependant, compte tenu des caractéristiques du système ferroviaire existant, la~~

~~PTU~~

~~STI~~

~~reconnait que la conformité de l'infrastructure existante peut être atteinte en améliorant progressivement l'accessibilité.~~

~~Outre cette approche progressive, le système cible de l'infrastructure existante autorise les dérogations suivantes.~~

- ~~— Si un cheminement libre d'obstacles est créé à partir de passerelles pour piétons, d'escaliers et de passages souterrains existants, y compris les portes, les élévateurs et les composteurs de billets, la conformité avec les exigences relatives aux dimensions de ces éléments en termes de largeur n'est pas obligatoire.~~
- ~~— La conformité avec les exigences relatives à la largeur minimale du quai n'est pas obligatoire pour les gares existantes si la non-conformité est due à la présence de certains obstacles sur le quai (par exemple, colonnes porteuses, cages d'escaliers, ascenseurs, etc.) ou de voies existantes qui sont peu susceptibles de pouvoir être déplacés.~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 80 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

~~— Lorsqu'une gare existante ou une partie de celle-ci est un bâtiment historique reconnu et protégé par la législation nationale, il est autorisé d'adapter les exigences de la présente PTU afin de ne pas enfreindre la législation nationale relative à la protection dont jouit le bâtiment.~~

7.2.3 Application de la présente PTU au matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant

~~En ce qui concerne le matériel roulant, la conformité des éléments renouvelés ou réaménagés avec la présente PTU est telle que décrite à l'appendice F.~~

1) Les règles de gestion des modifications apportées au matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant sont celles précisées au point 7.1.2 de la PTU LOC & PAS et à l'appendice F de la présente PTU.

2) Si le demandeur souhaite étendre le domaine d'utilisation d'un véhicule qui a déjà été admis à l'exploitation, il applique les règles prévues au point 7.1.4 de la PTU LOC&PAS.

Les règles relatives à l'extension du domaine d'utilisation du matériel roulant existant en exploitation avant le 19 juillet 2010 ou bénéficiant d'une autorisation conformément à la directive 2008/57/CE sont celles précisées au point 7.1.4 de la STI LOC & PAS.

7.3 Cas spécifiques

7.3.1 Généralités

Les cas spécifiques répertoriés au point 7.3.2 décrivent des dispositions spéciales requises et autorisées sur des réseaux particuliers de chaque État partie.

~~État partie.~~

~~Les cas spécifiques pour les États membres de l'Union européenne sont ceux inclus dans la STI PMR.~~

~~Les cas spécifiques qui s'appliquent sur le réseau de la Grande Bretagne²⁴ au Royaume Uni sont également énoncés dans la STI ; par conséquent, ils apparaissent sur toute la largeur de la page.~~

~~État membre.~~

Ces cas spécifiques sont classés comme suit :

- Cas « P » : cas « permanents ».
- Cas « T » : cas « provisoires », dans le cadre desquels il est prévu d'atteindre le système cible ultérieurement.

²⁴ ~~Les cas spécifiques qui s'appliquent sur le réseau de l'Irlande du Nord au Royaume Uni sont énoncés dans la STI dans la mesure où ils sont harmonisés avec le réseau de la République d'Irlande. Les cas spécifiques qui s'appliquent au Tunnel sous la Manche sont définis dans la STI.~~

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 81 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

7.3.2 Liste des cas spécifiques

~~7.3.2.1~~ 7.3.2.1 ~~Embarquement et débarquement de fauteuils roulants (4.4.1 et 4.4.2)~~

Cas spécifique de la Suisse (« P »)

~~Le présent cas spécifique s'applique au nouveau matériel roulant.~~

~~Embarquement et débarquement de fauteuils roulants : Au moins une porte par train doit être conçue de manière à permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder au véhicule ou d'en sortir seules. Hauteur des quais : 550 mm au-dessus des rails.~~

~~Des exceptions peuvent être autorisées sur la base du principe de proportionnalité et conformément à la réglementation nationale applicable.~~

~~7.3.2.2~~ 7.3.2.1 Couloirs (point 4.2.2.6)

Cas spécifique du Royaume-Uni pour la Grande-Bretagne (« P »)

En raison du gabarit restreint des obstacles, de la courbure des voies et de la largeur limitée des voitures qui en résulte, seul l'accès aux sièges prioritaires est concerné par la conformité avec la clause 4.2.2.6, point 1). Ce cas spécifique n'empêche pas le matériel roulant conforme aux STI d'accéder au réseau national.

~~7.3.2.3~~ 7.3.2.2 Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci (point 4.2.2.11)

Cas spécifique du Royaume-Uni pour la Grande-Bretagne (« P »)

Applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur nominale de 915 mm.

Les marches d'accès des voyageurs au véhicule peuvent être conçues pour satisfaire soit aux valeurs suivantes lorsque le véhicule est à l'arrêt à une hauteur nominale de quai britannique de 915 mm :

valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} conformes au tableau suivant :

Table 25 : Valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} pour le cas spécifique du Royaume-Uni

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
Sur une voie en palier et en alignement	200	230	160
Sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m	290	230	160

soit à la position définie dans les règles techniques nationales notifiées à cette fin.

**Appendice A : Normes ou documents normatifs visés dans la présente PTU**

<u>Index</u>	<u>Caractéristiques à évaluer</u>	<u>Point(s) de la PTU</u>	<u>Points de la norme obligatoires</u>
[1]	<u>EN 81-70:2021+A1:2022</u> <u>Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs – Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge – Partie 70 : Accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap</u>		
[1.1]	<u>Dimensions des ascenseurs</u>	<u>4.2.1.2.2 5)</u>	<u>5.3.1, tableau 3</u>
[1.2]	<u>Signalétique tactile</u>	<u>4.2.1.10 7)</u>	<u>Tableau 4, points c), h), j) et k)</u>
[2]	<u>EN 115-1:2017</u> <u>Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants – Partie 1 : Construction et installation</u>		
[2.1]	<u>Conception des escaliers mécaniques et des tapis roulants</u>	<u>4.2.1.2.2 6)</u>	<u>5.4.1.2.2, 5.4.1.2.3 5.2.2</u>
[3]	<u>EN 12464-2:2014</u> <u>Lumière et éclairage – Éclairage des lieux de travail – Partie 2 : Lieux de travail extérieurs</u>		
[3.1]	<u>Éclairage sur les quais</u>	<u>4.2.1.9 3)</u>	<u>Tableau 5.12, hormis les points 5.12.16 et 5.12.19</u>
[4]	<u>EN 12464-1:2021</u> <u>Lumière et éclairage – Éclairage des lieux de travail – Partie 1 : Lieux de travail intérieurs</u>		
[4.1]	<u>Éclairage sur les quais</u>	<u>4.2.1.9 3)</u>	<u>61.1.2</u>
[5]	<u>EN 60268-16:2020</u> <u>Équipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 16 : Évaluation objective de l'intelligibilité de la parole au moyen de l'indice de transmission de la parole</u>		
[5.1]	<u>Indice de transmission de la parole, gares</u>	<u>4.2.1.11 1)</u>	<u>Annexe B</u>
[5.2]	<u>Indice de transmission de la parole, matériel roulant</u>	<u>4.2.2.7.4 5)</u>	
[6]	<u>EN 13272-1:2019</u> <u>Applications ferroviaires – Éclairage électrique pour matériel roulant des systèmes de transport public – Partie 1: Rail lourd</u>		
[6.1]	<u>Éclairage dans le matériel roulant</u>	<u>4.2.2.4 1)</u>	<u>4.1.2</u>

**OTIF**

Prescription technique uniforme

**Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite**

PTU PMR

Page 83 sur 120

Statut : **Proposition**

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

<u>Index</u>	<u>Caractéristiques à évaluer</u>	<u>Point(s) de la PTU</u>	<u>Points de la norme obligatoires</u>
[6.2]	<u>Réduction de l'éclairage (règle de fonctionnement)</u>	<u>4.4.2.7</u>	<u>4.1.6, 4.1.7</u>
[7]	<u>ISO 3864-1:2011</u> <u>Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 1 : Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité</u>		
[7.1]	<u>Signaux relatifs à la sécurité, d'avertissement, d'obligation et d'interdiction</u>	<u>4.2.2.7.2 1)</u>	<u>6, 7, 8, 9, 10, 11</u>
[8]	<u>EN 15273-1:2013+A1:2016/AC:2017</u> <u>Applications ferroviaires – Gabarits – Partie 1 : Généralités – Règles communes à l'infrastructure et au matériel roulant</u>		
[8.1]	<u>Calcul de bq_0</u>	<u>4.2.2.11.1 2)</u>	<u>H.2.2</u>
[9]	<u>EN 16585-1:2017</u> <u>Applications ferroviaires – Conception destinée à l'usage par les PMR – Équipements et composants à bord du matériel roulant – Partie 1 : Toilettes</u>		
[9.1]	<u>Évaluation du module « Toilettes accessibles à tous »</u>	<u>6.1.3.1</u>	<u>Chapitre 6</u>
[9.2]	<u>Portée confortable d'une personne en fauteuil roulant</u>	<u>4.2.2.2 12)</u>	<u>Figure B.2</u>
[10]	<u>ISO 3864-4:2011</u> <u>Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 4 : Propriétés colorimétriques et photométriques des matériaux des signaux de sécurité</u>		
[10.1]	<u>Définition des couleurs</u>	<u>5.3.2.6 1)</u>	<u>Chapitre 4</u>
[11]	<u>EN 14752:2019+A1:2021</u> <u>Applications ferroviaires – Systèmes d'accès latéraux pour matériel roulant</u>		
[11.1]	<u>Résistance mécanique des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement</u>	<u>5.3.2.8 2)</u>	<u>4.2.2</u>
[11.2]	<u>Détection des obstacles</u>	<u>5.3.2.8 5)</u>	<u>5.4</u>
[12]	<u>ISO 7000:2019</u> <u>Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Symboles enregistrés</u>		
[12.1]	<u>Symbole de panneau d'identification des zones accessibles en fauteuil roulant</u>	<u>Point N.3 de l'appendice N</u>	<u>Symbole 0100</u>



<u>Index</u>	<u>Caractéristiques à évaluer</u>	<u>Point(s) de la PTU</u>	<u>Points de la norme obligatoires</u>
[13]	<u>ISO 7001:2007/Amd 4:2017</u> <u>Symboles graphiques – Symboles destinés à l’information du public</u>		
[13.1]	<u>Symbole de panneau d’identification des zones accessibles en fauteuil roulant</u>	<u>Point N.3 de l’appendice N</u>	<u>Symbole PIPF 006</u>
[14]	<u>ETSI EN 301 462:2000-03</u> <u>Facteurs humains ; Symboles représentant les équipements de télécommunication destinés aux personnes sourdes et malentendantes</u>		
[14.1]	<u>Symbole de panneau d’indication de boucles inductives</u>	<u>Point N.3 de l’appendice N</u>	<u>4.3.1.2</u>
[15]	<u>EN 15273-2:2013+A1:2016</u> <u>Applications ferroviaires – Gabarits – Partie 2 : Gabarit du matériel roulant</u>		
[15.1]	<u>Cas spécifique pour la Finlande</u>	<u>7.3.2.6</u>	<u>Annexe F</u>
[16]	<u>EN 16585-2:2017</u> <u>Applications ferroviaires – Conception destinée à l’usage par les PMR – Équipements et composants à bord du matériel roulant – Partie 2 : Éléments pour position assise, position debout et déplacement</u>		
[16.1]	<u>Schémas des sièges prioritaires</u>	<u>4.2.2.1.2.1 7)</u> <u>4.2.2.1.2.1 8)</u>	<u>Annexe A</u>
[16.2]	<u>Sièges à orientation unique</u>	<u>4.2.2.1.2.2 1)</u>	<u>Figure A.2</u>
[16.3]	<u>Sièges face à face</u>	<u>4.2.2.1.2.3 1)</u> <u>4.2.2.1.2.3 2)</u>	<u>Figures A.3 et A.4</u>
[16.4]	<u>Schémas des places pour fauteuils roulants</u>	<u>4.2.2.2 4)</u>	<u>Figures B1, B2, B3</u>
[16.5]	<u>Schémas des places pour fauteuils roulants</u>	<u>Appendice F</u>	<u>Figure 5</u>
[17]	<u>EN 16585-3:2017</u> <u>Applications ferroviaires – Conception destinée à l’usage par les PMR – Équipements et composants à bord du matériel roulant – Partie 3 : Passages et portes intérieures</u>		
[17.1]	<u>Couloir sur toute la longueur des voitures</u>	<u>4.2.2.6 1)</u>	<u>Figure 2</u>
[17.2]	<u>Couloir d’intercirculation entre les voitures d’une rame</u>	<u>4.2.2.6 1)</u>	<u>Figure 3</u>

**OTIF**

Prescription technique uniforme

**Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite**

PTU PMR

Page 85 sur 120

Statut : **Proposition**

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

<u>Index</u>	<u>Caractéristiques à évaluer</u>	<u>Point(s) de la PTU</u>	<u>Points de la norme obligatoires</u>
[17.3]	<u>Couloir en direction et à partir des zones accessibles en fauteuil roulant</u>	<u>4.2.2.6 1)</u>	<u>Figure 5</u>
[17.4]	<u>Largeurs de couloir pour un changement de direction</u>	<u>4.2.2.6 4)</u>	<u>Tableau 3</u>
[18]	<u>EN 16584-1:2017 Applications ferroviaires – Conception destinée à l’usage par les PMR – Exigences générales – Partie 1 : Contraste</u>		
[18.1]	<u>Évaluation du contraste pour le sous-système « matériel roulant »</u>	<u>6.2.3.3</u>	<u>Annexe A, point A.1</u>
[19]	<u>EN 16584-2:2017 Applications ferroviaires – Conception destinée à l’usage par les PMR – Exigences générales – Partie 2 : Information</u>		
[19.1]	<u>Signaux visuels des portes</u>	<u>4.2.2.3.2 11)</u>	<u>5.3.3.2 g) et h)</u>
[20]	<u>EN 17285:2020 Applications ferroviaires – Acoustique – Mesurage des signaux audibles d’avertissement des portes</u>		
[20.1]	<u>Mesurage des signaux des portes intérieures</u>	<u>App. G - G.4</u>	<u>5, 6, 7</u>
[20.2]	<u>Mesurage des signaux des portes extérieures</u>	<u>App. G - G.4</u>	<u>5, 6, 7</u>
[20.3]	<u>Mesurage des signaux de repérage des portes</u>	<u>App. G - G.4</u>	<u>5, 7</u>
[21]	<u>CEN/TS 16614-1:2020 Transport public — Échange des informations planifiées (NeTEx) — Partie 1 : Format d’échange - Topologie du réseau de transport public</u>		
[21.1]	<u>Formatage et échange des données sur l’accessibilité</u>	<u>7.2.1.1.1</u>	<u>Tout</u>
[22]	<u>EN 12896-1:2016 Transport public. Modèles de données de référence. Concepts communs (Transmodel)</u>		
[22.1]	<u>Formatage et échange des données sur l’accessibilité</u>	<u>7.2.1.1.1</u>	<u>Tout</u>

**OTIF**

Prescription technique uniforme

**Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite**

PTU PMR

Page 86 sur 120

Statut : **Proposition**

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

Index	PTU		Document normatif	
	Caractéristiques à évaluer	Point de la présente annexe	Document n°	Dispositions obligatoires
1	Dimensions des ascenseurs Signalétique tactile	4.2.1.2.2 4.2.1.10	EN 81-70:2003+A1:2004	Point 5.3.1, tableau 1 Annexe E.4
2	Conception des escaliers mécaniques et des tapis roulants	4.2.1.2.2	EN 115-1:2008+A1:2010	
3	Éclairage sur les quais	4.2.1.9	EN 12464-2:2014	Tableau 5.12, hormis réf. n° 5.12.16 et 5.12.19
4	Éclairage sur les quais	4.2.1.9	EN 12464-1:2011	Point 5.53.1
5	Index de transmission de la parole, gares et matériel roulant	4.2.1.11 4.2.2.7.4	EN 60268-16:2011	Annexe B
6	Éclairage dans le matériel roulant	4.2.2.4	EN 13272:2012	Point 4.1.2
7	Signaux relatifs à la sécurité, d'avertissement, d'obligation et d'interdiction	4.2.2.7.2	ISO 3864-1:2011	Toutes
8	Calcul de b_{q0}	4.2.2.11.1	EN 15273-1:2013	Point H.2.1.1
9	Évaluation du module « Toi- lettes accessibles à tous »	6.1.3.1	TS 16635:2014	Toutes
10	Définition des couleurs	5.3.2.6	ISO 3864-1:2011 ISO 3864-4:2011	Chapitre 11
11	Résistance mécanique des dispositifs d'aide à l'embar- quement et au débarquement Détection des obstacles	5.3.2.8 5.3.2.8	EN 14752:2014	Point 4.2.2 Point 5.4
12	Symbole de panneau d'identification des zones accessibles en fauteuil roulant	Appendice N N.3	ISO 7000:2004; ISO 7001:2008;	Symbole 0100 Symbole PIPF 006
13	Symbole de panneau d'indi- cation de boucles inductives	Appendice N N.3	ETSI EN 301 462 (2000-2003)	4.3.1.2
14	Cas spécifique pour la Finlande	7.3.2.6	EN 15273-2:2013	Annexe F

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 87 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice B : Règle provisoire relatives aux priorités pour le réaménagement/renouvellement des gares

[réservé]

En cas de renouvellement ou de réaménagement d'une gare existante dont le trafic voyageurs quotidien (total de voyageurs qui embarquent et débarquent) est au maximum de 1 000 voyageurs en moyenne annuelle, l'installation d'ascenseurs ou de rampes, qui serait normalement nécessaire pour garantir un cheminement sans marches, n'est pas obligatoire si une autre gare située à une distance maximale de 50 km sur la même ligne possède un cheminement sans obstacle totalement conforme. Dans ces circonstances, la conception des gares doit permettre l'installation future d'un ascenseur et/ou de rampes afin de rendre la gare accessible à toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite. La réglementation nationale est appliquée afin d'organiser le transport des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite par un moyen de transport accessible entre cette gare non accessible et la prochaine gare accessible sur la même ligne.



OTIF

Prescription technique uniforme

Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite

PTU PMR

Page 88 sur 120

Statut : Proposition

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

Appendice C : Informations à fournir dans un plan national de mise en œuvre

Inutilisé.

[réservé]

Contexte

- ~~— Situation (faits et chiffres — données sociales — évolution des besoins et des limitations en matière de mobilité)~~
- ~~— Contexte législatif~~
- ~~— Méthodologie d'élaboration du plan national de mise en œuvre (associations consultées; autorités de transport local consultées; interface avec d'autres plans nationaux de mise en œuvre, etc.)~~

Situation actuelle

- ~~— Aperçu des inventaires : gares~~
- ~~— Aperçu des inventaires : matériel roulant~~
- ~~— Aperçu des inventaires : règles d'exploitation~~

Définition d'une stratégie

- ~~— Règle de priorité~~
- ~~— Critères définis en fonction des sous-systèmes traités dans le plan~~

Moyens techniques et opérationnels

- ~~— Étendue du réaménagement ou du renouvellement des gares et du matériel roulant~~
- ~~— Tous les autres travaux visant à éliminer les obstacles en matière d'accessibilité qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 20 de la directive 2008/57/CE~~
- ~~— Déploiement de mesures opérationnelles (assistance) pour compenser le manque d'accessibilité restant~~

Financement

- ~~— Références croisées aux accords contractuels (article 30 de la directive 2012/34/UE²⁵) et~~

²⁵ Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, JO L 342 du 14.12.2012, p. 32.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 89 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

~~aux contrats de service public [règlement (CE) n° 1370/2007²⁶]~~

~~— Autres ressources~~

~~Suivi et retour d'information~~

~~— Mise à jour de l'inventaire des actifs et comparaison avec les objectifs~~

~~— Mise à jour du plan~~

²⁶ — Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 90 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice D : Évaluation des constituants d'interopérabilité

D.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent appendice décrit l'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité.

D.2 CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques des constituants d'interopérabilité à évaluer dans les différentes phases de conception, de développement et de production sont marquées d'une croix (X) au tableau D.1.

Tableau D.1 – Évaluation des constituants d'interopérabilité

1	2	3	4	5
Constituants d'interopérabilité et caractéristiques à évaluer	Évaluation lors de la phase suivante			
	Phase de conception et de développement			Phase de production
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Revue du procédé de fabrication	Essai de type	Vérification de la conformité avec le type
5.3.1.1 Afficheurs	X		X	X
5.3.1.2 Rampes sur quai	X		X	X
5.3.1.3 Élévateurs sur quai	X		X	X
5.3.2.1 Interface du dispositif de commande de porte	X		X	X
5.3.2.2 et 5.3.2.3 Toilettes standard	X		X	X
5.3.2.2 et 5.3.2.4 Toilettes accessibles à tous	X		X	X
5.3.2.5 Espace à langer	X		X	X
5.3.2.6 Dispositif d'appel de demande d'aide	X		X	X
5.3.2.7 Afficheurs	X		X	X
5.3.2.8 Marchepied escamotable et palette comble-lacune	X		X	X
5.3.2.9 Rampe embarquée	X		X	X

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 91 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

1	2	3	4	5
Constituants d'interopérabilité et caractéristiques à évaluer	Évaluation lors de la phase suivante			
	Phase de conception et de développement			Phase de production
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Revue du procédé de fabrication	Essai de type	Vérification de la conformité avec le type
	5.3.2.10 Élévateur embarqué	X		X

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 92 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice E : Évaluation des sous-systèmes

E.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent appendice décrit l'évaluation de la conformité des sous-systèmes.

E.2 CARACTÉRISTIQUES ET MODULES

Les caractéristiques des sous-systèmes à évaluer au cours des différentes phases de conception, de développement et de production sont marquées d'une croix (X) dans le tableau E.1 en ce qui concerne le sous-système « Infrastructure » et dans le tableau E.2 en ce qui concerne le sous-système « Matériel roulant ».

Tableau E.1 – Évaluation du sous-système « Infrastructure » (construit et fourni comme entité unique)

1	2	3
Caractéristiques à évaluer	Phase de conception et de développement	Phase de construction
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Inspection du site
Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite PMR	X	(X)*
Cheminements libres d'obstacles	X	(X)*
Signalisation des cheminements	X	(X)*
Portes et entrées	X	(X)*
Revêtements de sol	X	(X)*
Obstacles transparents	X	(X)*
Toilettes	X	(X)*
Mobilier et structures amovibles	X	(X)*
Billetterie / Comptoir ou distributeur automatique de billets / Comptoir d'information / Composteur de billets / Tourniquets / Points d'assistance à la clientèle	X	(X)*
Éclairage	X	X
Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée	X	(X)*
Information sonore	X	X

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 93 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

1	2	3
Caractéristiques à évaluer	Phase de conception et de développement	Phase de construction
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Inspection du site
Largeur et bordure des quais	X	(X)*
Extrémité de quai	X	(X)*
Traversées à niveau dans les gares	X	(X)*

* : ~~Des plans de situation devront être fournis ou une inspection du site devra être réalisée si l'ouvrage diffère des règles ou des plans de conception qui ont été examinés.~~

Tableau E.2 – Évaluation du sous-système « Matériel roulant »
(construit et fourni en tant que produits de série)

1	2	3	4
Caractéristiques à évaluer	Phase de conception et de développement		Phase de production
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Essai de type	Essai de routine
Sièges			
Généralités	X	X	
Sièges prioritaires – généralités	X		
Sièges à orientation unique	X	X	
Sièges face à face	X	X	
Places pour fauteuils roulants	X	X	
Portes			
Généralités	X	X	
Portes extérieures	X	X	
Portes intérieures	X	X	
Éclairage		X	
Toilettes	X		
Couloirs	X		
Information de la clientèle			
Généralités	X	X	
Signalétique, pictogramme et informations tactiles	X	X	

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 94 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

1	2	3	4
Caractéristiques à évaluer	Phase de conception et de développement		Phase de production
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Essai de type	Essai de routine
Information visuelle dynamique	X	X	
Information sonore dynamique	X	X	
Différences de niveau	X		
Mains courantes	X	X	
Places couchées accessibles en fauteuil roulant	X	X	
Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci			
Exigences générales	X		<u>X</u>
Marchepieds d'accès et de sortie	X		
Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement	X	X	X

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 95 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice F : Renouvellement ou réaménagement du matériel roulant

Lorsque des parties d'un ~~le~~ matériel roulant ~~est~~ sont renouvelées ou réaménagées, ~~il~~ elles doivent être conformes aux exigences de la présente PTU ; la conformité ~~au~~ avec le contenu de la présente PTU n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

Structures

La conformité n'est pas obligatoire dans l'hypothèse où ~~si~~ les travaux nécessitent d'apporter des modifications structurelles aux portes (intérieures ou extérieures), au châssis, aux montants de renfort, à la carrosserie des véhicules et aux dispositifs anti-chevauchement, ou plus généralement dans l'hypothèse où d'entreprendre d les travaux ~~qui~~ nécessiteraient une nouvelle validation de l'intégrité structurelle du véhicule.

Sièges

La conformité avec le point 4.2.2.1 en ce qui concerne les poignées de maintien montées au dos des sièges n'est obligatoire que si les structures des sièges sont renouvelées ou réaménagées dans une voiture entière.

La conformité avec le point 4.2.2.1.2 en ce qui concerne les dimensions des sièges prioritaires et ~~autour de ceux-ci~~ leurs alentours n'est obligatoire que si la disposition des sièges est modifiée dans un train entier et que cela peut être ~~fait~~ réalisé sans réduire la capacité existante du train. Dans ~~cette dernière circonstance~~ un tel cas, le nombre maximal de sièges prioritaires ~~compatible avec le maintien de la capacité existante~~ est installé.

La conformité avec les exigences relatives à la hauteur libre au-dessus des sièges prioritaires n'est pas obligatoire si le facteur limitant est la présence d'un compartiment à bagages qui n'est pas modifié structurellement au cours des travaux de renouvellement ou de réaménagement.

Places pour fauteuils roulants

L'installation de places pour fauteuils roulants n'est exigée que lorsque la disposition des sièges est modifiée dans une rame de train complète. Toutefois, si la porte d'entrée ou les couloirs ne peuvent ~~pas~~ être modifiés pour permettre l'accès de fauteuils roulants, il n'est pas nécessaire de prévoir de places pour fauteuils roulants même si la disposition des sièges est modifiée. Les places pour fauteuils roulants créées dans un matériel roulant existant peuvent être ~~aménagées~~ disposées conformément à a spécification mentionnée à l'appendice A, index [16]. ~~l'appendice I, figure I4.~~

L'installation de dispositifs d'appel à proximité des places pour fauteuils roulants n'est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d'être adapté pour intégrer un tel dispositif.

L'installation d'un fauteuil de transfert n'est obligatoire que lorsque cela n'impose pas de modification de la disposition d'un espace pour fauteuil roulant existant.

Portes extérieures

La conformité avec les exigences concernant le marquage intérieur contrastant de la position des portes extérieures au niveau du sol n'est obligatoire que lorsque le revêtement de sol est renouvelé ou réaménagé.

La conformité avec les exigences relatives aux signaux d'ouverture et de fermeture des portes n'est obligatoire que lorsque le système de commande des portes est renouvelé ou réaménagé.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 96 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

La conformité totale aux exigences relatives à la position et à l'illumination des commandes de porte n'est obligatoire que lorsque le système de commande des portes est renouvelé ou réaménagé et que les commandes peuvent être déplacées le cas échéant sans modifier la structure ou les portes de la voiture. Toutefois, dans ce cas, les commandes renouvelées ou réaménagées sont installées aussi près que possible de l'emplacement conforme.

Portes intérieures

La conformité avec les exigences relatives à la force nécessaire pour actionner les commandes de porte et au positionnement de ces commandes n'est obligatoire que si la porte et le mécanisme et/ou les dispositifs de commande de porte sont réaménagés ou renouvelés.

Éclairage

La conformité avec l'exigence n'est pas obligatoire s'il peut être prouvé que la capacité du système électrique est insuffisante pour supporter une charge supplémentaire, ou qu'un tel éclairage ne peut être installé localement sans apporter de modifications structurelles (portes, etc.).

Toilettes

L'installation de toilettes accessibles à tous totalement conformes à la [STH-PTU](#) n'est obligatoire que si les toilettes existantes sont complètement renouvelées ou réaménagées, qu'une place pour fauteuil roulant est prévue et qu'il est possible d'installer des toilettes accessibles à tous conformes à la [STH-PTU](#) sans apporter de modifications structurelles à la caisse du véhicule.

L'installation de dispositifs [d'appel de demande d'aide](#) dans les toilettes accessibles à tous n'est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d'être adapté pour intégrer un tel dispositif.

Couloirs

La conformité avec les exigences du point 4.2.2.6 n'est obligatoire que si la disposition des sièges est modifiée dans une voiture entière et qu'une place pour fauteuil roulant est aménagée.

La conformité avec les exigences relatives aux passerelles d'intercirculation n'est obligatoire que si la passerelle est renouvelée ou réaménagée.

Informations

La conformité avec les exigences du point 4.2.2.7 relatives à l'information des voyageurs concernant l'itinéraire n'est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement. Toutefois, lorsqu'un système automatisé d'information sur l'itinéraire est installé dans le cadre d'un programme de renouvellement ou de réaménagement, il doit être conforme aux exigences dudit point.

La conformité avec les autres parties du point 4.2.2.7 est obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement de la signalétique ou de la décoration intérieure.

Différences de niveau

La conformité avec les exigences du point 4.2.2.8 n'est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement. Toutefois, à l'exception du placement des bandes d'éveil de vigilance contrastantes [contrastantes doivent être places](#) sur le nez des marches, ~~qui doit avoir lieu~~ lorsque le revêtement des marches est renouvelé ou réaménagé.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 97 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Mains courantes

La conformité avec les exigences du point 4.2.2.9 n'est obligatoire que lorsque les mains courantes existantes sont renouvelées ou réaménagées.

Places couchées accessibles en fauteuil roulant

La conformité avec l'exigence relative à la disponibilité de places couchées accessibles en fauteuil roulant n'est obligatoire qu'en cas de renouvellement ou de réaménagement des places couchées existantes.

L'installation de dispositifs ~~d'appel de demande d'aide~~ dans les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant n'est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d'être adapté pour intégrer un tel dispositif.

Emmarchement, marchepieds et dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

La conformité avec les exigences des points 4.2.2.11 et 4.2.2.12 n'est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement. En revanche, à l'exception du fait que, si des marchepieds escamotables ou d'autres dispositifs intégrés d'aide à l'embarquement et au débarquement sont installés, ils doivent être conformes aux ~~sous-clauses~~ dispositions correspondantes de ces ~~points de la PTU~~.

Toutefois, si une place pour fauteuil roulant conforme au point 4.2.2.3 est créée lors d'un renouvellement ou d'un réaménagement, il est alors obligatoire de prévoir une forme de dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement conformément au point 4.4.3.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 98 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice G : Signaux sonores des portes extérieures pour les voyageurs **Avertissements sonores des portes extérieures de voitures « voyageurs »**

G.1 DÉFINITIONS

Les termes suivants sont employés dans le présent appendice :

f_{signal} = fréquence du son d'excitation

L_S = niveau de pression acoustique mesuré comme L_{AFmax} le niveau sonore maximal avec pondération fréquentielle « A » et pondération temporelle rapide au cours de la période de mesure

L_{Smax} = maximum L_{AFmax}

L_{Smin} = minimum L_{AFmax}

L_N = niveau sonore environnant mesuré comme suit:

a) niveau de fréquence somme énergétique de trois bandes d'octave

$$L_N = \Sigma \left(10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}} + 10^{\frac{L_3}{10}} \right)$$

où :

$L_1 = L_{Oct,500 \text{ Hz}}$

$L_2 = L_{Oct,1000 \text{ Hz}}$

$L_3 = L_{Oct,2000 \text{ Hz}}$

b) niveau de pression acoustique mesuré sous la forme du niveau énergétique moyen pour une période de 20 s (L_{Aeq20})

G.2 SIGNAUX D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES PORTES

G.2.1 Signal d'ouverture des portes

<u>Caractéristiques</u>	<u>Deux tons consécutifs émis par pulsations lentes (jusqu'à deux pulsations par seconde)</u>
<u>Fréquences</u>	$f_{signal1} = 2\,200 \text{ Hz} \pm 100 \text{ Hz}$ $f_{signal2} = 1\,760 \text{ Hz} \pm 100 \text{ Hz}$
<u>Niveau de pression acoustique</u>	<u>Dispositif adaptatif</u> - $L_S \geq L_N + 5 \text{ dB}$ - $L_{Smax} = 70 \text{ dB} (+6 / -0 \text{ dB})$ <u>Dispositif non adaptatif</u> - $L_S = 70 \text{ dB} (+6 / -0 \text{ dB})$



G.2.2 Signal de fermeture des portes

<u>Caractéristiques</u>	<u>Tonalité unique à pulsations rapides (6 à 10 pulsations par seconde)</u>
<u>Fréquence</u>	$f_{signal} = 1\,900\text{ Hz} \pm 100\text{ Hz}$
<u>Niveau de pression acoustique</u>	<u>Dispositif adaptatif</u> – $L_S \geq L_N + 5\text{ dB}$ – $L_{Smax} = 70\text{ dB} (+6 / - 0\text{ dB})$ <u>Dispositif non adaptatif</u> – $L_S = 70\text{ dB} (+6 / - 0\text{ dB})$

G.3 SIGNAUX DE REPÉRAGE DES PORTES

Le signal de repérage des portes peut être un signal à tonalité unique (conformément au point G.3.1) ou un signal à double tonalité (conformément au point G.3.2). Les deux types de signaux sont acceptés sans distinction dans tous les États parties.

G.3.1 Signal à tonalité unique

<u>Caractéristiques</u>	<u>Intervalle de tonalité (rectangle) : sans augmentation graduelle ni diminution graduelle</u> – <u>durée de l'impulsion du signal = 5 ms ± 1 ms « active » (impulsion de tonalité pure)</u> – <u>signal time pattern of 3 to 5 pulses per second</u>
<u>Fréquence</u>	$f_{signal} = 630\text{ Hz} \pm 50\text{ Hz}$
<u>Niveau de pression acoustique</u>	<u>Dispositif adaptatif</u> – $L_S \geq L_N + 5\text{ dB}$ – $L_{Smin} = 45\text{ dB} (\pm 2\text{ dB})$ – $L_{Smax} = 65\text{ dB} (\pm 2\text{ dB})$ <u>Dispositif non adaptatif</u> – $L_S = 60\text{ dB}$

G.3.2 Signal à double tonalité

<u>Caractéristiques</u>	<u>Intervalle des tons (définition du signal)</u> – <u>100 ms niveau de pression acoustique en augmentation graduelle</u> – <u>100 ms premier ton du son 550 Hz ± 50 Hz</u> – <u>100 ms niveau de pression acoustique en diminution graduelle</u> – <u>200 ms désactivé</u> – <u>100 ms niveau de pression acoustique en augmentation graduelle</u> – <u>100 ms second ton du son 750 Hz ± 50 Hz</u> – <u>100 ms niveau de pression acoustique en diminution graduelle</u> – <u>900 ms désactivé</u> – <u>temps de répétition du signal = 1 700 ms</u>
-------------------------	---



<u>Fréquences</u>	$f_{signal1} = 550 \text{ Hz} \pm 50 \text{ Hz}$ $f_{signal2} = 750 \text{ Hz} \pm 50 \text{ Hz}$
<u>Niveau de pression acoustique</u>	<u>Dispositif adaptatif</u> – $L_S \geq L_N + 5 \text{ dB}$ – $L_{Smin} = 50 \text{ dB} (\pm 2 \text{ dB})$ – $L_{Smax} = 70 \text{ dB} (\pm 2 \text{ dB})$ <u>Dispositif non adaptatif</u> – $L_S = 70 \text{ dB}$

G.4 POINTS DE MESURE

La position du microphone aux fins de mesure des signaux sonores des portes doit être conforme à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [20]. La spécification doit aussi être utilisée en ce qui concerne la position du microphone pour le signal de repérage des portes, même si le champ d'application de la spécification exclut le signal de repérage des portes.

Les mesures visant à démontrer la conformité doivent être effectuées à trois emplacements de porte sur un train. La porte doit être entièrement ouverte pour l'essai à la fermeture et entièrement fermée pour l'essai à l'ouverture.

Ouverture de porte – Caractéristiques

Deux tons consécutifs émis par pulsations lentes (jusqu'à deux pulsations par seconde)

Fréquences

— 2 200 Hz \pm 100 Hz

et:

— 1 760 Hz \pm 100 Hz

Niveau de pression sonore

— Sources au choix :

— un dispositif d'avertissement sonore adaptatif réglé à 5 dB L_{Aeq} au minimum au dessus du niveau sonore ambiant jusqu'à une valeur maximale de 70 dB $L_{Aeq,T}$ (+6/0)

— ou un dispositif non adaptatif réglé à 70 dB $L_{Aeq,T}$ (+6/0)

— Mesure à l'intérieur au point central de la plateforme, à une hauteur de 1,5 m au dessus du niveau du sol (T = durée totale de l'émission sonore), avec un maillage de mesures (horizontales et ensuite verticales) et des relevés moyens.

— Mesure à l'extérieur, à 1,5 m de distance de la ligne médiane de la porte extérieure, à 1,5 m au dessus du niveau du quai (T = durée totale de l'émission sonore), avec un maillage de mesures (horizontales) et des relevés moyens.

Fermeture de porte – Caractéristiques

Tonalité unique à pulsations rapides (6-10 pulsations par seconde)

Fréquence



~~— 1 900 Hz \pm 100 Hz~~

~~Niveau de pression sonore~~

~~— Sources au choix :~~

~~— un dispositif d'avertissement sonore adaptatif réglé à 5 dB L_{Aeq} au minimum au-dessus du niveau sonore ambiant jusqu'à une valeur maximale de 70 dB $L_{Aeq,T}$ (+6/-0)~~

~~— ou un dispositif non adaptatif réglé à 70 dB $L_{Aeq,T}$ (+6/-0)~~

~~— Mesure à l'intérieur au point central de la plateforme, à une hauteur de 1,5 m au-dessus du niveau du sol (T = durée totale de l'émission sonore), avec un halo de mesures (horizontales et ensuite verticales) et des relevés moyens.~~

~~— Mesure à l'extérieur, à 1,5 m de distance de la ligne médiane de la porte extérieure, à 1,5 m au-dessus du niveau du quai (T = durée totale de l'émission sonore), avec un halo de mesures (horizontales) et des relevés moyens.~~

~~**Méthode de mesure à l'intérieur pour les avertissements sonores des portes de voitures « voyageurs » (ouverture et fermeture)**~~

~~Essais à réaliser à partir de valeurs moyennes provenant d'un maillage de microphones (conçus pour mesurer le bruit de l'avertisseur dans la cabine conformément à la PTU Bruit²⁷;~~

~~à la décision 2006/66/CE relative à la STI « Bruit »);~~


~~ce maillage comprend huit microphones répartis uniformément sur un cercle d'un rayon de 250 mm.~~

~~Essais à réaliser avec un maillage horizontal (tous les microphones sont placés à la même distance au-dessus du sol, comme le montre la figure G1). La moyenne des relevés des huit microphones sera utilisée pour l'évaluation.~~

²⁷ — MATÉRIEL ROULANT — BRUIT, Dispositions générales, PTU Bruit 2015 du 1^{er} décembre 2015.



Figure G1 : Configuration du maillage horizontal

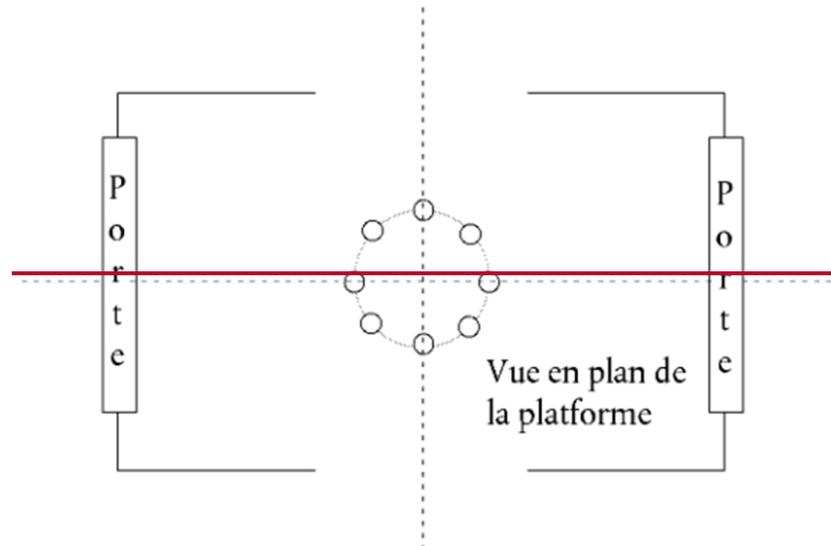

~~Méthode de mesure à l'extérieur pour les avertissements sonores des portes de voitures « voyageurs » (ouverture et fermeture)~~

~~Essais à réaliser à partir de valeurs moyennes provenant d'un maillage de microphones (conçus pour mesurer le bruit de l'avertisseur dans la cabine conformément~~

~~à la PTU Bruit;~~

~~à la décision 2006/66/CE relative à la STI « Bruit »);~~

~~ce maillage comprend huit microphones répartis uniformément sur un cercle d'un rayon de 250 mm.~~

~~Pour l'essai exécuté à l'extérieur, la hauteur de quai présumée dépend de l'itinéraire sur lequel il est prévu d'exploiter la voiture (si l'itinéraire exploité couvre plus d'une hauteur de quai, la hauteur la moins élevée devrait être utilisée, ce qui signifie que si l'itinéraire exploité comprend des hauteurs de quai de 760 et 550 mm, l'essai doit être réalisé pour le quai de 550 mm).~~

~~Essais à réaliser avec un maillage horizontal (tous les microphones sont placés à la même distance au-dessus du quai). La moyenne des relevés des huit microphones sera utilisée pour l'évaluation.~~

~~En cas d'utilisation d'un dispositif d'avertissement sonore adaptatif, celui-ci doit définir le niveau sonore environnant avant la séquence d'avertissement. Une bande de fréquences comprise entre 500 Hz et 5 000 Hz doit être prise en considération.~~

~~Les mesures visant à démontrer la conformité doivent être effectuées à trois emplacements de porte sur un train.~~

~~Remarque : la porte doit être entièrement ouverte pour l'essai à la fermeture et entièrement fermée pour l'essai à l'ouverture.~~



Appendice H : Schémas des sièges prioritaires

Inutilisé.

Légende des figures H1 à H4

- 1 Niveau de mesure des surfaces des sièges
- 2 Distance entre les sièges face à face
- 3 Hauteur libre au dessus des sièges

Figure H1 — Hauteur libre des sièges prioritaires

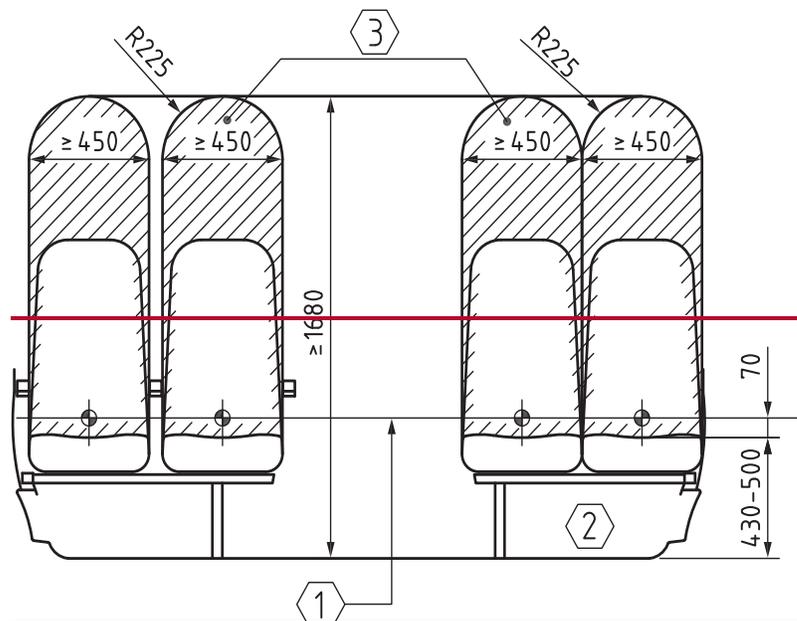




Figure H2 – Sièges prioritaires à orientation unique


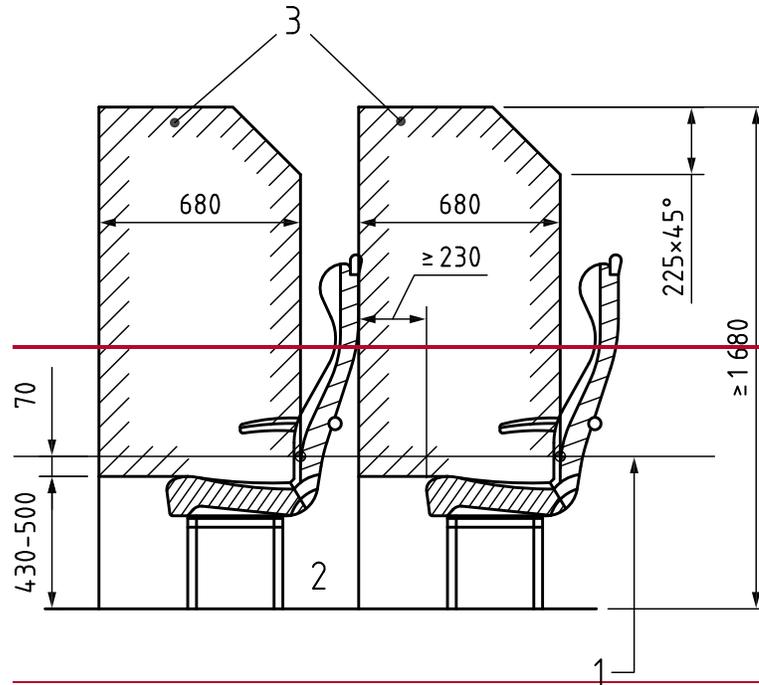


Figure H3 – Sièges prioritaires face à face



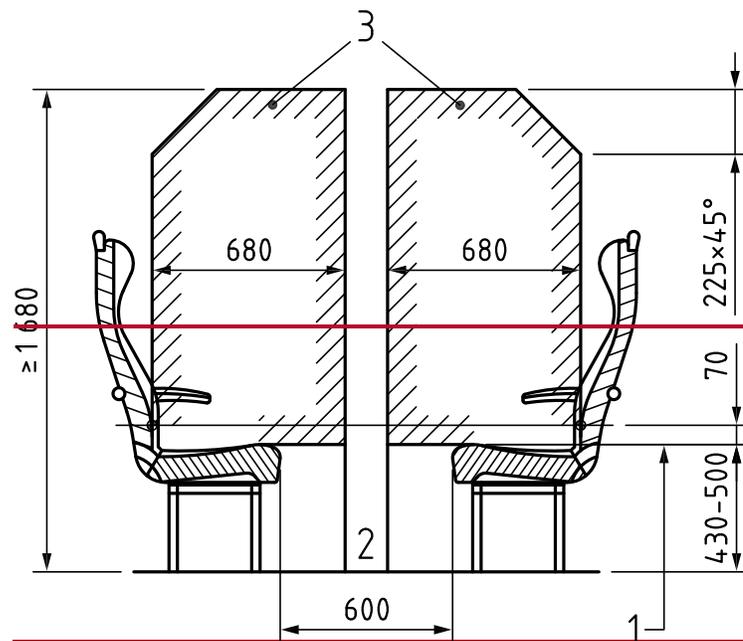

OTIF

Prescription technique uniforme

Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite

PTU PMR

Page 105 sur 120


Statut : Proposition

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

Figure H4 – Sièges prioritaires face à face avec une table en position de rangement

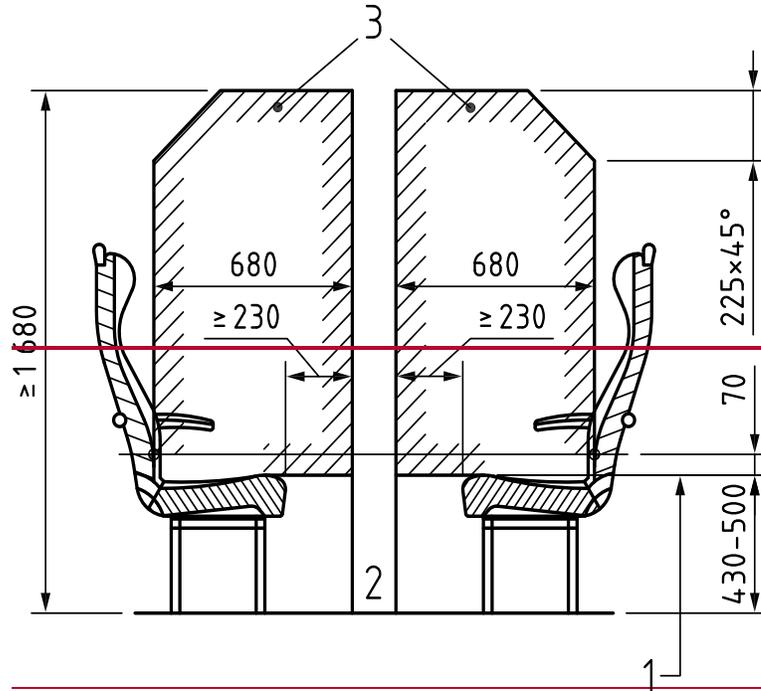



OTIF

Prescription technique uniforme

Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite

PTU PMR

Page 106 sur 120

Statut : Proposition

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

Appendice I : Schémas des places pour fauteuils roulants

Inutilisé.

Figure I1 — Place pour fauteuil roulant dans une disposition en vis à vis

- 1 Structure à l'extrémité de la place pour fauteuil roulant
- 2 Bord avant de l'assise du siège voyageur
- 3 Place pour fauteuil roulant

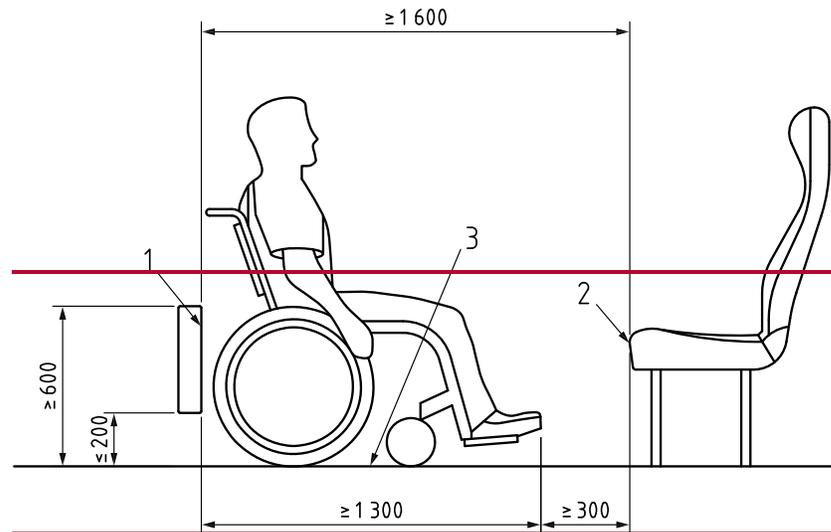




Figure 12—Place pour fauteuil roulant dans une disposition à orientation unique

1 Structure à l'extrémité de la place pour fauteuil roulant

2 Dos du siège voyageur avant

3 Place pour fauteuil roulant


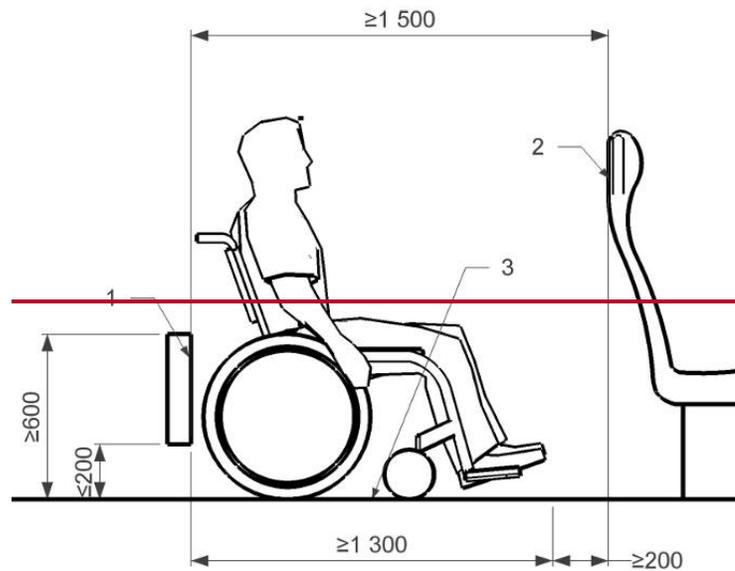


Figure 13—Deux places pour fauteuil roulant en vis à vis

1 Structure à l'extrémité de la place pour fauteuil roulant

2 Espace entre des places pour fauteuils roulants de 250 mm au minimum

3 Place pour fauteuil roulant

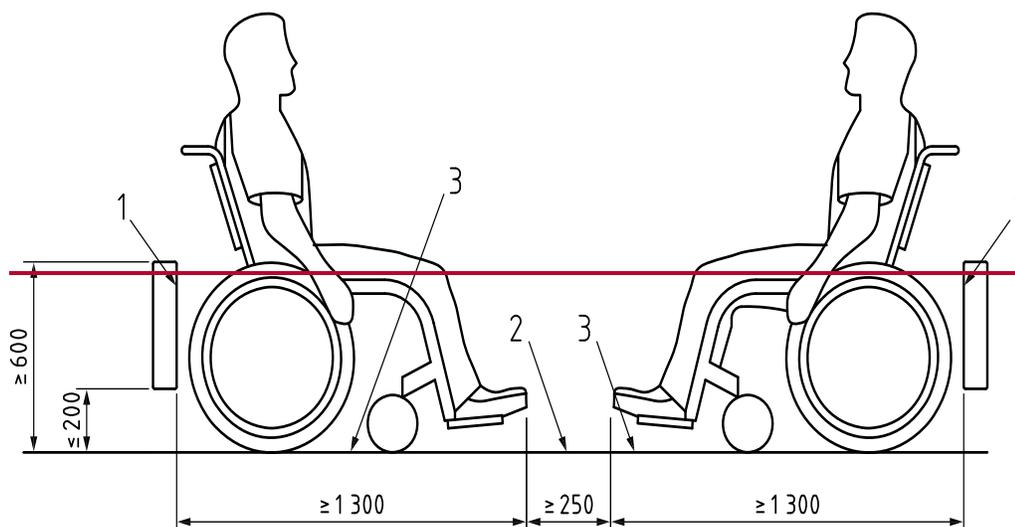



OTIF

Prescription technique uniforme

Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite

PTU PMR

Page 108 sur 120

Statut : Proposition

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN


Date : 24.2.2025

Figure 14 – Deux places adjacentes pour fauteuils roulants (applicable uniquement au matériel roulant réaménagé/renouvelé)

1 Structure à l'extrémité de la place pour fauteuil roulant

2 Structure devant les places pour fauteuils roulants

3 Deux places pour fauteuils roulants

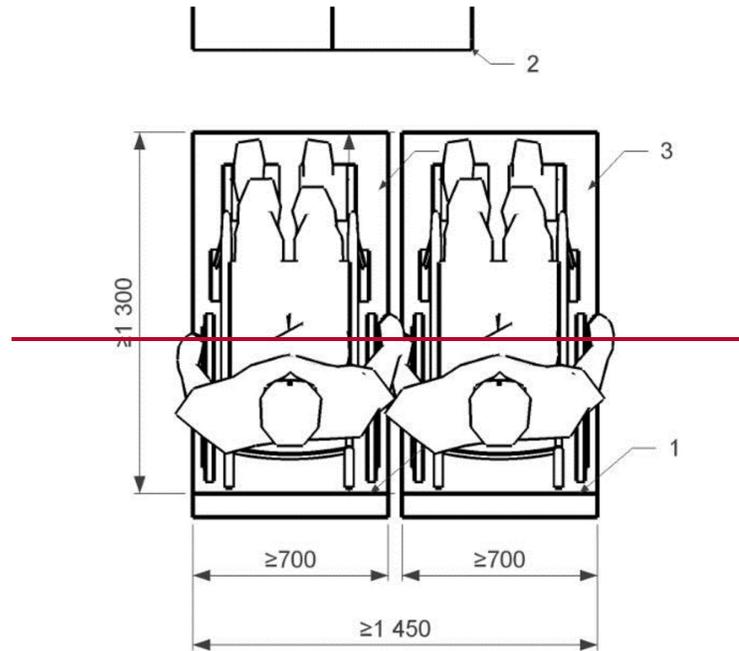



OTIF

Prescription technique uniforme

Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite

PTU PMR

Page 109 sur 120

Statut : Proposition

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

Appendice J : Schémas des couloirs

Inutilisé.

Figure J1 — Largeur minimale du couloir depuis le niveau du sol jusqu'à une hauteur de 1 000 mm

1 Vue transversale du couloir

2 Vue en plan à une hauteur comprise entre 25 et 975 mm depuis le niveau du sol

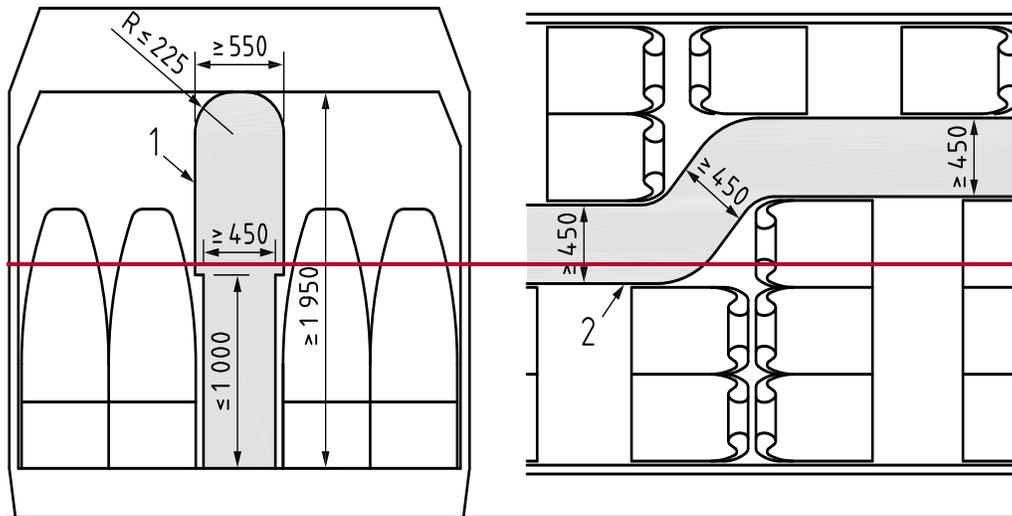




Figure J2 – Profil minimum du couloir d'intercirculation entre les voitures d'une rame


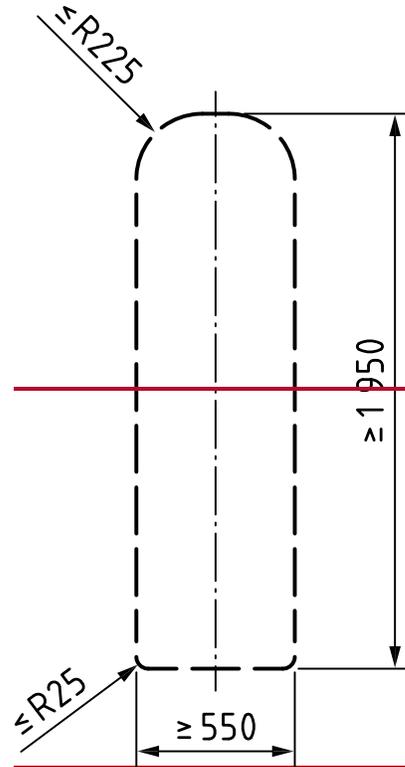


Figure J3 – Profil minimum du couloir depuis les places pour fauteuils roulants et jusqu'à celles-ci



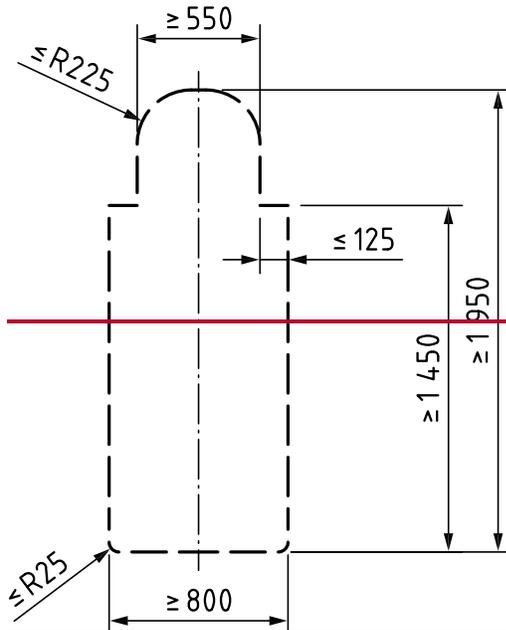

OTIF

Prescription technique uniforme
**Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite**

PTU PMR
Page 111 sur 120

Statut : **Proposition**

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

Appendice K : Tableau relatif à la largeur du couloir dans les zones accessibles en fauteuil roulant du matériel roulant

Inutilisé.

Tableau K1

Largeur du couloir (mm)	1200	1100	1000	900	850	800
Largeur utile de la porte ou largeur du couloir perpendiculaire (mm)	800	850	900	1000	1100	1200



OTIF

Prescription technique uniforme

Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite

PTU PMR

Page 112 sur 120

Statut : Proposition

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025


Appendice L : Portée d'un utilisateur de fauteuil roulant

Inutilisé.

Figure L1—Portée d'une personne en fauteuil roulant

1—Portée confortable

2—Point de référence du siège

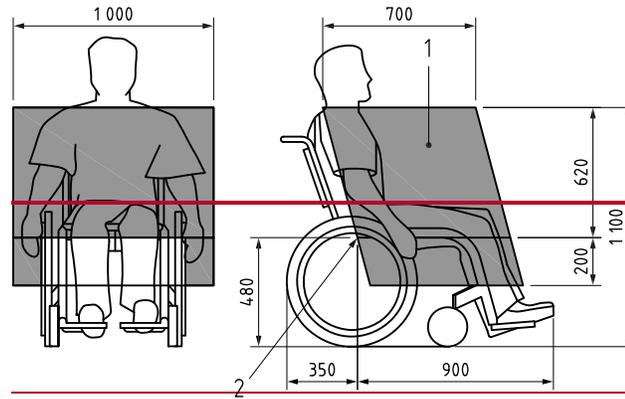

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 113 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice M : Fauteuil roulant **interopérable** transportable par train

M.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent appendice décrit les limites de conception maximales d'un fauteuil roulant [interopérable](#) transportable par train. [Ces limites sont utilisées pour la conception et l'évaluation du matériel roulant \(architecture, structure, disposition\) et de ses composants \(portes d'accès, portes intérieures, sièges, toilettes, etc.\). Lorsque les caractéristiques d'un fauteuil roulant dépassent ces limites, les conditions d'utilisation du matériel roulant peuvent être moins bonnes pour l'utilisateur \(pas d'accès aux zones pour fauteuils roulants par exemple\). Le dépassement de certaines limites peut empêcher l'utilisateur d'accéder au matériel roulant.](#)

[Ces limites sont définies par chaque entreprise ferroviaire, comme précisé au point 4.2.6.1 de l'annexe du règlement \(UE\) n° 454/2011.](#)

M.2 CARACTÉRISTIQUES

[Les valeurs considérées comme limites de conception](#)~~Les exigences techniques minimales~~ sont les suivantes :

Dimensions de base

- Largeur de 700 mm plus 50 mm au minimum de chaque côté pour le passage des mains lors du déplacement
- Longueur de 1 200 mm plus 50 mm pour les pieds

Roues

Les plus petites roues doivent permettre le franchissement d'une lacune horizontale de 75 mm et verticale de 50 mm

Hauteur

~~1 375~~ [1 450](#) mm maximum, incluant un occupant de sexe masculin du 95° centile

Diamètre de braquage

1 500 mm

Poids

- Poids en charge de 300 kg pour le fauteuil roulant et son occupant (y compris d'éventuels bagages) dans le cas d'un fauteuil roulant électrique ne nécessitant aucune assistance pour franchir un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement
- Poids en charge de 200 kg pour le fauteuil roulant et son occupant (y compris d'éventuels bagages) dans le cas d'un fauteuil roulant manuel

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 114 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Hauteur des obstacles franchissables et garde au sol

- Hauteur des obstacles franchissables : 50 mm (max.)
- Garde au sol de 60 mm (min.) avec un angle ascendant de 10° (17 %) au sommet pour avancer (sous le repose-pieds)

Pente maximale de sécurité sur laquelle le fauteuil roulant doit rester stable

- Le fauteuil roulant doit garder une stabilité dynamique dans toutes les directions à un angle de ~~six degrés~~ 6° (10 %).
- Le fauteuil roulant doit garder une stabilité statique dans toutes les directions (y compris lorsque le frein est serré) à un angle de ~~neuf degrés~~ 9° (16 %).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 115 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice N : Signalétique « personne à mobilité réduite » (PMR)

N.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent appendice décrit la signalétique spécifique à utiliser aussi bien pour les infrastructures que pour le matériel roulant.

N.2 DIMENSIONS DES PANNEAUX

Les dimensions de la signalétique « personne à mobilité réduite » sont calculées comme suit :

distance de lecture en mm divisée par 250, multipliée par 1,25 = taille du cadre en mm (lorsqu'un cadre est utilisé).

La taille minimale des panneaux PMR destinés à l'intérieur du matériel roulant est de 60 mm, à l'exception des panneaux indiquant les équipements des toilettes ou des espaces « change bébé » qui peuvent être plus petits.

La taille minimale des panneaux PMR destinés à l'extérieur du matériel roulant est de 85 mm.

N.3 SYMBOLES À UTILISER SUR LES PANNEAUX

~~Les panneaux visés par le point 4.2.1.10 ont un fond bleu foncé et un symbole blanc. Le contraste entre le bleu foncé et le blanc est de 0,6.~~

~~Si ces panneaux sont placés sur un support bleu foncé, il est autorisé d'inverser les couleurs du symbole et du fond (c'est à dire un symbole bleu foncé sur un fond blanc).~~

Symbole international du fauteuil roulant

Le panneau qui ~~signale~~ ~~identifie~~ les zones accessibles en fauteuil roulant doit inclure un symbole respectant les spécifications mentionnées à l'appendice A, index [12] ~~ou index [13]~~.

Pictogramme « boucle inductive »

Le pictogramme indiquant la présence de boucles inductives doit inclure un symbole respectant la spécification mentionnée à l'appendice A, index [14] ~~13~~.

Pictogramme « sièges prioritaires »

Le pictogramme indiquant l'emplacement des sièges prioritaires doit inclure des symboles conformes à la figure N1.

 OTIF	Prescription technique uniforme Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		PTU PMR Page 116 sur 120
	Statut : Proposition	TECH-25004 Annexe 1	Original : EN

Figure N1 – Symboles des sièges prioritaires



N.4 COULEUR DES SIGNES

La signalisation spécifique visée dans le présent appendice est de couleur blanche sur fond bleu foncé. Si les panneaux sont placés sur un support bleu foncé, il est autorisé d'inverser les couleurs du symbole et du fond (c'est-à-dire un symbole bleu foncé sur un fond blanc).

 OTIF	Prescription technique uniforme Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		PTU PMR Page 117 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN Date : 24.2.2025

Appendice O : Liste des documents techniques

~~réservé~~Inutilisé

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 118 sur 120
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 1	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice P : Modifications des exigences et des régimes de transition

Sauf pour les points listés dans les tableaux P.1 et P.2, la conformité à la PTU PMR 2022 vaut conformité avec la présente PTU.

Pour d'autres points de la STI que ceux énumérés dans les tableaux P.1 et P.2, la conformité avec la « STI précédente » [c'est-à-dire le présent règlement tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission²⁸] implique la conformité avec la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023.

Modifications avec un régime de transition générique d'une durée de 7 ans

Pour les points de la PTU énumérés dans le tableau P.1, la conformité avec la PTU PMR 2022 (ou toute version précédente) ne vaut pas conformité avec la présente PTU.

Pour les points de la STI énumérés dans le tableau P.1, la conformité avec la STI précédente n'implique pas la conformité avec la version de la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023.

Les projets qui se trouvaient déjà en phase de conception le 28 septembre 2023 doivent être conformes aux exigences de la présente PTU à compter du 28 septembre 2030.

Les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023 doivent respecter l'exigence de la présente STI à partir du 28 septembre 2030.

Les projets en phase de production et les unités en exploitation ne sont pas concernés par les exigences de la PTU énumérées dans le tableau P.1.

Les projets en phase de production et le matériel roulant en exploitation ne sont pas concernés par les exigences de la STI énumérées dans le tableau P.1.

Tableau P.1 : Régime de transition de 7 ans

<u>Point(s) de la PTU</u>	<u>Point(s) de la PTU dans sa version précédente</u>	<u>Explication de la modification de la PTU</u>
<u>4.2.2.1.1 1 bis)</u>	<u>Pas d'exigence</u>	<u>Nouvelle exigence précisant la position correcte de la poignée</u>
<u>4.2.2.2 8)</u>	<u>4.2.2.2 8)</u>	<u>Formulation plus précise de l'exigence</u>
<u>4.2.2.3.2 8)</u> <u>Lorsqu'une porte est fermée sur place (par un voyageur ou un membre du personnel de bord), un signal de fermeture est émis; il doit</u>	<u>Pas d'exigence</u>	<u>Nouvelle exigence</u>

²⁸ Règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission en ce qui concerne l'inventaire des actifs en vue de recenser les barrières à l'accessibilité, de fournir des informations aux usagers et d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité.



commencer après l'activation du dispositif de commande et se poursuivre jusqu'à ce que la porte soit fermée.		
4.2.2.3.2 11)	Pas d'exigence	Nouvelle exigence
4.2.2.11.1 3) La documentation technique visée au point 4.2.12 de la PTU LOC&PAS doit comprendre des informations sur la hauteur et la lacune du quai théorique donnant lieu à une lacune vertical (δ_v) de 160 mm et à une lacune horizontale (δ_h) de 200 mm à partir du point situé au centre du nez de la marche inférieure du matériel roulant sur une voie en palier et en alignement.	Pas d'exigence	Nouvelle exigence
5.3.2.6 1)	5.3.2.6 1)	Limitation des possibilités offertes
5.3.2.8	5.3.2.8	Nouvelle exigence dans la spécification mentionnée à l'appendice A, index [11]
6.2.3.3	Pas d'exigence	Nouvelle exigence faisant référence à une norme précise concernant le contraste
Appendice G – Signaux d'ouverture et de fermeture des portes	Appendice G – Signaux d'ouverture et de fermeture des portes	Changement de méthode de mesure

Modifications avec un régime de transition spécifique :

[Pour les points de la PTU énumérés dans le tableau P.2, la conformité avec la PTU PMR 2022 ne vaut pas conformité avec la présente PTU.](#)

[Toutefois, les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023, les projets en phase de production et les unités en exploitation doivent être conformes aux exigences de la présente PTU conformément au régime transitoire respectif défini dans le tableau P.2 à partir du 1^{er} janvier 2026.](#)

[Pour les points de la STI énumérés dans le tableau P.2, la conformité avec la STI précédente n'implique pas la conformité avec la version de la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023.](#)

[Les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023, les projets en phase de production et le matériel roulant en exploitation doivent être conformes aux exigences de la présente STI conformément au régime transitoire respectif défini dans le tableau P.2 à partir du 28 septembre 2023.](#)



OTIF

Prescription technique uniforme

**Accessibilité pour les personnes handicapées
et les personnes à mobilité réduite**

PTU PMR

Page 120 sur 120

Statut : **Proposition**

TECH-25004 Annexe 1

Original : EN

Date : 24.2.2025

Tableau P.2 : Régime de transition spécifique

<u>Point(s) de la PTU</u>	<u>Point(s) de la PTU dans sa version précédente</u>	<u>Explication de la modification de la PTU</u>	<u>Régime de transition</u>			
			<u>La phase de conception n'a pas débuté.</u>	<u>La phase de conception a débuté.</u>	<u>Phase de production</u>	<u>Matériel roulant en exploitation</u>
<u>Sans objet</u>						



Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

TECH-25004 Annexe 2

Prescription technique uniforme

Applicable à l'accessibilité
du système ferroviaire pour
les personnes handicapées
et les personnes à mobilité
réduite

PTU PMR

Applicable à compter du [Click here to enter a date.](#)

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 2 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Règles uniformes APTU (Appendice F à la COTIF 1999)

Prescription technique uniforme applicable à l'accessibilité du système ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (PТУ PMR)

La présente PTU a été élaborée conformément à la COTIF 1999 telle que modifiée en dernier lieu le 1^{er} novembre 2023 et en particulier aux articles 3, 4, 6, 7, 7a et 8 des Règles uniformes APTU (appendice F à la COTIF).

Pour les définitions, voir également l'article 2 des Règles uniformes APTU et l'article 2 des Règles uniformes ATMF (appendice G à la COTIF).

Les notes de bas de page ne font pas partie de la réglementation. Elles incluent des explications ainsi que des références à d'autres textes réglementaires.

0. ÉQUIVALENCE ET APPLICATION

0.1 Équivalence

- 1) À la suite de leur adoption par la Commission d'experts techniques, les dispositions de l'OTIF concernant le sous-système « Matériel roulant » dans la présente PTU sont déclarées équivalentes aux dispositions correspondantes de l'UE, aux termes de l'article 13, § 4, lettre b), des RU APTU et de l'article 3a des RU ATMF, et en particulier :

- au règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2023/1694 de la Commission du 10 août 2023, ci-après dénommé « STI PMR ».

L'équivalence est limitée au champ d'application tel que défini aux chapitres 1 et 2 de la présente PTU.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 3 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 2) La présente PTU a pour objet de prescrire toutes les exigences nécessaires à l'accessibilité aux véhicules utilisés en trafic international pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

Sans préjudice des cas spécifiques, les États parties ne peuvent pas imposer d'exigences pour l'utilisation sur leur réseau de véhicules en trafic international contredisant la présente PTU.

Des règles supplémentaires aux exigences de la PTU ne peuvent être imposées que sous la forme de spécifications techniques nationales aux termes de l'article 12 des RU APTU.

Les États parties peuvent imposer des exigences d'accessibilité différentes ou supplémentaires pour les véhicules utilisés en trafic national uniquement.

- 3) La présente PTU ne comporte pas de dispositions obligatoires en matière d'infrastructure, d'exploitation et de télématique. Afin de faciliter l'accessibilité, les États parties devraient néanmoins tenir compte des interfaces entre ces sous-systèmes et les véhicules conformes à la présente PTU.

- 4) Les objectifs et le champ d'application de la COTIF et du droit de l'UE pour les chemins de fer ne sont pas les mêmes ; il s'avère donc nécessaire d'employer des termes différents pour des concepts dont le sens est similaire mais pas identique. Le tableau suivant liste les termes utilisés dans la présente PTU et les termes correspondants dans la STI PMR :

<u>Présente PTU</u>	<u>Droit de l'UE</u>
prescription technique uniforme (PTU)	spécification technique d'interopérabilité (STI)
procédure de vérification PTU	procédure de vérification « CE »
organisme d'évaluation	organisme notifié
procédures d'évaluation pour la vérification des sous-systèmes (modules)	vérification « CE » d'un sous-système (modules)
État partie	État membre

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 4 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

certificat d'examen de type ou de conception	certificat « CE » d'examen de type ou de conception
--	---

- 5) Lorsque les dispositions de la présente PTU et de la STI PMR diffèrent sur le fond, leurs textes respectifs apparaissent dans deux colonnes. Le texte de la PTU apparaît dans la colonne de gauche ou sur toute la largeur de la page, tandis que la colonne de droite est réservée au texte de la STI de l'Union européenne. Les cas spécifiques des États parties non membres de l'Union européenne sont présentés sur toute la largeur de la page au point 7.2.

Les textes dans la colonne de droite sont donnés à titre purement informatif. Pour le droit de l'UE, voir le Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsque les différences entre la présente PTU et la STI PMR de l'UE sont rédactionnelles, non substantielles, ou concernent la liste des termes ci-dessus, le texte de la STI PMR n'est généralement pas reproduit. Il peut toutefois l'être dans certains cas à des fins de clarté et de lisibilité.

1. INTRODUCTION

La présente PTU énonce des exigences d'accessibilité harmonisées pour les voitures de voyageurs utilisés en trafic international.

Des spécifications techniques nationales peuvent être imposées conformément à l'article 12 des RU APTU.

La présente STI a pour objectif d'améliorer l'accessibilité du transport ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

1.1 Champ d'application technique

La présente PTU s'applique au sous-système « Matériel roulant » tel que défini au point 2 de la PTU GEN-B et au point 2.1.2 de la présente PTU.

L'application de la présente PTU au sous-système « Matériel roulant » est obligatoire pour les voitures de voyageurs admis au trafic international en vertu des RU ATMF, compte tenu des règles de mise en œuvre énoncées au chapitre 7.

Le champ d'application technique de la présente STI est défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 5 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

La présente PTU concerne également le sous-système « Infrastructure » tel que défini au point 2.1.1.

L'application de la présente PTU au sous-système « Infrastructure » est facultative.

1.2 Champ d'application géographique

Le champ d'application géographique de la présente PTU comprend toutes les lignes ouvertes au trafic international ou utilisées en trafic international conformément aux RU ATMF.

La présente PTU concerne les voitures de voyageurs utilisés en trafic international sur lesdites lignes et les gares de voyageurs situées le long de celles-ci.

STI est défini à l'article 2, paragraphe 2, du règlement.

2. CHAMP D'APPLICATION DES SOUS-SYSTÈMES ET DÉFINITIONS

2.1 Champ d'application des sous-systèmes

La présente PTU comporte des exigences pour plusieurs des sous-systèmes définis dans la PTU GEN-B (infrastructure, matériel roulant, exploitation et télématique). Les points suivants définissent le champ d'application de la présente PTU en relation avec chaque sous-système.

2.1.1 Champ d'application lié au sous-système « Infrastructure »

Aux termes de la PTU GEN-A, point 2.1, et de la PTU GEN-B, point 2.1, la COTIF n'inclut l'infrastructure qu'en ce qui concerne les interfaces avec les véhicules.

Les interfaces entre le sous-système « Matériel roulant » et le sous-système « Infrastructure » couvertes par la présente PTU se limitent à l'espace entre le quai et l'entrée du véhicule (voir point 4.3.1) : les exigences concernant le quai sont énoncées dans la PTU Infrastructure et les exigences concernant le véhicule dans la présente PTU PMR.

Par conséquent, la présente PTU PMR ne comporte aucune exigence obligatoire applicable au sous-système « Infrastructure ».

Les dispositions de la présente PTU PMR concernant les zones accessibles au public dans les gares sont facultatives, mais incluses pour référence

La présente STI s'applique à toutes les zones accessibles au public dans les gares qui sont destinées au transport de voyageurs et placées sous le contrôle de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire d'infrastructure ou du gestionnaire des gares. Cela comprend la fourniture d'informations, l'achat d'un billet et sa validation si nécessaire, ainsi que la possibilité d'attendre le train.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 6 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

afin d'en permettre l'application volontaire. Dans la mesure où elle permettrait l'harmonisation des approches en matière d'accessibilité dans les gares, cette application est recommandée.

2.1.2 Champ d'application lié au sous-système « Matériel roulant »

La présente PTU s'applique au matériel roulant qui relève du champ d'application de la PTU LOC&PAS et qui est destiné au transport de voyageurs.

Elle ne s'applique pas au matériel roulant destiné à d'autres fins que le transport de personnes. Les personnes accompagnant un train de marchandises ou se déplaçant à bord de véhicules ferroviaires autres que ceux destinés aux voyageurs sont soumises aux conditions fixées par l'entreprise ferroviaire ou par l'autorité compétente.

et publiées sur son site internet.

2.1.3 Champ d'application lié au sous-système relatif aux aspects opérationnels

Les procédures d'exploitation concernant l'assistance aux voyageurs en situation de handicap ou à mobilité réduite dans les gares et les trains ne relèvent pas du champ d'application de la présente PTU. Celles-ci doivent cependant être compatibles avec le matériel roulant conforme aux PTU.

La présente STI s'applique aux procédures permettant l'exploitation cohérente des sous-systèmes «Infrastructure» et «Matériel roulant» dans le cas où les voyageurs sont des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

2.1.4 Champ d'application lié au sous-système « Applications télématiques au service des voyageurs »

La présente PTU s'applique aux systèmes d'information sonore et visuelle des voyageurs qui se trouvent dans

les gares et dans

le matériel roulant.

Son application aux systèmes d'information sonore et visuelle dans les gares est volontaire.

2.2 Définition de « personne handicapée et personne à mobilité réduite »

On entend par « personne handicapée et personne à mobilité réduite », toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge.

Le transport d'objets hors normes (par exemple, bicyclettes et bagages volumineux) ne relève pas du champ d'application de la présente PTU.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 7 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

2.3 Autres définitions

Définitions relatives au matériel roulant : voir le point 2.2 de la PTU LOC&PAS.

Données en matière d'accessibilité

Les données en matière d'accessibilité se composent des informations relatives à l'accessibilité des gares ferroviaires de voyageurs qui doivent être collectées, maintenues et échangées, c'est-à-dire d'une description des caractéristiques et des équipements des gares ferroviaires de voyageurs. Le cas échéant, cette description est complétée par les informations relatives à l'état de conformité des gares à la présente PTU.

Chemins libres d'obstacles

Un chemin libre d'obstacles relie au moins deux zones accessibles au public destinées au transport de voyageurs, comme spécifié au point 2.1.1. Il peut être emprunté par toutes les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. Pour établir ce chemin, celui-ci peut être divisé pour mieux répondre aux besoins de toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite. La combinaison de toutes les parties du chemin libre d'obstacles représente le chemin accessible à toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.

Cheminement sans marche

Un cheminement sans marche est une section d'un chemin libre d'obstacles qui répond aux besoins des personnes ayant des problèmes de mobilité. Il est fait en sorte d'éviter les différences de niveau et, si cela n'est pas possible, les niveaux sont reliés par des rampes ou des ascenseurs.

Panneaux tactiles et commandes tactiles

Les « panneaux tactiles » et « commandes tactiles » sont des panneaux et des commandes qui incluent des pictogrammes en relief, des caractères en relief ou des inscriptions en braille.

Gestionnaire des gares

Le gestionnaire des gares est une entité organisationnelle dans un État partie chargée de la gestion de gares ferroviaires et qui peut être le gestionnaire de l'infrastructure.

Informations de sécurité

Les informations de sécurité sont des informations qui doivent être données aux voyageurs afin qu'ils sachent d'avance comment se comporter en cas d'urgence.

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont les instructions données aux voyageurs lorsqu'une situation d'urgence survient, afin qu'ils comprennent le comportement à adopter.

Accès de plain-pied

Un accès de plain-pied est un accès entre un quai et la porte d'un matériel roulant pour lequel il peut être démontré :

- que le vide entre le seuil de la porte (ou le seuil de la palette comble-lacune déployée de cette porte) et le quai ne dépasse pas 75 mm horizontalement et 50 mm verticalement,
- que le matériel roulant n'est pas équipé de marche intérieure entre le seuil de la porte et la plateforme.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 8 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Fauteuil roulant interopérable transportable par train

Un fauteuil roulant interopérable transportable par train est un fauteuil roulant dont les caractéristiques permettent d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités du matériel roulant conçu pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Les caractéristiques d'un fauteuil roulant interopérable transportable par train se situent dans les limites précisées à l'appendice M.

3. EXIGENCES ESSENTIELLES

Les tableaux suivants répertorient les exigences essentielles, telles qu'elles figurent

dans la PTU GEN-A,

à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil¹,

qui sont satisfaites par les spécifications définies au chapitre 4 de la présente PTU dans le champ d'application de la présente PTU.

Les exigences essentielles qui ne sont pas répertoriées dans un tableau sont sans objet dans le cadre de la présente PTU.

Tableau 1 : Exigences essentielles pour le sous-système « Infrastructure »

Infrastructure		Référence de l'exigence essentielle dans la PTU GEN-A					
Élément du domaine de la PTU	Point de référence de la présente PTU	Sécurité	Fiabilité, disponibilité	Santé	Protection de l'environnement	Compatibilité technique	Accessibilité
Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite	4.2.1.1						*
Chemins libres d'obstacles	4.2.1.2	*					*
Portes et entrées	4.2.1.3	1.1.1 *					*
Revêtements de sol	4.2.1.4	*					*
Signalisation des obstacles transparents	4.2.1.5	*					*
Toilettes et espaces à langer	4.2.1.6	1.1.5 *					

¹ Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.

 OTIF	Prescription technique uniforme			PTU PMR	
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite			Page 9 sur 97	
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN	Date : 24.2.2025	

Mobilier et structures amovibles	4.2.1.7	*					
Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle	4.2.1.8	*	2.7.3			2.7.1	* *
Éclairage	4.2.1.9	*					*
Information visuelle : signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée	4.2.1.10					2.7.1	* *
Information sonore	4.2.1.11	*	2.7.3			2.7.1	* *
Largeur et bordure des quais	4.2.1.12	*					*
Extrémité de quai	4.2.1.13	*					*
Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement sur les quais	4.2.1.14		1.1.1				*
Traversées à niveau dans les gares	4.2.1.15	*					*

Les cases du tableau 1 marquées d'un astérisque (*) correspondent à une exigence essentielle dans le droit de l'UE qui n'existe pas dans la PTU GEN-A de la COTIF.

Tableau 2 : Exigences essentielles pour le sous-système « Matériel roulant »

Matériel roulant		Référence de l'exigence essentielle dans la PTU GEN-A					
Élément du domaine de la PTU	Point de référence de la présente PTU	Sécurité	Fiabilité, disponibilité	Santé	Protection de l'environnement	Compatibilité technique	Accessibilité
Sièges	4.2.2.1			1.3.1			2.4.5
Places pour fauteuils roulants	4.2.2.2	2.4.1					2.4.5

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 10 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Matériel roulant		Référence de l'exigence essentielle dans la PTU GEN-A					
Élément du domaine de la PTU	Point de référence de la présente PTU	Sécurité	Fiabilité, disponibilité	Santé	Protection de l'environnement	Compatibilité technique	Accessibilité
Portes	4.2.2.3	1.1.1 1.1.5 2.4.1	1.2				2.4.5
Éclairage	4.2.2.4	2.4.1					2.4.5
Toilettes	4.2.2.5	2.4.1					2.4.5
Couloirs	4.2.2.6			1.3.1			2.4.5
Information de la clientèle	4.2.2.7	2.4.1	2.7.3			2.7.1	2.4.5 *
Différences de niveau	4.2.2.8	1.1.5					2.4.5
Mains courantes	4.2.2.9	1.1.5					2.4.5
Places couchées accessibles en fauteuil roulant	4.2.2.10	2.4.1					2.4.5
Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci	4.2.2.11	1.1.1	2.4.2			1.5 2.4.3	2.4.5
Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement	4.2.2.12	1.1.1				1.5 2.4.3	2.4.5

La case du tableau 2 marquée d'un astérisque (*) correspond à une exigence essentielle dans le droit de l'UE. La PTU GEN-A, points 1.6.1 et 1.6.2, couvre l'accessibilité en ce qui concerne le matériel roulant. L'accessibilité en matière d'exploitation et de télématique ne constitue pas une exigence essentielle au sens de la COTIF.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 11 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4. CARACTÉRISATION DES SOUS-SYSTÈMES

4.1 Introduction

- 1) En vertu de l'article 8 des RU APTU, les PTU s'appliquent à des sous-systèmes. Les sous-systèmes sont définis dans la PTU GEN-B. La cohérence entre les différents sous-systèmes doit être vérifiée.
- Le système ferroviaire de l'Union auquel s'applique la directive (UE) 2019/797, et dont les sous-systèmes font partie, est un système intégré dont il faut vérifier la cohérence.

Cette cohérence doit être vérifiée en particulier au niveau des spécifications de chaque sous-système, de ses interfaces vis-à-vis du système dans lequel il s'intègre, ainsi que des règles d'exploitation et de maintenance.

- 2) Les spécifications techniques et fonctionnelles des sous-systèmes et de leurs interfaces, décrites aux points 4.2 et 4.3, n'imposent pas l'utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, excepté lorsqu'elle est strictement nécessaire pour l'interopérabilité des véhicules en trafic international.
- du réseau ferroviaire de l'Union.

Cependant, des solutions d'interopérabilité innovantes peuvent exiger de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Afin de permettre des innovations technologiques, ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées

de manière coordonnée, avec la participation de la Commission d'experts techniques.

Les solutions innovantes peuvent se rapporter au sous-système « Matériel roulant », à ses parties et à ses CI.

La procédure à suivre pour l'application de solutions innovantes pour le sous-système « Matériel roulant » est définie dans la PTU LOC&PAS.

selon la procédure décrite à l'article 6 du règlement.

⁽²⁾

1. Les progrès technologiques peuvent nécessiter des solutions innovantes qui ne sont pas conformes aux spécifications énoncées à l'annexe ou auxquelles il n'est pas possible d'appliquer les méthodes d'évaluation énoncées à l'annexe.
2. Les solutions innovantes peuvent concerner les sous-systèmes « Infrastructure » et « Matériel roulant », leurs parties et leurs constituants d'interopérabilité.
3. Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union dresse la liste des divergences par rapport à la disposition correspondante de la STI énoncée à l'annexe et la soumet à la Commission à des fins d'analyse. La Commission peut demander l'avis de l'Agence à propos de la solution innovante proposée et, le cas échéant, consulter les parties prenantes concernées.

² Ces dispositions sont énoncées à l'article 6 de la STI PMR.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 12 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4. *La Commission rend un avis sur la solution innovante proposée. Si cet avis est positif, les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables et la méthode d'évaluation requise dans la STI pour permettre l'utilisation de cette solution innovante sont élaborées et intégrées par la suite dans la STI au cours du processus de révision. Si l'avis est négatif, la solution innovante proposée ne peut pas être appliquée.*
5. *En attendant la révision de la STI, l'avis positif rendu par la Commission est considéré comme un moyen acceptable d'assurer la conformité avec les exigences essentielles de la directive 2008/57/CE et peut être utilisé pour l'évaluation des sous-systèmes et des projets.*

- 3) Compte tenu de toutes les exigences essentielles applicables, les paramètres fondamentaux liés à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont énoncés au point 4.2 de la présente PTU pour les sous-systèmes « Infrastructure » et « Matériel roulant ». Les responsabilités et les exigences en matière d'exploitation relatives à l'assistance aux voyageurs sont réputées être régies à l'échelon national. sont décrites dans le règlement d'exécution (UE) 2019/773³ (STI OPE) et au point 4.4 de la présente PTU.

4.2 Spécifications fonctionnelles et techniques

4.2.1 Sous-système « Infrastructure »

- 1) Bien que formulées de manière impérative, toutes les dispositions du point 4.2.1 et de ses sous-points sont d'application facultative.

Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système « Infrastructure » liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont réparties comme suit :

- places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite,
- cheminements libres d'obstacles,
- portes et entrées,
- revêtements de sol,
- signalisation des obstacles transparents,

³ La « STI OPE » ou « STI Exploitation » est le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 13 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- toilettes et espaces à langer,
 - mobilier et structures amovibles,
 - billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle,
 - éclairage,
 - information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée,
 - information sonore,
 - largeur et bordure des quais,
 - extrémité des quais,
 - dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement entreposés sur les quais,
 - traversées à niveau.
- 2) Les paramètres fondamentaux qui sont spécifiés aux points 4.2.1.1 à 4.2.1.15 s'appliquent au champ d'application du sous-système « Infrastructure » qui est défini au point 2.1.1. Ils peuvent être répartis en deux catégories :
- les paramètres fondamentaux dont les détails techniques doivent être spécifiés, tels que les paramètres relatifs aux quais et à leurs moyens d'accès. Dans ce premier cas, les paramètres fondamentaux sont décrits de manière spécifique et les détails techniques à satisfaire pour respecter l'exigence sont détaillés ;
 - les paramètres fondamentaux dont les détails techniques ne doivent pas être spécifiés, tels que la valeur des rampes ou les caractéristiques des places de stationnement. Dans ce second cas, le paramètre fondamental correspond à une exigence fonctionnelle qui peut être satisfaite en appliquant plusieurs solutions techniques.

Chaque paramètre fondamental est répertorié dans une catégorie dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 : Catégories des paramètres fondamentaux

Paramètre fondamental	Détails techniques fournis	Exigence fonctionnelle uniquement
Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Point complet 4.2.1.1
Chemineurs libres d'obstacles	Emplacement des chemineurs Largeur du cheminement libre d'obstacles Seuil Doubles mains courantes Type d'ascenseur Hauteur de la signalétique en braille	Caractéristiques détaillées
Portes et entrées	4.2.1.3 2) : Largeur de porte	4.2.1.3 1)

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 14 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

	4.2.1.3 4) : Hauteur du dispositif de commande de porte	4.2.1.3 3)
Revêtements de sol	4.2.1.4 2) : Irrégularités du sol	4.2.1.4 1) : Propriété antidérapante
Signalisation des obstacles transparents		Point complet 4.2.1.5
Toilettes et espaces à langer		Point complet 4.2.1.6
Mobilier et structures amovibles		Point complet 4.2.1.7
Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle	4.2.1.8 5) : Passage pour les composteurs de billets	4.2.1.8 1) à (4) 4.2.1.8 6)
Éclairage	4.2.1.9 3) : Éclairage sur les quais	4.2.1.9 1), 4.2.1.9 2), 4.2.1.9 4) : Éclairage à d'autres endroits
Information visuelle : signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée	Détails à fournir Emplacement des informations	Caractéristiques détaillées de l'information visuelle
Information sonore	Point complet 4.2.1.11	
Largeur et bordure des quais	4.2.1.12 2) à 5) 4.2.1.12 6) à 9) : Présence des éléments	4.2.1.12 1) 4.2.1.12 6) à 9) : Caractéristiques du contraste et des marquages visuels et tactiles
Extrémité de quai	4.2.1.13 : Présence des éléments	4.2.1.13 : Caractéristiques du contraste et des marquages visuels et tactiles
Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement entreposés sur les quais	Point complet 4.2.1.14	
Traversées à niveau pour les voyageurs dans les gares	Point complet 4.2.1.15	

4.2.1.1 Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite

- 1) Lorsqu'une gare dispose de sa propre aire de stationnement, celle-ci doit comprendre des places de stationnement en nombre suffisant et adaptées qui sont réservées aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite autorisées à les utiliser ; ces places doivent se trouver à l'endroit approprié de l'aire de stationnement situé le plus près possible d'une entrée accessible de la gare.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 15 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.1.2 Cheminements libres d'obstacles

- 1) Les zones suivantes de l'infrastructure réservées au public, si elles sont disponibles, doivent être reliées par des cheminements libres d'obstacles :
 - arrêts des autres modes de transport desservant la gare, dans le périmètre de celle-ci (par exemple taxi, bus, tramway, métro, navire transbordeur, etc.),
 - parcs de stationnement,
 - entrées et sorties accessibles,
 - bureaux d'information,
 - systèmes d'information sonore et visuelle,
 - billetteries,
 - assistance à la clientèle,
 - salles d'attente,
 - sanitaires,
 - quais.
- 2) Tous les cheminements libres d'obstacles, les passerelles pour piétons et les passages souterrains doivent avoir une largeur libre minimale de 160 cm, sauf dans les zones précisées aux points 4.2.1.2.2 3 bis) (rampes), 4.2.1.3 2) (portes), 4.2.1.12 3) (quais) et 4.2.1.15 2) (traversées à niveau).
- 3) Les surfaces au sol et les revêtements de sol des cheminements libres d'obstacles doivent avoir un faible pouvoir réfléchissant.

4.2.1.2.1 Circulation horizontale

- 1) En cas de présence de seuils sur un cheminement horizontal, ceux-ci doivent contraster avec le sol qui les entoure et leur hauteur ne doit pas dépasser 2,5 cm.

4.2.1.2.2 Circulation verticale

- 1) En cas de différence de niveau dans un cheminement libre d'obstacles, un cheminement sans marche doit être proposé comme une alternative aux escaliers pour les personnes ayant des problèmes de mobilité.
 - 2) Les marches et les escaliers situés sur les cheminements libres d'obstacles doivent avoir une largeur minimale de 160 cm mesurée entre les mains courantes.
- 2 bis) Au minimum, les première et dernière marches doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante. Cette exigence s'applique aussi à une marche unique.
- 2 ter) Au minimum, des bandes podotactiles d'éveil de vigilance doivent être installées avant la première marche descendante des escaliers composés de trois marches ou plus.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 16 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) En l'absence d'ascenseurs, des rampes doivent être installées à l'intention des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite incapables d'utiliser les escaliers. Leur inclinaison doit être modérée et peut être prononcée uniquement sur de courtes distances.
- 3 bis) Lorsqu'elles sont utilisées en complément des escaliers, les rampes peuvent avoir une largeur de 120 cm mesurée au sol.
- 4) Les escaliers composés de trois marches ou plus et les rampes doivent être équipés de mains courantes des deux côtés et à deux hauteurs différentes.
- 5) Des ascenseurs doivent être prévus en l'absence de rampes et doivent être au moins de type 2 conformément à la spécification visée à l'appendice A, index [1]. Les ascenseurs de type 1 sont uniquement autorisés en cas de renouvellement ou de réaménagement de gare.
- 6) Les escaliers mécaniques et les tapis roulants doivent être conçus conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [2].
- 7) Les traversées à niveau peuvent faire partie d'un cheminement libre d'obstacles s'ils sont conformes aux exigences du point 4.2.1.15.

4.2.1.2.3 Signalisation des cheminements

- 1) Les cheminements libres d'obstacles doivent être clairement identifiés par des informations visuelles conformément aux dispositions du point 4.2.1.10.
- 2) Les informations concernant les cheminements libres d'obstacles doivent être disponibles pour les personnes malvoyantes au moins sous la forme d'une surface de passage équipée de bandes podotactiles et contrastantes. Le présent point ne s'applique pas aux cheminements libres d'obstacles pour entrer dans un parc de stationnement ou en sortir.
- 2 bis) Si plusieurs installations d'un certain type de zone publique sont prévues, le cheminement vers au moins l'une d'entre elles doit être indiqué par des bandes podotactiles et contrastantes situées au sol.
- 2 ter) Les bandes podotactiles situées au sol peuvent être omises lorsque le cheminement est indiqué sans ambiguïté par des éléments construits ou naturels, tels que des bordures et des surfaces qui peuvent être suivies de manière tactile et visuelle.
- 3) Les dispositifs sonores commandés à distance ou les applications par téléphone peuvent être utilisés comme solutions techniques complémentaires ou de remplacement. S'il est prévu de les utiliser en tant que solutions de remplacement, ils doivent être considérés comme des solutions innovantes.
- 4) Si le cheminement libre d'obstacles vers le quai comporte des mains courantes ou longe une paroi, des informations succinctes (par exemple le numéro de quai, ou la direction suivie) doivent figurer sur ces mains courantes ou sur la paroi. Les informations sont indiquées en braille ou en caractères ou chiffres en relief. Elles sont situées sur la main courante ou sur la paroi, à une hauteur comprise entre 145 et 165 cm.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 17 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.1.3 Portes et entrées

- 1) Ce point s'applique à toutes les portes et entrées qui sont situées sur les cheminements libres d'obstacles, à l'exception des portes donnant accès aux toilettes qui ne sont pas réservées aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
- 2) Les portes doivent avoir une largeur libre utile d'au moins 90 cm et doivent pouvoir être actionnées par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
- 3) Les portes peuvent être manuelles, semi-automatiques ou automatiques.
- 4) Des dispositifs de commande de porte doivent être prévus à une hauteur comprise entre 80 et 110 cm.

4.2.1.4 Revêtements de sol

- 1) Tous les revêtements de sol, les surfaces au sol et les surfaces du giron de marche doivent être antidérapants.
- 2) Les irrégularités du sol dans les bâtiments de la gare ne doivent pas dépasser 0,5 cm en tout point des surfaces de passage, à l'exception des seuils, des rigoles d'écoulement et des bandes podotactiles.

4.2.1.5 Signalisation des obstacles transparents

- 1) Les obstacles transparents se trouvant sur les axes empruntés par les voyageurs ou le long de ceux-ci, constitués de portes vitrées ou de parois transparentes, doivent être marqués. Ces marques doivent signaler les obstacles transparents. La présence de ces marques n'est pas obligatoire si les voyageurs sont protégés des chocs par d'autres moyens – par exemple des mains courantes ou des bancs placés en continu.

4.2.1.6 Toilettes et espaces à langer

- 1) Si une gare est équipée de toilettes, au moins un cabinet de toilettes unisexe doit être accessible en fauteuil roulant.
- 2) Si une gare est équipée d'espaces à langer, au moins un espace à langer accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant, hommes et femmes, doit être prévu.

4.2.1.7 Mobilier et structures amovibles

- 1) Tout le mobilier et les structures amovibles dans les gares doivent contraster avec leur environnement et avoir des arêtes arrondies.
- 2) Dans le périmètre de la gare, le mobilier et les structures amovibles (y compris les éléments en porte-à-faux et suspendus) doivent être placés à des endroits où ils ne gênent pas le passage des personnes aveugles ou malvoyantes, ou ils doivent être détectables par une personne utilisant une longue canne.
- 3) Chaque quai où les voyageurs sont autorisés à attendre les trains et chaque espace d'attente doivent comporter au minimum une zone équipée de sièges et un espace pour fauteuil roulant.
- 4) Si cette zone protège des intempéries, il doit être possible d'y accéder en fauteuil roulant.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 18 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.1.8 Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle

- 1) Lorsqu'une billetterie manuelle, un bureau d'information ou un point d'assistance à la clientèle existent, il faut qu'au moins un bureau soit accessible aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes de petite taille et qu'au moins un bureau soit équipé d'un système d'assistance auditive doté d'une boucle inductive.
- 2) Si une paroi vitrée sépare le voyageur de l'employé de la billetterie, celle-ci doit être amovible ou, si tel n'est pas le cas, il doit exister un système d'interphone. La paroi vitrée doit être en verre transparent.
- 3) Si l'employé de la billetterie dispose d'un système électronique d'affichage des informations tarifaires, le même type de système doit permettre au client de visualiser le prix du billet.
- 4) Lorsque des distributeurs automatiques de billets sont installés dans une gare, au moins un de ces distributeurs doit être équipé d'une interface accessible par les personnes en fauteuil roulant et les personnes de petite taille. Cette exigence s'applique à chaque vendeur de billets qui propose des distributeurs automatiques dans la gare.
- 5) Si des composteurs de billets sont installés, au moins l'un de ceux-ci doit laisser un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et permettre le passage d'un fauteuil roulant occupé d'une longueur de 1 250 mm. En cas de réaménagement ou de renouvellement, la largeur minimale autorisée est de 80 cm.
- 6) Si l'accès se fait par des tourniquets, il faut au moins un point d'accès sans tourniquet utilisable en permanence par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite pendant les heures d'exploitation de la gare.

4.2.1.9 Éclairage

- 1) Le niveau d'éclairage des zones situées à l'extérieur de la gare doit être suffisant pour faciliter l'orientation et signaler les différences de niveau, les portes et les entrées.
- 2) Le niveau d'éclairage le long des cheminements libres d'obstacles doit être adapté aux opérations visuelles des voyageurs. Une attention particulière doit être accordée aux différences de niveaux, aux guichets et aux distributeurs automatiques de billets, aux bureaux d'information et aux affichages d'informations.
- 3) Les quais doivent être éclairés conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [3] et [4].
- 4) L'éclairage de secours doit assurer une visibilité suffisante pour l'évacuation et l'identification des équipements de sécurité et de lutte contre les incendies.

4.2.1.10 Information visuelle : signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée

- 1) Les informations suivantes sont à fournir :
 - informations de sécurité et consignes de sécurité,
 - signaux d'avertissement, d'interdiction et d'obligation,
 - informations relatives au départ des trains,
 - identification des installations disponibles en gare et cheminements d'accès à ces installations.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 19 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 2) Les polices, symboles et pictogrammes utilisés pour l'information visuelle doivent contraster avec le fond sur lequel ils apparaissent.
- 3) Une signalisation doit être prévue en tout point où les voyageurs doivent faire un choix sur la direction à suivre et à des intervalles déterminés sur leur parcours. La signalétique, les symboles et pictogrammes doivent être appliqués de manière cohérente sur l'ensemble du cheminement.
- 4) Les informations relatives au départ des trains (y compris la destination, les arrêts intermédiaires, le numéro de quai et les horaires) doivent se trouver et pouvoir être lues à une hauteur de 160 cm à au moins un emplacement dans la gare.
- 5) La police de caractères utilisée pour les textes doit être aisément lisible.
- 6) Tous les signaux relatifs à la sécurité, d'avertissement, d'obligation et d'interdiction doivent inclure des pictogrammes.
- 7) Une signalétique tactile est à installer:
 - dans les toilettes pour information sur le fonctionnement et demande d'aide si nécessaire ;
 - dans les ascenseurs, conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [1].
- 8) Les horaires en chiffres doivent être affichés conformément au système horaire de 24 heures.
- 9) Le symbole du fauteuil roulant doit apparaître sur les symboles graphiques et pictogrammes spécifiques suivants conformément à l'appendice N :
 - les informations directionnelles pour les cheminements spécifiques aux fauteuils roulants ;
 - les indications relatives aux toilettes et autres installations accessibles en fauteuil roulant, le cas échéant ;
 - si des informations sur la composition des trains sont disponibles sur le quai, l'indication du point d'embarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant.

Les symboles peuvent être combinés avec d'autres symboles (par exemple : ascenseur, toilettes, etc.).
- 10) Si des boucles inductives sont installées, celles-ci doivent être indiquées par un panneau tel que décrit à l'appendice N.
- 11) Dans les toilettes accessibles en fauteuil roulant, si des mains courantes pivotantes sont installées, un symbole graphique montrant la main courante en position déployée et rétractée doit être placé.
- 12) Il ne doit pas y avoir plus de cinq pictogrammes, en plus de flèches directionnelles, indiquant chacun une direction spécifique, placés les uns à côté des autres en un même endroit.
- 13) Les afficheurs doivent être d'une taille permettant l'affichage de chaque nom de gare (qui peut être abrégé) ou des mots d'un message. Chaque nom de gare ou mot d'un message doit être affiché pendant au moins deux secondes. Le terme « afficheur » désigne tout support d'information dynamique.
- 14) Dans le cas d'un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins deux secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser six caractères par seconde.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 20 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 15) Les afficheurs doivent être conçus pour une distance de visualisation maximale calculée selon la formule suivante :

distance de lecture en mm divisée par 250 = hauteur des caractères
(par exemple : 10 000 mm/250 = 40 mm).

4.2.1.11 Information sonore

- 1) L'information sonore doit avoir un niveau minimal d'indice STI-PA de 0,45 conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [5].

4.2.1.12 Largeur et bordure des quais

- 1) La zone de stationnement à risque d'un quai commence à la bordure du quai, côté voie, et est définie comme la zone où les voyageurs ne doivent pas stationner à l'arrivée ou au passage des trains.
- 2) La largeur du quai peut varier sur toute sa longueur.
- 3) La largeur minimale du quai libre d'obstacles doit être équivalente à la largeur de la zone de stationnement à risque plus la largeur de deux allées libres opposées de 80 cm (160 cm). La largeur du quai peut se réduire progressivement jusqu'à 90 cm à ses extrémités.
- 4) Des obstacles peuvent se trouver à l'intérieur de cette allée libre de 160 cm. Les équipements requis pour le système de signalisation et l'équipement de sécurité ne sont pas considérés comme des obstacles pour ce point. La distance minimale entre les obstacles et la zone de stationnement à risque doit être conforme aux valeurs du tableau suivant :

Tableau 4 : Distance minimale entre les obstacles et la zone de danger

Longueur des obstacles (valeur mesurée parallèlement à la bordure du quai)	Distance minimale jusqu'à la zone de stationnement à risque
< à 1 m (remarque 1) – petit obstacle	80 cm
≥ à 1 m et < à 10 m – grand obstacle	120 cm

Remarque 1 : Si la distance séparant deux petits obstacles est inférieure à une valeur de 2,4 m mesurée parallèlement à la bordure du quai, ils sont considérés comme formant un seul grand obstacle.

Remarque 2 : Des petits obstacles supplémentaires peuvent se trouver sur cette distance minimale entre un grand obstacle et la zone de stationnement à risque pour autant que les exigences relatives aux petits obstacles (distance minimale jusqu'à la zone de stationnement à risque et distance minimale jusqu'au petit obstacle suivant) sont satisfaites.

- 5) [réservé]
- 6) La limite de la zone de stationnement à risque doit être matérialisée, du côté du quai le plus éloigné de la voie, par un marquage visuel et des bandes podotactiles.
- 7) Le marquage visuel doit être une ligne antidérapante d'une largeur minimale de 10 cm, dont la couleur contraste avec celle du sol.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 21 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 8) Les bandes podotactiles peuvent prendre l'une des deux formes suivantes :
- un dispositif d'éveil de vigilance avertissant d'un danger à la limite de la zone de stationnement à risque ;
 - un dispositif de guidage indiquant un parcours à suivre du côté sécurisé du quai.

- 9) La couleur du matériau de la bordure du quai doit contraster avec l'obscurité de la tranchée des voies.

4.2.1.13 Extrémité de quai

- 1) L'extrémité du quai doit être équipée soit d'une barrière qui empêche l'accès du public, soit d'un marquage visuel et de bandes podotactiles d'éveil de vigilance signalant la présence d'un danger.

4.2.1.14 Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement entreposés sur les quais

- 1) Si une rampe sur quai est utilisée, elle doit être conforme aux exigences du point 5.3.1.2.
- 2) Si un élévateur sur quai est utilisé, il doit être conforme aux exigences du point 5.3.1.3.
- 3) Une méthode d'entreposage sûre doit être appliquée afin que les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement, y compris les rampes mobiles, n'entravent pas le déplacement des voyageurs et ne constituent pas un danger lorsqu'ils sont rangés sur le quai.

4.2.1.15 Traversée des voies par les voyageurs pour l'accès aux quais

- 1) Les traversées à niveau peuvent faire partie d'un cheminement sans marche ou d'un cheminement libre d'obstacles.
- 2) Si les traversées à niveau font partie d'un cheminement sans marche en complément d'autres cheminements, elles doivent :
 - avoir une largeur minimale de 120 cm (moins de 10 m de longueur) ou de 160 cm (10 m ou plus de longueur),
 - avoir une pente modérée; cette inclinaison ne peut être prononcée que sur des rampes de courtes distances,
 - être conçues pour que les plus petites roues d'un fauteuil roulant, selon les caractéristiques données à l'appendice M, ne puissent pas être coincées entre le rail et la surface du sol au niveau de la traversée,
 - lorsque les accès aux traversées à niveau sont équipés de chicanes de sécurité pour éviter toute traversée involontaire/incontrôlée des voies, la largeur minimale des cheminements dans l'alignement et dans la chicane peut être inférieure à 120 cm mais ne doit pas être inférieure à 90 cm ; elle ne doit pas entraver la manœuvre d'un utilisateur de fauteuil roulant.
- 3) Si les traversées à niveau font partie d'un cheminement libre d'obstacles et représentent la seule solution pour tous les voyageurs, elles doivent :
 - satisfaire à toutes les spécifications ci-dessus,
 - être équipées d'un marquage visuel et tactile pour repérer le début et la fin de la surface de la traversée à niveau,

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 22 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- être supervisées ou, conformément à la réglementation nationale, être équipées pour garantir une traversée en toute sécurité des personnes aveugles ou malvoyantes et/ou faire l’objet d’une exploitation garantissant une traversée en toute sécurité des personnes malvoyantes.
- 4) Si l’une des exigences ci-dessus ne peut être satisfaite, la traversée à niveau n’est pas considérée comme faisant partie d’un cheminement sans marche ou d’un cheminement libre d’obstacles.

4.2.2 Sous-système « Matériel roulant »

- 1) Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système « Matériel roulant » liées à l’accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont réparties comme suit :
- sièges,
 - places pour fauteuils roulants,
 - portes,
 - éclairage,
 - toilettes,
 - couloirs,
 - information de la clientèle,
 - différences de niveau,
 - mains courantes,
 - places couchées accessibles en fauteuil roulant,
 - emmarchement pour l’accès au véhicule et la sortie de celui-ci.

4.2.2.1 Sièges

4.2.2.1.1 Généralités

- 1) Des poignées ou mains courantes verticales, ou d’autres éléments de stabilité individuelle lors des déplacements dans le couloir, doivent être montés sur chaque siège côté couloir, sauf si le siège totalement redressé se trouve à moins de 200 mm :
- du dos d’un autre siège tourné dans la direction opposée qui est équipé côté couloir d’une poignée ou d’une main courante verticale ou d’autres éléments de stabilité individuelle,
 - d’une main courante ou d’une cloison installée du côté couloir du siège.
- 2) Les poignées ou autres éléments de stabilité individuelle doivent être placés à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol, en partant du centre de la partie utilisable de la poignée, ne font pas saillie dans le couloir et contrastent avec le siège.
- 3) Dans les véhicules où les sièges fixes ont une disposition longitudinale, des mains courantes sont installées pour assurer la stabilité individuelle. Ces mains courantes doivent être distantes l’une de l’autre de 2 000 mm au maximum, être placées à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol, et doivent contraster avec l’intérieur du véhicule.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 23 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4) Les poignées ou autres éléments de stabilité individuelle doivent être dépourvus d'arêtes vives.

4.2.2.1.2 Sièges prioritaires

4.2.2.1.2.1 Généralités

- 1) Au moins dix pour cent des sièges par rame-bloc ou par voiture, et par classe, doivent être désignés comme sièges prioritaires destinés aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
- 2) Les sièges prioritaires et les voitures où ils se trouvent doivent être identifiés par des inscriptions conformes à l'appendice N. Il est établi que les autres voyageurs sont tenus de céder ces sièges aux personnes ayant le droit d'en bénéficier si nécessaire. Cette signalisation n'est pas obligatoire pour les unités destinées à être exploitées exclusivement dans le cadre d'un système de réservation de sièges : cela doit être indiqué dans la documentation technique visée au point 4.2.12 de la PTU LOC&PAS.
- 3) Les sièges prioritaires doivent être situés dans la voiture de voyageurs, à proximité immédiate des portes extérieures. Dans les voitures ou les rames à étage, les sièges prioritaires peuvent se trouver aux deux niveaux.
- 4) Le niveau d'équipement des sièges prioritaires doit, au minimum, être identique à celui des sièges du même type destinés à l'ensemble des voyageurs.
- 5) Si les sièges d'un certain type sont pourvus d'accoudoirs, les accoudoirs des sièges prioritaires de même type doivent être amovibles, sauf ceux placés le long de la carrosserie de la voiture ou le long d'une cloison dans les compartiments. L'accoudoir amovible doit pouvoir être mis dans une position parallèle au dossier du siège, pour permettre un accès sans entrave au siège ou à tout siège prioritaire adjacent.
- 6) Les sièges prioritaires ne sont pas du type strapontin.
- 7) Chaque siège prioritaire et l'espace disponible pour son usager doivent être conformes à la spécification visée à l'appendice A, index [16].
- 8) La largeur d'assise utile minimale du siège prioritaire est de 450 mm (voir spécification visée à l'appendice A, index [16]).
- 9) Le haut de l'assise de chaque siège prioritaire, mesurée au bord avant du siège, doit se trouver entre 430 et 500 mm au-dessus du niveau du sol.
- 10) La hauteur libre au-dessus de chaque siège est d'au moins 1 680 mm depuis le niveau du sol, sauf dans les trains à étage où des compartiments à bagages sont installés au-dessus des sièges. Dans ce cas, une hauteur libre de 1 520 mm est admise pour les sièges prioritaires surmontés de compartiments à bagage, à condition que la hauteur libre de 1 680 mm soit respectée pour au moins 50 % des sièges prioritaires.
- 11) Dans le cas de sièges inclinables, les dimensions sont à mesurer lorsque les sièges sont totalement redressés.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 24 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.2.1.2.2 Sièges à orientation unique

- 1) Lorsque les sièges prioritaires ont tous la même orientation, l'espace libre devant chaque siège doit être conforme à la spécification visée à l'appendice A, index [16].
- 2) La distance minimale entre l'avant du dossier et le plan vertical passant par la partie la plus à l'arrière du siège précédent est de 680 mm ; il est à noter que l'espacement entre sièges se mesure au centre du siège, 70 mm au-dessus du point où l'assise et le dossier se rencontrent.
- 3) Un espace libre minimal de 230 mm doit également exister entre le bord avant de l'assise du siège et le plan vertical passant par la partie la plus à l'arrière du siège précédent.

4.2.2.1.2.3 Sièges face à face

- 1) Lorsque des sièges prioritaires sont disposés face à face, la distance minimale entre les bords avant de l'assise des sièges est de 600 mm (voir spécification visée à l'appendice A, index [16]). Cette distance doit être respectée même si l'un des sièges se faisant face n'est pas un siège prioritaire.
- 2) Lorsqu'une table est placée entre des sièges prioritaires disposés face à face, la distance horizontale minimale entre le bord avant de l'assise et le bord le plus proche de la table est de 230 mm (voir spécification visée à l'appendice A, index [16]). Si l'un des sièges se faisant face n'est pas un siège prioritaire, la distance jusqu'à la table peut être réduite à condition que la distance entre les bords avant des assises reste de 600 mm. Les tables fixées aux parois dont la longueur ne dépasse pas l'axe central du siège côté fenêtre ne doivent pas obligatoirement faire l'objet d'une évaluation de conformité avec le présent point.

4.2.2.2 Places pour fauteuils roulants

- 1) En fonction de la longueur de l'unité, sans tenir compte de la locomotive ou de la motrice d'extrémité, une unité doit comporter au minimum le nombre de places accessibles pour les fauteuils roulants indiqué dans le tableau suivant :

Tableau 5 : Nombre minimal de places pour fauteuils roulants par longueur d'unité

Longueur de l'unité	Nombre de places pour fauteuils roulants par unité
Moins de 30 m	1 place pour fauteuil roulant
De 30 à 205 mètres	2 places pour fauteuils roulants
Entre 205 et 300 mètres	3 places pour fauteuils roulants
Plus de 300 mètres	4 places pour fauteuils roulants

- 2) Afin d'assurer la stabilité, ces places doivent être conçues de manière à orienter les fauteuils roulants dans le sens de la marche ou dans le sens opposé.
- 3) Sur toute la longueur de la place pour fauteuil roulant, la largeur doit être de 700 mm depuis le niveau du sol jusqu'à une hauteur minimale de 1 450 mm avec une largeur supplémentaire de 50 mm pour laisser

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 25 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

un espace libre pour les mains des utilisateurs de fauteuils roulants de chaque côté attenant à un obstacle qui entrave cet espace (par exemple une paroi ou une structure) à partir d'une hauteur de 400 mm jusqu'à 800 mm au-dessus du niveau du sol (si l'un des côtés du fauteuil roulant est adjacent au couloir, il n'est pas nécessaire de prévoir une largeur supplémentaire de 50 mm de ce côté car il existe déjà un espace libre).

- 4) La distance minimale, sur le plan longitudinal, entre le dos de la place pour fauteuil roulant et la surface suivante doit être conforme à la spécification visée à l'appendice A, index [16].
- 5) La place désignée ne doit présenter aucun obstacle entre le sol et le plafond de la voiture autre qu'un compartiment à bagages en hauteur, une table ou une main courante horizontale conforme aux exigences du point 4.2.2.9 fixée à la paroi ou au plafond de la voiture.
- 6) Une structure ou toute autre installation appropriée d'une largeur minimale de 700 mm doit se trouver au dos de la place pour fauteuil roulant. Sa hauteur doit pouvoir empêcher un fauteuil roulant dont le dos est placé contre cette structure ou installation de basculer vers l'arrière.
- 7) Des strapontins peuvent être installés dans le périmètre de la place pour fauteuil roulant mais, lorsqu'ils sont en position relevée, ils ne doivent pas empiéter sur les dimensions prescrites de la place pour fauteuil roulant.
- 8) Aucun équipement tel que des crochets de suspension de bicyclette ou des porte-skis ne doit être installé dans l'espace pour fauteuil roulant ou juste devant.
- 9) Au moins un siège pour accompagnateur doit être disponible à côté ou en face de chaque place pour fauteuil roulant. Ce siège offre le même niveau de confort que les autres sièges voyageurs et peut aussi être placé de l'autre côté du couloir.
- 10) Dans les trains dont la vitesse par construction est supérieure à 250 km/h, à l'exception des trains à étage, les utilisateurs de fauteuil roulant qui occupent une place pour fauteuil roulant doivent pouvoir se transférer sur un siège voyageur équipé d'un accoudoir amovible. Ce transfert est effectué de manière autonome par l'utilisateur du fauteuil roulant. Dans ce cas, il est autorisé de faire passer le siège de l'accompagnateur dans une autre rangée. Cette exigence est applicable pour le nombre maximal de places pour fauteuils roulants par unité qui est spécifié dans le tableau 5.
- 11) Les places pour fauteuil roulant sont munies d'un dispositif de demande d'aide qui, en cas de danger, permet à l'utilisateur de fauteuil roulant d'informer une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée.
- 12) Le dispositif de demande d'aide doit être placé de manière à être aisément accessible à l'utilisateur du fauteuil roulant, comme cela est illustré à la spécification visée à l'annexe A, index [9].
- 13) Le dispositif de demande d'aide ne doit pas être placé dans un recoin étroit qui empêche de l'actionner immédiatement de manière volontaire avec la paume de la main, mais peut être protégé pour éviter qu'il soit actionné de manière involontaire.
- 14) L'interface du dispositif de demande d'aide doit être conforme à la description indiquée au point 5.3.2.6.
- 15) Un panneau conforme à l'appendice N doit être placé à proximité immédiate ou dans le périmètre de la place pour fauteuil roulant, afin d'identifier cet espace comme tel.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 26 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.2.3 Portes

4.2.2.3.1 Généralités

- 1) Ces exigences s'appliquent uniquement aux portes donnant accès à une autre zone publique du train et ne concernent pas les portes d'accès aux toilettes.
- 2) Pour verrouiller ou déverrouiller une porte manuelle destinée au public, le dispositif de commande doit pouvoir être actionné en exerçant, avec la paume de la main, une force ne dépassant pas 20 N.
- 3) Les dispositifs de commande de porte, qu'il s'agisse de poignées manuelles, de boutons poussoirs ou d'autres dispositifs, doivent contraster avec le fond sur lequel ils sont montés.
- 4) Leur interface avec les voyageurs doit respecter les spécifications du point 5.3.2.1.
- 5) Si des dispositifs d'ouverture et de fermeture de porte sont placés l'un au-dessus de l'autre, le dispositif du dessus doit toujours être la commande d'ouverture.

4.2.2.3.2 Portes extérieures

- 1) Toutes les portes extérieures empruntées par les voyageurs doivent avoir une largeur libre utile minimale de 800 mm en position ouverte.
- 2) Dans les trains dont la vitesse par construction est inférieure à 250 km/h, la largeur libre utile des portes accessibles en fauteuil roulant qui offrent un accès de plain-pied conformément au point 2.3 doit être d'au moins 1 000 mm en position ouverte.
- 3) Toutes les portes extérieures empruntées par les voyageurs doivent être marquées du côté extérieur de manière à contraster avec la carrosserie contiguë de la voiture.
- 4) Les portes extérieures désignées comme étant accessibles en fauteuil roulant doivent être les plus proches des places pour fauteuils roulants.
- 5) Les portes accessibles en fauteuil roulant doivent être clairement identifiées à l'aide du panneau prévu à l'appendice N.
- 6) À l'intérieur de la voiture, la position des portes extérieures doit être clairement marquée au moyen d'un contraste au niveau du revêtement de sol contigu.
- 7) Des signaux sonores et visuels doivent être émis pour les personnes à l'intérieur et à l'extérieur du train lorsque les portes sont manœuvrées ou sur le point de l'être.
- 8) Les signaux de fonctionnement des portes sont les suivants :
 - lorsqu'une porte est autorisée à l'ouverture, un signal d'ouverture de la porte est émis ; ce signal doit avoir une durée minimale de cinq secondes, mais il peut s'arrêter après trois secondes si la porte a été ouverte entre-temps ;
 - lorsqu'une porte est ouverte automatiquement ou à distance par le conducteur ou un autre membre du personnel de bord, un signal d'ouverture de la porte doit être émis ; il durer au moins trois secondes à partir du moment où la porte commence à s'ouvrir ;

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 27 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- lorsqu’une porte est sur le point d’être fermée automatiquement ou à distance, un signal de fermeture de la porte doit être émis ; ce signal doit commencer au moins deux secondes avant que la porte ne commence à se fermer et doit se poursuivre jusqu’à la fermeture de la porte ;
- lorsqu’une porte est fermée sur place (par un voyageur ou un membre du personnel de bord), un signal de fermeture doit être émis ; il doit commencer après l’activation du dispositif de commande et se poursuivre jusqu’à ce que la porte soit fermée.

Le signal sonore et visuel de fermeture des portes peut être omis lorsqu’une porte se ferme pour des raisons autres que le départ si d’autres moyens sont mis en place pour atténuer le risque de blessure pour les voyageurs et le personnel de bord. La mise en place de signaux sonores et visuels de fermeture des portes ou de moyens alternatifs est acceptée sans distinction dans tous les États parties.

- 9) Le signal sonore d’ouverture des portes destiné aux personnes à l’extérieur du train peut être omis lorsqu’un signal de repérage des portes est émis. Le signal de repérage de porte doit sonner en continu lorsque la porte est ouverte ou qu’elle peut être ouverte, ou les deux.
- 10) La source sonore des signaux d’ouverture et de fermeture de porte doit être située dans la zone proche du dispositif de commande.
En l’absence de dispositif de commande, la source sonore des signaux d’ouverture et de fermeture des portes doit être située à proximité de la porte.
Si une source sonore distincte est utilisée pour le signal de fermeture des portes, elle peut se trouver dans la zone proche du dispositif de commande ou à proximité de la porte.
Si un signal de repérage des portes extérieures est émis, sa source sonore doit se trouver dans la zone proche du dispositif de commande et la source sonore du signal de fermeture des portes doit être située à proximité de la porte.
- 11) Les signaux visuels doivent être visibles de l’intérieur et de l’extérieur du train et doivent être situés de manière à limiter la possibilité qu’ils soient cachés par des voyageurs se trouvant sur la plateforme. Les signaux visuels doivent être conformes à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [19].
- 12) Les signaux sonores des portes voyageurs doivent être conformes à la spécification figurant à l’appendice G.
- 13) Les portes sont actionnées par le personnel de bord, sont semi-automatiques (par exemple, bouton-poussoir actionné par les voyageurs) ou sont automatiques.
- 14) La commande de porte doit être placée à côté de l’ouvrant ou sur celui-ci.
- 15) Le centre du dispositif d’ouverture des portes extérieures actionnable depuis le quai doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm de haut par rapport au niveau du quai, sur tous les quais pour lesquels le train est conçu. Si le train est conçu pour une seule hauteur de quai, le centre du dispositif d’ouverture des portes extérieures doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du quai.
- 16) Le centre du dispositif d’ouverture des portes extérieures installé dans le train doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du plancher de la voiture.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 28 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.2.3.3 Portes intérieures

- 1) Les portes intérieures automatiques et semi-automatiques doivent être équipées de dispositifs pour éviter que des voyageurs soient coincés lors de leur fonctionnement.
- 2) Les portes intérieures accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant doivent avoir une largeur libre utile d'au moins 800 mm.
- 3) La force requise pour ouvrir ou fermer une porte manuelle ne doit pas dépasser 60 N.
- 4) Le centre des dispositifs de commande des portes intérieures doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du plancher de la voiture.
- 5) Les portes automatiques de communication inter-voitures doivent soit fonctionner de manière synchronisée par paire, soit fonctionner de manière à ce que la seconde porte s'ouvre automatiquement en détectant l'approche d'une personne.
- 6) Si la surface d'une porte est constituée à plus de 75 % d'un matériau transparent, elle doit être clairement marquée à l'aide d'indicateurs visuels.

4.2.2.4 Éclairage

- 1) Les valeurs minimales d'éclairage moyen dans les espaces voyageurs doivent être conformes à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [6]. Les exigences relatives à l'uniformité desdites valeurs ne sont pas applicables à l'évaluation de la conformité avec la présente PTU.

4.2.2.5 Toilettes

- 1) Lorsqu'un train est équipé de toilettes, l'accès à des toilettes accessibles à tous doit être assuré depuis les places pour fauteuils roulants.
- 2) Les toilettes standard doivent satisfaire aux exigences des points 5.3.2.2 et 5.3.2.3.
- 3) Les toilettes accessibles à tous doivent satisfaire aux exigences des points 5.3.2.2 et 5.3.2.4.
- 4) Lorsqu'un train est équipé de toilettes, un espace à langer doit être prévu. En l'absence d'espace « change bébé » séparé ou s'il existe un tel espace mais qu'il n'est pas accessible pour une personne en fauteuil roulant, une table à langer doit être intégrée dans les toilettes accessibles à tous. Cette table à langer doit satisfaire aux exigences du point 5.3.2.5.

4.2.2.6 Couloirs

- 1) Depuis l'entrée de la voiture, les sections suivantes du couloir doivent être conformes à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [17] :
 - sur toute la longueur des voitures,
 - entre les voitures d'une rame,
 - en direction et à partir des portes accessibles en fauteuil roulant, des places pour fauteuils roulants et des zones accessibles en fauteuil roulant, y compris des compartiments de places couchées et des toilettes accessibles à tous, le cas échéant.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 29 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 2) L'exigence relative à la hauteur minimale ne fait pas l'objet d'une vérification obligatoire dans :
 - toutes les zones des voitures à étage,
 - les passerelles d'intercirculation et les zones adjacentes aux portes des voitures à un seul niveau.

Dans ces zones, il est possible de réduire la hauteur libre en raison de contraintes structurelles (gabarit, espace physique).
- 3) Un espace de virage d'un diamètre minimal de 1 500 mm doit être prévu à côté de la place pour fauteuil roulant et dans les autres endroits prévus pour les demi-tours (180°) des fauteuils roulants. La place pour fauteuil roulant peut être incluse dans le périmètre de l'espace de virage.
- 4) Si un changement de direction est nécessaire pour un utilisateur de fauteuil roulant, la largeur des deux couloirs ou la largeur du couloir et de la porte doit être conforme à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [17].

4.2.2.7 Information de la clientèle

4.2.2.7.1 Généralités

- 1) Les informations suivantes sont à fournir :
 - informations de sécurité et consignes de sécurité,
 - consignes de sécurité sous forme sonore assorties de signaux visuels en cas d'urgence,
 - signaux d'avertissement, d'interdiction et d'obligation,
 - informations à propos de l'itinéraire du train, y compris les informations relatives aux retards et aux arrêts imprévus,
 - informations concernant l'emplacement des services disponibles à bord.
- 2) L'information visuelle mentionnée au point 1) doit contraster avec le fond sur lequel elle apparaît.
- 3) La police de caractères du texte mentionné au point 1) doit être aisément lisible.
- 4) Les horaires en chiffres doivent être affichés conformément au système horaire de 24 heures.

4.2.2.7.2 Signalétique, pictogrammes et informations tactiles

- 1) Tous les signaux relatifs à la sécurité, d'avertissement, d'obligation et d'interdiction doivent inclure des pictogrammes et être conçus conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [7].
- 2) Il ne doit pas y avoir plus de cinq pictogrammes, en plus d'une flèche directionnelle, indiquant chacun une direction spécifique, placés les uns à côté des autres en un même endroit.
- 3) Le symbole du fauteuil roulant doit apparaître sur les pictogrammes spécifiques suivants conformément à l'appendice N :
 - les informations directionnelles concernant les installations accessibles en fauteuil roulant,
 - l'indication de l'emplacement des portes accessibles en fauteuil roulant à l'extérieur du train,

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 30 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- l’indication des places pour fauteuils roulants à l’intérieur du train,
- l’indication des toilettes accessibles à tous.

Les symboles peuvent être combinés avec d’autres symboles (par exemple : numéro de voiture, toilettes, etc.).

- 4) Si des boucles inductives sont installées, elles doivent être indiquées par un pictogramme conforme à l’appendice N.
- 5) Dans les toilettes accessibles à tous, où des mains courantes pivotantes sont installées, un pictogramme montrant la main courante en position déployée et rétractée doit être placé.
- 6) Si une voiture comporte des sièges réservés, le numéro ou la lettre attribué(e) à la voiture (et utilisé(e) dans le système de réservation) doit être affiché(e) à l’extérieur ou à côté de toutes ses portes d’accès. Le numéro ou la lettre doit être affiché(e) en caractères d’au moins 70 mm de haut et doit être visible lorsque la porte est ouverte et fermée.
- 7) Si les sièges sont identifiés par des numéros ou des lettres, ceux-ci sont affichés sur ou à côté de chaque siège en caractères d’au moins 12 mm de haut. Ces numéros et lettres doivent contraster avec le fond sur lequel ils apparaissent.
- 8) Une signalétique tactile est à installer :
 - dans les toilettes et les places couchées accessibles en fauteuil roulant pour information sur le fonctionnement et dispositif de demande d’aide, si nécessaire,
 - dans le matériel roulant : bouton d’ouverture/de fermeture des portes d’accès pour voyageurs et dispositifs de demande d’aide.

4.2.2.7.3 Information visuelle dynamique

- 1) La destination finale ou l’itinéraire sont affichés à l’extérieur du train, du côté du quai proche d’au moins une des portes d’accès pour voyageurs d’une voiture sur deux au minimum.
- 2) Lorsque les trains circulent dans un système d’information qui prévoit un affichage dynamique sur le quai de la gare, à un intervalle maximal de 50 mètres, et que des informations sur la destination ou l’itinéraire figurent également à l’avant du train, il n’est pas obligatoire de faire figurer ces informations sur les côtés des voitures.
- 3) La destination finale ou l’itinéraire du train sont affichés à l’intérieur de chaque voiture.
- 4) L’arrêt suivant du train est affiché de manière à pouvoir être lu depuis au minimum 51 % des sièges voyageurs dans chaque voiture, y compris depuis 51 % des sièges prioritaires, et depuis toutes les places pour fauteuils roulants.
- 5) Le système d’information visuelle dynamique doit pouvoir afficher l’arrêt suivant du train au moins deux minutes avant l’arrivée à la gare concernée. Si le trajet jusqu’à la gare suivante doit durer moins de deux minutes, le système doit pouvoir afficher l’arrêt suivant immédiatement après le départ de la gare précédente.
- 6) L’exigence mentionnée au point 4) ne s’applique pas aux voitures équipées de compartiments possédant 8 sièges au maximum et desservis par un couloir adjacent. Toutefois, ces informations doivent être

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 31 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

visibles par une personne debout dans le couloir à l'extérieur d'un compartiment et par un voyageur occupant une place pour fauteuil roulant.

- 7) Le système d'information visuelle dynamique peut afficher les informations relatives à l'arrêt suivant sur le même support que celui où figure la destination finale.
- 8) Si le système est automatisé, il doit être possible de supprimer ou de corriger des informations fausses ou trompeuses.
- 9) Les afficheurs intérieurs et extérieurs doivent satisfaire aux exigences mentionnées aux points 10) à 13). Dans ces points, le terme « afficheur » désigne tout support d'information dynamique.
- 10) Chaque nom de gare (qui peut être abrégé) ou mot d'un message doit être affiché pendant au moins deux secondes.
- 11) Dans le cas d'un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins deux secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser une moyenne de six caractères par seconde.
- 12) Sur les afficheurs extérieurs, la hauteur minimale des caractères doit être de 70 mm sur les afficheurs frontaux et de 35 mm sur les afficheurs latéraux.
- 13) Les afficheurs intérieurs doivent être conçus pour une distance de visualisation maximale calculée selon la formule figurant au tableau 5 bis.

Tableau 5 bis : Distance de visualisation maximale des afficheurs intérieurs pour le matériel roulant

Distance de lecture	Hauteur des caractères
< 8 750 mm	(distance de lecture/250) mm
8 750 to 10 000 mm	35 mm
> 10 000 mm	(distance de lecture/285) mm

4.2.2.7.4 Information sonore dynamique

- 1) Le train est équipé d'un système de sonorisation utilisé pour les annonces courantes ou les messages d'urgence par le conducteur ou un autre membre du personnel de bord ayant une responsabilité spécifique à l'égard des voyageurs.
- 2) Le système de sonorisation peut fonctionner selon un mode manuel, automatisé ou préprogrammé. Si le système est automatisé, il doit être possible de supprimer ou de corriger des informations fausses ou trompeuses.
- 3) Le système doit permettre d'annoncer la destination et l'arrêt suivant du train à chaque arrêt, ou au départ de chaque arrêt.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 32 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 4) Le système doit permettre d'annoncer l'arrêt suivant du train au moins deux minutes avant l'arrivée du train à cette gare. Si le trajet jusqu'à la gare suivante doit durer moins de deux minutes, la gare suivante doit être annoncée immédiatement après le départ de la gare précédente.
- 5) L'information sonore doit avoir un niveau minimal d'indice STI-PA de 0,45 conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index 5. Cette exigence doit être remplie pour chaque emplacement de siège et chaque place pour fauteuil roulant.

4.2.2.8 Différences de niveau

- 1) Les marches intérieures (autres que les marches d'accès extérieur) ont une hauteur maximale de 200 mm et une profondeur minimale de 280 mm, mesurée au niveau de l'axe central de l'escalier. Dans les rames à deux niveaux, cette valeur peut être réduite à 270 mm pour les escaliers d'accès aux niveaux supérieur et inférieur.
- 2) Au minimum, les première et dernière marches doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante d'une profondeur s'étendant sur toute la largeur des marches aussi bien sur l'avant que sur le haut du nez de marche, et dont la profondeur est comprise entre :
 - 45 mm et 55 mm sur l'avant du nez de marche,
 - 45 mm et 75 mm sur le haut du nez de marche.
- 3) Les escaliers possédant plus de trois marches doivent être équipés de mains courantes des deux côtés et à deux hauteurs différentes. La main courante la plus haute doit être placée à une hauteur comprise entre 850 mm et 1 000 mm au-dessus du niveau du sol. La main courante la plus basse doit être placée à une hauteur comprise entre 500 mm et 750 mm au-dessus du niveau du sol.
- 4) Les escaliers possédant une, deux ou trois marches doivent être équipés des deux côtés au minimum d'une main courante ou d'un autre élément de stabilité individuelle.
- 5) Les mains courantes doivent être conformes au point 4.2.2.9.
- 6) Il ne doit pas y avoir de marches entre la plateforme d'une porte extérieure accessible en fauteuil roulant, les places pour fauteuils roulants, un compartiment de places couchées accessibles à tous et les toilettes accessibles à tous, excepté une bande de seuil dont la hauteur ne dépasse pas 15 mm ou sauf dans le cas où un élévateur est prévu pour franchir la marche. L'élévateur doit satisfaire aux exigences du point 5.3.2.10.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 33 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 7) La pente maximale des rampes à l'intérieur d'un matériel roulant ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Tableau 6 : Pente maximale des rampes dans le matériel roulant

<u>Longueur de la rampe</u>	<u>Gradient maximal (en degrés)</u>	<u>Gradient maximal (en %)</u>
Passages entre une porte extérieure accessible en fauteuil roulant, les places pour fauteuils roulants, un compartiment de places couchées accessibles en fauteuil roulant et les toilettes accessibles à tous.		
Jusqu'à 840 mm dans les voitures à un seul niveau	6,84	12
Jusqu'à 840 mm dans les voitures à étage	8,5	15
> à 840 mm	3,58	6,25
Autres zones du train		
> à 1 000 mm	6,84	12
De 600 mm à 1 000 mm	8,5	15
Moins de 600 mm	10,2	18

Remarque : Ces gradients sont mesurés lorsque le véhicule est à l'arrêt sur une voie en palier et en alignement.

4.2.2.9 Mains courantes

- 1) Toutes les mains courantes montées dans une voiture sont de section arrondie, présentent un diamètre extérieur de 30 mm à 40 mm et sont placées à une distance libre d'au moins 45 mm par rapport à toute surface adjacente, hormis leurs fixations.
- 2) Si une main courante est courbée, le rayon de la courbe jusqu'à la face interne de la main courante doit être d'au moins 50 mm.
- 3) Toutes les mains courantes doivent contraster avec leur environnement.
- 4) Les portes extérieures doivent être munies de mains courantes des deux côtés, fixées à l'intérieur de la voiture le plus près possible de la paroi extérieure de celle-ci. Il est possible d'y faire exception d'un côté de la porte s'il existe un dispositif tel qu'un élévateur embarqué.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 34 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 5) Les mains courantes visées au point 4) doivent être :
 - des mains courantes verticales qui s'étendent de 700 mm à 1 200 mm au-dessus du seuil de la première marche pour toutes les portes extérieures ;
 - des mains courantes supplémentaires placées à une hauteur comprise entre 800 mm et 900 mm au-dessus de la première marche utilisable et parallèles à une ligne joignant les nez de marche pour les portes d'accès au train présentant plus de deux marches.
- 6) Lorsque la passerelle d'intercirculation entre voitures, susceptible d'être empruntée par les voyageurs, a une largeur inférieure à 1 000 mm et une longueur supérieure à 2 000 mm, des mains courantes ou des poignées à l'usage des voyageurs doivent être installées dans cette passerelle ou à côté de celle-ci.
- 7) Si la passerelle d'intercirculation a une largeur supérieure ou égale à 1 000 mm, des mains courantes ou des poignées doivent être installées dans la passerelle proprement dite.

4.2.2.10 Places couchées accessibles en fauteuil roulant

- 1) Lorsqu'un train de voyageurs offre des places couchées, une voiture doit contenir au moins un compartiment de places couchées accessible en fauteuil roulant.
- 2) Si plusieurs voitures d'un train de voyageurs contiennent des places couchées, il faut au moins deux compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant.
- 3) Si une voiture contient des places couchées accessibles en fauteuil roulant, un panneau conforme à l'appendice N doit être placé à l'extérieur de la porte de la voiture en question et de la porte du compartiment de places couchées accessible en fauteuil roulant.
- 4) L'espace à l'intérieur des compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant doit tenir compte des exigences du point 4.2.2.6 relatives aux actions attendues de la part des utilisateurs de fauteuils roulants dans les compartiments concernés.
- 5) Le compartiment de places couchées doit être muni d'au moins deux dispositifs de demande d'aide qui, lorsqu'ils sont actionnés, envoient un signal à une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée ; ils ne doivent pas nécessairement permettre d'engager une communication.
- 6) L'interface des dispositifs de demande d'aide doit être conforme au point 5.3.2.6.
- 7) L'un d'eux est placé à une hauteur maximale de 450 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande. Il doit être placé de manière à ce qu'une personne étendue sur le sol puisse atteindre la commande.
- 8) L'autre doit être placé à une hauteur comprise entre 600 mm et 800 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande.
- 9) Les dispositifs de demande d'aide décrits aux points 7) et 8) doivent être placés sur des surfaces verticales différentes du compartiment de places couchées.
- 10) Les dispositifs de demande d'aide doivent se distinguer de toute autre commande se trouvant dans le compartiment de places couchées, être colorés différemment des autres commandes et contraster avec leur environnement.


 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 35 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.2.11 Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci

4.2.2.11.1 Exigences générales

- 1) Le point situé au centre du nez de la marche d'accès de chaque porte d'accès des voyageurs, des deux côtés d'une voiture en état de fonctionnement, équipée de nouvelles roues et placée de manière centrale sur les rails doit être situé à l'intérieur de la surface désignée comme « emplacement de la marche » dans la figure 1 ci-dessous.

Figure 1

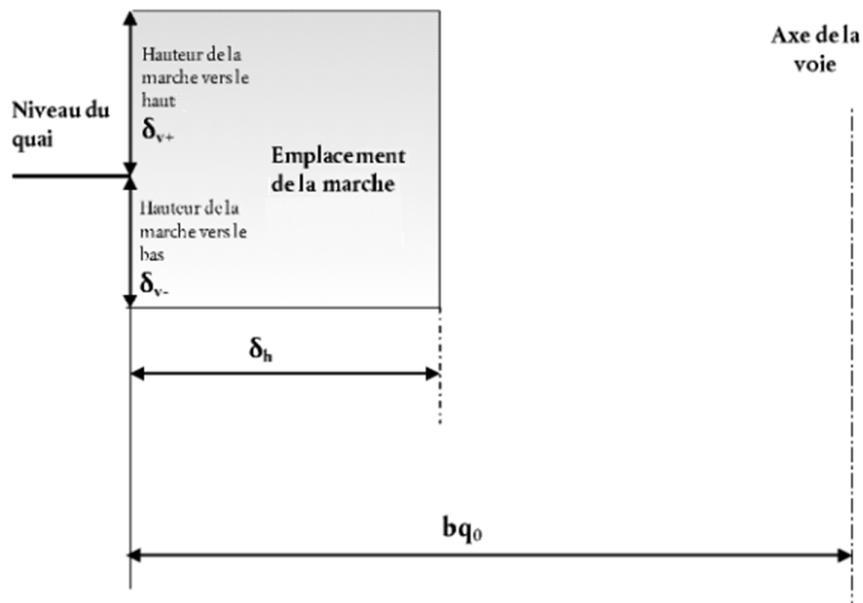

- 2) Les valeurs de bq_0 , δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} dépendent du type de quai où sont prévus les arrêts du matériel roulant. Elles doivent être comme suit :

- bq_0 est calculé en tenant compte de l'écartement de la voie sur laquelle il est prévu d'exploiter le train conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [8].

Les calculs doivent tenir compte du ou des gabarits de chargement avec lesquels le véhicule est destiné à circuler ;

Les écartements sont définis au point 4.2.3.1 de la STI INF.

- les valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} sont définies dans les tableaux 7 à 9.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 36 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Tableau 7 applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 550 mm :

Tableau 7 : Valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} pour un quai de 550 mm

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
sur une voie en palier et en alignement	200	230	160
sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m	290	230	160

Tableau 8 applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 760 mm :

Tableau 8 : Valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} pour un quai de 760 mm

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
sur une voie en palier et en alignement	200	230	160
sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m	290	230	160

Tableau 9 applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font aussi bien à des quais d'une hauteur de 760 mm qu'à des quais de 550 mm, et qui comporte deux marches d'accès ou plus :

Pour la première marche vers l'intérieur de la voiture, les valeurs du tableau 7 ci-dessus sont applicables et les valeurs suivantes, sur la base d'une hauteur de quai nominale de 760 mm, sont applicables pour la marche suivante vers l'intérieur de la voiture.

Tableau 9 : Valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} pour la deuxième marche d'un quai de 760 mm

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
sur une voie en palier et en alignement	380	230	160
sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m	470	230	160

3) La documentation technique visée au point 4.2.12 de la PTU LOC&PAS doit comprendre des informations sur :

- la hauteur et la lacune du quai théorique donnant lieu à une lacune verticale (δ_{v+}) de 230 mm et à une lacune horizontale (δ_h) de 200 mm à partir du point situé au centre du nez de la marche inférieure du matériel roulant sur une voie en palier et en alignement,
- la hauteur et la lacune du quai théorique donnant lieu à une lacune verticale (δ_{v-}) de 160 mm et à une lacune horizontale (δ_h) de 200 mm à partir du point situé au centre du nez de la marche inférieure du matériel roulant sur une voie en palier et en alignement.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 37 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.2.2.11.2 *Marchepieds d'accès et de sortie*

- 1) Toutes les marches d'accès et de sortie doivent être antidérapantes et doivent avoir une largeur libre effective équivalente à la largeur de la porte.
- 2) Les marches intérieures d'accès extérieur doivent avoir une profondeur minimale de 240 mm mesurée entre les bords verticaux de la marche et une hauteur maximale de 200 mm. La hauteur de chaque marche peut être portée à un maximum de 230 mm s'il peut être démontré que cette mesure permet de réduire d'une unité le nombre de marches nécessaires.
- 3) Toutes les marches doivent être de hauteur égale.
- 4) Au minimum, les première et dernière marches doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante d'une profondeur de 45 mm à 55 mm, s'étendant sur au moins 80 % de la largeur des marches sur le haut du nez de marche. L'avant de la dernière marche d'accès dans l'unité doit être signalé au moyen d'une bande similaire.
- 5) Les marches d'accès extérieur, fixes ou amovibles, ont une hauteur maximale de 230 mm entre elles, et une profondeur minimale de 150 mm.
- 6) Si un marchepied est installé et constitue une prolongation du seuil d'une porte à l'extérieur de la voiture, et qu'il n'y a pas de différence de niveau entre ce marchepied et le plancher de la voiture, il n'est pas considéré comme une marche aux fins de la présente spécification. Une baisse de niveau minimale, pouvant atteindre 60 mm au maximum, entre la surface du plancher au seuil de la porte et la surface à l'extérieur de la voiture, destinée au guidage et au logement de la porte en position fermée, est également admissible et n'est pas considérée comme une marche.
- 7) L'accès à la plateforme doit se faire avec au maximum quatre marches, dont l'une peut être extérieure.
- 8) Le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais existants d'une hauteur inférieure à 380 mm et dont les portes d'accès pour voyageurs se trouvent au-dessus des bogies ne doit pas nécessairement respecter les points 2) et 5) ci-dessus s'il peut être démontré que cela permet une répartition plus uniforme de la hauteur des marches.

4.2.2.12 Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

- 1) Un système de stockage sécurisé doit être prévu pour que les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement, y compris les rampes mobiles, ne gênent pas le passage de voyageurs en fauteuil roulant ou utilisant une aide à la mobilité, et ne constituent pas un danger pour les voyageurs en cas d'arrêt brutal.
- 2) Les types suivants de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement peuvent être présents à bord du matériel roulant conformément aux règles établies au point 4.4.3.

4.2.2.12.1 *Marchepied escamotable et palette comble-lacune*

- 1) Un marchepied escamotable est un dispositif rétractable intégré dans la voiture à un niveau inférieur à celui du seuil de la porte, totalement automatisé et actionné en conjonction avec les séquences d'ouverture/de fermeture de portes.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 38 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 2) Une palette comble-lacune est un dispositif rétractable intégré dans la voiture à un niveau aussi proche que possible de celui du seuil de la porte, totalement automatisé et actionné en conjonction avec les séquences d'ouverture/de fermeture de portes.
- 3) (réservé)
- 4) Le déploiement du marchepied escamotable ou de la palette comble-lacune doit être achevé avant que l'ouverture de la porte ne permette le passage des voyageurs ; à l'inverse, le retrait du marchepied ou de la palette ne peut commencer que lorsque l'ouverture de la porte ne permet plus le passage de voyageurs.
- 5) Les marchepieds escamotables et les palettes comble-lacune doivent satisfaire aux exigences du point 5.3.2.8.

4.2.2.12.2 Rampe embarquée

- 1) Une rampe embarquée est un dispositif qui est positionné entre le seuil de la porte d'une voiture et le quai. Elle peut être manuelle, semi-automatique ou automatique.
- 2) Les rampes embarquées doivent satisfaire aux exigences du point 5.3.2.9.

4.2.2.12.3 Élévateur embarqué

- 1) Un élévateur embarqué est un dispositif intégré dans l'espace de la porte d'une voiture qui permet de pallier la différence de hauteur maximale entre le plancher de la voiture et la surface du quai où il est utilisé.
- 2) Lorsque l'élévateur est en position de rangement, la largeur utile minimale de la porte doit être conforme au point 4.2.2.3.2.
- 3) Les élévateurs embarqués doivent satisfaire aux exigences du point 5.3.2.10.

4.3 Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces

Les tableaux de la partie 4.3 comportent 5 colonnes. La première colonne à gauche n'apparaît que dans la présente PTU et pas dans le droit de l'UE, et vise à expliquer les références juridiques dans le cadre de la COTIF.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 39 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.3.1 Interfaces avec le sous-système « Infrastructure »

Tableau 10 : Interface avec le sous-système « Infrastructure »

<i>Référence aux dispositions de la COTIF</i>	<i>Interface avec le sous-système « Infrastructure »</i>			
	PTU PMR		PTU Infrastructure	
	Paramètre	Point	Paramètre	Point
Conformément à l'article 6, § 2 des RU ATMF et à la PTU CTCI, il est de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire de garantir la compatibilité du véhicule avec l'infrastructure sur laquelle il est exploité.	Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci	4.2.2.11	Quais	4.2.9
	Cas spécifiques relatifs à l'embranchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci	7.3.2	Cas spécifiques relatifs aux quais	7.7

4.3.2 Interfaces avec le sous-système « Matériel roulant »

Tableau 11 : Interfaces avec le sous-système « Matériel roulant »

<i>Référence aux dispositions de la COTIF</i>	<i>Interfaces avec le sous-système « Matériel roulant »</i>			
	PTU PMR		PTU LOC&PAS	
	Paramètre	Point	Paramètre	Point
Interface définie par la PTU LOC&PAS (point 4.2.5) et la présente PTU	Sous-système « Matériel roulant »	4.2.2	Éléments liés aux voyageurs	4.2.5
	Matériel roulant destiné à être exploité exclusivement dans le cadre d'un système de réservation de sièges	4.2.2.1.2.1	Documentation générale	4.2.12.2
	Hauteur et lacune des quais théoriques	4.2.2.11.1	Documentation générale	4.2.12.2
	Marchepied escamotable et palette comble-lacune	4.2.2.12.1	Interverrouillage des portes et de la traction	4.2.5.5.7

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 40 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.3.3 Interfaces avec le sous-système « Applications télématiques au service des voyageurs »

Tableau 12 : Interface avec le sous-système « Applications télématiques au service des voyageurs »⁴

<i>Référence aux dispositions de la COTIF</i>	<i>Interface avec le sous-système ATV</i>			
	PTU PMR		Applications télématiques	
	Paramètre	Point	Paramètre	
<p>Le sous-système ATV est inclus dans les sous-systèmes fonctionnels de la PTU GEN-B. Il n'existe toutefois pas d'exigences harmonisées de la COTIF pour les applications télématiques au service des voyageurs. Des dispositions juridiques concernant les applications télématiques au service des voyageurs peuvent être applicables dans les États parties, y compris la STI ATV dans les États qui appliquent le droit de l'UE. C'est à l'entreprise ferroviaire utilisant les véhicules qu'il appartient de veiller à ce que les interfaces fonctionnent conformément aux règles applicables.</p>	Accessibilité des gares	4.4.1	Traitement des informations concernant le transport et l'assistance des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite	
	Assistance pour embarquer et débarquer du train			
	Assistance pour embarquer et débarquer du train	4.4.2	Traitement des informations concernant le transport et l'assistance des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite	
	Accès et réservation	4.4.2	Traitement de la disponibilité/réservation	
	Information visuelle	4.2.1.10	Traitement de la fourniture d'informations en gare	
	Information sonore	4.2.1.11	Traitement de la fourniture d'informations en gare	
	Information de la clientèle	4.2.2.7	Traitement de la fourniture d'informations dans les véhicules	

⁴ La « STI ATSV » ou « STI ATV » est le règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « applications télématiques au service des voyageurs » du système ferroviaire transeuropéen, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2019/775 de la Commission du 16 mai 2019. Les références à la STI ATV figurent dans le tableau 12 de la STI PMR.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 41 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.4 Règles d'exploitation

Lors de l'utilisation de matériel roulant relevant de la présente PTU en trafic international, les entreprises ferroviaires doivent se conformer aux règles applicables dans l'État concerné, y compris les règles de l'UE reproduites dans la colonne de droite dans les États appliquant le droit de l'UE.

De manière générale, les règles d'exploitation ne sont pas harmonisées dans le champ d'application de la présente PTU, à l'exception des règles d'exploitation directement liées aux véhicules et indispensables pour l'utilisation correcte et sûre des véhicules en trafic international.

Les règles d'exploitation suivantes ne font pas partie de l'évaluation des sous-systèmes.

La présente STI ne prescrit pas de règles d'exploitation pour l'évacuation en cas de danger, mais uniquement les exigences techniques pertinentes. Les exigences techniques relatives à l'infrastructure et au matériel roulant ont pour but de faciliter l'évacuation de tous, y compris des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Les règles d'exploitation suivantes s'appliquent à l'exploitation de l'ensemble des sous-systèmes «Infrastructure» et «Matériel roulant».

4.4.1 Sous-système « Infrastructure »

[réservé]

Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les règles d'exploitation propres au sous-système « Infrastructure » liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont établies comme suit.

– Généralités

Le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire des gares ou l'entreprise ferroviaire a une politique écrite garantissant que toutes les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à l'infrastructure voyageurs pendant les heures d'exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI. Cette politique doit en outre être compatible avec celle de toute entreprise ferroviaire susceptible de vouloir utiliser les installations (voir le point 4.4.2) en tant que de besoin. La politique est mise en œuvre par l'information du personnel, des procédures et une formation appropriées. La politique relative à l'infrastructure comprend notamment les règles d'exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :

– Accessibilité des gares

Des règles d'exploitation sont établies afin de faire en sorte que l'information relative au niveau d'accessibilité de toutes les gares soit disponible.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 42 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- Gares sans personnel – billetterie pour les voyageurs malvoyants

Des règles d'exploitation doivent être rédigées et mises en œuvre concernant les gares sans personnel où la billetterie est assurée au moyen de distributeurs automatiques (voir le point 4.2.1.8). Dans ces situations, un autre mode de vente de titres de transport, accessible aux voyageurs malvoyants, doit toujours être disponible (par exemple, autoriser l'achat à bord du train ou à la gare de destination).

- Composteur de billet – tourniquet

Si le compostage des billets est combiné avec le passage par un tourniquet, des règles d'exploitation doivent être mises en œuvre pour offrir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite un passage parallèle par ces points de contrôle. Cet accès spécial doit permettre le passage des utilisateurs de fauteuil roulant et peut être commandé par le personnel ou être automatique.

- Éclairage des quais

L'éclairage sur les quais peut être éteint lorsqu'aucun train n'est attendu.

- Information visuelle et sonore – cohérence à atteindre

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer la cohérence entre l'information visuelle et sonore essentielle (voir les points 4.2.1.10 et 4.2.1.11). Le personnel qui passe les annonces suit des procédures standard afin d'assurer une cohérence complète de l'information essentielle.

La publicité ne doit pas être combinée avec les informations relatives aux itinéraires.

Remarque: les informations générales relatives aux services de transport public ne sont pas considérées comme de la publicité aux fins du présent point.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 43 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- Système d’information sonore des voyageurs sur demande

Dans les cas où l’information sonore n’est pas diffusée via un système de sonorisation dans la gare (voir le point 4.2.1.11), des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour assurer la fourniture d’un système d’information de substitution, permettant aux voyageurs d’obtenir les mêmes informations sonores de manière audible dans la gare (p. ex. service assuré par le personnel ou service d’information téléphonique automatisé).

- Quai – zone d’exploitation de dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares définissent ensemble la zone (ou les zones) du quai où le dispositif est susceptible d’être utilisé, en tenant compte des variations dans la composition des trains.

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour déterminer, aux endroits où cela est possible, le point d’arrêt des trains en fonction de l’emplacement de cette (ou de ces) zone(s) d’exploitation.

- Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre concernant l’exploitation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement par le personnel de la gare (voir le point 4.2.1.14).

Une règle d’exploitation est mise en œuvre concernant l’utilisation, par le personnel, de la barrière de sécurité amovible équipant les élévateurs pour fauteuils roulants (voir le point 4.2.1.14).

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit en mesure de faire fonctionner en toute sécurité les rampes d’embarquement, en ce qui concerne les manœuvres de déploiement, sécurisation, élévation, abaissement et rangement (voir le point 4.2.1.14).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 44 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- Assistance pour embarquer et débarquer du train

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit conscient que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent avoir besoin d'une assistance pour embarquer et débarquer du train, et qu'il fournisse cette assistance si nécessaire.

Les conditions dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sont définies dans le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil⁵.

- Traversée des voies sous la surveillance du personnel

Lorsque la traversée des voies sous la surveillance du personnel est autorisée, des règles d'exploitation doivent être mises en œuvre afin que le personnel présent aux points de traversée des voies apporte une assistance appropriée aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, notamment en leur indiquant quand la traversée peut être effectuée en toute sécurité.

4.4.2 Sous-système « Matériel roulant »

Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les règles d'exploitation propres au sous-système « Matériel roulant » liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont établies comme suit.

4.4.2.1 Généralités

[réservé]

L'entreprise ferroviaire a une politique écrite garantissant l'accessibilité au matériel roulant voyageurs pendant les heures d'exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI. Cette politique doit en outre être compatible avec celle du gestionnaire de l'infrastructure ou du gestionnaire des gares (voir le point 4.4.1) en tant que de besoin. La politique est mise en œuvre par l'information du personnel, des procédures et une formation appropriées. La politique relative au matériel roulant comprend

⁵ Règlement (UE) n° 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 45 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

les règles d'exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :

4.4.2.2 Accès et réservation de sièges prioritaires

[réservé]

Les sièges classés comme « prioritaires » peuvent avoir l'un des deux statuts suivants : i) non réservé ou ii) réservé (voir le point 4.2.2.1.2.1 (2)). Dans le cas (i), les règles d'exploitation s'adressent aux autres voyageurs (par une signalétique appropriée) auxquels il est demandé donner la priorité à toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite ayant le droit d'utiliser ces sièges, et de leur céder ces sièges s'ils les occupent. Dans le cas (ii), des règles d'exploitation sont mises en œuvre par l'entreprise ferroviaire pour que le système de réservation soit équitable à l'égard des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Ces règles garantissent que les sièges prioritaires, dans un premier temps, sont disponibles à la réservation uniquement par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, jusqu'à une date limite avant le départ. Après cette date, les sièges prioritaires sont mis à la disposition de tous les voyageurs, personnes handicapées et personnes à mobilité réduite comprises.

4.4.2.3 Transport de chiens d'assistance

[réservé]

Des règles d'exploitation sont adoptées pour que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite accompagnées d'un chien d'assistance n'aient pas de supplément à payer.

4.4.2.4 Accès et réservation de places pour fauteuils roulants

[réservé]

Les règles concernant l'accès et la réservation des sièges prioritaires s'appliquent aussi aux places pour fauteuils roulants, pour lesquelles les utilisateurs de fauteuils roulants sont les seuls à être prioritaires. Les règles d'exploitation prévoient en outre la présence d'un siège (i) non réservé ou (ii) réservé, placé à côté ou en face de la place pour fauteuil roulant, destiné à un accompagnateur (valide).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 46 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.4.2.5 Accès et réservation de compartiments de places couchées accessibles à tous

[réservé]

Les règles concernant la réservation des sièges prioritaires s'appliquent aussi aux compartiments de places couchées accessibles à tous (voir le point 4.2.2.10). Toutefois, des règles d'exploitation empêchent l'occupation sans réservation des compartiments de places couchées accessibles à tous (autrement dit, une réservation est toujours indispensable).

4.4.2.6 Actionnement des portes extérieures par le personnel de bord

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre concernant la procédure d'actionnement des portes extérieures par le personnel de bord afin d'assurer la sécurité de tous les voyageurs, y compris les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (voir point 4.2.2.3.2).

4.4.2.7 Dispositif de demande d'aide équipant les places pour fauteuils roulants, les toilettes accessibles à tous ou les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre afin d'assurer une réponse et une réaction appropriées de la part du personnel de bord en cas d'activation du dispositif de demande d'aide (voir points 4.2.2.2, 4.2.2.5 et 4.2.2.10). Il n'est pas nécessaire que la réponse et la réaction soient identiques selon l'origine de la demande d'aide.

4.4.2.8 Éclairage

Lorsque chaque siège de voyageur est équipé d'un éclairage individuel, il est permis de réduire le niveau d'éclairage de l'unité en fonction du type d'exploitation (par exemple, confort des voyageurs dans les trains de nuit). Les exigences de la spécification mentionnée à l'appendice A, index [6], doivent être satisfaites.

4.4.2.9 Consignes de sécurité sous forme sonore en cas d'urgence

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre concernant la transmission de consignes de sécurité aux voyageurs sous forme sonore en cas d'urgence (voir point 4.2.2.7.4). Ces règles comprennent la nature des consignes et leur mode de transmission.

4.4.2.10 Information sonore et visuelle – contrôle de la publicité

[réservé]

Des détails concernant l'itinéraire ou le réseau dans lequel le train est exploité doivent être disponibles (l'entreprise ferroviaire décide de la manière dont ces informations sont fournies).

La publicité ne doit pas être combinée avec les informations relatives aux itinéraires.

Remarque : les informations générales relatives aux services de transport public ne sont pas considérées comme de la publicité aux fins du présent point.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 47 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.4.2.11 Systèmes d'information automatiques – correction manuelle d'informations fausses ou trompeuses

[réservé]

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer la validation d'informations automatiques et permettre leur correction par le personnel de bord lorsqu'elles sont erronées (voir le point 4.2.2.7).

4.4.2.12 Règles relatives à l'annonce de la destination finale et de l'arrêt suivant

[réservé]

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre afin que l'arrêt suivant soit annoncé au plus tard deux minutes avant l'arrivée à cet arrêt et que les afficheurs d'information dynamique recommandent à indiquer la destination finale dès l'arrêt du train (voir le point 4.2.2.7).

4.4.2.13 Règles relatives à la composition des trains visant à permettre l'utilisation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants en fonction de la disposition des quais

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains, afin que les zones d'exploitation sûres pour les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants puissent être déterminées par rapport au point d'arrêt des trains.

4.4.2.14 Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre en ce qui concerne le maniement des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement par le personnel de bord et le personnel de la gare. S'il s'agit de dispositifs manuels, des procédures font en sorte que leur mise en œuvre ne nécessite qu'un effort physique minimal de la part du personnel. S'il s'agit de dispositifs motorisés, leur mise en œuvre sûre en cas d'interruption de l'alimentation en énergie est assurée par des procédures d'urgence. Une règle d'exploitation est mise en œuvre concernant l'utilisation, par le personnel de bord ou le personnel de la gare, de la barrière de sécurité amovible équipant les élévateurs pour fauteuils roulants.

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel de bord et le personnel de la gare soient en mesure de faire fonctionner en toute sécurité les rampes d'embarquement, en ce qui concerne les manœuvres de déploiement, sécurisation, élévation, abaissement et rangement.

4.4.2.15 Assistance pour embarquer et débarquer du train

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit conscient que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent avoir besoin d'une assistance pour embarquer et débarquer du train, et qu'il fournisse cette assistance si nécessaire.

Les conditions dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sont définies dans le règlement (CE) n° 2021/782.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 48 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.4.2.16 Quai – zone d’exploitation de dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

[réservé]

L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares définissent ensemble la zone du quai où le dispositif est susceptible d’être utilisé et démontrent sa validité. Cette zone doit être compatible avec les quais existants où le train est susceptible de s’arrêter.

Il se peut par conséquent que, dans certains cas, le point d’arrêt du train doive être adapté pour être conforme à cette exigence.

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains (voir le point 4.2.1.12) afin que le point d’arrêt des trains puisse être fixé par rapport aux zones d’exploitation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement.

4.4.2.17 Méthode d’urgence pour déployer les marchepieds escamotables

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour assurer le rangement ou le déploiement d’urgence de la palette comble-lacune en cas de panne d’alimentation en énergie.

4.4.2.18 Combinaisons de matériel roulant conforme à la présente PTU et de matériel roulant non conforme

[réservé]

Lors de la formation d’un train combinant du matériel roulant conforme à la STI et du matériel roulant non conforme à celle-ci, des procédures d’exploitation sont mises en œuvre pour que le train comprenne au moins deux places pour fauteuils roulants conformes à la présente STI. Si le train est équipé de toilettes, les utilisateurs de fauteuils roulants doivent avoir accès à des toilettes accessibles à tous.

Dans le cas de telles combinaisons de matériel roulant, des procédures assurent la disponibilité d’informations visuelles et sonores concernant l’itinéraire dans toutes les voitures.

Il est admis que les systèmes d’information dynamique, les places pour fauteuils roulants, les toilettes accessibles à tous, les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant et les dispositifs de demande d’aide ne soient pas totalement fonctionnels dans le cas d’un train ainsi constitué.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 49 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.4.2.19 Formation d'un train constitué de voitures conformes à la présente PTU

Lorsque des voitures qui ont été évaluées individuellement conformément au point 6.2.7 sont assemblées pour former un train, des procédures d'exploitation garantissent que le train entier est conforme au point 4.2 de la présente PTU.

4.4.2.20 Prestation de services à bord des trains

[réservé]

Lorsqu'un service est fourni à des voyageurs dans une zone d'un train qui n'est pas accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant, des moyens opérationnels doivent être mis en place pour garantir:

- a) qu'une assistance gratuite est à la disposition des utilisateurs de fauteuil roulant pour les aider à obtenir le service; ou
- b) que le service est fourni gratuitement aux utilisateurs de fauteuil roulant à leur place, sauf si la nature du service empêche de le faire.

4.4.3 Fourniture de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement et fourniture de moyens d'assistance

[réservé]

Le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares et l'entreprise ferroviaire s'accordent sur la fourniture et la gestion des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement et sur la fourniture de moyens d'assistance et de transport de remplacement conformément au règlement (UE) 2021/782 afin de déterminer quelle entité est responsable de l'exploitation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement et des moyens de transport de remplacement. Le gestionnaire de l'infrastructure [ou le(s) gestionnaire(s) des gares] et l'entreprise ferroviaire font en sorte que la répartition des responsabilités sur laquelle ils s'accordent constitue la solution globale la plus viable.

Un tel accord tient compte de la zone d'utilisation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement visés aux points 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2.9 et 5.3.2.10.

Un tel accord définit :

- a) les quais de gare où un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement doit être

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 50 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- exploité par le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire de la gare, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé;
- b) les quais de gare où un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement doit être exploité par l'entreprise ferroviaire, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé;
- c) le matériel roulant où un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement doit être fourni et exploité par l'entreprise ferroviaire, et les quais de gare où ce dispositif sera utilisé;
- d) le matériel roulant où un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement doit être fourni par l'entreprise ferroviaire et exploité par le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares, et les quais de gare où ce dispositif sera utilisé;
- e) en ce qui concerne les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement situés sur les quais, les endroits où ils sont le plus susceptibles d'être utilisés, compte tenu du fait qu'un espace libre (sans obstacles) de 150 cm est prévu à partir du bord du dispositif, dans le sens d'embarquement/de débarquement du fauteuil roulant au niveau du quai;
- f) les conditions relatives à la fourniture d'un moyen de transport de remplacement :
- lorsqu'il n'est pas possible d'accéder au quai par un cheminement libre d'obstacles, ou
 - lorsqu'il n'est pas possible de fournir de l'aide pour déployer un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement entre le quai et le matériel roulant.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 51 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

4.5 Règles de maintenance

4.5.1 Sous-système « Infrastructure »

Le présent point régit les performances opérationnelles de l'infrastructure pendant la maintenance. Pour les États parties non membres de l'UE, il est recommandé, mais pas obligatoire, de se conformer à ce point, puisque l'application de la présente PTU au sous-système « Infrastructure » n'est pas obligatoire.

Le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares doivent avoir des procédures prévoyant la fourniture de moyens d'assistance de substitution aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite au cours de l'entretien, du remplacement ou de la réparation d'installations à l'usage des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

4.5.2 Sous-système « Matériel roulant »

En cas de défectuosité d'un élément qui a été intégré au profit des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (y compris les panneaux tactiles), l'entreprise ferroviaire a des procédures pour assurer la réparation ou le remplacement de l'élément défectueux dans les six jours ouvrables qui suivent le signalement de la défectuosité.

4.6 Qualifications professionnelles

La présente partie concerne les qualifications professionnelles du personnel dont les activités peuvent avoir une incidence sur l'état technique du matériel roulant et son utilisation. Son application est obligatoire dans le cadre de la maintenance du matériel roulant. Son application est recommandée dans le cadre de l'exploitation du matériel roulant.

Les qualifications professionnelles du personnel requis pour l'exploitation et la maintenance des sous-systèmes

« Infrastructure » ou

« Matériel roulant » conformément au domaine d'application technique défini au point 1.1 et conformément au point 4.4 énumérant la liste des règles d'exploitation concernées par la présente PTU sont les suivantes.

La formation professionnelle du personnel qui remplit les missions d'accompagnement de train, de service et d'assistance aux voyageurs en gare et de vente de titres de transport inclut les questions de sensibilité au handicap et d'égalité, y compris les besoins propres de toutes les

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 52 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Il est recommandé que la formation professionnelle des techniciens et cadres responsables de la maintenance du matériel roulant inclue

personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.

La formation professionnelle des techniciens et cadres responsables de la maintenance et de l'exploitation de l'infrastructure ou du matériel roulant inclut

les questions de sensibilité au handicap et d'égalité, y compris les besoins propres de toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.

4.7 Conditions de sécurité-santé

Ni le domaine d'application de la présente PTU, ni sa mise en œuvre n'imposent d'exigence spécifique relative aux conditions de santé et de sécurité du personnel requis pour l'exploitation des sous-systèmes « Infrastructure » ou « Matériel roulant ».

5. CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ

5.1 Définition

Les constituants d'interopérabilité (CI) sont définis à l'article 2, lettre g), des ATMF.

Un CI doit satisfaire aux spécifications techniques du présent chapitre, qu'il soit évalué séparément en tant que CI ou comme partie intégrante d'un sous-système.

L'évaluation de CI séparément du sous-système doit être réalisée conformément aux spécifications des points 5.3 et 6.1.

Si le CI est évalué comme partie d'un sous-système, les procédures d'évaluation pour les sous-systèmes s'appliquent. Les exigences applicables sont celles définies aux points 5.3 et 6.1.

5.2 Solutions innovantes

Comme indiqué au point 4.1 de la présente PTU les solutions innovantes peuvent nécessiter de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées selon la procédure décrite

dans la PTU LOC&PAS.

à l'article 6 du règlement⁶.

⁶ Les dispositions sont énoncées à l'article 6 du règlement promulguant la STI PMR.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 53 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

5.3 Liste et caractéristiques des constituants

Les constituants d'interopérabilité sont couverts par les dispositions pertinentes des APTU et ATMF | de la directive (UE) 2016/797 et sont énumérés ci-dessous.

5.3.1 Infrastructure

L'application de la présente PTU à l'infrastructure n'est pas obligatoire. En conséquence, elle n'est pas obligatoire pour les constituants d'interopérabilité pour l'infrastructure.

Les éléments suivants sont considérés comme des constituants d'interopérabilité pour l'infrastructure :

5.3.1.1 [réservé]

5.3.1.2 Rampes sur quai

- 1) Les rampes doivent être conçues et évaluées pour une zone d'utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée pour une pente maximale de 18 % (10,2°).
- 2) Les rampes doivent permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont détaillées à l'appendice M.
- 3) Les rampes doivent supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre du dispositif et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
- 4) S'il s'agit d'un dispositif à manœuvre motorisée, il doit comporter un mode d'exploitation manuelle en cas de défaillance du moteur.
- 5) La surface d'une rampe doit être antidérapante et avoir une position stable d'une largeur libre effective d'au moins 760 mm.
- 6) Les rampes dont la largeur libre est inférieure à 1 000 mm doivent avoir des bords relevés des deux côtés afin d'empêcher les roues de l'aide à la mobilité de glisser hors de la rampe.
- 7) Les rebords aux deux extrémités de la rampe doivent être en biseau et d'une hauteur maximale de 20 mm. Ils doivent être munis de bandes d'éveil de vigilance de couleur contrastante.
- 8) La rampe doit être équipée d'un mécanisme permettant de fixer le dispositif en toute sécurité afin d'éviter tout déplacement pendant l'embarquement ou le débarquement.
- 9) La rampe doit être munie d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.

5.3.1.3 Élévateurs sur quai

- 1) Les élévateurs doivent être conçus et évalués pour une zone d'utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 54 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 2) Les élévateurs doivent permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont détaillées à l'appendice M.
- 3) Les élévateurs doivent supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre du dispositif et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
- 4) La surface de la plateforme de l'élévateur est antidérapante.
- 5) Au niveau de la surface, la plateforme a une largeur libre minimale de 800 mm et une longueur de 1 200 mm. Conformément à l'appendice M, une longueur supplémentaire de 50 mm doit être disponible pour les pieds, sur une hauteur de 100 mm au-dessus de la plateforme de l'élévateur, en tenant compte d'une orientation aussi bien vers l'avant que vers l'arrière de l'utilisateur de fauteuil roulant.
- 6) La palette comblant la lacune entre la plateforme de l'élévateur et le plancher de la voiture doit avoir une position stable d'une largeur minimale de 760 mm.
- 7) Chaque commande pour déployer l'élévateur, l'abaisser au niveau du sol, l'élever et le replier doit nécessiter une pression manuelle continue de la part de l'opérateur et ne doit pas permettre une manœuvre inappropriée lorsque la plateforme de l'élévateur est occupée.
- 8) En cas de défaillance du moteur, une méthode doit permettre de déployer l'élévateur, de l'abaisser au niveau du sol avec un occupant, et d'élever et de ranger l'élévateur à vide.
- 9) Aucune partie de la plateforme de l'élévateur ne doit se déplacer à une vitesse supérieure à 150 mm/seconde au cours de la montée ou de la descente d'un occupant, et à 600 mm/seconde au cours des phases de déploiement ou de rangement (sauf si l'élévateur est déployé ou rangé manuellement).
- 10) L'accélération horizontale et verticale maximale de la plateforme de l'élévateur lorsqu'elle est occupée est de 0,3 g.
- 11) La plateforme de l'élévateur doit être équipée de barrières afin d'empêcher les roues d'un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme au cours de sa manœuvre.
- 12) Une barrière mobile ou un élément de conception intrinsèque de l'élévateur doit empêcher un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme du côté le plus proche du véhicule jusqu'à ce que l'élévateur soit en position levée.
- 13) Chaque côté de la plateforme de l'élévateur qui s'étend au-delà du véhicule en position levée doit être muni d'une barrière d'au moins 25 mm de haut. Ces barrières ne doivent pas entraver la manœuvre d'un fauteuil roulant vers ou depuis le couloir.
- 14) La barrière du côté du chargement (barrière extérieure), qui joue le rôle de rampe de chargement lorsque l'élévateur est au niveau du sol, doit être suffisante, lorsqu'elle est levée ou fermée, pour empêcher un fauteuil roulant électrique de la défoncer ou de passer par-dessus ; sinon, un système de sécurité supplémentaire doit être mis en place.
- 15) L'élévateur doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant orienté aussi bien vers l'avant que vers l'arrière.
- 16) L'élévateur doit être muni d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 55 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

5.3.2 Matériel roulant

Les éléments suivants sont considérés comme des constituants d'interopérabilité pour le matériel roulant :

5.3.2.1 Interface du dispositif de commande de porte

- 1) Une indication visuelle sur le dispositif de commande de porte ou autour de celui-ci doit signaler qu'il est actionné et le dispositif doit pouvoir être actionné en exerçant, avec la paume de la main, une force ne dépassant pas 15 N.
- 2) Ce dispositif doit être identifiable au toucher (par exemple, au moyen d'un marquage tactile) et sa fonction doit être indiquée.

5.3.2.2 Toilettes standard et toilettes accessibles à tous : paramètres communs

- 1) Le centre de toute poignée de porte, tout verrou ou tout dispositif de commande de porte à l'extérieur ou à l'intérieur du cabinet de toilettes doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm au-dessus du seuil de la porte des toilettes.
- 2) Une indication visuelle et tactile (ou sonore) est donnée à l'intérieur et à l'extérieur des toilettes pour signaler qu'une porte a été verrouillée.
- 3) Tout dispositif de commande de porte et les autres équipements à l'intérieur d'un cabinet de toilettes (excepté les tables à langer et les dispositifs d'appel) doivent pouvoir être actionnés en exerçant une force ne dépassant pas 20 N.
- 4) Tout dispositif de commande, y compris le système de chasse d'eau, doit contraster avec la surface environnante, et doit être identifiable au toucher.
- 5) Des informations claires et précises doivent être données concernant l'utilisation de tout dispositif de commande, à l'aide de pictogrammes et sous forme tactile.
- 6) Le siège de toilettes et son couvercle, ainsi que les mains courantes, doivent contraster avec le fond.
- 7) Si des dispositifs d'ouverture et de fermeture de porte sont placés l'un au-dessus de l'autre, le dispositif du dessus doit toujours être la commande d'ouverture.
- 8) Les portes automatiques et semi-automatiques doivent être équipées de dispositifs pour éviter que des voyageurs soient coincés lors de leur fonctionnement.
- 9) La force requise pour ouvrir ou fermer une porte manuelle ne doit pas dépasser 60 N.

5.3.2.3 Toilettes standard

- 1) Les toilettes standard ne sont pas conçues pour être accessibles à un utilisateur de fauteuil roulant.
- 2) La largeur utile minimale de la porte est de 500 mm.
- 3) Une main courante fixe verticale et/ou horizontale, conformément au point 4.2.2.9, doit être installée à côté du siège des toilettes et du lavabo.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 56 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

5.3.2.4 Toilettes accessibles à tous

- 1) Des toilettes accessibles à tous sont conçues pour être utilisées par tous les voyageurs, y compris toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
- 2) La zone d'utilisation des toilettes accessibles à tous est définie en fonction de sa méthode d'évaluation (A ou B conformément au point 6.1.3.1).
- 3) La largeur libre utile de la porte d'accès aux toilettes est d'au moins 800 mm. Si la porte est automatique ou semi-automatique, il doit être possible de l'ouvrir partiellement pour qu'un accompagnateur d'utilisateur de fauteuil roulant puisse sortir des toilettes et y entrer de nouveau.
- 4) L'extérieur de la porte comporte le panneau prévu à l'appendice N.
- 5) L'espace à l'intérieur du cabinet de toilettes doit être suffisant pour permettre de manœuvrer un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont définies à l'appendice M pour le placer dans une position permettant de transférer son occupant de manière latérale ou en diagonale jusqu'au siège des toilettes.
- 6) Il doit y avoir un espace libre minimal de 700 mm en face du siège des toilettes dans le prolongement du profil du siège.
- 7) Une main courante horizontale respectant les exigences du point 4.2.2.9 doit être installée de part et d'autre du siège des toilettes et s'étendre au moins jusqu'au bord avant du siège.
- 8) La main courante montée du côté accessible en fauteuil roulant doit pouvoir pivoter de manière à permettre un transfert sans entrave de l'utilisateur du fauteuil roulant vers et depuis le siège de toilettes.
- 9) La surface du siège de toilettes, en position abaissée, doit être à une hauteur comprise entre 450 mm et 500 mm au-dessus du sol.
- 10) Toutes les installations doivent être aisément accessibles par un utilisateur de fauteuil roulant.
- 11) Le cabinet de toilettes doit être muni d'au moins deux dispositifs de demande d'aide qui, lorsqu'ils sont actionnés, envoient un signal à une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée ; ils ne doivent pas nécessairement permettre d'engager une communication.
- 12) L'interface des dispositifs de demande d'aide doit être conforme au point 5.3.2.6.
- 13) L'un d'eux est placé à une hauteur maximale de 450 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande. Il doit être placé de manière à ce qu'une personne étendue sur le sol puisse atteindre la commande.
- 14) L'autre doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande.
- 15) Ces deux dispositifs de demande d'aide doivent être placés sur des surfaces verticales différentes du cabinet de toilettes, afin de pouvoir être atteints dans une série de positions.
- 16) La commande des dispositifs de demande d'aide doit se distinguer de toute autre commande se trouvant dans les toilettes, être colorée différemment des autres commandes et contraster avec son environnement.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 57 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 17) Si une table à langer est installée, sa surface utilisable en position abaissée doit se trouver à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 000 mm au-dessus du sol.

5.3.2.5 Table à langer

- 1) Les dimensions minimales de la surface utilisable de la table à langer doivent être de 500 mm de large et 700 mm de long.
- 2) Elle doit être conçue de manière à empêcher une glissade accidentelle du bébé, être dépourvue d'arêtes vives et pouvoir supporter une charge minimale de 80 kg.
- 3) Il doit être possible de la mettre en position de rangement en exerçant d'une seule main une force ne dépassant pas 25 N.

5.3.2.6 Interface du dispositif de demande d'aide

Le dispositif de demande d'aide doit :

- 1) être indiqué par un signe dont le fond jaune contraste avec un symbole noir (conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [10]). Ce symbole représente une cloche ou un téléphone. Le signe peut se trouver sur le bouton ou son pourtour, ou sur un pictogramme distinct ;
- 2) inclure des symboles tactiles ;
- 3) émettre une indication visuelle et sonore pour signaler à l'utilisateur que le dispositif a bien été actionné ;
- 4) comporter des consignes d'utilisation supplémentaires si nécessaire ;
- 5) pouvoir être actionné avec la paume de la main en exerçant une force ne dépassant pas 30 N.

5.3.2.7 [réservé]

5.3.2.8 Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement : marchepieds escamotables et palettes comble-lacune

- 1) Un marchepied escamotable ou une palette comble-lacune doit être conçu(e) et évalué(e) pour une zone d'utilisation définie en fonction de la largeur des portes auxquelles ces dispositifs peuvent s'adapter.
- 2) La résistance mécanique du dispositif doit être conforme à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [11].
- 3) Un mécanisme adéquat est installé afin d'assurer la stabilité du dispositif en position déployée et rétractée.
- 4) La surface du dispositif est antidérapante et présente une largeur libre effective équivalente à la largeur de la porte.
- 5) Le dispositif doit être équipé d'un système de détection des obstacles conforme à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [11].

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 58 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 6) Le dispositif intègre une méthode de déploiement et de rangement si son alimentation électrique est interrompue.

5.3.2.9 Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement : rampes embarquées

- 1) Les rampes doivent être conçues et évaluées pour une zone d'utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée pour une pente maximale de 18 % (10,2°).
- 2) Les rampes doivent supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre de la rampe et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
- 3) Une rampe d'accès est mise en place manuellement par le personnel ou bien déployée d'une manière semi-automatique par un moyen mécanique commandé par un membre du personnel ou le voyageur.
- 4) S'il s'agit d'un dispositif à manœuvre motorisée, il doit comporter un mode d'exploitation manuelle en cas de défaillance du moteur.
- 5) La surface d'une rampe doit être antidérapante et avoir une largeur libre effective d'au moins 760 mm.
- 6) Les rampes dont la largeur libre est inférieure à 1 000 mm doivent avoir des bords relevés des deux côtés afin d'empêcher les roues de l'aide à la mobilité de glisser hors de la rampe.
- 7) Les rebords aux deux extrémités de la rampe doivent être en biseau et d'une hauteur maximale de 20 mm. Ils doivent être munis de bandes d'éveil de vigilance de couleur contrastante.
- 8) Une rampe doit être sécurisée afin de ne pas subir de déplacement pendant l'embarquement ou le débarquement de voyageurs.
- 9) Une rampe semi-automatique doit être équipée d'un mécanisme destiné à arrêter son mouvement si le bord avant de la rampe entre en contact avec un objet quelconque ou une personne.
- 10) La rampe doit être munie d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.

5.3.2.10 Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement : élévateurs embarqués

- 1) Les élévateurs doivent être conçus et évalués pour une zone d'utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée.
- 2) La surface de la plateforme de l'élévateur est antidérapante. Au niveau de la surface, la plateforme a une largeur libre minimale de 760 mm et une longueur de 1 200 mm. Conformément à l'appendice M, une longueur supplémentaire de 50 mm doit être disponible pour les pieds sur une hauteur de 100 mm au-dessus de la plateforme de l'élévateur, en tenant compte d'une orientation aussi bien vers l'avant que vers l'arrière de l'utilisateur de fauteuil roulant.
- 3) La palette comblant la lacune entre la plateforme de l'élévateur et le plancher de la voiture doit avoir une largeur minimale de 720 mm.
- 4) L'élévateur doit supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre de la plateforme et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 59 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 5) Chaque commande pour déployer l'élévateur, l'abaisser au niveau du sol, l'élever et le replier doit nécessiter une pression manuelle continue et ne doit pas permettre une manœuvre inappropriée lorsque la plateforme de l'élévateur est occupée.
- 6) En cas de défaillance du moteur, une méthode doit permettre de déployer l'élévateur, de l'abaisser au niveau du sol avec un occupant, et d'élever et de ranger l'élévateur à vide.
- 7) Aucune partie de la plateforme de l'élévateur ne doit se déplacer à une vitesse supérieure à 150 mm/seconde au cours de la montée ou de la descente d'un occupant, et à 600 mm/seconde au cours des phases de déploiement ou de rangement (sauf si l'élévateur est déployé ou rangé manuellement).
- 8) L'accélération horizontale et verticale maximale de la plateforme de l'élévateur lorsqu'elle est occupée est de 0,3 g.
- 9) La plateforme de l'élévateur doit être équipée de barrières afin d'empêcher les roues d'un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme au cours de sa manœuvre.
- 10) Une barrière mobile ou un élément de conception intrinsèque de l'élévateur doit empêcher un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme du côté le plus proche du véhicule jusqu'à ce que l'élévateur soit en position levée.
- 11) Chaque côté de la plateforme de l'élévateur qui s'étend au-delà du véhicule en position levée doit être muni d'une barrière d'au moins 25 mm de haut. Ces barrières ne doivent pas entraver la manœuvre d'un fauteuil roulant vers ou depuis le couloir.
- 12) La barrière du côté du chargement (barrière extérieure), qui joue le rôle de rampe de chargement lorsque l'élévateur est au niveau du sol, doit être suffisante, lorsqu'elle est levée ou fermée, pour empêcher un fauteuil roulant électrique de la défoncer ou de passer par-dessus ; sinon, un système de sécurité supplémentaire doit être mis en place.
- 13) L'élévateur doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant orienté aussi bien vers l'avant que vers l'arrière.
- 14) L'élévateur doit être muni d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.

6. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET/OU DE L'APTITUDE À L'EMPLOI

Les modules pour les

procédures d'évaluation concernant la vérification des éléments de construction sont décrits dans la PTU GEN-D.

procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification «CE» sont décrits dans la décision de la Commission 2010/713/UE⁷.

⁷ Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 60 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

6.1 Constituants d'interopérabilité (CI)

6.1.1 Évaluation de la conformité

Conformément à la PTU GEN-D, le droit applicable dans les États parties peut prévoir que les CI soient évalués séparément du sous-système.

Le fabricant d'un constituant d'interopérabilité ou son mandataire établi dans l'Union doit rédiger une déclaration «CE» de conformité ou une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 avant de mettre le constituant d'interopérabilité sur le marché.

Si un CI est évalué séparément du sous-système, cette évaluation

L'évaluation de la conformité d'un constituant d'interopérabilité

est effectuée conformément au(x) module(s) prévu(s) pour ce constituant particulier comme spécifié au point 6.1.2 de la présente PTU.

6.1.2 Application des modules

Les procédures d'évaluation (modules) pour la vérification des éléments de construction

Les modules pour la certification «CE» de conformité des constituants d'interopérabilité

sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 14 : Procédures d'évaluation (modules) pour la vérification des éléments de construction

Tableau 14 : Modules pour la certification « CE » de conformité des constituants d'interopérabilité

Module CA	Contrôle interne de la production	
Module CA1	Contrôle interne de la production et vérification du produit par un contrôle individuel	
Module CA2	Contrôle interne de la production et vérification du produit à des intervalles aléatoires	
Module CB	Examen de type	Examen CE de type
Module CC	Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production	
Module CD	Conformité au type sur la base du système de gestion de la qualité du procédé de production	
Module CF	Conformité au type sur la base de la vérification du produit	
Module CH	Conformité sur la base du système de gestion de la qualité totale	
Module CH1	Conformité sur la base du système complet de gestion de la qualité et du contrôle de la conception	
Module CV	Validation de type par expérimentation en service (aptitude à l'emploi)	

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 61 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Dans le cas d'une évaluation séparée des CI, le fabricant | Le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union

doit choisir un des modules ou une des combinaisons de modules figurant dans le tableau ci-dessous, en fonction du constituant visé par l'évaluation.

Tableau 15 : Combinaison de modules pour

les procédures d'évaluation (modules) pour la vérification des éléments de construction | la certification «CE» de conformité des constituants d'interopérabilité

Point de la présente PTU/ annexe	Constituants à évaluer	Modules						
		CA	CA1 ou CA2* ⁸	CB + CC	CB + CD	CB + CF	CH* ⁸	CH1
5.3.1.2 et 5.3.1.3	Rampes sur quai et ascenseurs sur quai		X		X	X	X	X
5.3.2.1	Interface du dispositif de commande de porte	X		X			X	
5.3.2.2, 5.3.2.3 et 5.3.2.4	Toilettes		X	X	X		X	X
5.3.2.5	Table à langer	X		X			X	
5.3.2.6	Dispositifs de demande d'aide	X		X			X	
de 5.3.2.8 à 5.3.2.10	Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement		X		X	X	X	X

(*) Les modules CA1, CA2 ou CH sont autorisés uniquement dans le cas de produits fabriqués selon une conception développée et déjà utilisée pour une mise sur le marché avant l'application des STI pertinentes applicables à ces produits, à condition que le fabricant démontre à l'organisme notifié que la revue de conception et l'examen de type ont été réalisés pour

⁸ Les modules CA1, CA2 ou CH sont autorisés uniquement dans le cas de produits fabriqués selon une conception développée et déjà utilisée pour une mise sur le marché avant l'application des PTU pertinentes applicables à ces produits, à condition que le fabricant démontre à l'organisme d'évaluation que la revue de conception et l'examen de type ont été réalisés pour des applications précédentes dans des conditions comparables et sont conformes aux exigences de la présente PTU ; cette démonstration doit être dûment documentée et est considérée comme fournissant le même niveau de preuve que le module CB ou l'examen de conception conformément au module CH1.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 62 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

des applications précédentes dans des conditions comparables et sont conformes aux exigences de la présente STI; cette démonstration doit être dûment documentée et est considérée comme fournissant le même niveau de preuve que le module CB ou l'examen de conception conformément au module CH1.

Le point 6.1.3 spécifie s'il est nécessaire d'utiliser une procédure particulière pour l'évaluation.

6.1.3 Procédures d'évaluation particulières

6.1.3.1 Module « Toilettes accessibles à tous »

L'espace à l'intérieur du cabinet de toilettes permettant de manœuvrer un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont définies à l'appendice M pour le placer dans une position permettant de transférer son occupant de manière latérale et diagonale jusqu'au siège des toilettes doit être évalué en appliquant la méthode A décrite dans la spécification mentionnée à l'appendice A, index [9].

Si la méthode A ne peut pas être utilisée, il est autorisé d'utiliser la méthode B qui est décrite dans la spécification mentionnée à l'appendice A, index [9], uniquement dans les cas suivants :

- pour les voitures dont la largeur disponible au sol est inférieure à 2 400 mm,
- en cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant existant.

6.1.3.2 Module « Toilettes » et module « Toilettes accessibles à tous »

Lorsqu'un module « Toilettes » ou un module « Toilettes accessibles à tous » n'est pas conçu en tant que structure indépendante, ses caractéristiques peuvent être évaluées au niveau du sous-système.

6.2 Sous-systèmes

6.2.1 Vérification de la conformité⁹

La procédure de l'OTIF pour l'octroi de certificats techniques est définie à l'article 10 des ATMF.

Les procédures de vérification «CE» à appliquer aux sous-systèmes sont décrites à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797 et à l'annexe VI de celle-ci.

La procédure de vérification PTU doit être effectuée conformément au(x) module(s) prévu(s) visé(s) au point 6.2.2 de la présente PTU.

Pour le sous-système « Infrastructure », si le demandeur démontre que les essais ou les évaluations d'un sous-système ou d'éléments d'un sous-système sont identiques ou ont été fructueux pour les applications

⁹ Le titre du point 6.2.1 de la STI est « Vérification "CE" (général) ».

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 63 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

antérieures d'une conception, l'organisme d'évaluation doit tenir compte des résultats desdits essais et évaluations pour la vérification PTU.

En ce qui concerne le sous-système « Infrastructure », l'objectif de l'inspection par un organisme d'évaluation est de s'assurer que les exigences de la PTU sont satisfaites. L'inspection est effectuée sous la forme d'un examen visuel ; en cas de doute, l'organisme d'évaluation peut demander au demandeur d'effectuer des mesures pour vérifier les valeurs. Si différentes méthodes sont possibles (pour le contraste par exemple), la méthode de mesure doit être celle utilisée par le demandeur.

La procédure d'approbation et le contenu de l'évaluation sont convenus entre le demandeur et un organisme d'évaluation, conformément aux exigences énoncées dans la présente PTU.

6.2.2 Procédures d'évaluation pour la vérification des sous-systèmes (modules)

Les modules pour les procédures d'évaluation pour la vérification des sous-systèmes sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 16 : Modules pour les procédures d'évaluation pour la vérification des sous-systèmes

Module SB	Examen de type OTIF
Module SD	Système de gestion de la qualité du procédé de production
Module SF	Vérification sur la base de la vérification du produit
Module SG ¹⁰	[réservé]
Module SH1	Vérification sur la base du système de gestion de la qualité complet et du contrôle de la conception

Le demandeur choisit un des modules ou une combinaison de modules figurant dans le tableau 17.

¹⁰ L'application de la présente PTU au sous-système « Infrastructure » est volontaire et il n'y a donc pas de module SG dans la COTIF décrivant la procédure d'évaluation pour la vérification du sous-système « Infrastructure ».

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 64 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Tableau 17 : Combinaison de modules pour les procédures d'évaluation pour la vérification des sous-systèmes

Sous-système à évaluer	Modules			
	SB+SD	SB+SF	SG	SH1
Sous-système « Matériel roulant »	X	X		X
Sous-système « Infrastructure »			X	X

Les caractéristiques du sous-système à évaluer au cours des phases correspondantes sont indiquées à l'appendice E de la présente PTU, au tableau E.1 pour le sous-système « Infrastructure » et au tableau E.2 pour le sous-système « Matériel roulant ». Le demandeur doit confirmer que

le sous-système « Matériel roulant » (obligatoire) et/ou le sous-système « Infrastructure » (volontaire) produits sont conformes au type.	chaque sous-système produit est conforme au type.
---	---

6.2.3 Procédures d'évaluation particulières

6.2.3.1 Fauteuil de transfert depuis un fauteuil roulant

L'évaluation de l'exigence relative à la fourniture de fauteuils de transfert consiste uniquement à vérifier qu'ils sont présents et équipés d'accoudoirs amovibles. La méthode de transfert ne doit notamment pas faire l'objet d'une évaluation.

6.2.3.2 Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci

Cette exigence doit être validée à l'aide de calculs fondés sur les valeurs nominales du dessin de construction de la voiture et les valeurs nominales du ou des quais concernés où sont prévus les arrêts du matériel roulant. L'extrémité extérieure du sol au niveau de la porte d'accès pour voyageurs est considérée comme une marche.

6.2.3.3 Évaluation du contraste pour le sous-système « Matériel roulant »

L'évaluation du contraste pour le sous-système « Matériel roulant » doit être effectuée conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [18].

6.2.4 Solutions techniques donnant une présomption de conformité lors de la phase de conception

Au regard de la présente PTU, le sous-système « Infrastructure » peut être considéré comme un assemblage constitué d'une succession de sous-composants récurrents tels que :

- les places de stationnement,
- les portes et les entrées, les obstacles transparents avec leur marquage,
- les bandes podotactiles, les informations tactiles le long des cheminements libres d'obstacles,
- les rampes et les escaliers munis de mains courantes,

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 65 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- le montage et la signalisation du mobilier,
- les billetteries ou les comptoirs d’information,
- les distributeurs automatiques de billets et les composteurs de billets,
- l’information visuelle : signalisation, pictogrammes et information dynamique,
- les quais, y compris les extrémités et les bordures, les abris et les zones d’attente le cas échéant,
- les traversées à niveau.

Pour ces sous-composants du sous-système « Infrastructure », la présomption de conformité peut être évaluée au cours de la phase de conception avant et indépendamment de n’importe quel un projet particulier. Un organisme d’évaluation délivre une attestation de contrôle intermédiaire (ACI) au cours de la phase de conception.

6.2.5 Évaluation de la maintenance

Le demandeur de l’évaluation

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797, le demandeur

doit se charger de compiler le dossier technique, qui contient la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance.

L’organisme d’évaluation doit uniquement vérifier que la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance, telle que définie au point 4.5 de la présente PTU, est fournie. L’organisme d’évaluation n’est pas tenu de vérifier les informations que cette documentation contient.

6.2.6 Évaluation des règles d’exploitation

L’entreprise ferroviaire est responsable de l’exploitation en sécurité de ses trains (article 6, § 2, AMTF), c’est-à-dire qu’elle doit veiller à ce que tous les équipements de sécurité embarqués soient en parfait état de fonctionnement et que le train puisse circuler en toute sécurité.

Conformément aux articles 10 et 12 de la directive (UE) 2019/798, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure doivent démontrer qu’ils satisfont aux exigences en matière d’exploitation de la présente STI pour toute nouvelle demande ou modification d’agrément de sécurité ou de certificat de sécurité.

6.2.7 Évaluation des unités destinées à une exploitation générale

Lorsque le matériel roulant est fourni sous forme de voitures individuelles et non d’unités fixes, ces voitures sont évaluées sur la base des points pertinents de la présente PTU, en acceptant le fait que certaines de ces voitures ne soient pas équipées de places pour fauteuils roulants, d’installations accessibles en fauteuil roulant ou de toilettes accessibles à tous.

Le domaine d’utilisation, à savoir le type de matériel roulant qui, une fois accouplé à l’unité à évaluer, garantit que le train est totalement conforme à la PTU, n’est pas vérifié par l’organisme d’évaluation.

Une fois que cette unité a reçu

une admission à l’exploitation en trafic international, | une autorisation de mise sur le marché,

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 66 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

il incombe à l'entreprise ferroviaire de garantir, lors de la formation d'un train avec d'autres voitures compatibles, que le train est conforme au point 4.2 de la présente

PTU.

STI, en vertu des règles définies au point 4.2.2.5 de la STI OPE (composition du train).

7. MISE EN ŒUVRE DE LA PTU

7.1 Application de la présente PTU à une nouvelle infrastructure et à un nouveau matériel roulant

7.1.1 Nouvelle infrastructure

L'application des paramètres relatifs à l'infrastructure de la présente PTU est facultative.

La présente STI couvre toutes les nouvelles gares relevant de son champ d'application.

Il n'est pas obligatoire d'appliquer la présente STI aux nouvelles gares qui ont déjà reçu un permis de construire ou qui font l'objet d'un marché de travaux majeurs déjà signé ou d'une procédure d'adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente STI. Toutefois, une version antérieure de la présente STI doit être appliquée dans les limites de son champ d'application. La cohérence des exigences applicables liées à l'application partielle de différentes versions de la présente STI à certaines sections de la gare doit être justifiée par le demandeur certifié par l'organisme notifié.

En cas de remise en service de gares qui ont été fermées longtemps sans prestation de services voyageurs, il peut être considéré qu'il s'agit d'un renouvellement ou d'un réaménagement conformément au point 7.2.

Dans tous les cas de construction d'une nouvelle gare, son gestionnaire ou l'entité de planification doit organiser une consultation des entités responsables de la gestion des alentours, afin que les exigences d'accessibilité soient satisfaites dans la mesure du possible, non seulement dans la gare elle-même, mais aussi pour l'accès à celle-ci. S'il s'agit de gares multimodales, les autres autorités de transport doivent également être consultées concernant l'accès au mode de transport ferroviaire et aux autres modes de transport, et concernant l'accès à partir de ces modes de transport.

7.1.2 Nouveau matériel roulant

1) La présente STI s'applique à toutes les unités du matériel roulant entrant dans son champ d'application pour lesquelles la PTU LOC&PAS s'applique.

La présente STI s'applique à toutes les unités du matériel roulant relevant de son champ d'application qui seront mises sur le marché après le 28 septembre 2023, sauf lorsque le point 7.1.1.2 «Application aux projets en cours» de la STI LOC & PAS s'applique.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 67 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 2) La conformité à une précédente version de la PTU PMR vaut conformité avec la présente PTU
- La conformité à la présente annexe dans sa version applicable avant le 28 septembre 2023 est réputée équivalente au respect de la présente PTU,

à l'exception des modifications énumérées à l'appendice P.

- 3) Les règles relatives aux certificats d'examen de type ou de conception pour le sous-système « Matériel roulant » et les constituants d'interopérabilité associés sont celles précisées au point 7.1.3 de la PTU LOC&PAS.

7.2 Application de la présente PTU à l'infrastructure et au matériel roulant existants

7.2.1 Étapes de migration progressive vers le système cible

La présente PTU s'applique aux unités de matériel roulant lorsqu'elles sont renouvelées ou réaménagées.

La présente PTU n'est pas obligatoire pour le sous-système infrastructure.

Cette STI ne s'applique pas aux gares renouvelées ou réaménagées qui ont déjà reçu un permis de construire ou qui font l'objet d'un marché de travaux déjà signé ou d'une procédure d'adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente STI.

La présente PTU ne s'applique pas au matériel roulant renouvelé ou réaménagé faisant l'objet d'un marché déjà signé ou d'une procédure d'adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente PTU.

En ce qui concerne le matériel roulant existant,

En ce qui concerne l'infrastructure et le matériel roulant existants,

la présente PTU a pour principal objectif de garantir son respect en identifiant et en éliminant progressivement les obstacles existants en matière d'accessibilité.

Les États membres veillent à ce que les inventaires des actifs soient organisés et adoptent des plans de mise en œuvre pour atteindre l'objectif du présent règlement.

7.2.1.1 Inventaire des actifs — infrastructure

Les exigences du présent point et des sous-points 7.2.1.1.1 à 7.2.1.1.4, ainsi que l'appendice O, précisent les caractéristiques de l'inventaire des actifs, y compris l'architecture fonctionnelle et technique, les règles relatives à la saisie et à la consultation des données, et les règles relatives à l'autoévaluation et à la désignation des entités responsables de la fourniture des données.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 68 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Pour les États parties non membres de l'UE, il est recommandé, mais pas obligatoire, de se conformer à ce point, puisque l'application de la présente PTU au sous-système « Infrastructure » n'est pas obligatoire.

7.2.1.1.1 Architecture fonctionnelle et technique

L'inventaire des actifs a pour objet :

- 1) de recenser les obstacles et entraves existants à l'accessibilité ;
- 2) de fournir des informations pratiques aux usagers ;
- 3) d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité.

Il n'y a pas de dispositions équivalentes en vigueur dans la COTIF et il est donc recommandé aux États parties n'appliquant pas la réglementation de l'UE d'appliquer des règles nationales équivalentes.

Le règlement (UE) n° 454/2011 (STI ATV) définit l'architecture d'échange des données en matière d'accessibilité.

Les spécifications mentionnées à l'appendice A, index [21] et [22], s'appliquent au formatage et à l'échange de données relatives à l'accessibilité.

Pour l'utilisation particulière envisagée, un profil Transmodel spécifique harmonisé comme prévu dans les documents techniques visés à l'appendice O, index 1.

7.2.1.1.2 Règles relatives à la saisie et à l'autoévaluation des données en matière d'accessibilité

[réservé]

Les règles relatives à la saisie et à l'autoévaluation des données en matière d'accessibilité sont les suivantes :

- 1) les entités qui collectent les données en matière d'accessibilité relatives aux actifs ne doivent pas nécessairement être indépendantes de celles qui gèrent ces actifs au quotidien ;
- 2) au cours de la première collecte de données en matière d'accessibilité à la suite de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission¹¹, l'état de conformité des gares à la présente STI peut être inventorié comme n'ayant pas été évalué ;

¹¹ Règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission en ce qui concerne l'inventaire des actifs en vue de recenser les barrières à l'accessibilité, de fournir des informations aux usagers et d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 69 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- 3) lorsqu'une gare, ou des éléments d'une gare, fait l'objet d'un réaménagement, d'un renouvellement ou de tout type de travaux prévus par le plan national de mise en œuvre de la présente STI, les données en matière d'accessibilité correspondantes sont actualisées, y compris l'état de conformité à la présente STI, le cas échéant ;
- 4) l'état de conformité à la présente STI peut être actualisé sur la base d'une ACI comme décrit au point 6.2.4 de la présente STI ;
- 5) l'état de fonctionnement de l'équipement ne doit pas nécessairement être inventorié.

Un outil de collecte de données, dont les modes opératoires sont décrits dans les documents techniques visés dans l'appendice O, index 2, est mis à disposition par la Commission.

Lorsque des données structurées en matière d'accessibilité existent et peuvent être converties selon le profil harmonisé, il est également possible de transférer ces données après conversion. La méthode de conversion des données existantes en matière d'accessibilité et le protocole de communication sont prévus dans les documents techniques visés dans l'appendice O, index 3.

7.2.1.1.3 Règles relatives à la consultation

[réservé]

À partir de l'ERSAD¹² :

- 1) le public est en mesure d'accéder à des informations à partir d'un site internet public hébergé par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ;
- 2) les autorités nationales enregistrées doivent pouvoir extraire toutes les données en matière d'accessibilité utiles pour leur État membre ;
- 3) la Commission et l'Agence doivent pouvoir extraire toutes les données en matière d'accessibilité.

¹² Base de données européenne sur l'accessibilité des gares ferroviaires (ERSAD).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR	
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 70 sur 97	
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN	Date : 24.2.2025

7.2.1.1.4 Règles relatives à la gestion du retour d'information des usagers

[réservé]

Le retour d'information de la part des usagers peut prendre la forme :

- 1) d'un retour d'information des associations d'usagers, y compris les organisations représentant les personnes handicapées : les structures existantes peuvent être utilisées pour autant qu'elles comprennent des représentants des organisations de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite et rendent compte de la situation à un niveau approprié, qui n'est pas nécessairement le niveau national. La procédure pour communiquer un retour d'information des usagers doit permettre la participation de ces organisations sur un pied d'égalité ;
- 2) d'un retour d'information individuel: les visiteurs du site doivent avoir la possibilité de signaler des erreurs concernant les données en matière d'accessibilité relatives à une gare déterminée et obtenir un accusé de réception de leurs commentaires.

Dans les deux cas, la ou les entités responsables de la collecte, de la maintenance et de l'échange des données doivent tenir compte de manière adéquate du retour d'information des usagers.

7.2.2 Application de la présente PTU à l'infrastructure existante

En ce qui concerne l'infrastructure, la conformité à la présente PTU est facultative.

les éléments renouvelés ou réaménagés sont tenus de se conformer à la présente STI. Cependant, compte tenu des caractéristiques du système ferroviaire existant, la STI reconnaît que la conformité de l'infrastructure existante peut être atteinte en améliorant progressivement l'accessibilité.

Outre cette approche progressive, le système cible de l'infrastructure existante autorise les dérogations suivantes.

- Si un cheminement libre d'obstacles est créé à partir de passerelles pour piétons, d'escaliers et de passages souterrains existants, y compris les portes, les élévateurs

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 71 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

et les composteurs de billets, la conformité avec les exigences relatives aux dimensions de ces éléments en termes de largeur n'est pas obligatoire.

- La conformité avec les exigences relatives à la largeur minimale du quai n'est pas obligatoire pour les gares existantes si la non-conformité est due à la présence de certains obstacles sur le quai (par exemple, colonnes porteuses, cages d'escaliers, ascenseurs, etc.) ou de voies existantes qui sont peu susceptibles de pouvoir être déplacés.
- Lorsqu'une gare existante ou une partie de celle-ci est un bâtiment historique reconnu et protégé par la législation nationale, il est autorisé d'adapter les exigences de la présente PTU afin de ne pas enfreindre la législation nationale relative à la protection dont jouit le bâtiment.

7.2.3 Application de la présente PTU au matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant

- 1) Les règles de gestion des modifications apportées au matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant sont celles précisées au point 7.1.2 de la PTU LOC & PAS et à l'appendice F de la présente PTU.
- 2) Si le demandeur souhaite étendre le domaine d'utilisation d'un véhicule qui a déjà été admis à l'exploitation, il applique les règles prévues au point 7.1.4 de la PTU LOC&PAS.

Les règles relatives à l'extension du domaine d'utilisation du matériel roulant existant en exploitation avant le 19 juillet 2010 ou bénéficiant d'une autorisation conformément à la directive 2008/57/CE sont celles précisées au point 7.1.4 de la STI LOC & PAS.

7.3 Cas spécifiques

7.3.1 Généralités

Les cas spécifiques répertoriés au point 7.3.2 décrivent des dispositions spéciales requises et autorisées sur des réseaux particuliers de chaque État partie.

Les cas spécifiques pour les États membres de l'Union européenne sont ceux inclus dans la STI PMR.

Ces cas spécifiques sont classés comme suit :

- Cas « P » : cas « permanents ».

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 72 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

- Cas « T » : cas « provisoires », dans le cadre desquels il est prévu d’atteindre le système cible ultérieurement.

7.3.2 Liste des cas spécifiques

7.3.2.1 Couloirs (point 4.2.2.6)

Cas spécifique du Royaume-Uni pour la Grande-Bretagne (« P »)

En raison du gabarit restreint des obstacles, de la courbure des voies et de la largeur limitée des voitures qui en résulte, seul l’accès aux sièges prioritaires est concerné par la conformité avec la clause 4.2.2.6, point 1). Ce cas spécifique n’empêche pas le matériel roulant conforme aux STI d’accéder au réseau national.

7.3.2.2 Emmarchement pour l’accès au véhicule et la sortie de celui-ci (point 4.2.2.11)

Cas spécifique du Royaume-Uni pour la Grande-Bretagne (« P »)

Applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d’une hauteur nominale de 915 mm.

Les marches d’accès des voyageurs au véhicule peuvent être conçues pour satisfaire soit aux valeurs suivantes lorsque le véhicule est à l’arrêt à une hauteur nominale de quai britannique de 915 mm :

valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} conformes au tableau suivant :

Table 25 : Valeurs de δ_h , δ_{v+} et δ_{v-} pour le cas spécifique du Royaume-Uni

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
Sur une voie en palier et en alignement	200	230	160
Sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m	290	230	160

soit à la position définie dans les règles techniques nationales notifiées à cette fin.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 73 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice A : Normes ou documents normatifs visés dans la présente PTU

Index	Caractéristiques à évaluer	Point(s) de la PTU	Points de la norme obligatoires
[1]	EN 81-70:2021+A1:2022 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs – Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge – Partie 70 : Accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap		
[1.1]	Dimensions des ascenseurs	4.2.1.2.2 5)	5.3.1, tableau 3
[1.2]	Signalétique tactile	4.2.1.10 7)	Tableau 4, points c), h), j) et k)
[2]	EN 115-1:2017 Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants – Partie 1 : Construction et installation		
[2.1]	Conception des escaliers mécaniques et des tapis roulants	4.2.1.2.2 6)	5.4.1.2.2, 5.4.1.2.3 5.2.2
[3]	EN 12464-2:2014 Lumière et éclairage – Éclairage des lieux de travail – Partie 2 : Lieux de travail extérieurs		
[3.1]	Éclairage sur les quais	4.2.1.9 3)	Tableau 5.12, hormis les points 5.12.16 et 5.12.19
[4]	EN 12464-1:2021 Lumière et éclairage – Éclairage des lieux de travail – Partie 1 : Lieux de travail intérieurs		
[4.1]	Éclairage sur les quais	4.2.1.9 3)	61.1.2
[5]	EN 60268-16:2020 Équipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 16 : Évaluation objective de l'intelligibilité de la parole au moyen de l'indice de transmission de la parole		
[5.1]	Indice de transmission de la parole, gares	4.2.1.11 1)	Annexe B
[5.2]	Indice de transmission de la parole, matériel roulant	4.2.2.7.4 5)	
[6]	EN 13272-1:2019 Applications ferroviaires – Éclairage électrique pour matériel roulant des systèmes de transport public – Partie 1: Rail lourd		
[6.1]	Éclairage dans le matériel roulant	4.2.2.4 1)	4.1.2

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 74 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Index	Caractéristiques à évaluer	Point(s) de la PTU	Points de la norme obligatoires
[6.2]	Réduction de l'éclairage (règle de fonctionnement)	4.4.2.7	4.1.6, 4.1.7
[7]	ISO 3864-1:2011 Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 1 : Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité		
[7.1]	Signaux relatifs à la sécurité, d'avertissement, d'obligation et d'interdiction	4.2.2.7.2 1)	6, 7, 8, 9, 10, 11
[8]	EN 15273-1:2013+A1:2016/AC:2017 Applications ferroviaires – Gabarits – Partie 1 : Généralités – Règles communes à l'infrastructure et au matériel roulant		
[8.1]	Calcul de bq_0	4.2.2.11.1 2)	H.2.2
[9]	EN 16585-1:2017 Applications ferroviaires – Conception destinée à l'usage par les PMR – Équipements et composants à bord du matériel roulant – Partie 1 : Toilettes		
[9.1]	Évaluation du module « Toilettes accessibles à tous »	6.1.3.1	Chapitre 6
[9.2]	Portée confortable d'une personne en fauteuil roulant	4.2.2.2 12)	Figure B.2
[10]	ISO 3864-4:2011 Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 4 : Propriétés colorimétriques et photométriques des matériaux des signaux de sécurité		
[10.1]	Définition des couleurs	5.3.2.6 1)	Chapitre 4
[11]	EN 14752:2019+A1:2021 Applications ferroviaires – Systèmes d'accès latéraux pour matériel roulant		
[11.1]	Résistance mécanique des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement	5.3.2.8 2)	4.2.2
[11.2]	Détection des obstacles	5.3.2.8 5)	5.4
[12]	ISO 7000:2019 Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Symboles enregistrés		
[12.1]	Symbole de panneau d'identification des zones accessibles en fauteuil roulant	Point N.3 de l'appendice N	Symbole 0100

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 75 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Index	Caractéristiques à évaluer	Point(s) de la PTU	Points de la norme obligatoires
[13]	ISO 7001:2007/Amd 4:2017 Symboles graphiques – Symboles destinés à l’information du public		
[13.1]	Symbole de panneau d’identification des zones accessibles en fauteuil roulant	Point N.3 de l’appendice N	Symbole PIPF 006
[14]	ETSI EN 301 462:2000-03 Facteurs humains ; Symboles représentant les équipements de télécommunication destinés aux personnes sourdes et malentendantes		
[14.1]	Symbole de panneau d’indication de boucles inductives	Point N.3 de l’appendice N	4.3.1.2
[15]	EN 15273-2:2013+A1:2016 Applications ferroviaires – Gabarits – Partie 2 : Gabarit du matériel roulant		
[15.1]	Cas spécifique pour la Finlande	7.3.2.6	Annexe F
[16]	EN 16585-2:2017 Applications ferroviaires – Conception destinée à l’usage par les PMR – Équipements et composants à bord du matériel roulant – Partie 2 : Éléments pour position assise, position debout et déplacement		
[16.1]	Schémas des sièges prioritaires	4.2.2.1.2.1 7) 4.2.2.1.2.1 8)	Annexe A
[16.2]	Sièges à orientation unique	4.2.2.1.2.2 1)	Figure A.2
[16.3]	Sièges face à face	4.2.2.1.2.3 1) 4.2.2.1.2.3 2)	Figures A.3 et A.4
[16.4]	Schémas des places pour fauteuils roulants	4.2.2.2 4)	Figures B1, B2, B3
[16.5]	Schémas des places pour fauteuils roulants	Appendice F	Figure 5
[17]	EN 16585-3:2017 Applications ferroviaires – Conception destinée à l’usage par les PMR – Équipements et composants à bord du matériel roulant – Partie 3 : Passages et portes intérieures		
[17.1]	Couloir sur toute la longueur des voitures	4.2.2.6 1)	Figure 2
[17.2]	Couloir d’intercirculation entre les voitures d’une rame	4.2.2.6 1)	Figure 3

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 76 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Index	Caractéristiques à évaluer	Point(s) de la PTU	Points de la norme obligatoires
[17.3]	Couloir en direction et à partir des zones accessibles en fauteuil roulant	4.2.2.6 1)	Figure 5
[17.4]	Largeurs de couloir pour un changement de direction	4.2.2.6 4)	Tableau 3
[18]	EN 16584-1:2017 Applications ferroviaires – Conception destinée à l’usage par les PMR – Exigences générales – Partie 1 : Contraste		
[18.1]	Évaluation du contraste pour le sous-système « matériel roulant »	6.2.3.3	Annexe A, point A.1
[19]	EN 16584-2:2017 Applications ferroviaires – Conception destinée à l’usage par les PMR – Exigences générales – Partie 2 : Information		
[19.1]	Signaux visuels des portes	4.2.2.3.2 11)	5.3.3.2 g) et h)
[20]	EN 17285:2020 Applications ferroviaires – Acoustique – Mesurage des signaux audibles d’avertissement des portes		
[20.1]	Mesurage des signaux des portes intérieures	App. G - G.4	5, 6, 7
[20.2]	Mesurage des signaux des portes extérieures	App. G - G.4	5, 6, 7
[20.3]	Mesurage des signaux de repérage des portes	App. G - G.4	5, 7
[21]	CEN/TS 16614-1:2020 Transport public — Échange des informations planifiées (NeTEx) — Partie 1 : Format d’échange - Topologie du réseau de transport public		
[21.1]	Formatage et échange des données sur l’accessibilité	7.2.1.1.1	Tout
[22]	EN 12896-1:2016 Transport public. Modèles de données de référence. Concepts communs (Transmodel)		
[22.1]	Formatage et échange des données sur l’accessibilité	7.2.1.1.1	Tout

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 77 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice B : Règle provisoire relatives aux priorités pour le réaménagement/renouvellement des gares

[réservé]

En cas de renouvellement ou de réaménagement d'une gare existante dont le trafic voyageurs quotidien (total de voyageurs qui embarquent et débarquent) est au maximum de 1 000 voyageurs en moyenne annuelle, l'installation d'ascenseurs ou de rampes, qui serait normalement nécessaire pour garantir un cheminement sans marches, n'est pas obligatoire si une autre gare située à une distance maximale de 50 km sur la même ligne possède un cheminement sans obstacle totalement conforme. Dans ces circonstances, la conception des gares doit permettre l'installation future d'un ascenseur et/ou de rampes afin de rendre la gare accessible à toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite. La réglementation nationale est appliquée afin d'organiser le transport des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite par un moyen de transport accessible entre cette gare non accessible et la prochaine gare accessible sur la même ligne.

 OTIF	Prescription technique uniforme Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		PTU PMR Page 78 sur 97	
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN	Date : 24.2.2025

Appendice C

Inutilisé.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 79 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice D : Évaluation des constituants d'interopérabilité

D.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent appendice décrit l'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité.

D.2 CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques des constituants d'interopérabilité à évaluer dans les différentes phases de conception, de développement et de production sont marquées d'une croix (X) au tableau D.1.

Tableau D.1 – Évaluation des constituants d'interopérabilité

1	2	3	4	5
Constituants d'interopérabilité et caractéristiques à évaluer	Évaluation lors de la phase suivante			
	Phase de conception et de développement			Phase de production
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Revue du procédé de fabrication	Essai de type	Vérification de la conformité avec le type
5.3.1.2 Rampes sur quai	X		X	X
5.3.1.3 Élévateurs sur quai	X		X	X
5.3.2.1 Interface du dispositif de commande de porte	X		X	X
5.3.2.2 et 5.3.2.3 Toilettes standard	X		X	X
5.3.2.2 et 5.3.2.4 Toilettes accessibles à tous	X		X	X
5.3.2.5 Espace à langer	X		X	X
5.3.2.6 Dispositif de demande d'aide	X		X	X
5.3.2.8 Marchepied escamotable et palette comble-lacune	X		X	X
5.3.2.9 Rampe embarquée	X		X	X
5.3.2.10 Élévateur embarqué	X		X	X

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 80 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice E : Évaluation des sous-systèmes

E.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent appendice décrit l'évaluation de la conformité des sous-systèmes.

E.2 CARACTÉRISTIQUES ET MODULES

Les caractéristiques des sous-systèmes à évaluer au cours des différentes phases de conception, de développement et de production sont marquées d'une croix (X) dans le tableau E.1 en ce qui concerne le sous-système « Infrastructure » et dans le tableau E.2 en ce qui concerne le sous-système « Matériel roulant ».

Tableau E.1 – Évaluation du sous-système « Infrastructure » (construit et fourni comme entité unique)

1	2	3
Caractéristiques à évaluer	Phase de conception et de développement	Phase de construction
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Inspection
Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite	X	X
Cheminelements libres d'obstacles	X	X
Signalisation des cheminelements	X	X
Portes et entrées	X	X
Revêtements de sol	X	X
Obstacles transparents	X	X
Toilettes	X	X
Mobilier et structures amovibles	X	X
Billetterie / Comptoir ou distributeur automatique de billets / Comptoir d'information / Composteur de billets / Tourniquets / Points d'assistance à la clientèle	X	X
Éclairage	X	X
Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique	X	X
Information sonore	X	X
Largeur et bordure des quais	X	X

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 81 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

1	2	3
Caractéristiques à évaluer	Phase de conception et de développement	Phase de construction
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Inspection
Extrémité de quai	X	X
Traversées à niveau dans les gares	X	X

*Tableau E.2 – Évaluation du sous-système « Matériel roulant »
(construit et fourni en tant que produits de série)*

1	2	3	4
Caractéristiques à évaluer	Phase de conception et de développement		Phase de production
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Essai de type	Essai de routine
Sièges			
Généralités	X	X	
Sièges prioritaires – généralités	X		
Sièges à orientation unique	X	X	
Sièges face à face	X	X	
Places pour fauteuils roulants	X	X	
Portes			
Généralités	X	X	
Portes extérieures	X	X	
Portes intérieures	X	X	
Éclairage		X	
Toilettes	X		
Couloirs	X		
Information de la clientèle			
Généralités	X	X	
Signalétique, pictogramme et informations tactiles	X	X	
Information visuelle dynamique	X	X	
Information sonore dynamique	X	X	
Différences de niveau	X		

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 82 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

1	2	3	4
Caractéristiques à évaluer	Phase de conception et de développement		Phase de production
	Revue de conception et/ou examen de la conception	Essai de type	Essai de routine
Mains courantes	X	X	
Places couchées accessibles en fauteuil roulant	X	X	
Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci			
Exigences générales	X		X
Marchepieds d'accès et de sortie	X		
Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement	X	X	X

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 83 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice F : Renouvellement ou réaménagement du matériel roulant

Lorsque des parties d'un matériel roulant sont renouvelées ou réaménagées, elles doivent être conformes aux exigences de la présente PTU ; la conformité avec le contenu de la présente PTU n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

Structures

La conformité n'est pas obligatoire dans l'hypothèse où les travaux nécessitent d'apporter des modifications structurelles aux portes (intérieures ou extérieures), au châssis, aux montants de renfort, à la carrosserie des véhicules et aux dispositifs anti-chevauchement, ou plus généralement dans l'hypothèse où les travaux nécessiteraient une nouvelle validation de l'intégrité structurelle du véhicule.

Sièges

La conformité avec le point 4.2.2.1 en ce qui concerne les poignées de maintien montées au dos des sièges n'est obligatoire que si les structures des sièges sont renouvelées ou réaménagées dans une voiture entière.

La conformité avec le point 4.2.2.1.2 en ce qui concerne les dimensions des sièges prioritaires et leurs alentours n'est obligatoire que si la disposition des sièges est modifiée dans un train entier et que cela peut être réalisé sans réduire la capacité existante du train. Dans un tel cas, le nombre maximal de sièges prioritaires est installé.

La conformité avec les exigences relatives à la hauteur libre au-dessus des sièges prioritaires n'est pas obligatoire si le facteur limitant est la présence d'un compartiment à bagages qui n'est pas modifié structurellement au cours des travaux de renouvellement ou de réaménagement.

Places pour fauteuils roulants

L'installation de places pour fauteuils roulants n'est exigée que lorsque la disposition des sièges est modifiée dans une rame de train complète. Toutefois, si la porte d'entrée ou les couloirs ne peuvent pas être modifiés pour permettre l'accès de fauteuils roulants, il n'est pas nécessaire de prévoir de places pour fauteuils roulants même si la disposition des sièges est modifiée. Les places pour fauteuils roulants créées dans un matériel roulant existant peuvent être aménagées conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [16].

L'installation de dispositifs d'appel à proximité des places pour fauteuils roulants n'est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d'être adapté pour intégrer un tel dispositif.

L'installation d'un fauteuil de transfert n'est obligatoire que lorsque cela n'impose pas de modification de la disposition d'un espace pour fauteuil roulant existant.

Portes extérieures

La conformité avec les exigences concernant le marquage intérieur contrastant de la position des portes extérieures au niveau du sol n'est obligatoire que lorsque le revêtement de sol est renouvelé ou réaménagé.

La conformité avec les exigences relatives aux signaux d'ouverture et de fermeture des portes n'est obligatoire que lorsque le système de commande des portes est renouvelé ou réaménagé.

La conformité totale aux exigences relatives à la position et à l'illumination des commandes de porte n'est obligatoire que lorsque le système de commande des portes est renouvelé ou réaménagé et que les

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 84 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

commandes peuvent être déplacées le cas échéant sans modifier la structure ou les portes de la voiture. Toutefois, dans ce cas, les commandes renouvelées ou réaménagées sont installées aussi près que possible de l'emplacement conforme.

Portes intérieures

La conformité avec les exigences relatives à la force nécessaire pour actionner les commandes de porte et au positionnement de ces commandes n'est obligatoire que si la porte et le mécanisme et/ou les dispositifs de commande de porte sont réaménagés ou renouvelés.

Éclairage

La conformité avec l'exigence n'est pas obligatoire s'il peut être prouvé que la capacité du système électrique est insuffisante pour supporter une charge supplémentaire, ou qu'un tel éclairage ne peut être installé localement sans apporter de modifications structurelles (portes, etc.).

Toilettes

L'installation de toilettes accessibles à tous totalement conformes à la PTU n'est obligatoire que si les toilettes existantes sont complètement renouvelées ou réaménagées, qu'une place pour fauteuil roulant est prévue et qu'il est possible d'installer des toilettes accessibles à tous conformes à la PTU sans apporter de modifications structurelles à la caisse du véhicule.

L'installation de dispositifs de demande d'aide dans les toilettes accessibles à tous n'est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d'être adapté pour intégrer un tel dispositif.

Couloirs

La conformité avec les exigences du point 4.2.2.6 n'est obligatoire que si la disposition des sièges est modifiée dans une voiture entière et qu'une place pour fauteuil roulant est aménagée.

La conformité avec les exigences relatives aux passerelles d'intercirculation n'est obligatoire que si la passerelle est renouvelée ou réaménagée.

Informations

La conformité avec les exigences du point 4.2.2.7 relatives à l'information des voyageurs concernant l'itinéraire n'est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement. Toutefois, lorsqu'un système automatisé d'information sur l'itinéraire est installé dans le cadre d'un programme de renouvellement ou de réaménagement, il doit être conforme aux exigences dudit point.

La conformité avec les autres parties du point 4.2.2.7 est obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement de la signalétique ou de la décoration intérieure.

Différences de niveau

La conformité avec les exigences du point 4.2.2.8 n'est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement. Toutefois, des bandes d'éveil de vigilance contrastantes doivent être placées sur le nez des marches lorsque le revêtement des marches est renouvelé ou réaménagé.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 85 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Mains courantes

La conformité avec les exigences du point 4.2.2.9 n'est obligatoire que lorsque les mains courantes existantes sont renouvelées ou réaménagées.

Places couchées accessibles en fauteuil roulant

La conformité avec l'exigence relative à la disponibilité de places couchées accessibles en fauteuil roulant n'est obligatoire qu'en cas de renouvellement ou de réaménagement des places couchées existantes.

L'installation de dispositifs de demande d'aide dans les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant n'est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d'être adapté pour intégrer un tel dispositif.

Emmarchement, marchepieds et dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

La conformité avec les exigences des points 4.2.2.11 et 4.2.2.12 n'est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement. En revanche, si des marchepieds escamotables ou d'autres dispositifs intégrés d'aide à l'embarquement et au débarquement sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions correspondantes de ces points.

Toutefois, si une place pour fauteuil roulant conforme au point 4.2.2.3 est créée lors d'un renouvellement ou d'un réaménagement, il est alors obligatoire de prévoir une forme de dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement conformément au point 4.4.3.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 86 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice G : Signaux sonores des portes extérieures pour les voyageurs

G.1 DÉFINITIONS

Les termes suivants sont employés dans le présent appendice :

f_{signal} = fréquence du son d'excitation

L_S = niveau de pression acoustique mesuré comme L_{AFmax} le niveau sonore maximal avec pondération fréquentielle « A » et pondération temporelle rapide au cours de la période de mesure

L_{Smax} = maximum L_{AFmax}

L_{Smin} = minimum L_{AFmax}

L_N = niveau sonore environnant mesuré comme suit:

- a) niveau de fréquence somme énergétique de trois bandes d'octave

$$L_N = \sum \left(10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}} + 10^{\frac{L_3}{10}} \right)$$

où :

$L_1 = L_{oct.500 \text{ Hz}}$

$L_2 = L_{oct.1000 \text{ Hz}}$

$L_3 = L_{oct.2000 \text{ Hz}}$

- b) niveau de pression acoustique mesuré sous la forme du niveau énergétique moyen pour une période de 20 s (L_{Aeq20})

G.2 SIGNAUX D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES PORTES

G.2.1 Signal d'ouverture des portes

Caractéristiques	Deux tons consécutifs émis par pulsations lentes (jusqu'à deux pulsations par seconde)
Fréquences	$f_{signal1} = 2\,200 \text{ Hz} \pm 100 \text{ Hz}$ $f_{signal2} = 1\,760 \text{ Hz} \pm 100 \text{ Hz}$
Niveau de pression acoustique	Dispositif adaptatif - $L_S \geq L_N + 5 \text{ dB}$ - $L_{Smax} = 70 \text{ dB} (+6 / -0 \text{ dB})$ Dispositif non adaptatif - $L_S = 70 \text{ dB} (+6 / -0 \text{ dB})$

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 87 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

G.2.2 Signal de fermeture des portes

Caractéristiques	Tonalité unique à pulsations rapides (6 à 10 pulsations par seconde)
Fréquence	$f_{signal} = 1\,900\text{ Hz} \pm 100\text{ Hz}$
Niveau de pression acoustique	Dispositif adaptatif <ul style="list-style-type: none"> - $L_S \geq L_N + 5\text{ dB}$ - $L_{Smax} = 70\text{ dB} (+6 / -0\text{ dB})$ Dispositif non adaptatif <ul style="list-style-type: none"> - $L_S = 70\text{ dB} (+6 / -0\text{ dB})$

G.3 SIGNAUX DE REPÉRAGE DES PORTES

Le signal de repérage des portes peut être un signal à tonalité unique (conformément au point G.3.1) ou un signal à double tonalité (conformément au point G.3.2). Les deux types de signaux sont acceptés sans distinction dans tous les États parties.

G.3.1 Signal à tonalité unique

Caractéristiques	Intervalle de tonalité (rectangle) : sans augmentation graduelle ni diminution graduelle <ul style="list-style-type: none"> - durée de l'impulsion du signal = $5\text{ ms} \pm 1\text{ ms}$ « active » (impulsion de tonalité pure) - signal time pattern of 3 to 5 pulses per second
Fréquence	$f_{signal} = 630\text{ Hz} \pm 50\text{ Hz}$
Niveau de pression acoustique	Dispositif adaptatif <ul style="list-style-type: none"> - $L_S \geq L_N + 5\text{ dB}$ - $L_{Smin} = 45\text{ dB} (\pm 2\text{ dB})$ - $L_{Smax} = 65\text{ dB} (\pm 2\text{ dB})$ Dispositif non adaptatif <ul style="list-style-type: none"> - $L_S = 60\text{ dB}$

G.3.2 Signal à double tonalité

Caractéristiques	Intervalle des tons (définition du signal) <ul style="list-style-type: none"> - 100 ms niveau de pression acoustique en augmentation graduelle - 100 ms premier ton du son $550\text{ Hz} \pm 50\text{ Hz}$ - 100 ms niveau de pression acoustique en diminution graduelle - 200 ms désactivé - 100 ms niveau de pression acoustique en augmentation graduelle - 100 ms second ton du son $750\text{ Hz} \pm 50\text{ Hz}$ - 100 ms niveau de pression acoustique en diminution graduelle - 900 ms désactivé - temps de répétition du signal = $1\,700\text{ ms}$
------------------	---

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 88 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Fréquences	$f_{signal1} = 550 \text{ Hz} \pm 50 \text{ Hz}$ $f_{signal2} = 750 \text{ Hz} \pm 50 \text{ Hz}$
Niveau de pression acoustique	Dispositif adaptatif <ul style="list-style-type: none"> – $L_S \geq L_N + 5 \text{ dB}$ – $L_{Smin} = 50 \text{ dB} (\pm 2 \text{ dB})$ – $L_{Smax} = 70 \text{ dB} (\pm 2 \text{ dB})$ Dispositif non adaptatif <ul style="list-style-type: none"> – $L_S = 70 \text{ dB}$

G.4 POINTS DE MESURE

La position du microphone aux fins de mesure des signaux sonores des portes doit être conforme à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [20]. La spécification doit aussi être utilisée en ce qui concerne la position du microphone pour le signal de repérage des portes, même si le champ d'application de la spécification exclut le signal de repérage des portes.

Les mesures visant à démontrer la conformité doivent être effectuées à trois emplacements de porte sur un train. La porte doit être entièrement ouverte pour l'essai à la fermeture et entièrement fermée pour l'essai à l'ouverture.

 OTIF	Prescription technique uniforme Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite	PTU PMR Page 89 sur 97		
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN	Date : 24.2.2025

Appendice H

Inutilisé.

Appendice I

Inutilisé.

Appendice J

Inutilisé.

Appendice K

Inutilisé.

Appendice L

Inutilisé.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 90 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice M : Fauteuil roulant interopérable transportable par train

M.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent appendice décrit les limites de conception maximales d'un fauteuil roulant interopérable transportable par train. Ces limites sont utilisées pour la conception et l'évaluation du matériel roulant (architecture, structure, disposition) et de ses composants (portes d'accès, portes intérieures, sièges, toilettes, etc.). Lorsque les caractéristiques d'un fauteuil roulant dépassent ces limites, les conditions d'utilisation du matériel roulant peuvent être moins bonnes pour l'utilisateur (pas d'accès aux zones pour fauteuils roulants par exemple). Le dépassement de certaines limites peut empêcher l'utilisateur d'accéder au matériel roulant.

Ces limites sont définies par chaque entreprise ferroviaire, comme précisé au point 4.2.6.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 454/2011.

M.2 CARACTÉRISTIQUES

Les valeurs considérées comme limites de conception sont les suivantes :

Dimensions de base

- Largeur de 700 mm plus 50 mm au minimum de chaque côté pour le passage des mains lors du déplacement
- Longueur de 1 200 mm plus 50 mm pour les pieds

Roues

Les plus petites roues doivent permettre le franchissement d'une lacune horizontale de 75 mm et verticale de 50 mm

Hauteur

1 450 mm maximum, incluant un occupant de sexe masculin du 95° centile

Diamètre de braquage

1 500 mm

Poids

- Poids en charge de 300 kg pour le fauteuil roulant et son occupant (y compris d'éventuels bagages) dans le cas d'un fauteuil roulant électrique ne nécessitant aucune assistance pour franchir un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement
- Poids en charge de 200 kg pour le fauteuil roulant et son occupant (y compris d'éventuels bagages) dans le cas d'un fauteuil roulant manuel

 OTIF	Prescription technique uniforme Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		PTU PMR Page 91 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN Date : 24.2.2025

Hauteur des obstacles franchissables et garde au sol

- Hauteur des obstacles franchissables : 50 mm (max.)
- Garde au sol de 60 mm (min.) avec un angle ascendant de 10° (17 %) au sommet pour avancer (sous le repose-pieds)

Pente maximale de sécurité sur laquelle le fauteuil roulant doit rester stable

- Le fauteuil roulant doit garder une stabilité dynamique dans toutes les directions à un angle de 6° (10 %).
- Le fauteuil roulant doit garder une stabilité statique dans toutes les directions (y compris lorsque le frein est serré) à un angle de 9° (16 %).

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 92 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice N : Signalétique « personne à mobilité réduite » (PMR)

N.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent appendice décrit la signalétique spécifique à utiliser aussi bien pour les infrastructures que pour le matériel roulant.

N.2 DIMENSIONS DES PANNEAUX

Les dimensions de la signalétique « personne à mobilité réduite » sont calculées comme suit :

distance de lecture en mm divisée par 250, multipliée par 1,25 = taille du cadre en mm (lorsqu'un cadre est utilisé).

La taille minimale des panneaux PMR destinés à l'intérieur du matériel roulant est de 60 mm, à l'exception des panneaux indiquant les équipements des toilettes ou des espaces « change bébé » qui peuvent être plus petits.

La taille minimale des panneaux PMR destinés à l'extérieur du matériel roulant est de 85 mm.

N.3 SYMBOLES À UTILISER SUR LES PANNEAUX

Symbole international du fauteuil roulant

Le panneau qui signale les zones accessibles en fauteuil roulant doit inclure un symbole respectant les spécifications mentionnées à l'appendice A, index [12] ou index [13].

Pictogramme « boucle inductive »

Le pictogramme indiquant la présence de boucles inductives doit inclure un symbole respectant la spécification mentionnée à l'appendice A, index [14].

Pictogramme « sièges prioritaires »

Le pictogramme indiquant l'emplacement des sièges prioritaires doit inclure des symboles conformes à la figure N1.

 OTIF	Prescription technique uniforme Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		PTU PMR Page 93 sur 97
	Statut : Proposition	TECH-25004 Annexe 2	Original : EN

Figure N1 – Symboles des sièges prioritaires



N.4 COULEUR DES SIGNES

La signalisation spécifique visée dans le présent appendice est de couleur blanche sur fond bleu foncé. Si les panneaux sont placés sur un support bleu foncé, il est autorisé d'inverser les couleurs du symbole et du fond (c'est-à-dire un symbole bleu foncé sur un fond blanc).

 OTIF	Prescription technique uniforme Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		PTU PMR Page 94 sur 97	
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN	Date : 24.2.2025

Appendice O : Liste des documents techniques

Inutilisé

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 95 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Appendice P : Modifications des exigences et des régimes de transition

Sauf pour les points listés dans les tableaux P.1 et P.2, la conformité à la PTU PMR 2022 vaut conformité avec la présente PTU.

Pour d'autres points de la STI que ceux énumérés dans les tableaux P.1 et P.2, la conformité avec la « STI précédente » [c'est-à-dire le présent règlement tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission¹³] implique la conformité avec la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023.

Modifications avec un régime de transition générique d'une durée de 7 ans

Pour les points de la PTU énumérés dans le tableau P.1, la conformité avec la PTU PMR 2022 (ou toute version précédente) ne vaut pas conformité avec la présente PTU.

Pour les points de la STI énumérés dans le tableau P.1, la conformité avec la STI précédente n'implique pas la conformité avec la version de la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023.

Les projets qui se trouvaient déjà en phase de conception le 28 septembre 2023 doivent être conformes aux exigences de la présente PTU à compter du 28 septembre 2030.

Les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023 doivent respecter l'exigence de la présente STI à partir du 28 septembre 2030.

Les projets en phase de production et les unités en exploitation ne sont pas concernés par les exigences de la PTU énumérées dans le tableau P.1.

Les projets en phase de production et le matériel roulant en exploitation ne sont pas concernés par les exigences de la STI énumérées dans le tableau P.1.

Tableau P.1 : Régime de transition de 7 ans

Point(s) de la PTU	Point(s) de la PTU dans sa version précédente	Explication de la modification de la PTU
4.2.2.1.1 1 bis)	Pas d'exigence	Nouvelle exigence précisant la position correcte de la poignée
4.2.2.2 8)	4.2.2.2 8)	Formulation plus précise de l'exigence
4.2.2.3.2 8) Lorsqu'une porte est fermée sur place (par un voyageur ou un membre du personnel de bord), un signal de fermeture est émis; il doit	Pas d'exigence	Nouvelle exigence

¹³ Règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission en ce qui concerne l'inventaire des actifs en vue de recenser les barrières à l'accessibilité, de fournir des informations aux usagers et d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 96 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

commencer après l'activation du dispositif de commande et se poursuivre jusqu'à ce que la porte soit fermée.		
4.2.2.3.2 11)	Pas d'exigence	Nouvelle exigence
4.2.2.11.1 3) La documentation technique visée au point 4.2.12 de la PTU LOC&PAS doit comprendre des informations sur la hauteur et la lacune du quai théorique donnant lieu à une lacune vertical (δ_v) de 160 mm et à une lacune horizontale (δ_h) de 200 mm à partir du point situé au centre du nez de la marche inférieure du matériel roulant sur une voie en palier et en alignement.	Pas d'exigence	Nouvelle exigence
5.3.2.6 1)	5.3.2.6 1)	Limitation des possibilités offertes
5.3.2.8	5.3.2.8	Nouvelle exigence dans la spécification mentionnée à l'appendice A, index [11]
6.2.3.3	Pas d'exigence	Nouvelle exigence faisant référence à une norme précise concernant le contraste
Appendice G – Signaux d'ouverture et de fermeture des portes	Appendice G – Signaux d'ouverture et de fermeture des portes	Changement de méthode de mesure

Modifications avec un régime de transition spécifique :

Pour les points de la PTU énumérés dans le tableau P.2, la conformité avec la PTU PMR 2022 ne vaut pas conformité avec la présente PTU.

Toutefois, les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023, les projets en phase de production et les unités en exploitation doivent être conformes aux exigences de la présente PTU conformément au régime transitoire respectif défini dans le tableau P.2 à partir du 1^{er} janvier 2026.

Pour les points de la STI énumérés dans le tableau P.2, la conformité avec la STI précédente n'implique pas la conformité avec la version de la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023.

Les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023, les projets en phase de production et le matériel roulant en exploitation doivent être conformes aux exigences de la présente STI conformément au régime transitoire respectif défini dans le tableau P.2 à partir du 28 septembre 2023.

 OTIF	Prescription technique uniforme		PTU PMR
	Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite		Page 97 sur 97
Statut : Proposition		TECH-25004 Annexe 2	Original : EN
			Date : 24.2.2025

Tableau P.2 : Régime de transition spécifique

Point(s) de la PTU	Point(s) de la PTU dans sa version précédente	Explication de la modification de la PTU	Régime de transition			
			La phase de conception n'a pas débuté.	La phase de conception a débuté.	Phase de production	Matériel roulant en exploitation
Sans objet						